



시험성적서

1. 성적서 번호 : KT22-02910K_M1
2. 의뢰자
 - 업체명 : 한국환경산업기술원 - 대림비앤코(주)
 - 주소 : 서울시 은평구 진흥로 215
3. 시험기간 : 2022년 11월 07일 ~ 2022년 11월 30일
4. 시험성적서의 용도 : 환경표지인증 제출용
5. 시료명 : CC-260J 외 6건
6. 시험방법
 - (1) EM501:2021

확인	작성자명	박중원	박중원	기술책임자명	허성일	허성일
비교 : 1. 이 성적서는 KS Q ISO/IEC 17025 및 KOLAS 인정과 관련이 없으며, 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명에 한정된 결과로서 전체제품에 대한 품질을 보증하지는 않습니다. 2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다. 3. 이 성적서의 일부만을 발췌하여 사용한 결과는 보증할 수 없습니다. 4. 이 성적서의 진위여부는 홈페이지(www.kcl.re.kr)에서 확인 가능합니다.						

2022년 11월 30일

한국건설생활환경시험연구원





※ 2022.12.09 수정발급 M1 담당자 : 박중원, 승인자 : 허성일 (결과값 오기 수정)

결과문의 : 51395 경상남도 창원시 의창구 창원대로18번길 31 (팔용동) ☎ (055)717-7812

총 5페이지 중 1페이지

양식TQP-12-01-03(1)

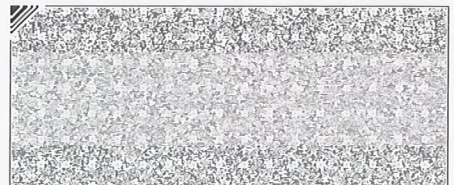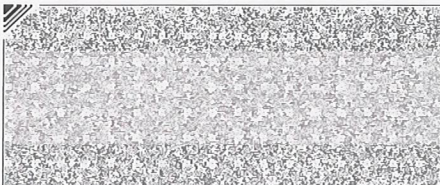

시험성적서

성적서번호 : KT22-02910K_M1

7. 시험결과

1) CC-260J

시험항목	단위	시험방법	시험결과	비 고	시험장소
사용수량-대변용(1초)	L	(1)	6.88	-	A
사용수량-소변용(1초)	L	(1)	4.61		
대변용 세척성능-볼 배출 및 이송성능(변기 내 잔류개수)	-	(1)	잔류 없음		
대변용 세척성능-볼 배출 및 이송성능(오수관 통과)	개	(1)	100.0		
대변용 세척성능-입자 배출성능(변기내 잔류)	개	(1)	0.0		
소변용 세척성능-화장지 뭉치 배출성능	-	(1)	변기에 잔류하지 않음		
소변용 세척성능-희석성능	%	(1)	99		
최대설정수량	L	(1)	6.9		



2) CC-257

시험항목	단위	시험방법	시험결과	비 고	시험장소
사용수량-대변용(1초)	L	(1)	7.36	-	A
사용수량-소변용(1초)	L	(1)	4.62		
대변용 세척성능-볼 배출 및 이송성능(변기 내 잔류개수)	-	(1)	잔류 없음		
대변용 세척성능-볼 배출 및 이송성능(오수관 통과)	개	(1)	100.0		
대변용 세척성능-입자 배출성능(변기내 잔류)	개	(1)	0.0		
소변용 세척성능-화장지 뭉치 배출성능	-	(1)	변기에 잔류하지 않음		
소변용 세척성능-희석성능	%	(1)	99		
최대설정수량	L	(1)	7.4		

3) CC-280

시험항목	단위	시험방법	시험결과	비 고	시험장소
사용수량-대변용(1초)	L	(1)	7.32	-	A
사용수량-소변용(1초)	L	(1)	4.42		
대변용 세척성능-볼 배출 및 이송성능(변기 내 잔류개수)	-	(1)	잔류 없음		
대변용 세척성능-볼 배출 및 이송성능(오수관 통과)	개	(1)	100.0		
대변용 세척성능-입자 배출성능(변기내 잔류)	개	(1)	0.0		
소변용 세척성능-화장지 뭉치 배출성능	-	(1)	변기에 잔류하지 않음		
소변용 세척성능-희석성능	%	(1)	99		
최대설정수량	L	(1)	7.3		

4) PC-7010

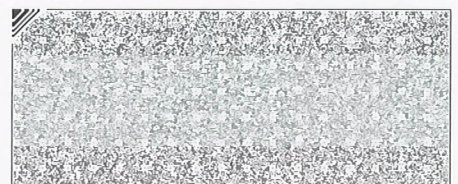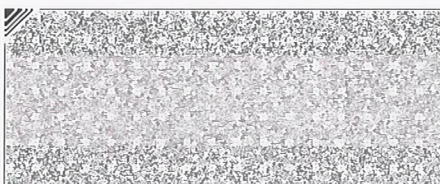

시험성적서

성적서번호 : KT22-02910K_M1

시험항목	단위	시험방법	시험결과	비 고	시험장소
사용수량-대변용(1초)	L	(1)	6.67	-	A
사용수량-소변용(1초)	L	(1)	3.72		
대변용 세척성능-볼 배출 및 이송성능(변기 내 잔류개수)	-	(1)	잔류 없음		
대변용 세척성능-볼 배출 및 이송성능(오수관 통과)	개	(1)	100.0		
대변용 세척성능-입자 배출성능(변기내 잔류)	개	(1)	0.0		
소변용 세척성능-화장지 뭉치 배출성능	-	(1)	변기에 잔류하지 않음		
소변용 세척성능-희석성능	%	(1)	99		
최대설정수량	L	(1)	6.6		

5) PC-7050


시험항목	단위	시험방법	시험결과	비 고	시험장소
사용수량-대변용(1초)	L	(1)	6.23	-	A
사용수량-소변용(1초)	L	(1)	4.27		
대변용 세척성능-볼 배출 및 이송성능(변기 내 잔류개수)	-	(1)	잔류 없음		
대변용 세척성능-볼 배출 및 이송성능(오수관 통과)	개	(1)	100.0		
대변용 세척성능-입자 배출성능(변기내 잔류)	개	(1)	0.0		
소변용 세척성능-화장지 뭉치 배출성능	-	(1)	변기에 잔류하지 않음		
소변용 세척성능-희석성능	%	(1)	99		
최대설정수량	L	(1)	6.2		

6) CC-776

시험항목	단위	시험방법	시험결과	비 고	시험장소
사용수량-대변용(1초)	L	(1)	6.44	-	A
사용수량-소변용(1초)	L	(1)	4.36		
대변용 세척성능-볼 배출 및 이송성능(변기 내 잔류개수)	-	(1)	잔류 없음		
대변용 세척성능-볼 배출 및 이송성능(오수관 통과)	개	(1)	100.0		
대변용 세척성능-입자 배출성능(변기내 잔류)	개	(1)	0.0		
소변용 세척성능-화장지 뭉치 배출성능	-	(1)	변기에 잔류하지 않음		
소변용 세척성능-희석성능	%	(1)	98		
최대설정수량	L	(1)	6.6		

7) PC-9030J

시험항목	단위	시험방법	시험결과	비 고	시험장소
사용수량-대변용(1초)	L	(1)	7.02	-	A

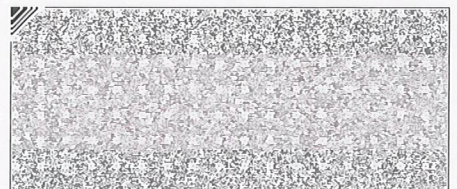

시험성적서

성적서번호 : KT22-02910K_M1

사용수량-소변용(1초)	L	(1)	3.84	-	A
대변용 세척성능-물 배출 및 이송성능(변기 내 잔류개수)	-	(1)	잔류 없음		
대변용 세척성능-물 배출 및 이송성능(오수관 통과)	개	(1)	100.0		
대변용 세척성능-입자 배출성능(변기내 잔류)	개	(1)	0.0		
소변용 세척성능-화장지 뭉치 배출성능	-	(1)	변기에 잔류하지 않음		
소변용 세척성능-희석성능	%	(1)	99		
최대설정수량	L	(1)	7.0		




※ 시험시 공급수압 : 98 kPa(동압)

※ 비 고

1. CC-260J [부속명 : TFT-260JLN] : 부자공 높이 1칸 / 보조부구높이 4칸 / 핸들볼체인(높이) 10칸
2. CC-257 [부속명 : TFT-257LN] : 부자공 높이 23칸 / 보조부구높이 3칸 / 핸들볼체인(높이) 17칸
3. CC-280 [부속명 : TFT-280LN] : 부자공 높이 11칸 / 보조부구높이 4칸 / 핸들볼체인(높이) 13칸
4. PC-7010 [부속명 : TFT-7010LN] : 부자공 높이 11칸 / 보조부구높이 5칸 / 핸들볼체인(높이) 19칸
5. PC-7050 [부속명 : TFT-230LN] : 부자공 높이 3칸 / 보조부구높이 3칸 / 핸들볼체인(높이) 15칸
6. CC-776 [부속명 : TFT-776LN] : 부자공 높이 5칸 / 보조부구높이 11칸 / 잔수조절통높이 4칸 / 핸들볼체인(높이) 13칸
8. PC-9030J [부속명 : TFT-730LN] : 부자공 높이 4칸 / 보조부구높이 11칸 / 핸들볼체인(높이) 14칸

※ 시험장소

A : 경상남도 창원시 의창구 창원대로18번길 31 (팔용동)

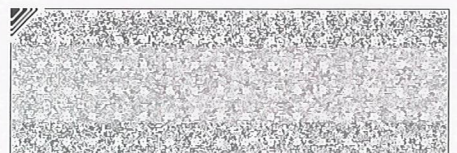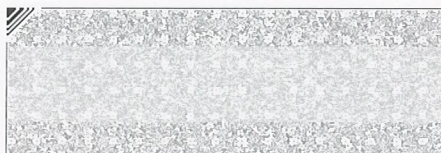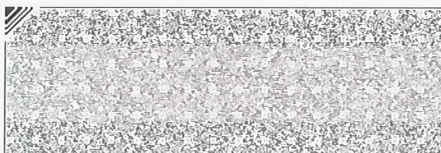

시험성적서

성적서번호 : KT22-02910K_M1



----- 끝 -----

