



시험성적서

1. 성적서 번호 : KT22-02911K
2. 의뢰자
 - 업체명 : 한국환경산업기술원 - 대림비앤코(주)
 - 주소 : 서울시 은평구 진흥로 215
3. 시험기간 : 2022년 11월 07일 ~ 2022년 11월 30일
4. 시험성적서의 용도 : 환경표지인증 제출용
5. 시료명 : CC-766 외 4건
6. 시험방법
 - (1) EM501:2021

확인	작성자명	박중원	박중원	기술책임자명	허성일	허성일
비교 : 1. 이 성적서는 KS Q ISO/IEC 17025 및 KOLAS 인정과 관련이 없으며, 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명에 한정된 결과로서 전체제품에 대한 품질을 보증하지는 않습니다. 2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다. 3. 이 성적서의 일부만을 발췌하여 사용한 결과는 보증할 수 없습니다. 4. 이 성적서의 진위여부는 홈페이지(www.kcl.re.kr)에서 확인 가능합니다.						

2022년 11월 30일

한국건설생활환경시험연구원장



결과문의 : 51395 경상남도 창원시 의창구 창원대로18번길 31 (팔용동) ☎ (055)717-7812

총 4페이지 중 1페이지

양식TQP-12-01-03(1)



시험성적서

성적서번호 : KT22-02911K

7. 시험결과

1) CC-766



시험항목	단위	시험방법	시험결과	비 고	시험장소
사용수량-대변용(1초)	L	(1)	6.76	-	A
사용수량-소변용(1초)	L	(1)	4.47		
대변용 세척성능-물 배출 및 이송성능(변기 내 잔류개수)	-	(1)	잔류 없음		
대변용 세척성능-물 배출 및 이송성능(오수관 통과)	개	(1)	100.0		
대변용 세척성능-입자 배출성능(변기내 잔류)	개	(1)	0.0		
대변용 세척성능-물 배출 및 이송성능(변기 내 잔류개수)	-	(1)	잔류 없음		
소변용 세척성능-화장지 뭉치 배출성능	-	(1)	변기에 잔류하지 않음		
소변용 세척성능-희석성능	%	(1)	98		
최대설정수량	L	(1)	6.8		

2) PC-9020

시험항목	단위	시험방법	시험결과	비 고	시험장소
사용수량-대변용(1초)	L	(1)	7.30	-	A
사용수량-소변용(1초)	L	(1)	4.53		
대변용 세척성능-물 배출 및 이송성능(변기 내 잔류개수)	-	(1)	잔류 없음		
대변용 세척성능-물 배출 및 이송성능(오수관 통과)	개	(1)	100.0		
대변용 세척성능-입자 배출성능(변기내 잔류)	개	(1)	0.0		
대변용 세척성능-물 배출 및 이송성능(변기 내 잔류개수)	-	(1)	잔류 없음		
소변용 세척성능-화장지 뭉치 배출성능	-	(1)	변기에 잔류하지 않음		
소변용 세척성능-희석성능	%	(1)	99		
최대설정수량	L	(1)	7.4		

3) PC-9022

시험항목	단위	시험방법	시험결과	비 고	시험장소
사용수량-대변용(1초)	L	(1)	7.37	-	A
사용수량-소변용(1초)	L	(1)	4.56		
대변용 세척성능-물 배출 및 이송성능(변기 내 잔류개수)	-	(1)	잔류 없음		
대변용 세척성능-물 배출 및 이송성능(오수관 통과)	개	(1)	100.0		
대변용 세척성능-입자 배출성능(변기내 잔류)	개	(1)	0.0		
대변용 세척성능-물 배출 및 이송성능(변기 내 잔류개수)	-	(1)	잔류 없음		
소변용 세척성능-화장지 뭉치 배출성능	-	(1)	변기에 잔류하지 않음		

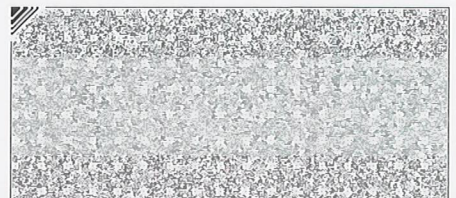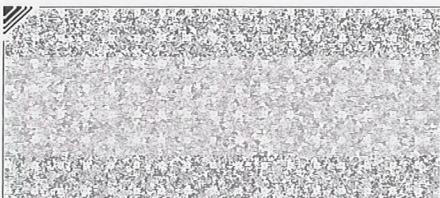

시험성적서

성적서번호 : KT22-02911K

소변용 세척성능-희석성능	%	(1)	99	-	A
최대설정수량	L	(1)	7.4		

4) CC-115I [TFT-306G]

시험항목	단위	시험방법	시험결과	비 고	시험장소
사용수량-대변용(1초)	L	(1)	7.25	-	A
사용수량-대변용(3초)	L	(1)	7.12		
사용수량-소변용(1초)	L	(1)	4.10		
사용수량-소변용(3초)	L	(1)	4.19		
대변용 세척성능-불 배출 및 이송성능(변기 내 잔류개수)	-	(1)	잔류 없음		
대변용 세척성능-불 배출 및 이송성능(오수관 통과)	개	(1)	100.0		
대변용 세척성능-입자 배출성능(변기내 잔류)	개	(1)	0.0		
대변용 세척성능-불 배출 및 이송성능(변기 내 잔류개수)	-	(1)	잔류 없음		
소변용 세척성능-화장지 뭉치 배출성능	-	(1)	변기에 잔류하지 않음		
소변용 세척성능-희석성능	%	(1)	99		
최대설정수량	L	(1)	7.3		

5) CC-115I [TFT-301G]

시험항목	단위	시험방법	시험결과	비 고	시험장소
사용수량-대변용(1초)	L	(1)	5.52	-	A
사용수량-대변용(3초)	L	(1)	5.70		
대변용 세척성능-불 배출 및 이송성능(변기 내 잔류개수)	-	(1)	잔류 없음		
대변용 세척성능-불 배출 및 이송성능(오수관 통과)	개	(1)	100.0		
대변용 세척성능-입자 배출성능(변기내 잔류)	개	(1)	0.0		
대변용 세척성능-불 배출 및 이송성능(변기 내 잔류개수)	-	(1)	잔류 없음		
최대설정수량	L	(1)	5.6		




※ 시험시 공급수압 : 98 kPa(동압)

※ 비 고

1. CC-766 [부속명 : TFT-766LN] : 부자공 높이 14칸 / 보조부구높이 5칸 / 잔수조절통높이 15칸 / 핸들볼체인(높이) 19칸
2. PC-9020 [부속명 : TFT-9020LN] : 부자공 높이 17칸 / 보조부구높이 10칸 / 잔수조절통높이 15칸 / 핸들볼체인(높이) 16칸
3. PC-9022 [부속명 : TFT-9020LN] : 부자공 높이 17칸 / 보조부구높이 10칸 / 잔수조절통높이 15칸 / 핸들볼체인(높이) 16칸
4. CC-115I [TFT-306G] : 세척밸브 TFT-306G
5. CC-115I [TFT-301G] : 세척밸브 TFT-301G

※ 시험장소

A : 경상남도 창원시 의창구 창원대로18번길 31 (팔용동)

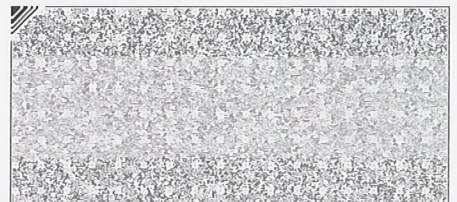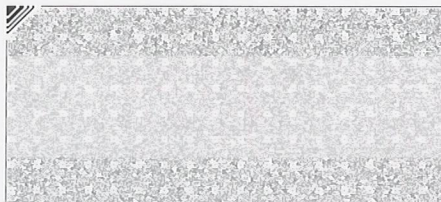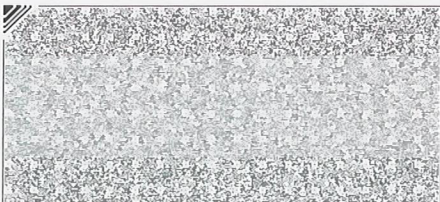

시험성적서

성적서번호 : KT22-02911K

COPY 복사본



COPY 복사본

----- 끝 -----

