

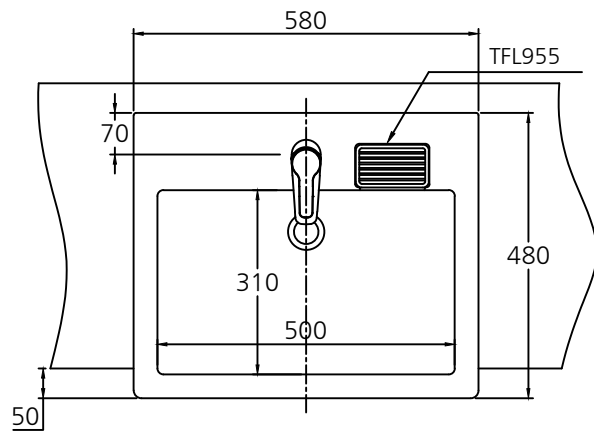
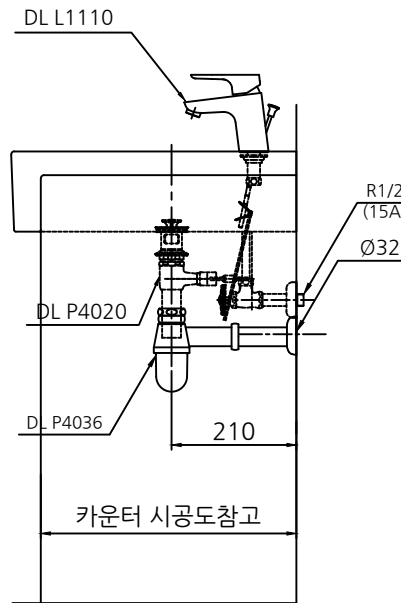


# CL-340,340E

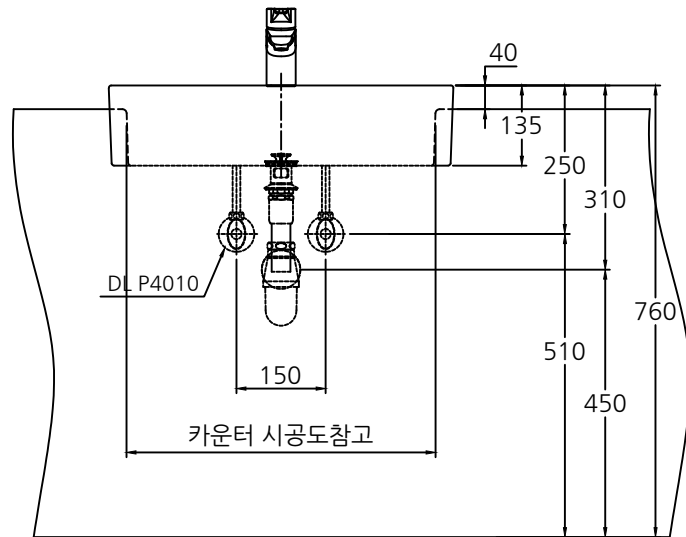

## <카운터 시공도>

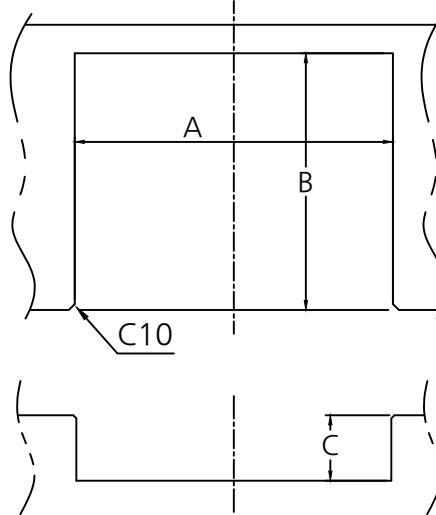

KS L1551위생도기 기준에 따라  
실 제품 치수는 아래와 같은 도기 허용공차 내에서 변할 수 있습니다.

- ① 40mm미만 :  $\pm 2\text{mm}$  (KS)
- ② 40mm이상 :  $\pm 5\%$  (KS)
- ③ 최대 허용공차 :  $\pm 25\text{mm}$  (KS)

※ 정확한 시공을 위해서 반드시 제품 사이즈를 실측하고 시공하여 주시기 바랍니다.  
※ 카운터 설치부 도기허용차는  $\pm 5\%$ 이므로 반드시 실측 확인 후 시공하십시오,

예시) 길이 480mm는 456~504mm까지의 치수 허용차를 가집니다.

## 제품 좌측면 품번 확인 후 타공

| 구분      | A   | B   | C   |
|---------|-----|-----|-----|
| CL-340  | 535 | 432 | 100 |
| CL-340E | 535 | 425 | 100 |

※ 각관 등 보강대 작업시 카운터 높이 확인바랍니다.

※ 캐드도면 라인은 참고 이미지이므로 실물과 비교 시 직선이 아닐 수 있습니다.