

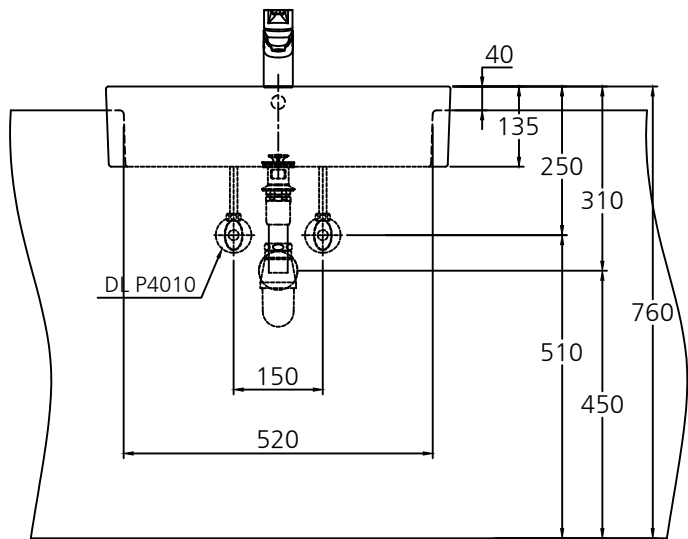
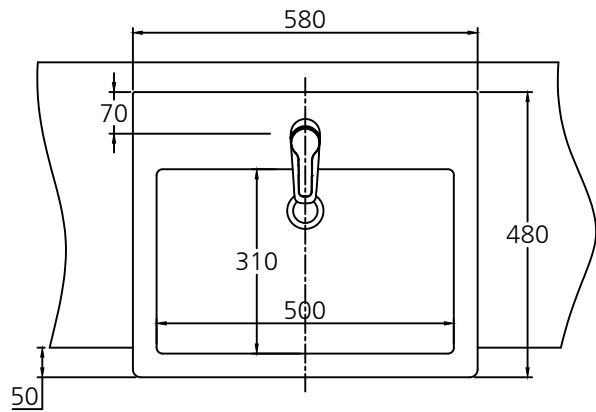


## CL-340N

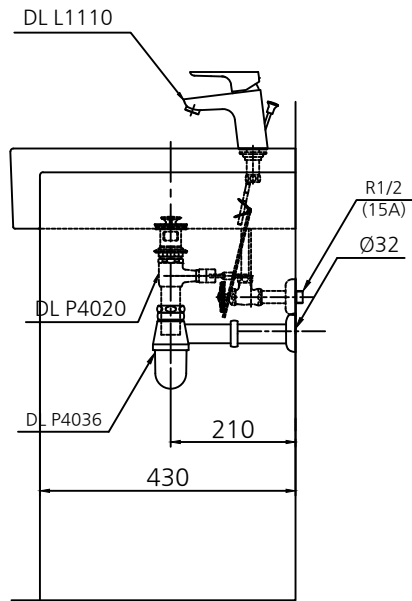

## 〈카운터 시공도〉

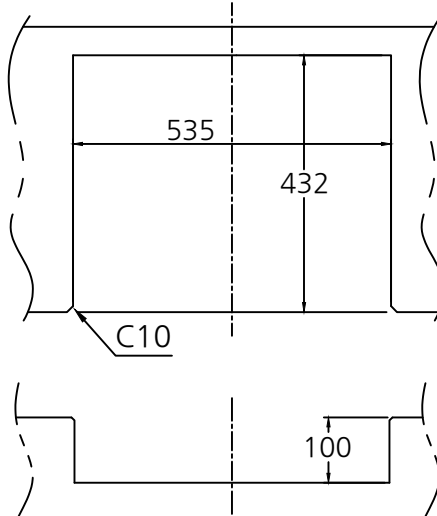

KS L1551위생도기 기준에 따라

실 제품 치수는 아래와 같은 도기 허용공차 내에서 변할 수 있습니다.

- ① 40mm미만 :  $\pm 2\text{mm}$  (KS)  
 ② 40mm이상 :  $\pm 5\%$  (KS)  
 ③ 최대 허용공차 :  $\pm 25\text{mm}$  (KS)

※정확한 시공을 위해서 반드시 제품 사이즈를 실측하고 시공하여 주시기 바랍니다.

※카운터 설치부 도기허용차는 ±5%이므로 반드시 실측 확인 후 시공하십시오.

예시) 길이 480mm는 456~504mm까지의 치수 허용차를 가집니다.

※각관 등 보강대 작업시 카운터 높이 확인바랍니다.

※카드도면 라인은 참고 이미지이므로 실물과 비교 시 직선이 아닐 수 있습니다.