



시험성적서

성적서 번호 : GT2026-01997

회사명 : 계림 (주)
대표자 : 유상정
주소 : 경상북도 구미시 1공단로 168 (공단동)

- 시료명 : 수도꼭지
- 규격 및 형식 : KRS-9500W / 벽붙이 한 개 레버식 온냉수 혼합꼭지 15 (샤워용)
- 성적서의 용도 : 품질관리용
- 접수일자 : 2026년 03월 05일
- 시험일자 : 2026년 03월 05일 ~ 2026년 03월 30일
- 시험방법 : 수도꼭지 [KS B 2331:2025(2025.12.30 개정)]
- 시험결과 : 시험결과 참조

시험자 : 송민주

승인자 : 김승진

- 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명으로 시험한 결과로써 전체 제품에 대한 품질을 보증하지 않습니다.
- 이 성적서는 우리 시험연구원의 사전 동의 없이 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며 용도 이외의 사용을 금합니다.
- 이 성적서의 진위여부는 홈페이지(www.ktc.re.kr)에서 확인할 수 있습니다.

2026년 03월 30일






한국기계전자시험연구원장



www.ktc.re.kr [43008] 대구광역시 달성군 구지면 국가산단대로40길 2

TEL : 053-260-3212 FAX : 053-558-8129

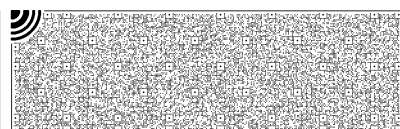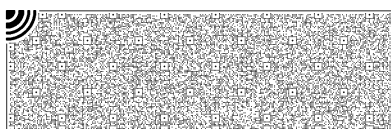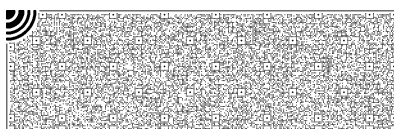


시험결과

성적서 번호 : GT2026-01997

시험항목	구분	단위	시험기준	시험결과	시험방법
토수 성능	샤워용	L/min	7.5 이하일 것	5.1 (샤워 헤드 방향)	수도꼭지 [KS B 2331:2025]
				5.1 (레인 헤드 방향)	

- ※ 비 고. 1. 시료 : KRS-9500W [벽붙이 한 개 레버식 온냉수 혼합꼭지 15 (샤워용)].
2. 샤워 헤드 방향 시험은 토출부에 공칭 안지름 9 mm, 길이 1.5 m의 호스를 연결하여 시험함.

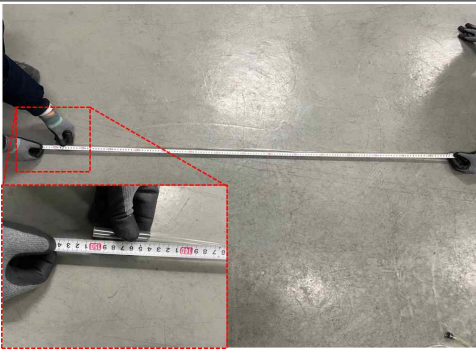	
호스 확인	안지름 확인
	
길이 확인	시험 사진(샤워 헤드 방향)

끝.

