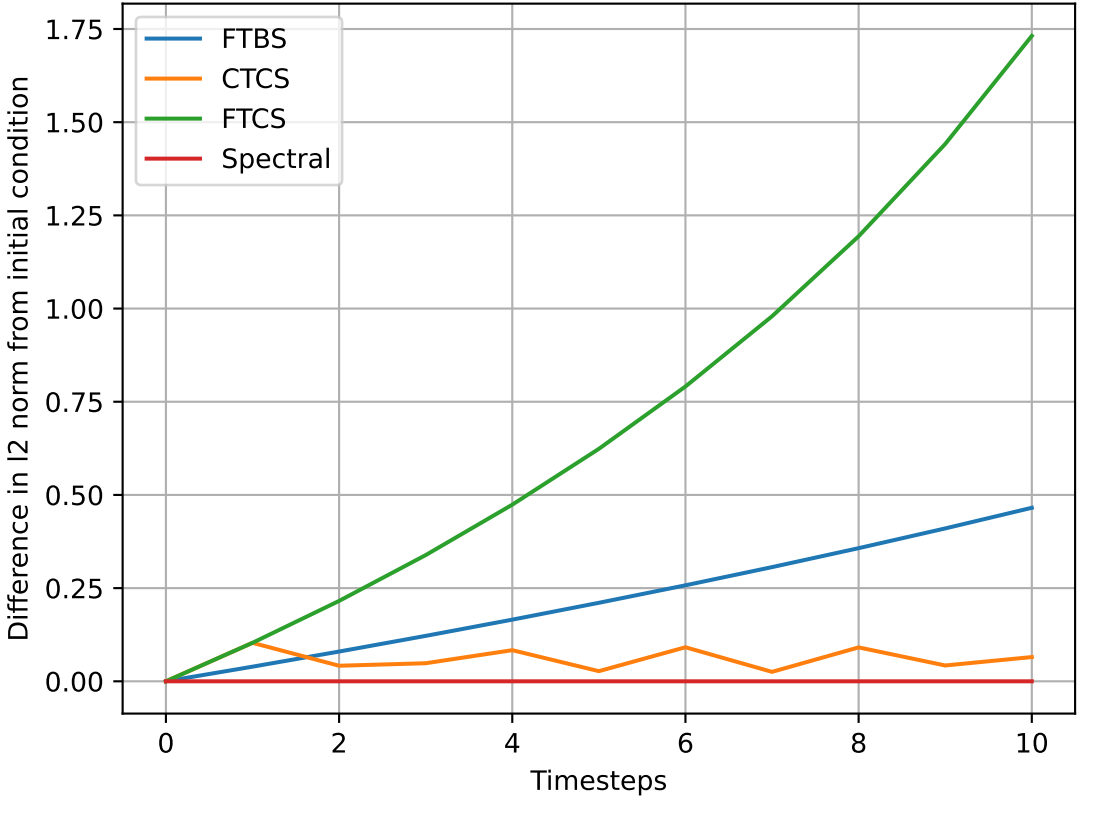
FTBS
CTCS
FTCS
Spectral
Difference in l2 norm from initial condition
1.75
1.50
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
0
2
4
6
8
10
Timesteps