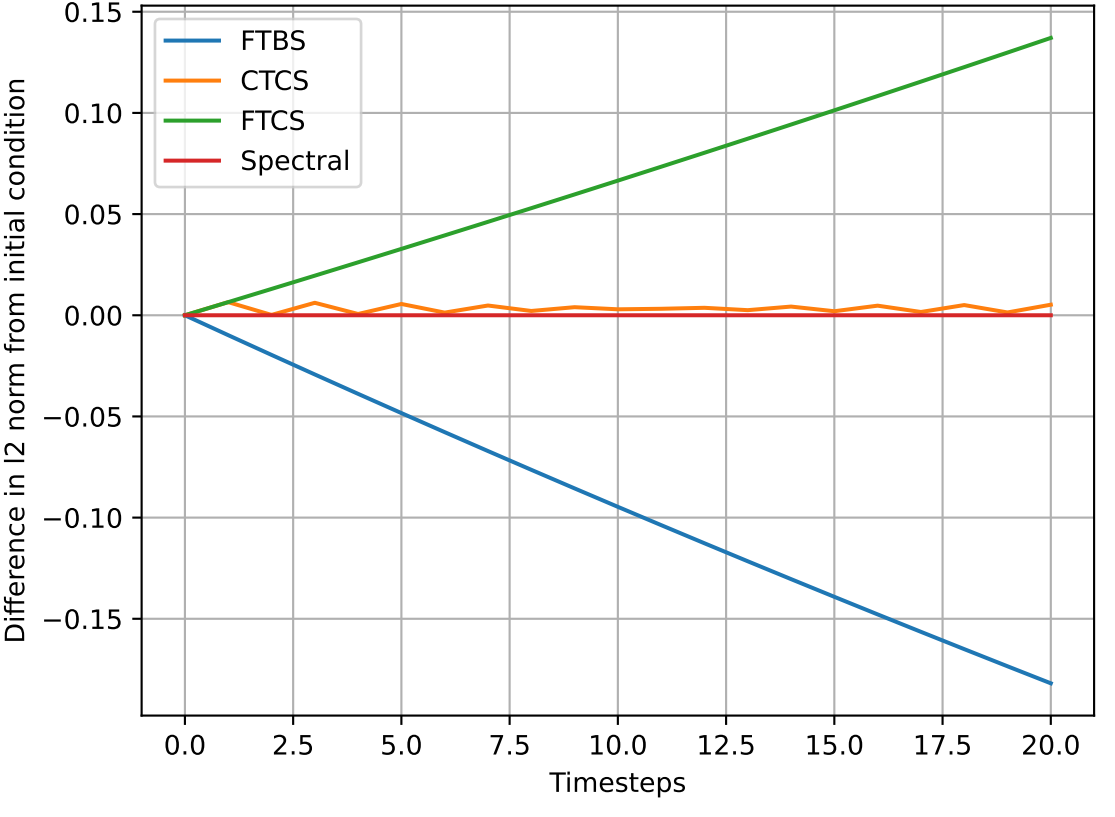
FTBS
CTCS
FTCS
Spectral
0.15
0.10
0.05
0.00
−0.05
−0.10
−0.15
Difference in l2 norm from initial condition
0.0
2.5
5.0
7.5
10.0
12.5
15.0
17.5
20.0
Timesteps