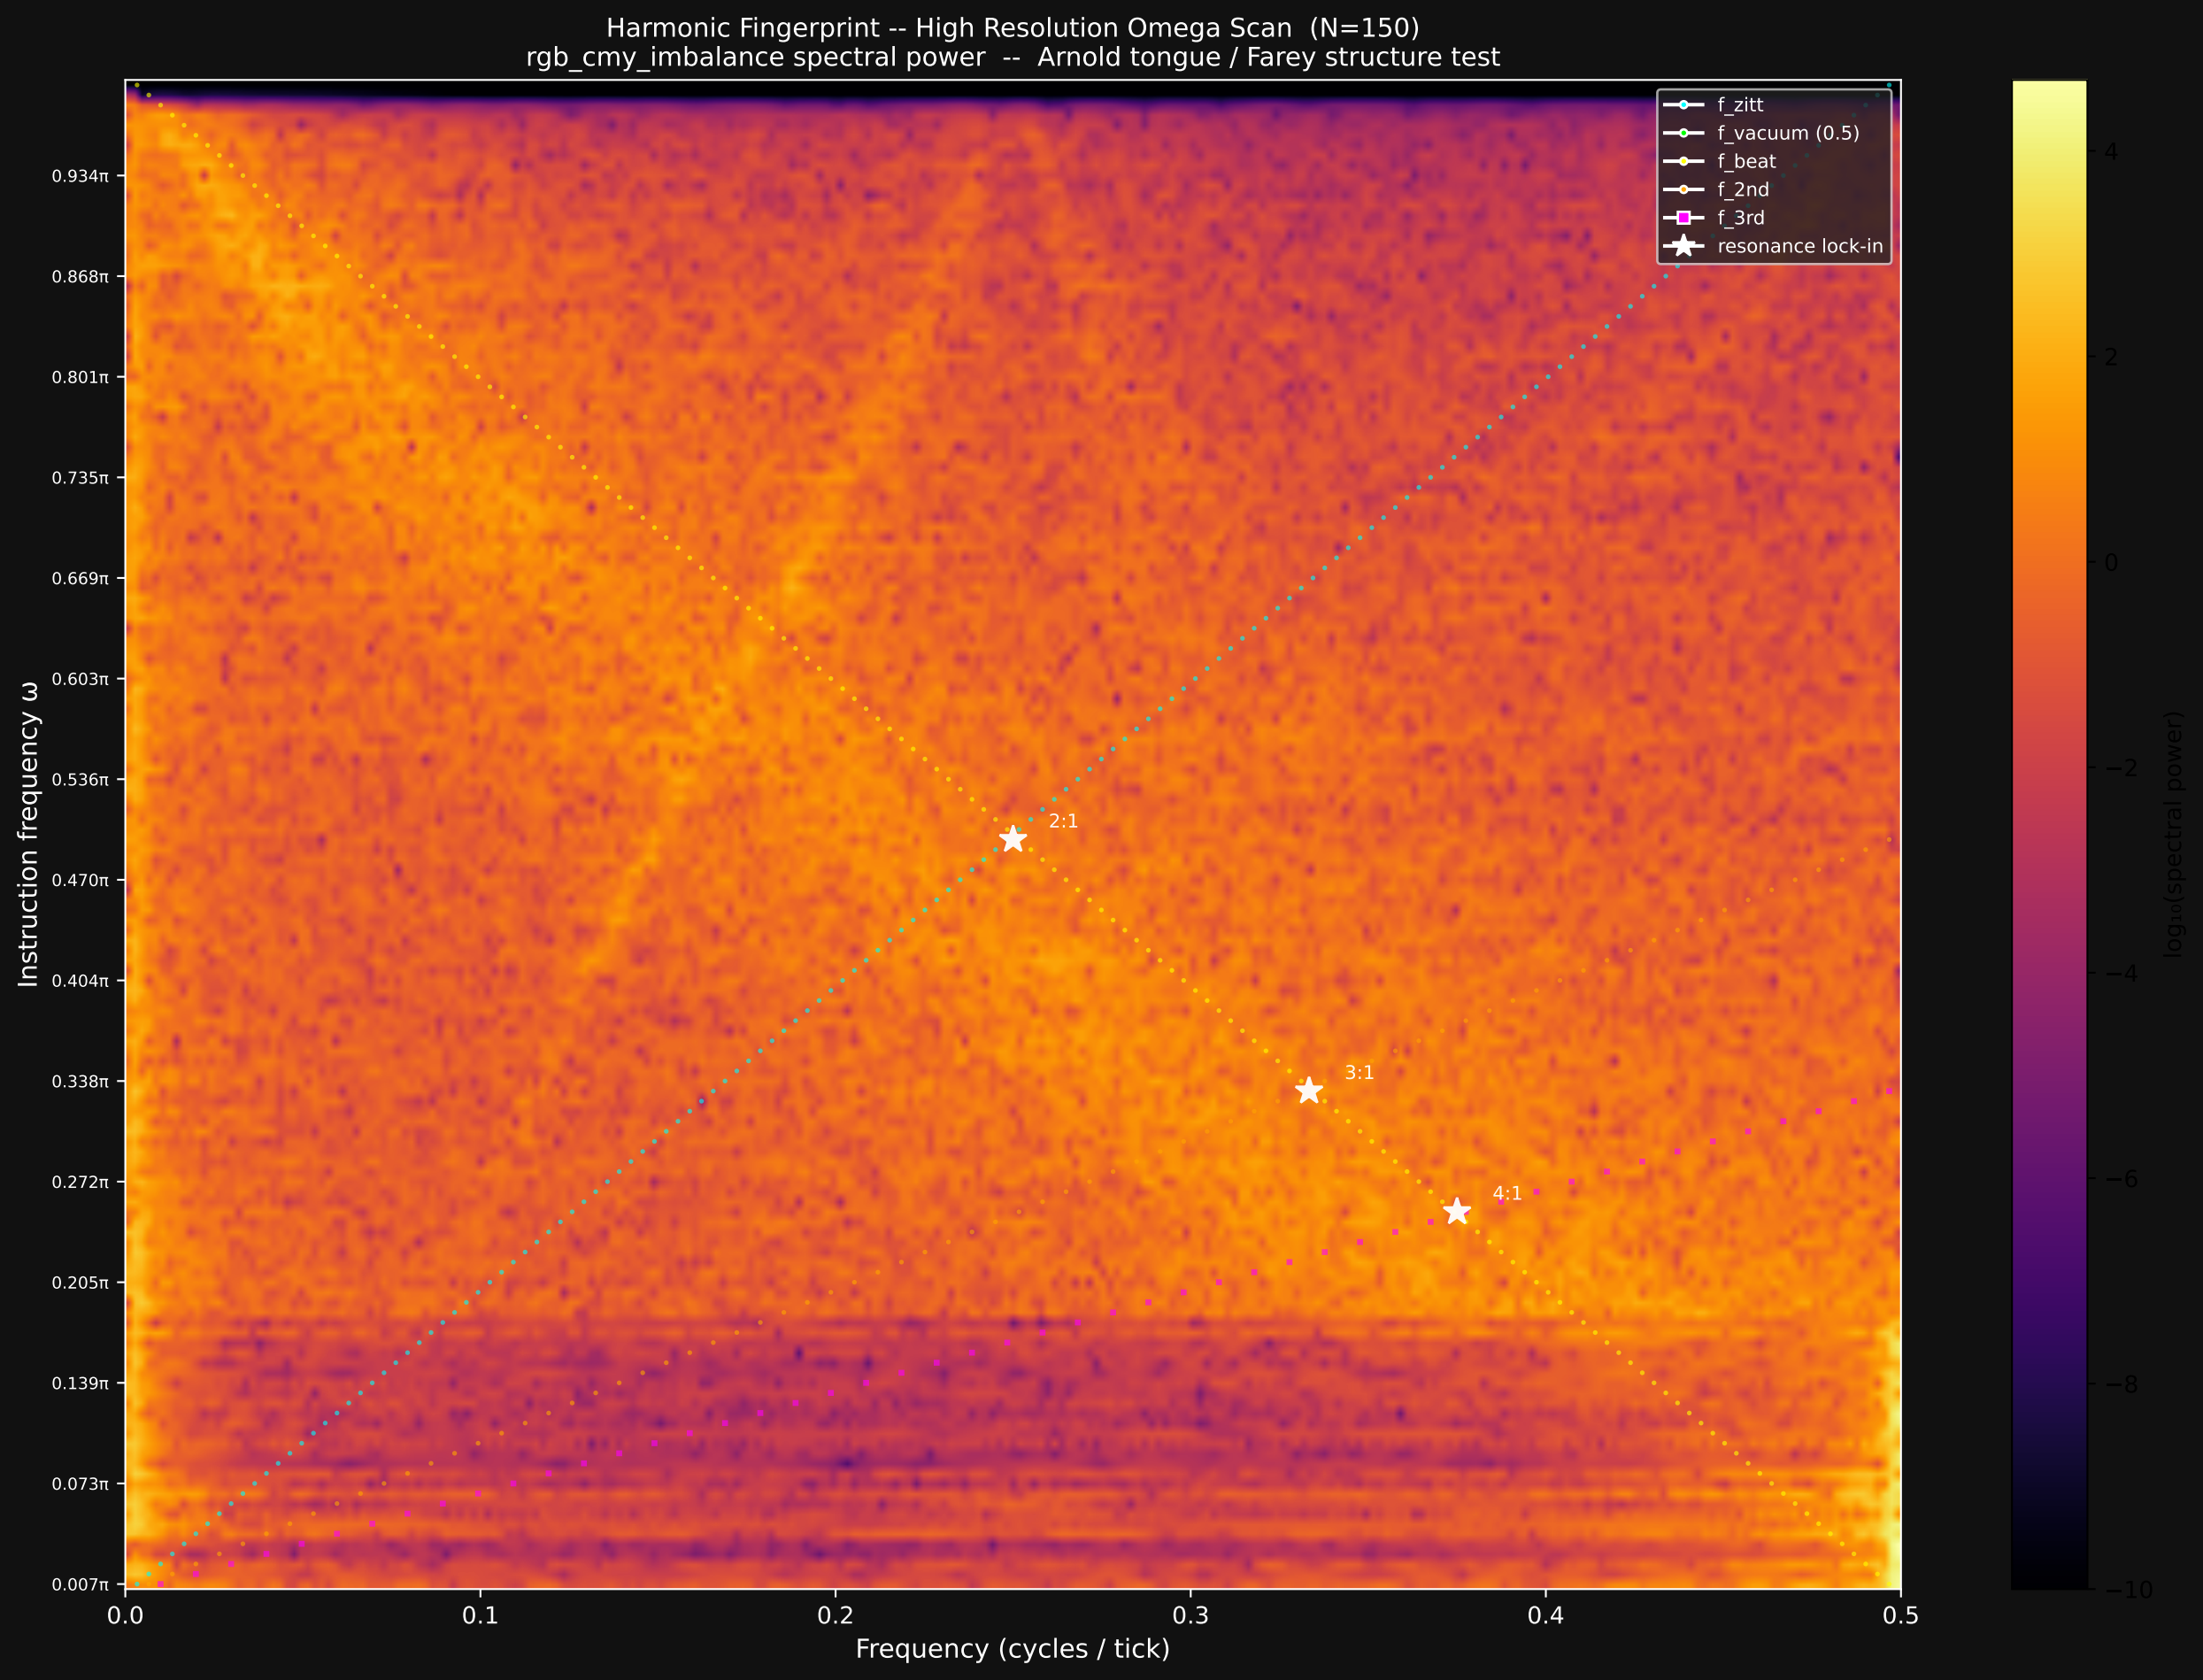
Harmonic Fingerprint -- High Resolution Omega Scan (N=150)
rgb_cmy_imbalance spectral power -- Arnold tongue / Farey structure test
f_zitt
f_vacuum (0.5)
f_beat
f_2nd
f_3rd
resonance lock-in
2:1
3:1
4:1
Instruction frequency ω
0.934π
0.868π
0.801π
0.735π
0.669π
0.603π
0.536π
0.470π
0.404π
0.338π
0.272π
0.205π
0.139π
0.073π
0.007π
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
Frequency (cycles / tick)
log₁₀(spectral power)
4
2
0
−2
−4
−6
−8
−10