



210016349140

中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0623

广东省科学院工业分析检测中心

Center for Industrial Analysis and Testing, Guangdong Academy of Sciences

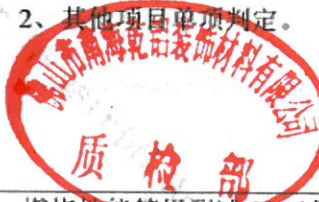
中国有色金属工业华南产品质量监督检验中心

South-China Products Quality Supervision & Inspection Center for China National Non-ferrous Metals Industry

检验报告

TEST REPORT

报告编号:
Report No. WB23-0459-1共 3 页第 1 页
Page 1 of 3

样品名称 Sample Description	铝单板	型号规格/等级 Model/Grade	200mm*300mm*2.5mm 冷轧板 普通级 室外用 光泽度 氟碳喷涂 三涂
牌号状态 Status Code	3003 H24	批号/编号 Serial No.	/
委托单位 Applicant	佛山市南海乾铝装饰材料有限公司	联系人 Contact	叶伟东
到样数量 Received Number of Sample(s)	1	到样日期 Received Date of Sample(s)	2023.02.21
以上信息由客户提供 The above information is provided by the applicant			
样品特征和状态 Sample Character and State	测试件	委托编号 Applicant No.	Y23-0459
产品标准/判定依据 Test Requirements	燃烧性能等级: GB 8624-2012; 其他: GB/T 23443-2009	检验依据/方法 Ref. Documents/Method for the Test	详见内页 See the inside pages
检验类别 Test Category	委托检验 Entrustment inspection	检测完成日期 Test Completion Date	2023.03.27
检验结论 Test Conclusion	1、燃烧性能等级符合判定依据 GB 8624-2012[平板状建筑材料 A (A2-s1,d0) 级] 要求。 2、其他项目单项判定。  质 检 部		
备注 Remarks	1、燃烧性能等级测试 SBI 试样安装说明: 试样采用机械方式紧固在燃烧性能为 A1 级的基材上, 基材紧贴背板进行安装, 基材为 12mm 厚度 900kg/m ³ 的硅酸钙板。分级结果在该安装方法下有效; 2、*为分包项目。  盖章 Stamp) 报告日期 Report date: 2023.04.06		

批准:

Approved by

审核:

Verified by

编制:

Compose by

地址: 广州市天河区长兴路 363 号; 邮编: 510650; 网址 Web: www.gzfenxi.com; 电邮 E-mail: honzjzx@gzfenxi.com
Address: 363 Changxing Road, Tianhe District, Guangzhou; Postcode: 510650

广东省科学院工业分析检测中心

Center for Industrial Analysis and Testing, Guangdong Academy of Sciences

中国有色金属工业华南产品质量监督检验中心

South-China Products Quality Supervision & Inspection Center for China National Non-ferrous Metals Industry

检验报告

TEST REPORT

报告编号: WB23-0459-1
Report No.

共 3 页第 2 页
Page 2 of 3

序号 Series No.	检验项目 Test Items	单位/符号 Unit/ Symbol	技术要求 Requirement	检验结果 Test Results	单项结论 Items Conclusion	检验方法 Test Methods
1	尺寸偏差					GB/T23443-2009
	基材厚度	mm	± 0.13	-0.082	符合	
	长度	mm	± 2.0	-0.5	符合	
	宽度	mm	± 2.0	-0.6	符合	
	折边高度	mm	≤ 1.0	0.32	符合	
	对角线	mm	≤ 2.5	0.6	符合	
	对边尺寸	mm	≤ 2.5	0.5	符合	
	面板平整度	mm/m	≤ 2	0.75	符合	
2	膜厚					GB/T 4957-2003
	平均膜厚	μm	≥ 40	67.6	符合	
	最小局部膜厚	μm	≥ 34	63.9	符合	
3	光泽度	/	/	13.5	/	GB/T 9754-2007
4	耐磨性	L/ μm	≥ 5	5.2	符合	GB/T 23443-2009
5	色差 ΔE	/	≤ 2.0	0.3	符合	GB/T 11186.2-1989
6	铅笔硬度	/	$\geq 1\text{H}$	3H	符合	GB/T 23443-2009
7	耐冲击性	/	经 50kg.cm 冲击后, 正反面铝材应无裂纹, 涂层应无脱落, 无开裂。	符合要求	符合	GB/T 1732-2020
8	外观质量	/	铝板边部应切齐, 无毛刺、裂边。板材不允许有开焊等。外观应整洁, 图案清晰、色泽基本一致, 无明显划伤。装饰面不得有明显压痕、印痕和凹凸等残迹。无明显色差。涂层应无流痕、裂纹、气泡、夹杂物或其他表面缺陷。	符合要求	符合	GB/T 9761-2008
9	干式附着力	/	0 级	0 级	符合	GB/T 23443-2009
10	湿式附着力	/	0 级	0 级	符合	GB/T 23443-2009
11	沸水附着力	/	0 级	0 级	符合	GB/T 23443-2009

地址: 广州市天河区长兴路 363 号; 邮编: 510650; 网址 Web: www.gzfenxi.com; 电邮 E-mail: hnzjzx@gzfenxi.com
Address: 363 Changxing Road, Tianhe District, Guangzhou; Postcode: 510650

广东省科学院工业分析检测中心

Center for Industrial Analysis and Testing, Guangdong Academy of Sciences

中国有色金属工业华南产品质量监督检验中心

South-China Products Quality Supervision & Inspection Center for China National Non-ferrous Metals Industry

检验报告

TEST REPORT

报告编号: WB23-0459-1
Report No.

共 3 页第 3 页
Page 3 of 3

12	燃烧性能等级*	平板状建筑材料及制品 燃烧性能等级 A (A2)			
		非匀质制品主要组分热值 PCS	MJ/kg	≤3.0	铝板: 0 符合
		非匀质制品外部次要组分热值 PCS	MJ/m ²	≤4.0	涂层: 1.95 符合
		非匀质制品整体热值 PCS	MJ/kg	≤3.0	0.35 符合
		燃烧增长速率指数 (FIGRA _{0.2MJ})	W/s	≤120	0 符合
		火焰横向蔓延长度(LFS)	----	<试样边缘	符合要求 符合
		600s 内总放热量 (THR _{600s})	MJ	≤7.5	0.1 符合
		平板状建筑材料及制品 产烟特性等级 S1			
		烟气生成速率指数 (SMOGR)	m ² /s ²	≤30	0 符合
		600s 内总产烟量 (TSP _{600s})	m ²	≤50	10.4 符合
		平板状建筑材料及制品 燃烧滴落物/微粒等级 d0			
		燃烧滴落物/微粒	----	600s 内无燃烧滴落物/微粒	符合要求 符合
		-----以下空白-----			
		End			

实验室环境条件: 符合要求

Laboratory environmental Conditions: meet the requirements

地址: 广州市天河区长兴路 363 号; 邮编: 510650; 网址 Web: www.gzfenxi.com; 电邮 E-mail: honzjzx@gzfenxi.com
Address: 363 Changxing Road, Tianhe District, Guangzhou; Postcode: 510650