



210020349289



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1353

智能坐便器水效检验检测报告

报告编号: SX(22)-GT-0096

产品名称: 智能坐便器

型号: 205

生产者: 深圳市萨帕卫浴实业有限公司

检验检测单位(盖章): 广东省潮州市质量计量监督检测所
(国家陶瓷及水暖卫浴产品质量检验检测中心)



注意事项

- 1、报告无“检验检测专用章”或检验单位公章、骑缝章无效。
- 2、复制的报告未重新加盖“检验检测专用章”或检验单位公章无效。
- 3、报告无主检、审核、批准人签字无效，报告应加盖骑缝章。
- 4、报告涂改无效。
- 5、若对检验报告持有异议，应于收到报告之日起十五日内向检验检测单位提出。
- 6、一般情况，委托检验仅对来样负责。

检 验 检 测 报 告

报告编号: SX(22)-GT-0096

第 1 页 共 6 页

委托单位	深圳市萨帕卫浴实业有限公司	检验类别	委托检验
生产单位	深圳市萨帕卫浴实业有限公司	委托日期	2022.02.24
样品名称	智能坐便器	来样日期	2022.02.24
型号/规格	205	样品数量	1 套
样品等级	合格品	样品状态	完好
生产日期/批号	2022.03	商标	——
检验和判定依据	GB 38448-2019 GB/T 6952-2015		
检验项目	单位周期能耗、清洗用水量、冲洗用水量、水封深度、水封表面尺寸、存水弯最小通径、水温特性、喷头自洁、洗净功能、水封回复功能、污水置换功能、排放功能、卫生纸排放、排水管道输送特性、坐圈加热功能共 15 项。		
检验结论	经检验,所检项目符合 GB 38448-2019、GB/T 6952-2015 的相关要求,其水效等级为 2 级。 (以下空白) 签发日期: 2022 年 03 月 09 日 (检验检测专用章)		

批准:

林雪梅

审核:

洪灿东

主检:

曾景雄

检验检测报告

报告编号: SX(22)-GT-0096

第 2 页 共 6 页

样品描述	产品参数					
	类型		☒ 一体式 ☐ 分体式			
	种类		☒ 单冲式智能坐便器 ☐ 双冲式智能坐便器			
	加热方式		☐ 即热式 ☒ 储热式			
	是否带坐圈加热		☒ 带坐圈加热 ☐ 不带坐圈加热			
	结构 (适用于一体机)		☐ 虹吸式 ☐ 冲落式 ☒ 喷射虹吸式 ☐ 漩涡虹吸式			
	安装方式 (适用于一体机)		☒ 落地式 ☐ 壁挂式			
	排污方向 (适用于一体机)		☒ 下排式 ☐ 后排式			
	坑距		400 mm			
	外形尺寸 长×宽×高 (mm)		660 × 410 × 520			
说明及	关键零部件					
	名称		型号	制造商	材质	描述
	水箱配件	进水阀	/	/	塑料: ☐ ABS ☐ 其它 金属: ☐ 铜质 ☐ 其它	防虹吸装置: ☐ 有 ☐ 无
		排水阀	/	/	塑料: ☐ ABS ☐ 其它 金属: ☐ 铜质 ☐ 其它	扳手位置: ☐ 顶端 ☐ 左侧 ☐ 右侧 ☐ 其它
	冲洗水箱		/	/	/	/
	冲洗阀		JY-8902 OSD	浙江金源电子有限公司	☐ 铜质 ☒ 其它	/
	机能部件		/	安徽宁国天宇电器有限公司	/	座圈加热膜
	其他说明:/					

检 验 检 测 报 告

报告编号: SX(22)-GT-0096


第 3 页 共 6 页

一、 样品照片 (含水箱)



样
品
照
片

二、 关键零部件照片

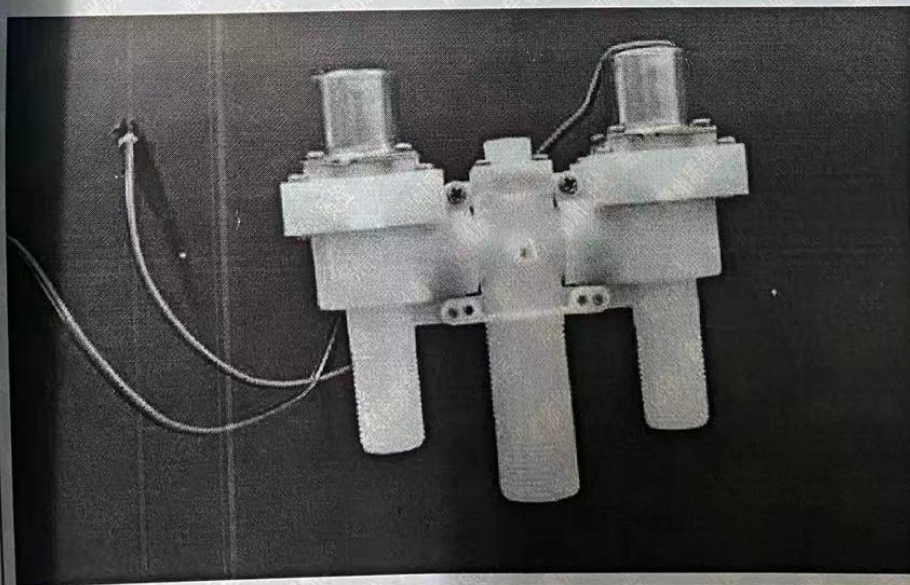

检 验 检 测 报 告

报告编号: SX(22)-GT-0096

第 4 页 共 6 页

检验检测结果				
序号	检验项目	标准要求		单项判定
1	单位周期能耗	带坐圈加热	$\leq 0.060\text{kW}\cdot\text{h}$	P
		不带坐圈加热	$\leq 0.030\text{kW}\cdot\text{h}$	
2	清洗平均用水量	$\leq 0.70\text{L}$	0.46L	P
3	冲洗用水量(适用于一体机)	单档	冲洗平均用水量 $\leq 6.4\text{L}$	P
		双档	全冲用水量 $\leq 8.0\text{L}$	N
			半冲用水量 $\leq 5.6\text{L}$	N
			平均用水量 $\leq 6.4\text{L}$	N
			半冲平均用水量不大于其全冲用水量最大限定值的70%	N
4	能效等级	1 级: 带坐圈加热, 单位周期能耗 $\leq 0.030\text{kW}\cdot\text{h}$ 不带坐圈加热, 单位周期能耗 $\leq 0.010\text{kW}\cdot\text{h}$ 清洗平均用水量 $\leq 0.30\text{L}$ 平均用水量 $\leq 4.0\text{L}$, 且双冲坐便器全冲用水量 $\leq 5.0\text{L}$ 2 级: 带坐圈加热, 单位周期能耗 $\leq 0.040\text{kW}\cdot\text{h}$ 不带坐圈加热, 单位周期能耗 $\leq 0.020\text{kW}\cdot\text{h}$ 清洗平均用水量 $\leq 0.50\text{L}$ 平均用水量 $\leq 5.0\text{L}$, 且双冲坐便器全冲用水量 $\leq 6.0\text{L}$		2 级 P

检验检测报告

报告编号: SX(22)-GT-0096

第5页 共6页

检验检测结果				
序号	检验项目	标准要求	检验结果	单项判定
1	能效水效等级	3 级: 带坐圈加热, 单位周期能耗 $\leq 0.060 \text{ kWh} \cdot \text{h}$ 不带坐圈加热, 单位周期能耗 $\leq 0.030 \text{ kWh} \cdot \text{h}$ 清洗平均用水量 $\leq 0.70 \text{ L}$ 平均用水量 $\leq 6.4 \text{ L}$, 且双冲坐便器全冲用水量 $\leq 8.0 \text{ L}$ 每个水效等级中双冲智能坐便器的平均冲平均用水量不大于全冲用水量最大额定值的 70%。	续上页	续上页
2	密封深度 (适用于一体机)	所有带整体存水弯便器的密封深度 $\geq 50 \text{ mm}$	66mm	P
3	密封表面尺寸 (适用于一体机)	$\geq 100 \text{ mm} \times 85 \text{ mm}$	162mm $\times$ 133mm	P
4	存水弯最小口径 (适用于一体机)	坐便器存水弯水道应能通过直径为 41mm 的固体球	能通过	P
5	水温特性	清洗用水量最高档的温度应控制在 $35^\circ\text{C} \sim 42^\circ\text{C}$	36.5℃~39.8℃	P
6	喷头自洁	喷头前端 1/4 墨线应被清洗干净, 无任何墨线残留	无任何墨线残留	P
7	洗净功能	累积残留墨线总长 $\leq 50 \text{ mm}$ 且单段残留墨线长度 $\leq 13 \text{ mm}$	0mm 0mm	P
8	水封回弹功能	水封回弹 $\geq 50 \text{ mm}$, 若为虹吸式坐便器, 每次均应有虹吸产生	66mm 有虹吸产生	P

检验检测报告

第6页 共6页

报告编号: SX(22)-GT-0096

检验检测结果

序号	检验项目	标准要求	检验结果	判定
12	污水泵启动性能	单冲式坐便器冲洗率 ≥ 100 , 双冲式坐便器, 只进行单冲水试验, 冲洗率 ≥ 25	> 100	P
	球拍球	连续3次试验平均数 ≥ 90 个	100个	P
13	冲水性能	连续3次试验, 坐便器存水弯中残留物可见度 ≥ 3 次, 均数 ≤ 125 个, 可见度球3次平均数 ≤ 5 个	可见度球 颗粒: 0个 可见度球 球: 0个	P
	混合介质	第一次冲出水便器的混合介质(海绵条和纸球) ≥ 22 个, 如残留物有残留物, 第二次应全部冲出	第一次26个 第二次全部冲出	P
14	坐便器冲水性能	双冲式坐便器进行单冲水的纸球试验, 测定3次, 每次坐便器便池中应无可见纸	/	N
15	供水管道堵塞性能	球的平均传播距离 $\geq 12m$	18.0m	P
16	坐便器加热功能	所有坐便器测试点的温度不应小于 $30^{\circ}C$ 且不应大于 $42^{\circ}C$	$34.5^{\circ}C \sim 39.1^{\circ}C$	P
备注	P: 试验结果符合要求, F: 试验结果不符合要求, N: 不适用。			

(本页以下空白)