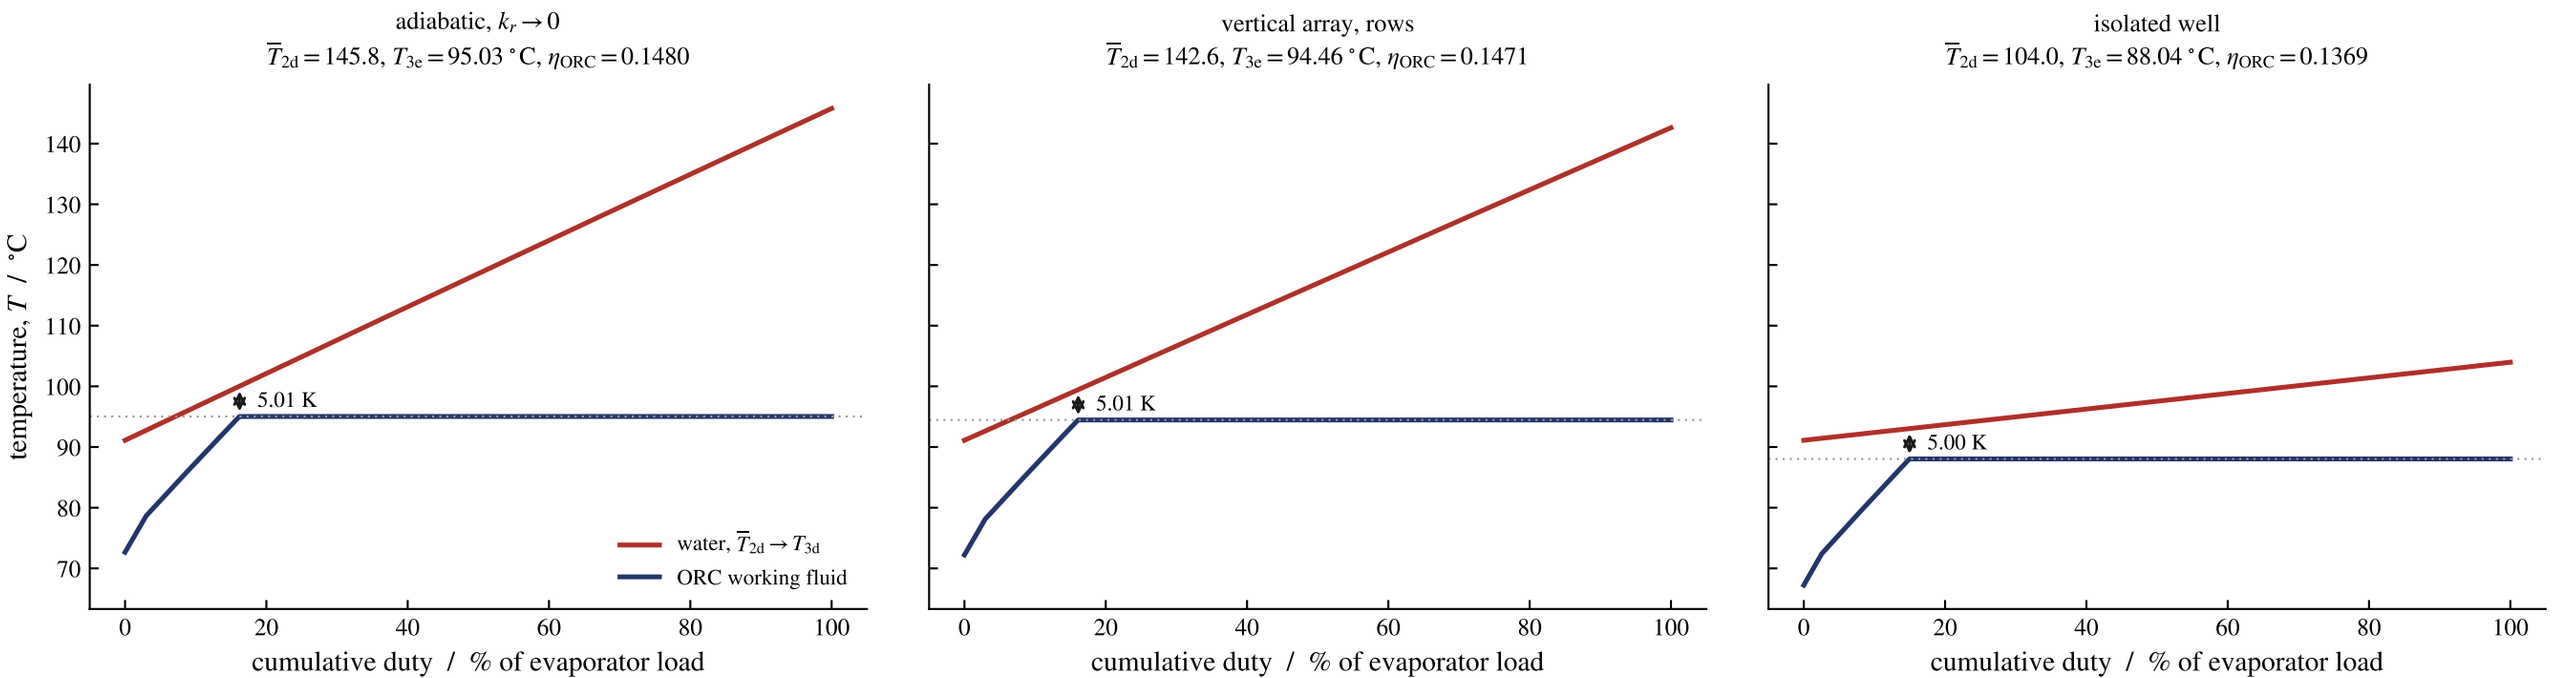
adiabatic, $k_r \to 0$
$\overline{T}_{2d} = 145.8$, $T_{3e} = 95.03\,^\circ$C, $\eta_{ORC} = 0.1480$
vertical array, rows
$\overline{T}_{2d} = 142.6$, $T_{3e} = 94.46\,^\circ$C, $\eta_{ORC} = 0.1471$
isolated well
$\overline{T}_{2d} = 104.0$, $T_{3e} = 88.04\,^\circ$C, $\eta_{ORC} = 0.1369$
temperature, $T$ / °C
140
130
120
110
100
90
80
70
5.01 K
5.01 K
5.00 K
water, $\overline{T}_{2d} \to T_{3d}$
ORC working fluid
0
20
40
60
80
100
cumulative duty / % of evaporator load
cumulative duty / % of evaporator load
cumulative duty / % of evaporator load