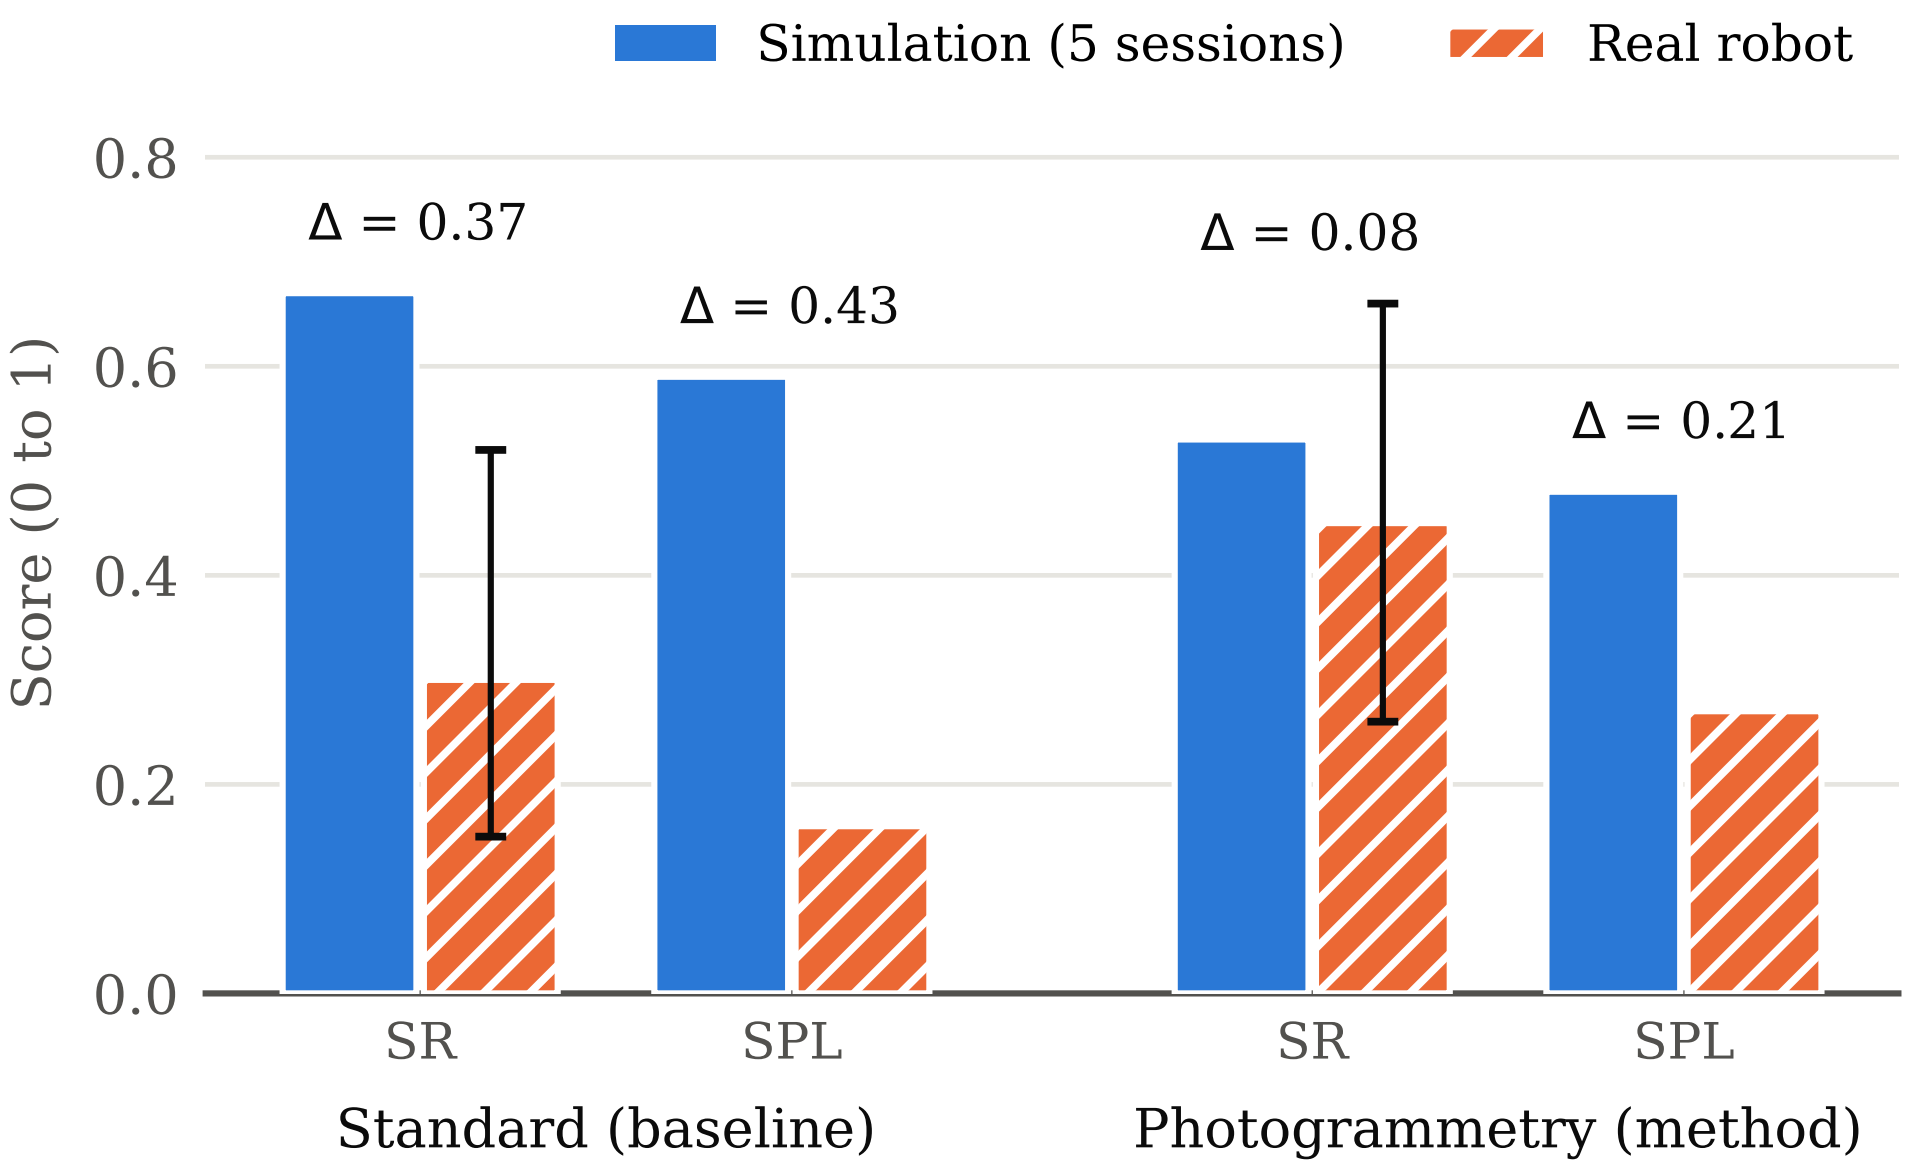
Simulation (5 sessions)
Real robot
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
Score (0 to 1)
Δ = 0.37
Δ = 0.43
Δ = 0.08
Δ = 0.21
SR
SPL
SR
SPL
Standard (baseline)
Photogrammetry (method)