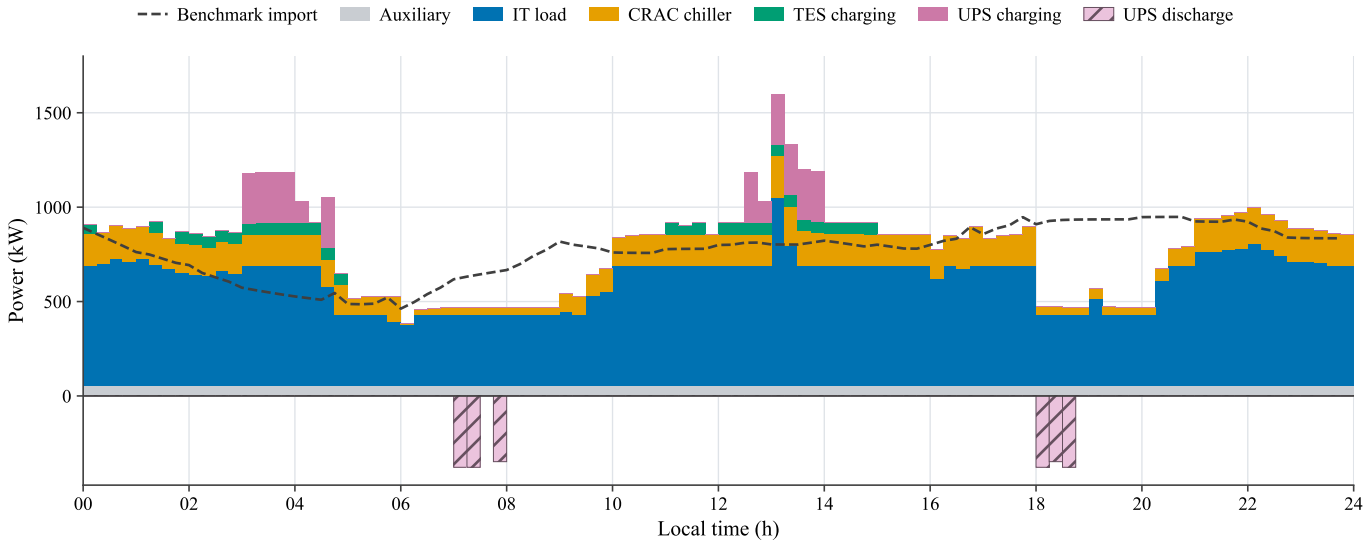
Benchmark import
Auxiliary
IT load
CRAC chiller
TES charging
UPS charging
UPS discharge
Power (kW)
1500
1000
500
0
00
02
04
06
08
10
12
14
16
18
20
22
24
Local time (h)