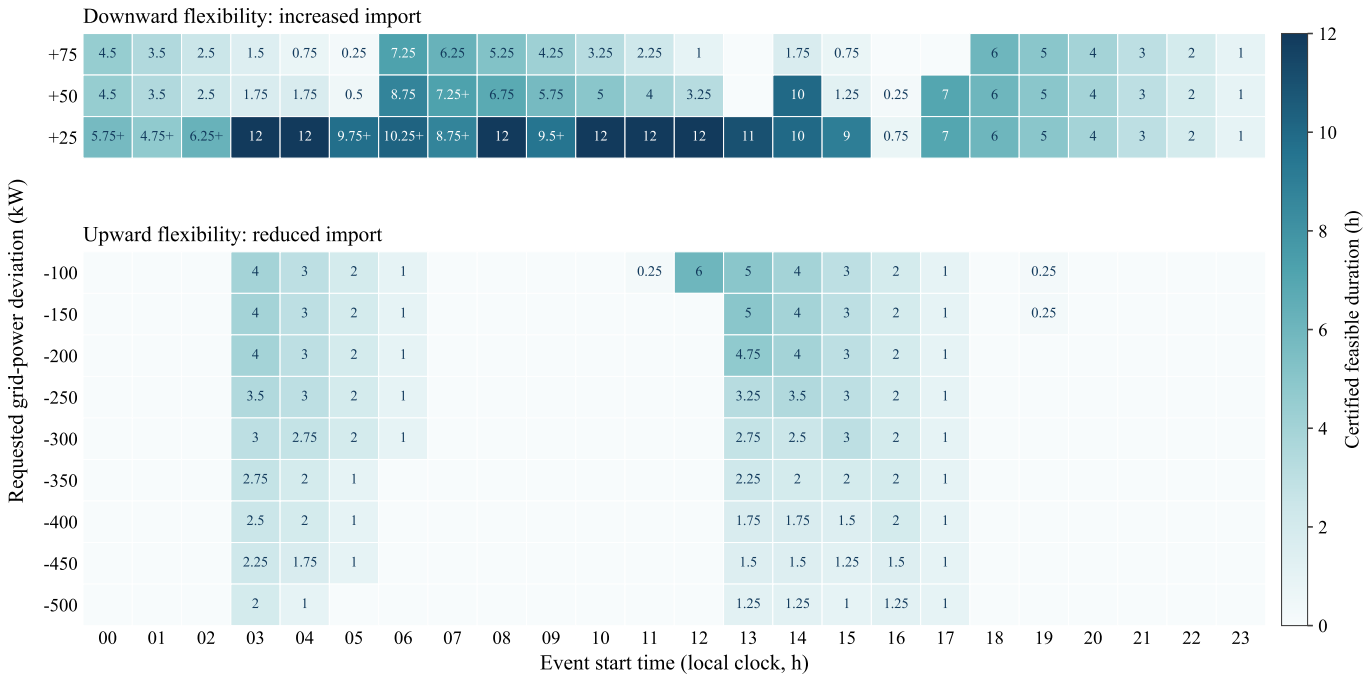
Downward flexibility: increased import
+75 4.5 3.5 2.5 1.5 0.75 0.25 7.25 6.25 5.25 4.25 3.25 2.25 1 1.75 0.75 6 5 4 3 2 1
+50 4.5 3.5 2.5 1.75 1.75 0.5 8.75 7.25+ 6.75 5.75 5 4 3.25 10 1.25 0.25 7 6 5 4 3 2 1
+25 5.75+ 4.75+ 6.25+ 12 12 9.75+ 10.25+ 8.75+ 12 9.5+ 12 12 12 11 10 9 0.75 7 6 5 4 3 2 1
Upward flexibility: reduced import
-100 4 3 2 1 0.25 6 5 4 3 2 1 0.25
-150 4 3 2 1 5 4 3 2 1 0.25
-200 4 3 2 1 4.75 4 3 2 1
-250 3.5 3 2 1 3.25 3.5 3 2 1
-300 3 2.75 2 1 2.75 2.5 3 2 1
-350 2.75 2 1 2.25 2 2 2 1
-400 2.5 2 1 1.75 1.75 1.5 2 1
-450 2.25 1.75 1 1.5 1.5 1.25 1.5 1
-500 2 1 1.25 1.25 1 1.25 1
Requested grid-power deviation (kW)
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Event start time (local clock, h)
Certified feasible duration (h)
0 2 4 6 8 10 12