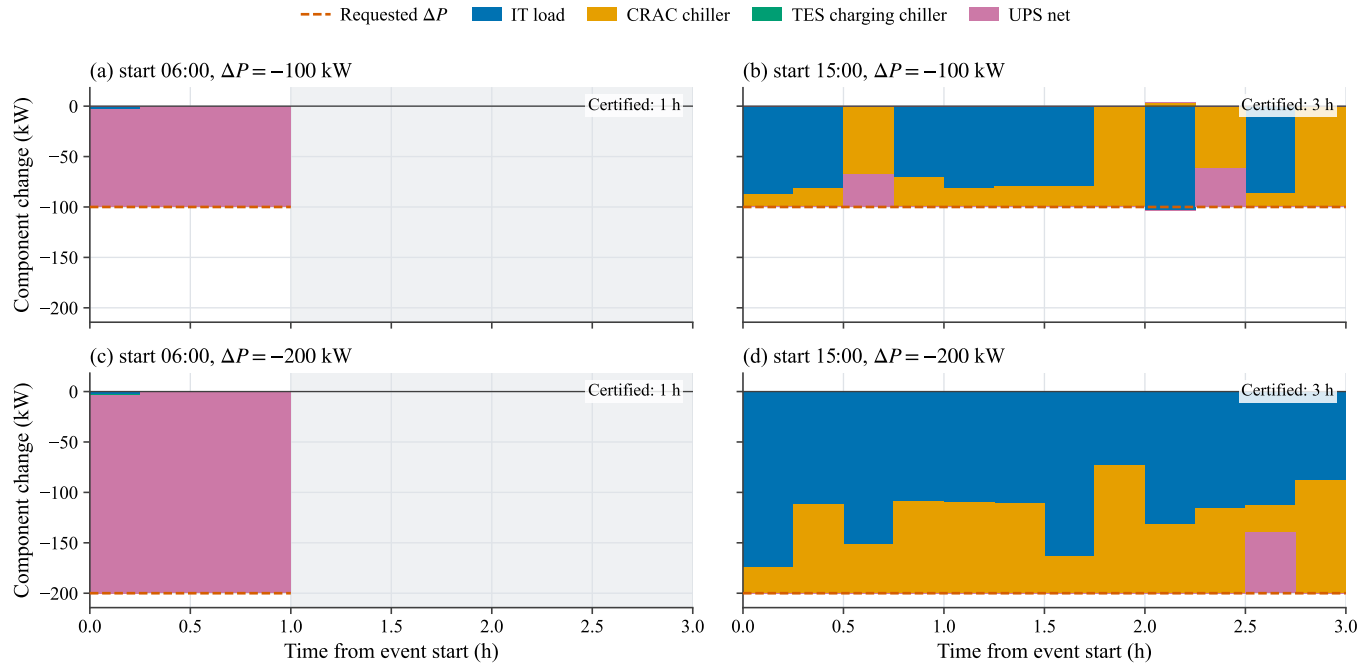
Requested ΔP
IT load
CRAC chiller
TES charging chiller
UPS net
(a) start 06:00, ΔP = −100 kW
(b) start 15:00, ΔP = −100 kW
(c) start 06:00, ΔP = −200 kW
(d) start 15:00, ΔP = −200 kW
Certified: 1 h
Certified: 3 h
Component change (kW)
0
−50
−100
−150
−200
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
Time from event start (h)