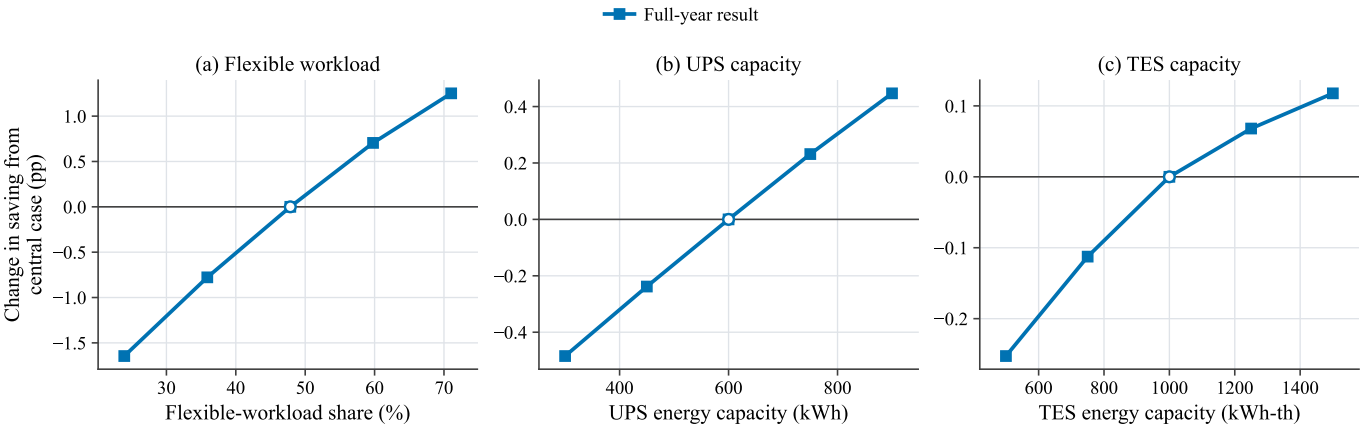
Full-year result
(a) Flexible workload
(b) UPS capacity
(c) TES capacity
Change in saving from central case (pp)
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1.5
30
40
50
60
70
Flexible-workload share (%)
0.4
0.2
0.0
−0.2
−0.4
400
600
800
UPS energy capacity (kWh)
0.1
0.0
−0.1
−0.2
600
800
1000
1200
1400
TES energy capacity (kWh-th)