



Návrh skříní, rozváděčů, rámců a pultů

Archivní číslo:

D261493301.NS

Název projektu:

PP3 redundancy of IOs as FSC
to SM Migration Part

Stupeň : Realizační projekt

Datum: 07/2026

Revize:

Schválil : Ing.Sikora

Přezkoumal : Ing.Běhálek


Zpracoval : Ing.Bílý
Bc.Mitrenga
Ing.Běhálek

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9			
Obsah												
List	Zařízení =	Umístění +	Popis stránek					Zpracoval	Revize			
001			Titulní strana									
002			Obsah									
010			Umístění nových racků v přední části rozvaděče 82AC023F					mabi				
011			Uspořádání bariérových modulů v části rozvaděče AC023R					mabi				
012			Detail nového modulu s bariérami MTL4541 CPS16					mabi				
013			Přední část rozvaděče 82AC024F pro umístění FTA					mabi				
014			Detail svorkového modulu FS-TSAI-1620m					mabi				
015			Pohled na sorkovnici modulu FS-TSAI-1620m					mabi				
ZMĚNA:		Slovnaft		Autel		NÁZEV VÝKRESU: Obsah	Realizační projekt					
ZMĚNA:		PP3 redundancy of IOs as FSC to SM Migration					DOC.N.		LIST:			
KRESLIL:	DATUM:	07/2026	Part					D261493301.NS		2		

The image shows the interior of an industrial control cabinet. At the top, there is a rack of modules with a yellow label 'ESD'. Below this is a large blue panel. Further down, there are several rows of modules, some with red LEDs. At the bottom, two large grey panels are labeled 'RACK R9' and 'RACK R10' in red text. The cabinet door is open on the right side.



Bariérové moduly pro binární signály
LB-01 a LB-02 zůstanou stávající.
Jejich poloha se nemění


Stávající bariérové moduly 4541B
budou demontovány.
Na stejné pozice se instalují nové
typu MTL4541(16 ks na modul)

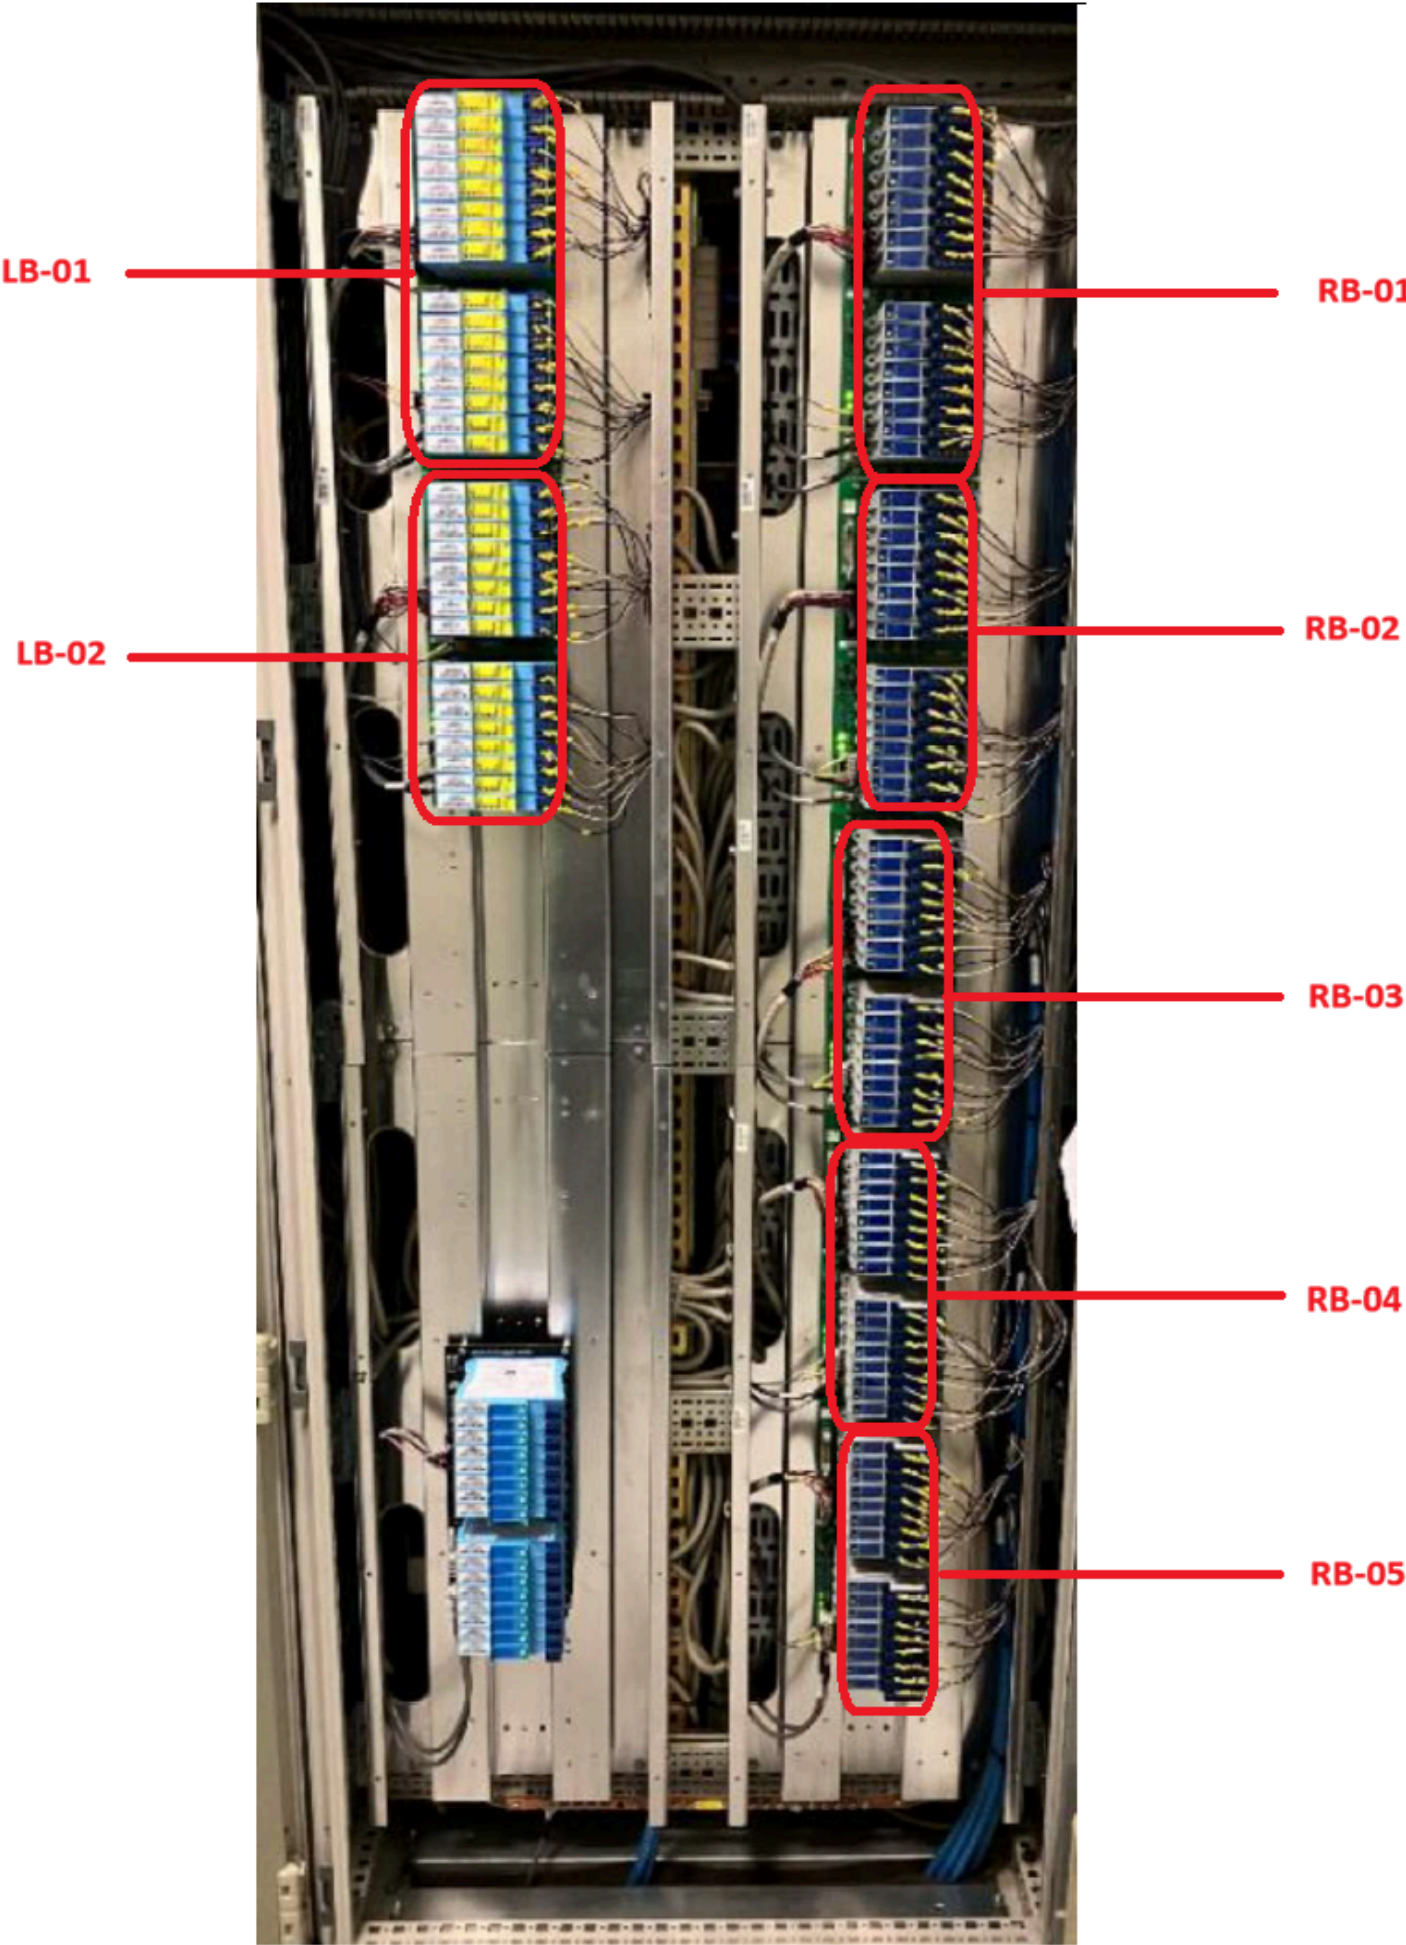

AC023R

Tyto moduly se instalují na pozici RB-01 až RB-05 v části rozvaděče 82AC023R

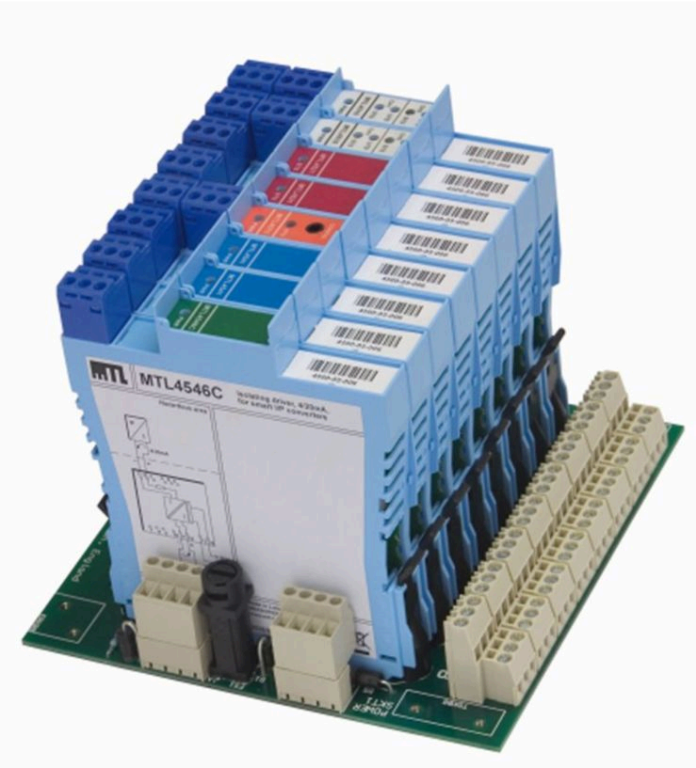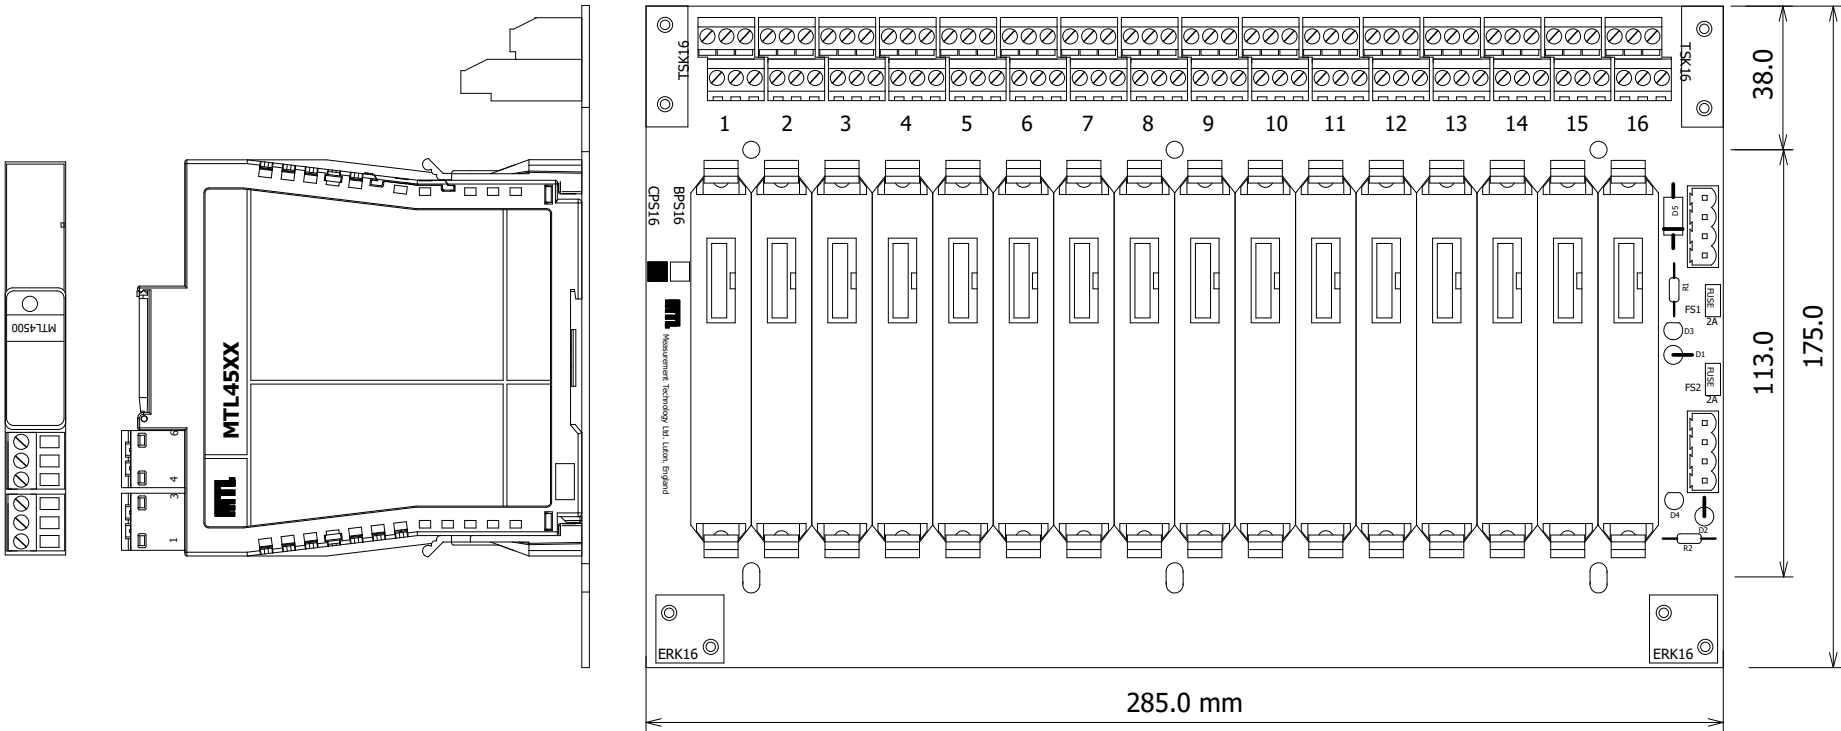

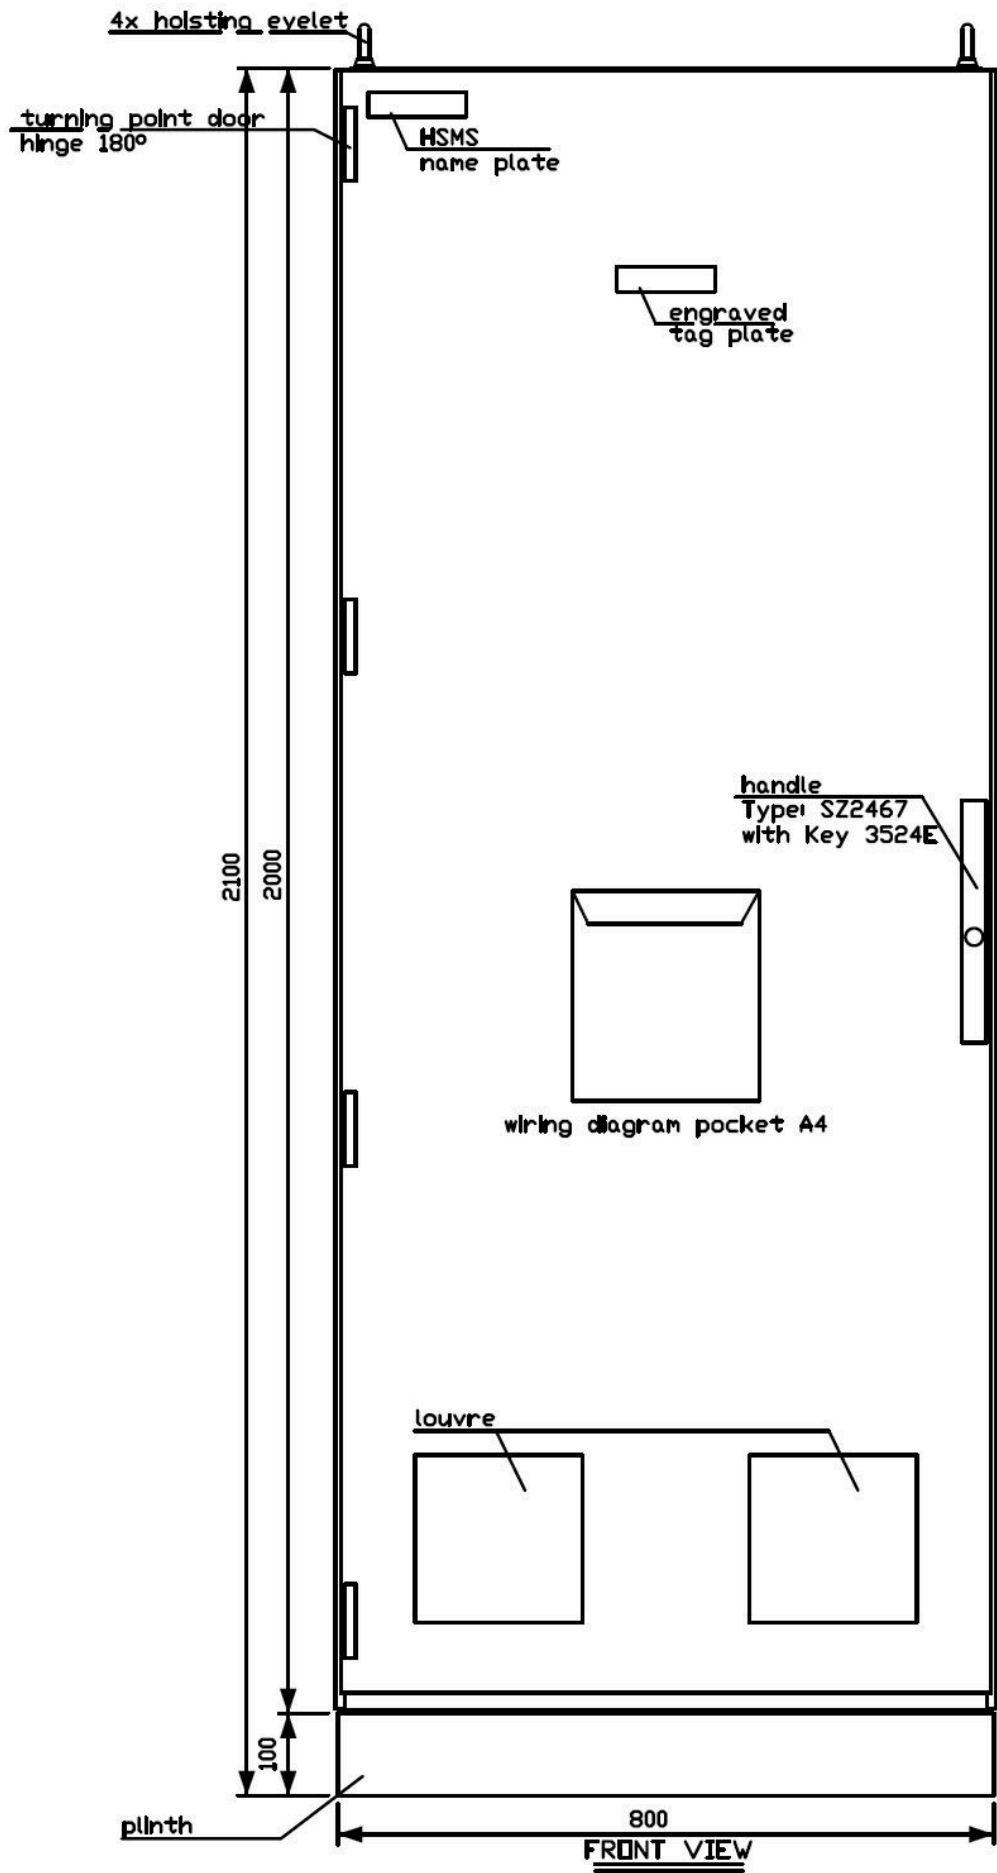


CABINET Model: TS8808 Make: RITTAL
complete with: -1 sideplate Model: TS8108
- plinth 100mm HIGH

5x FTA TSA-1620m

swingframe (40HE)

turning point swingframe

cable entries BOTTOM

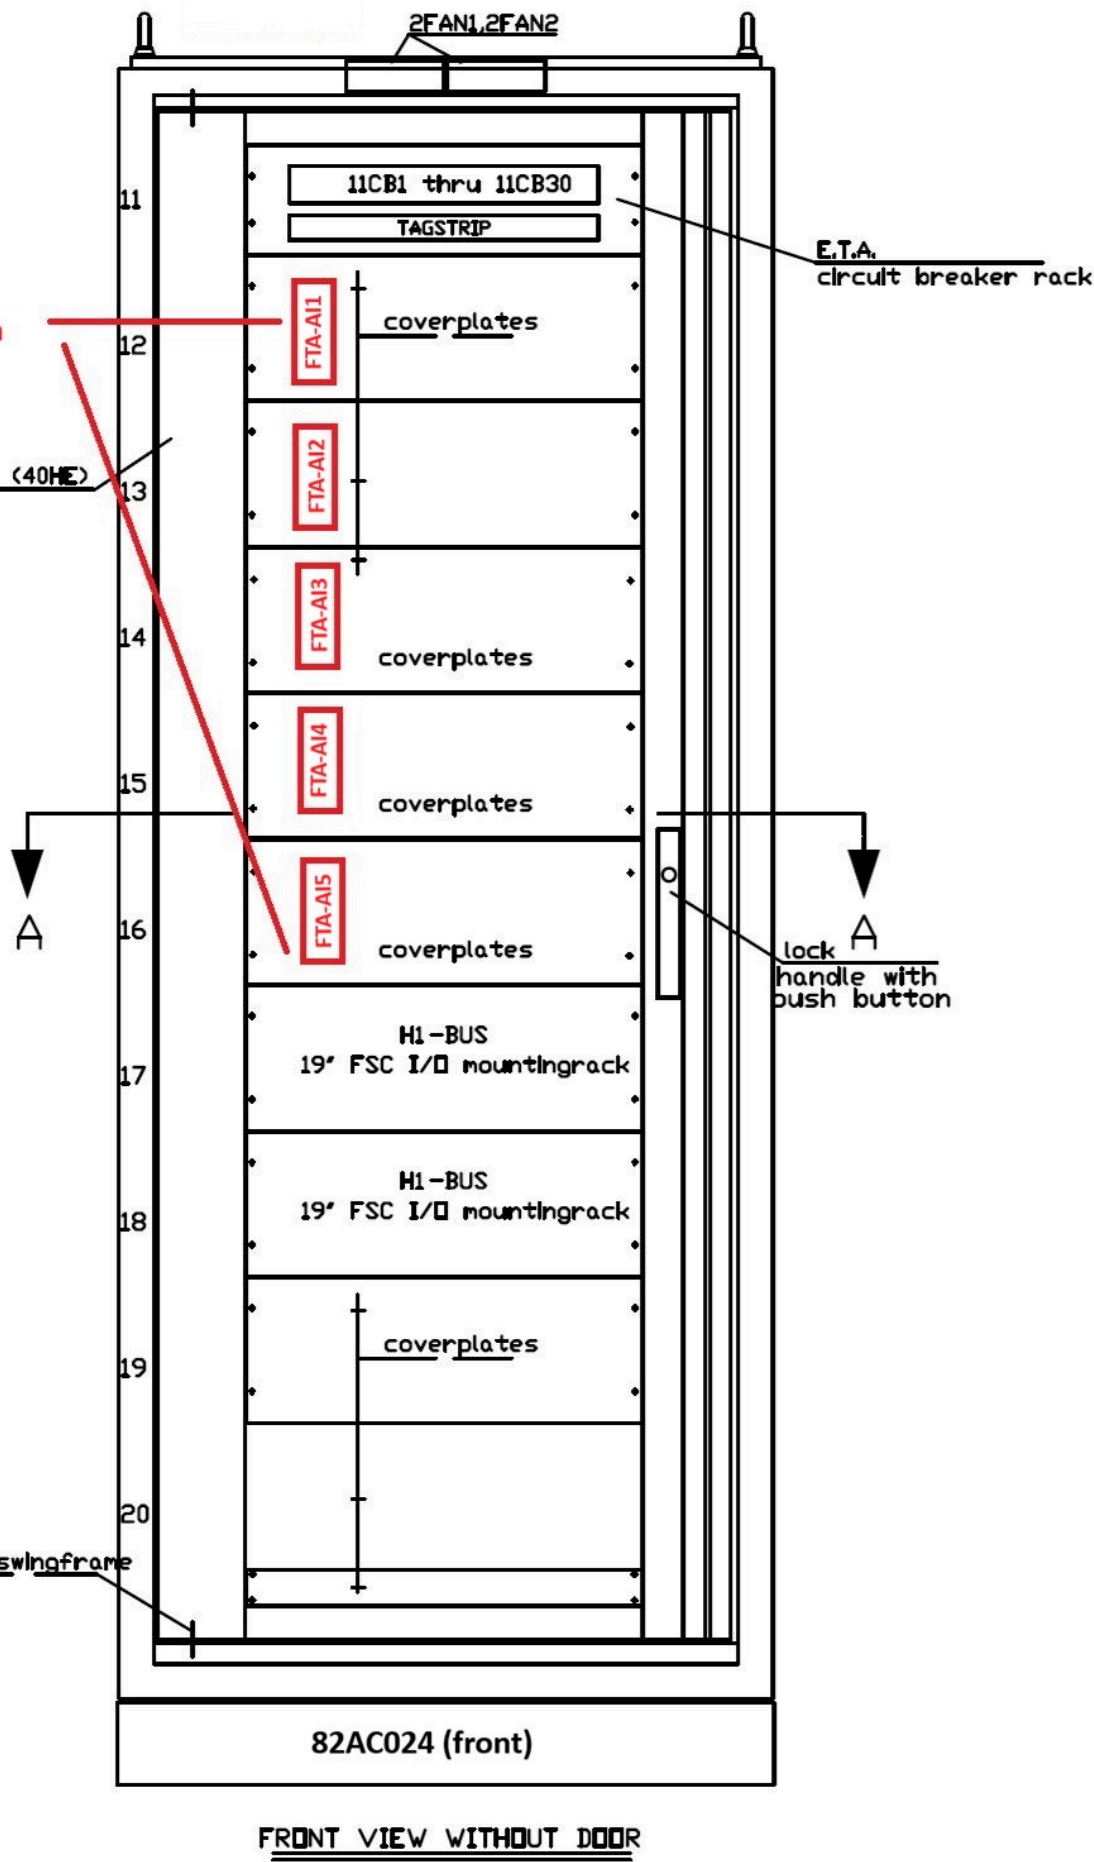

ZMĚNA:	
ZMĚNA:	
KRESLIL:	mabi
DATUM:	07/2026

Slovnaft
PP3 redundancy of IOs as FSC to SM Migration
Part



NÁZEV VÝKRESU:
Přední část rozvaděče 82AC024F pro umístění FTA

DOC.N.	D261493301.NS	Realizační projekt
		LIST:
		13

