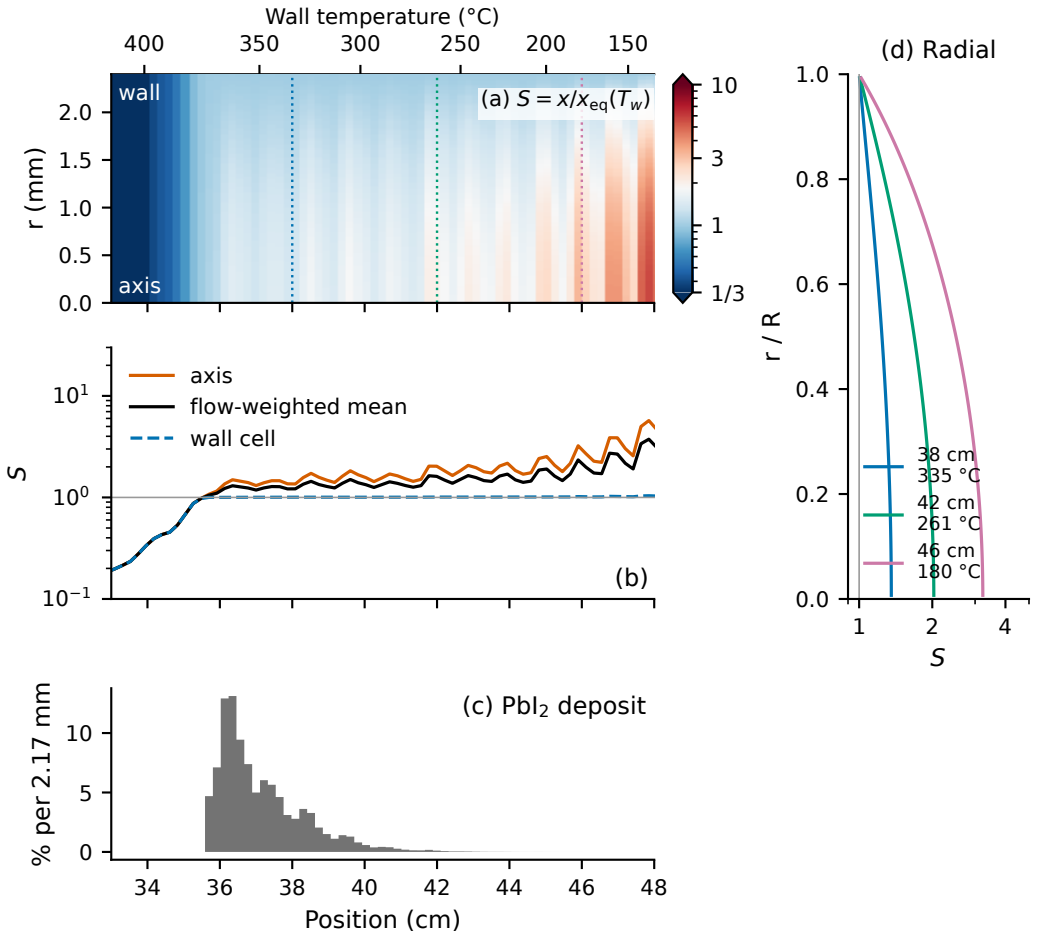
Wall temperature (°C)
400
350
300
250
200
150
wall
axis
r (mm)
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
(a) $S = x/x_{eq}(T_w)$
10
3
1
1/3
axis
flow-weighted mean
wall cell
S
10^1
10^0
10^{-1}
(b)
(c) PbI_2 deposit
% per 2.17 mm
10
5
0
34
36
38
40
42
44
46
48
Position (cm)
(d) Radial
r / R
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
38 cm
335 °C
42 cm
261 °C
46 cm
180 °C
1
2
4
S