



256 步真实实例诊断：误报预算 0.1%
左两列：D1 检出、D3 漏检；右两列：D3 检出、D1 漏检

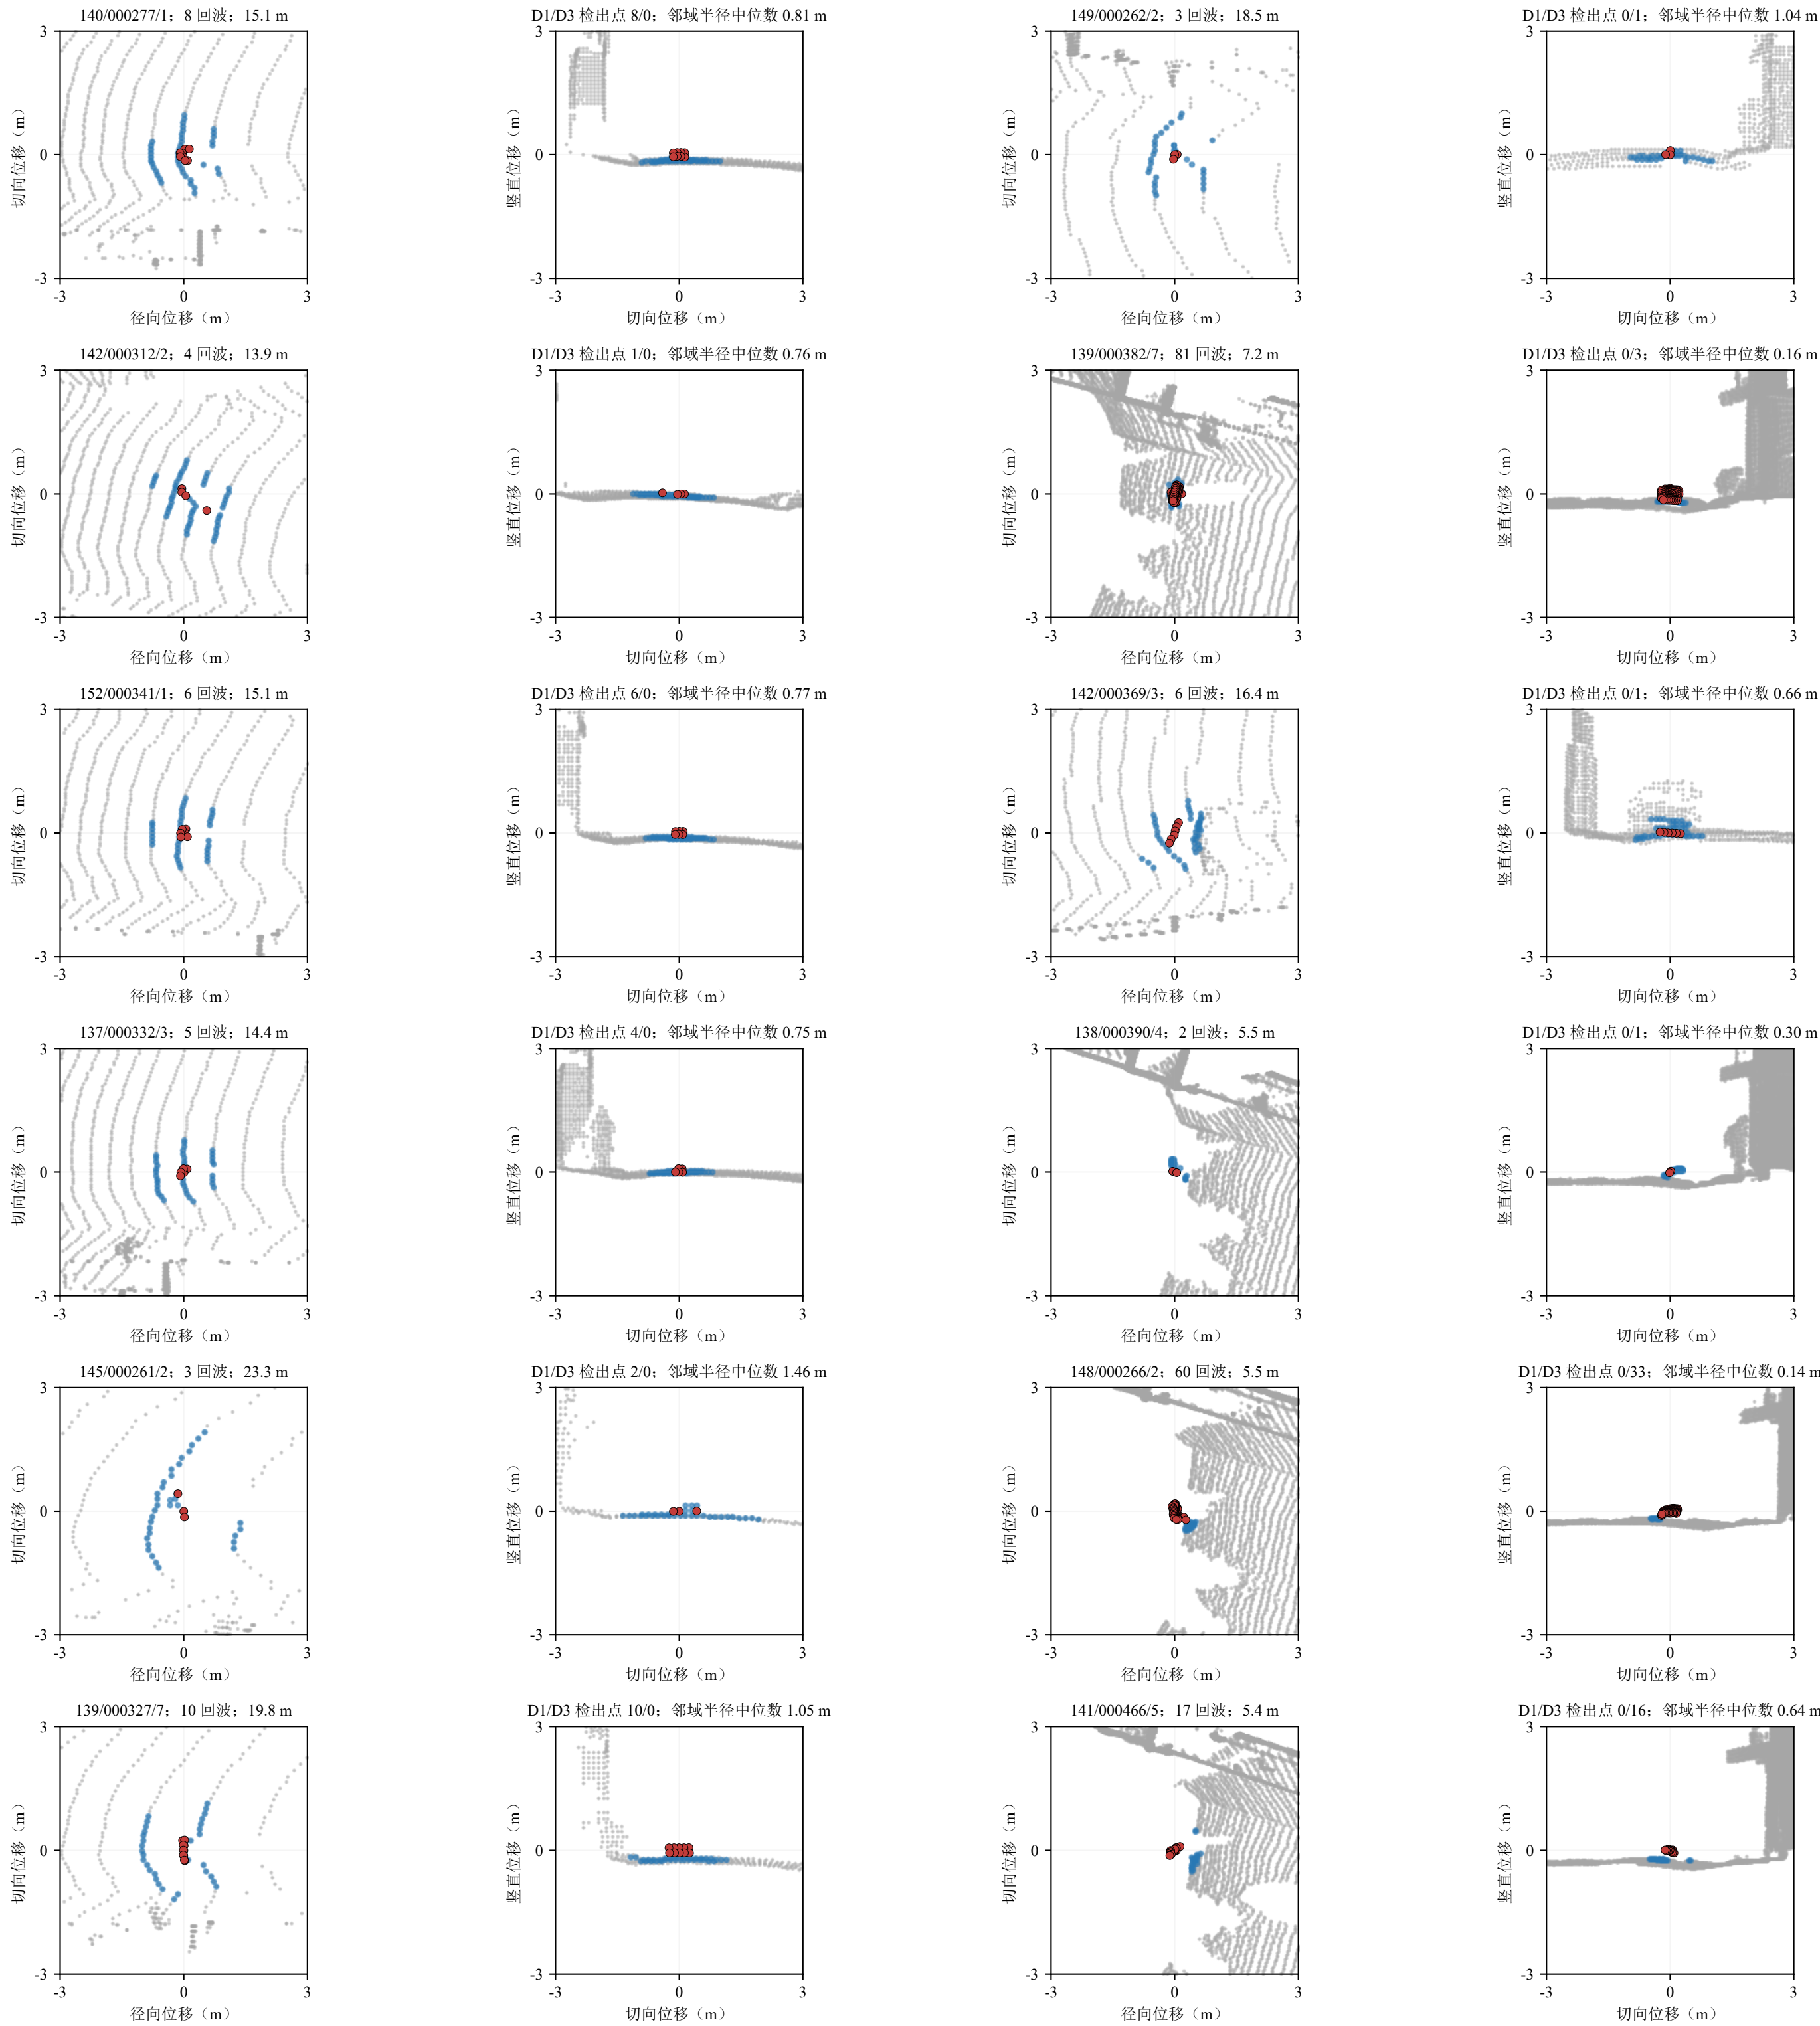

灰色：已标注正常回波；蓝色：目标查询的 31 个邻点并集；红色：目标异常回波。按同一规则等量抽样。
各图使用以实例观测中心为原点的固定 6 m 立方范围；邻域统计使用完整扫描。竖直坐标不是物体真实高度，二维重叠不代表遮挡。

256 步真实实例诊断：误报预算 1%
左两列：D1 检出、D3 漏检；右两列：D3 检出、D1 漏检

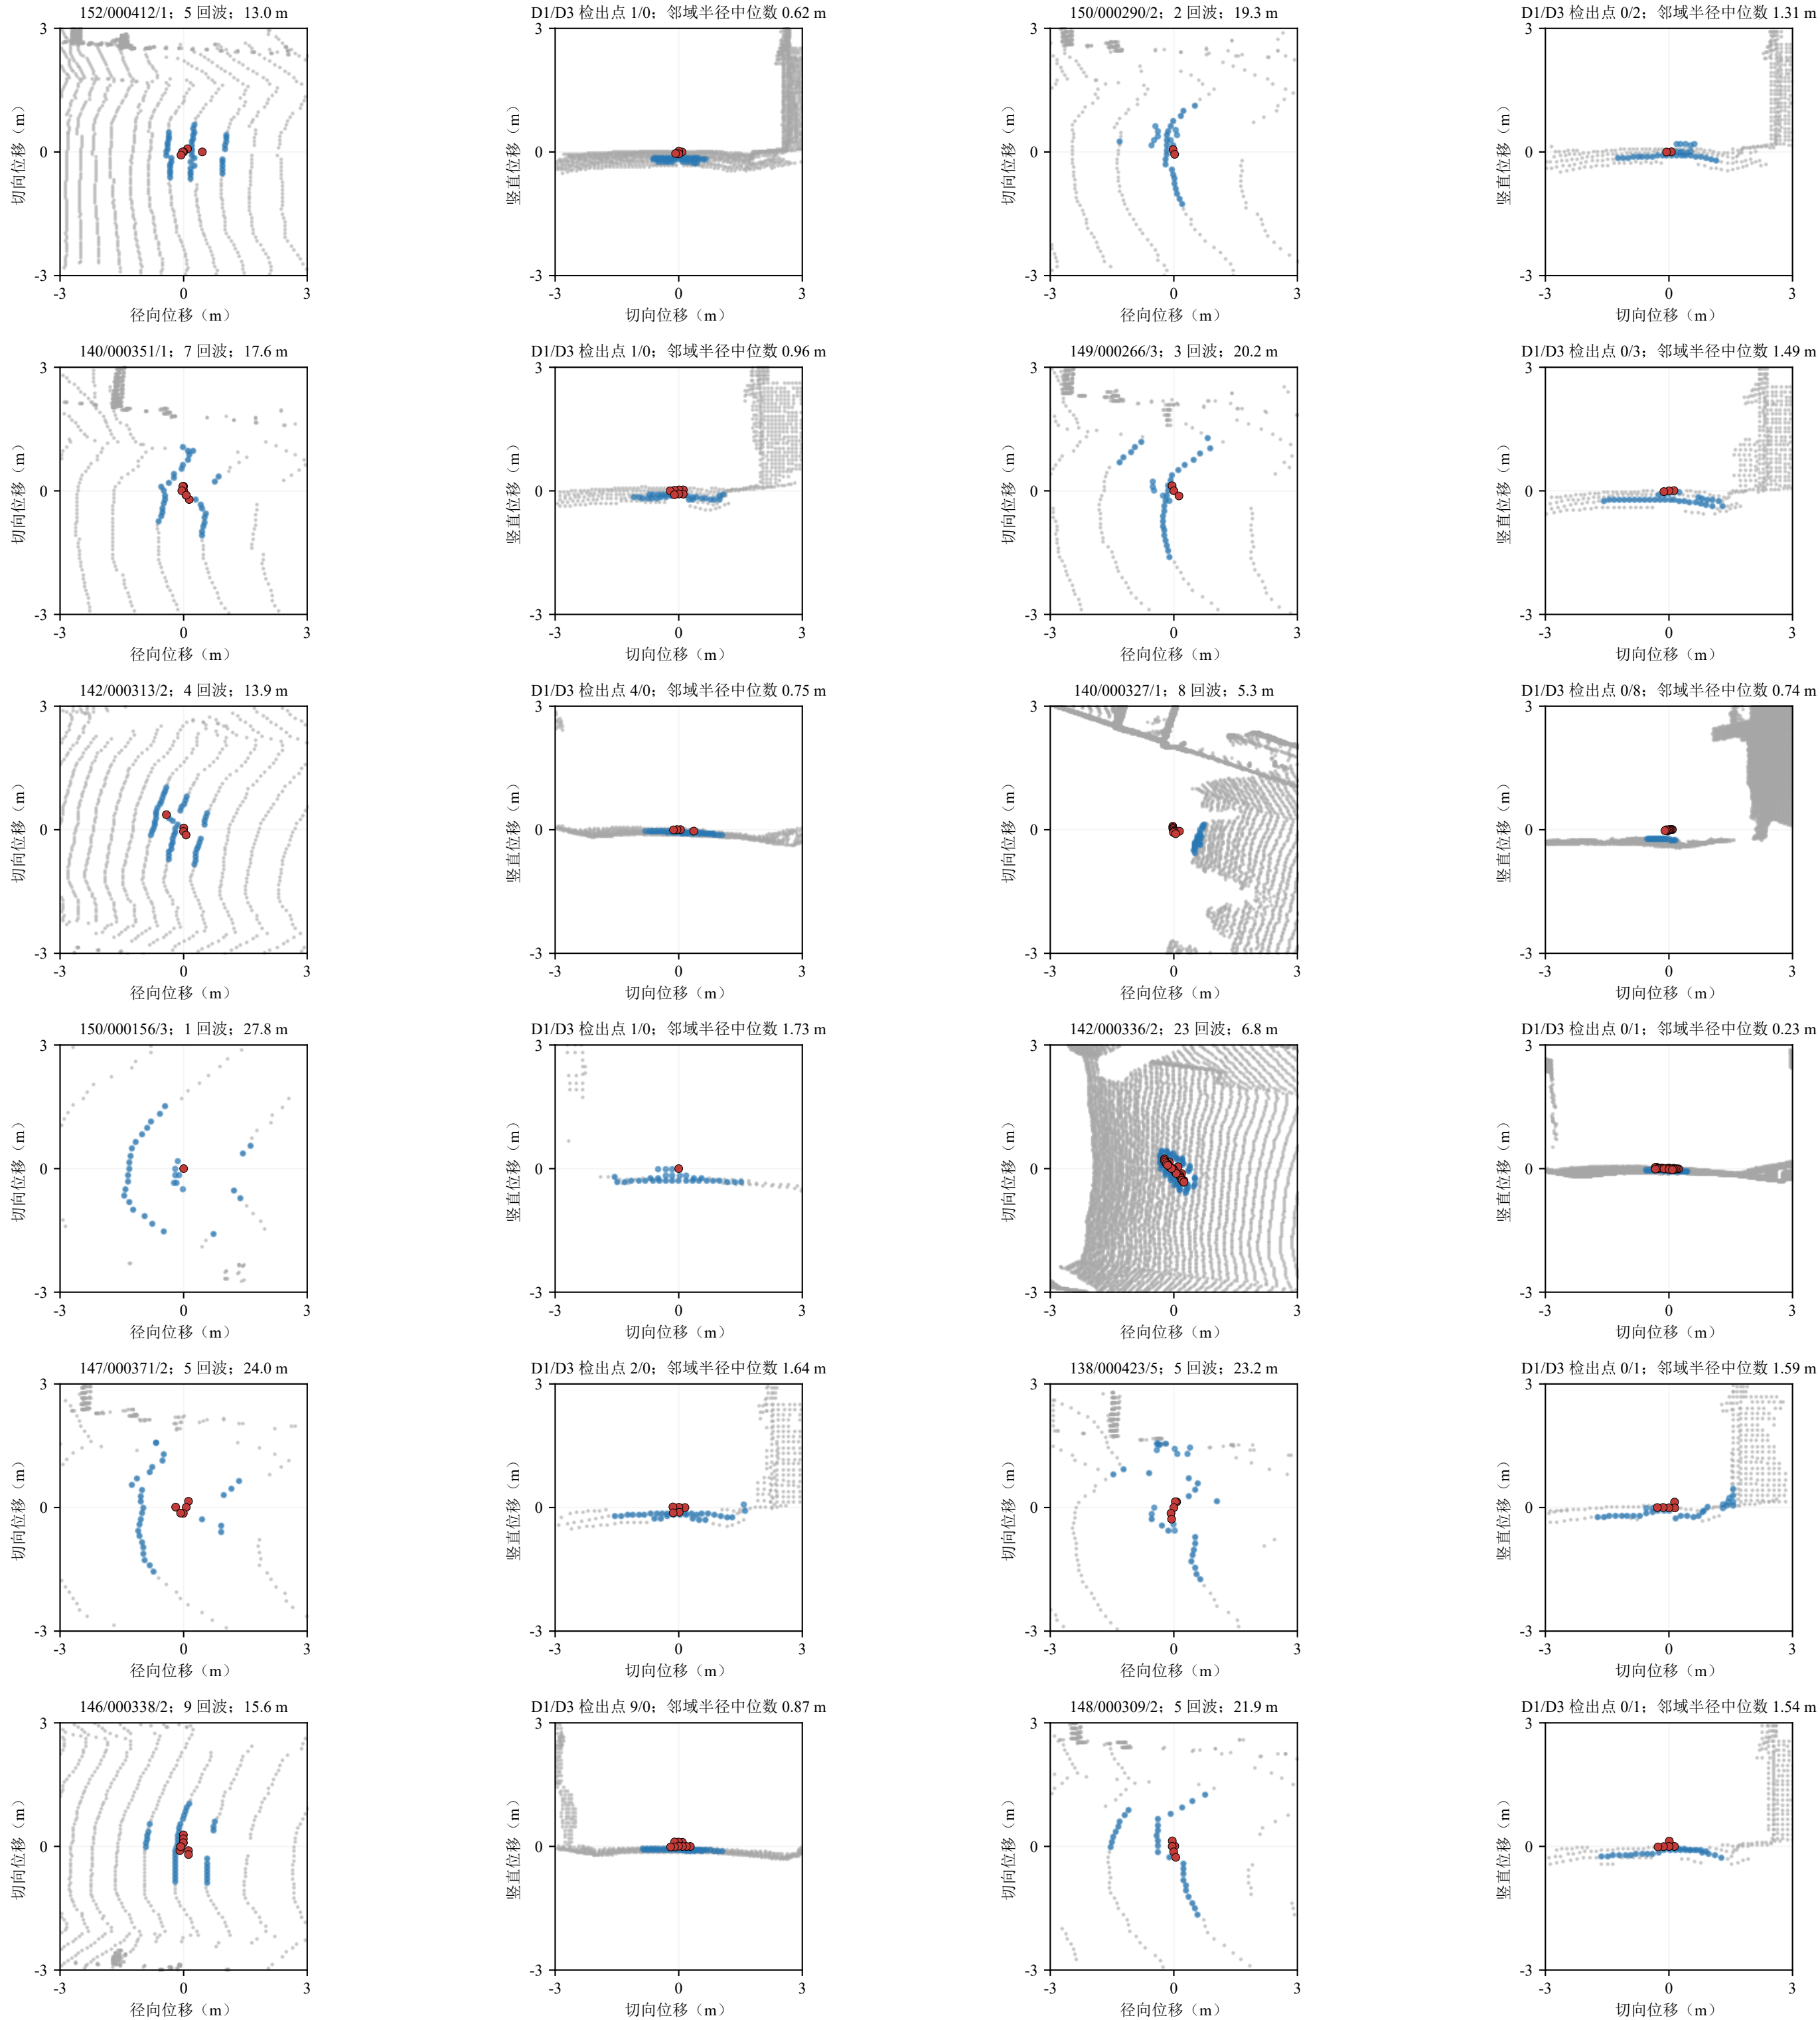

灰色：已标注正常回波；蓝色：目标查询的 31 个邻点并集；红色：目标异常回波。按同一规则等量抽样。

各图使用以实例观测中心为原点的固定 6 m 立方范围；邻域统计使用完整扫描。竖直坐标不是物体真实高度，二维重叠不代表遮挡。