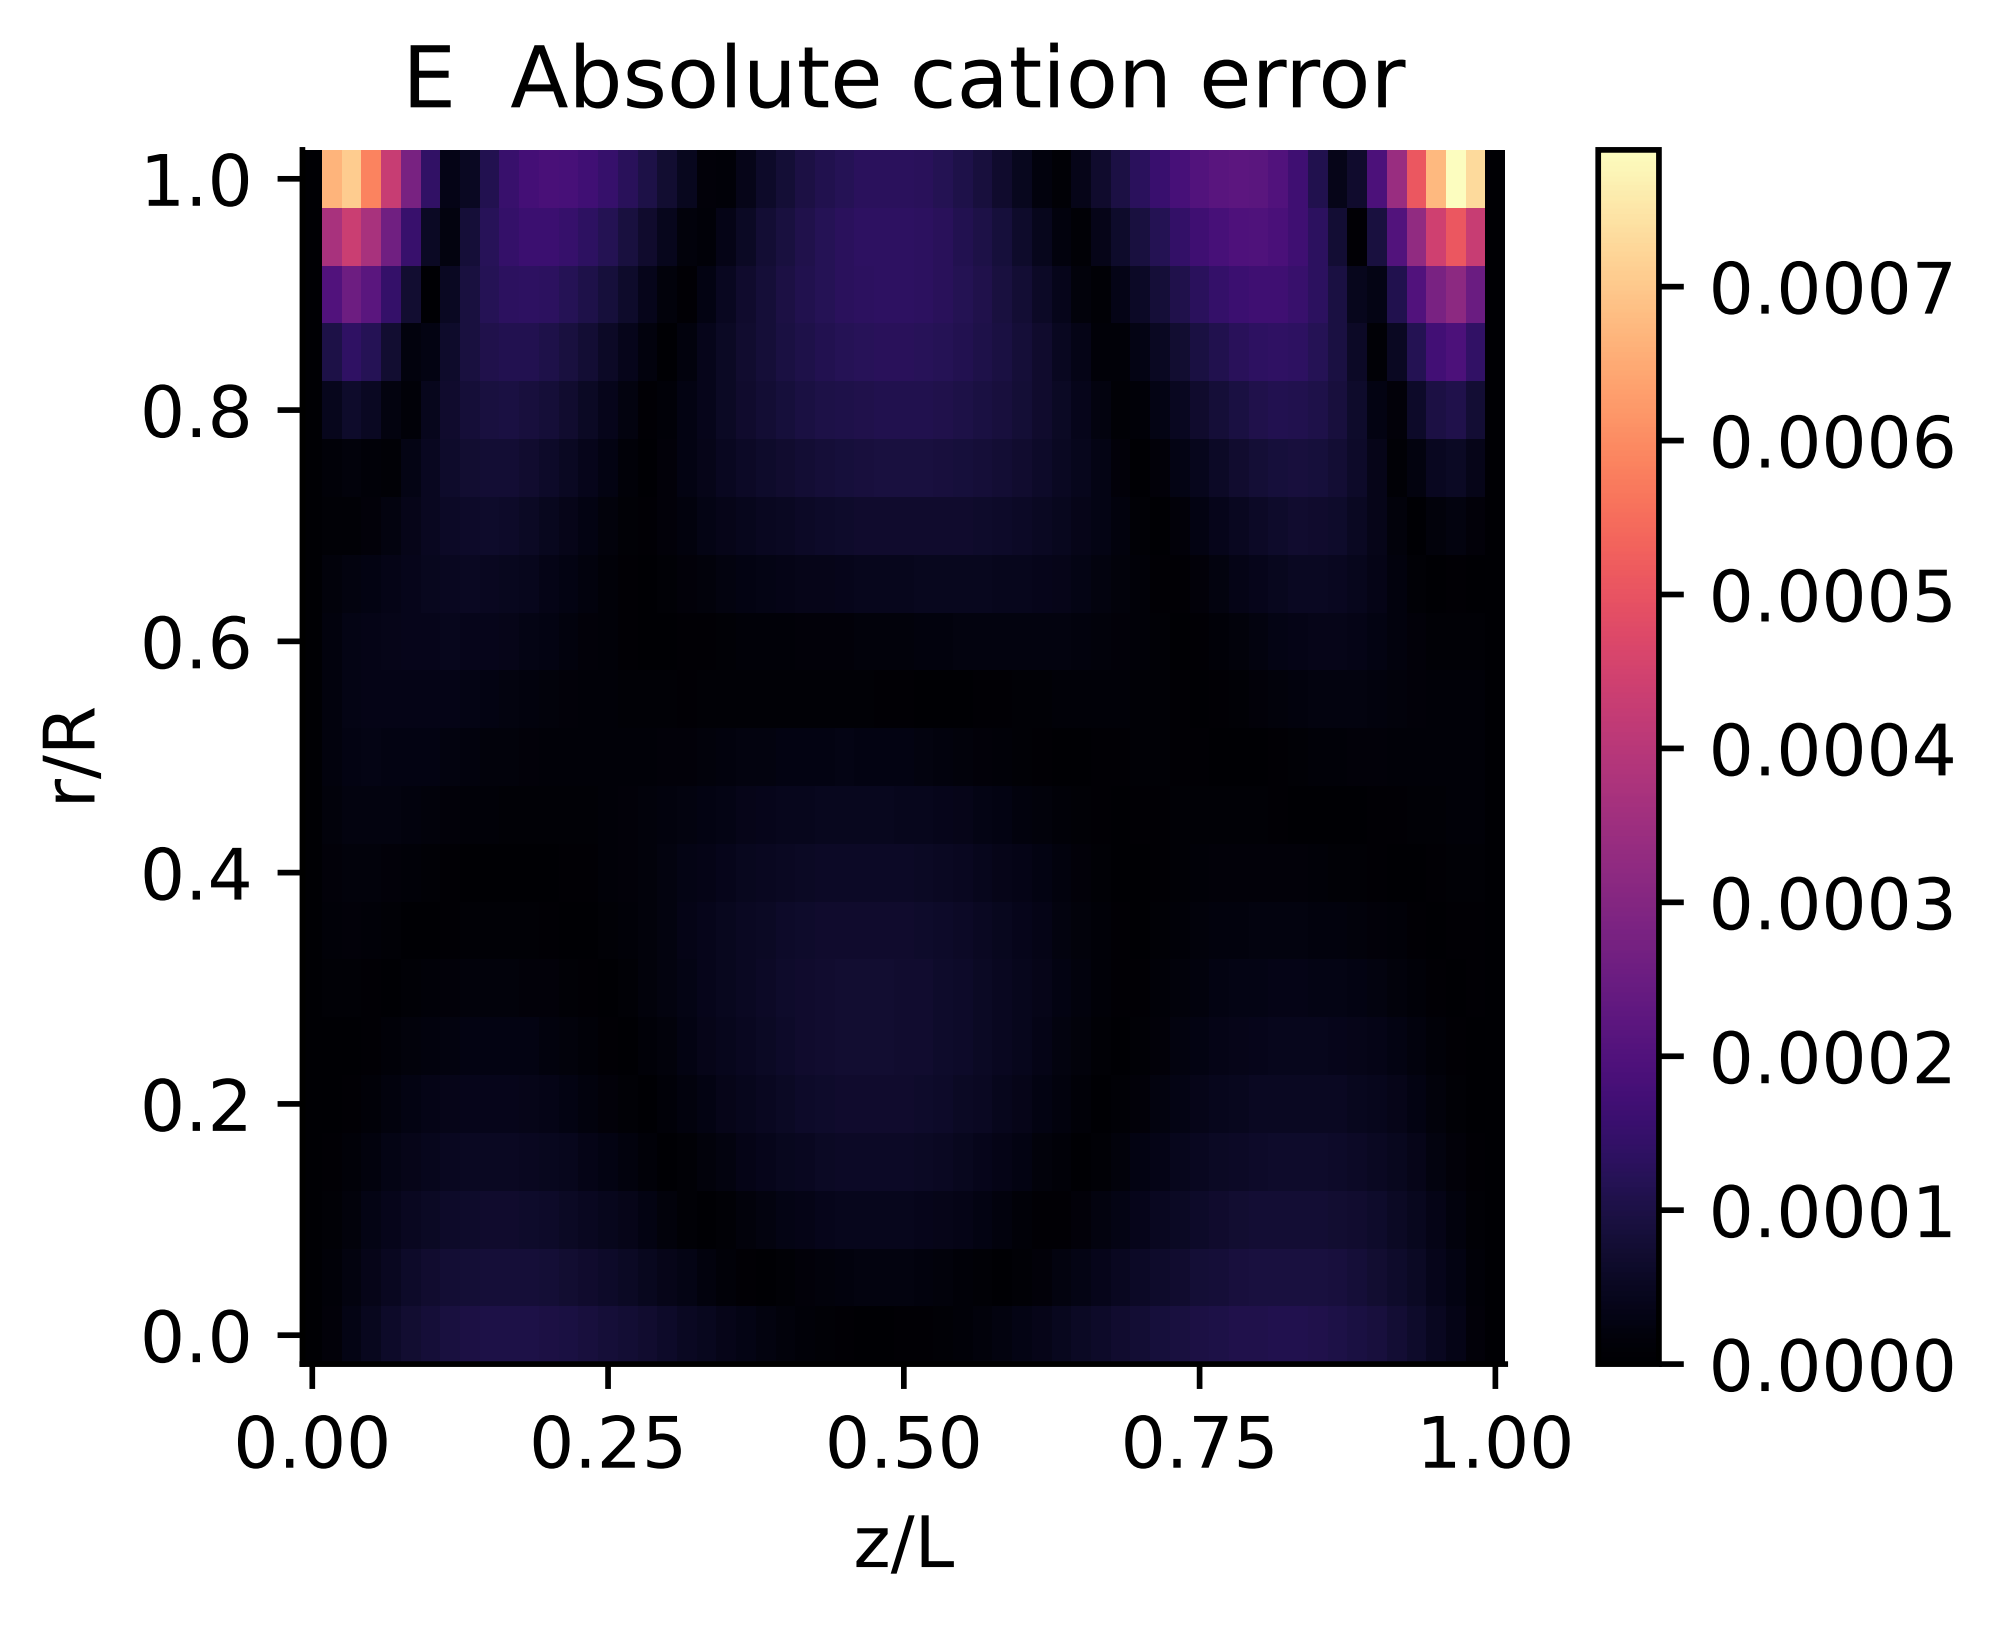

E Absolute cation error
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
r/R
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
z/L
0.0007
0.0006
0.0005
0.0004
0.0003
0.0002
0.0001
0.0000