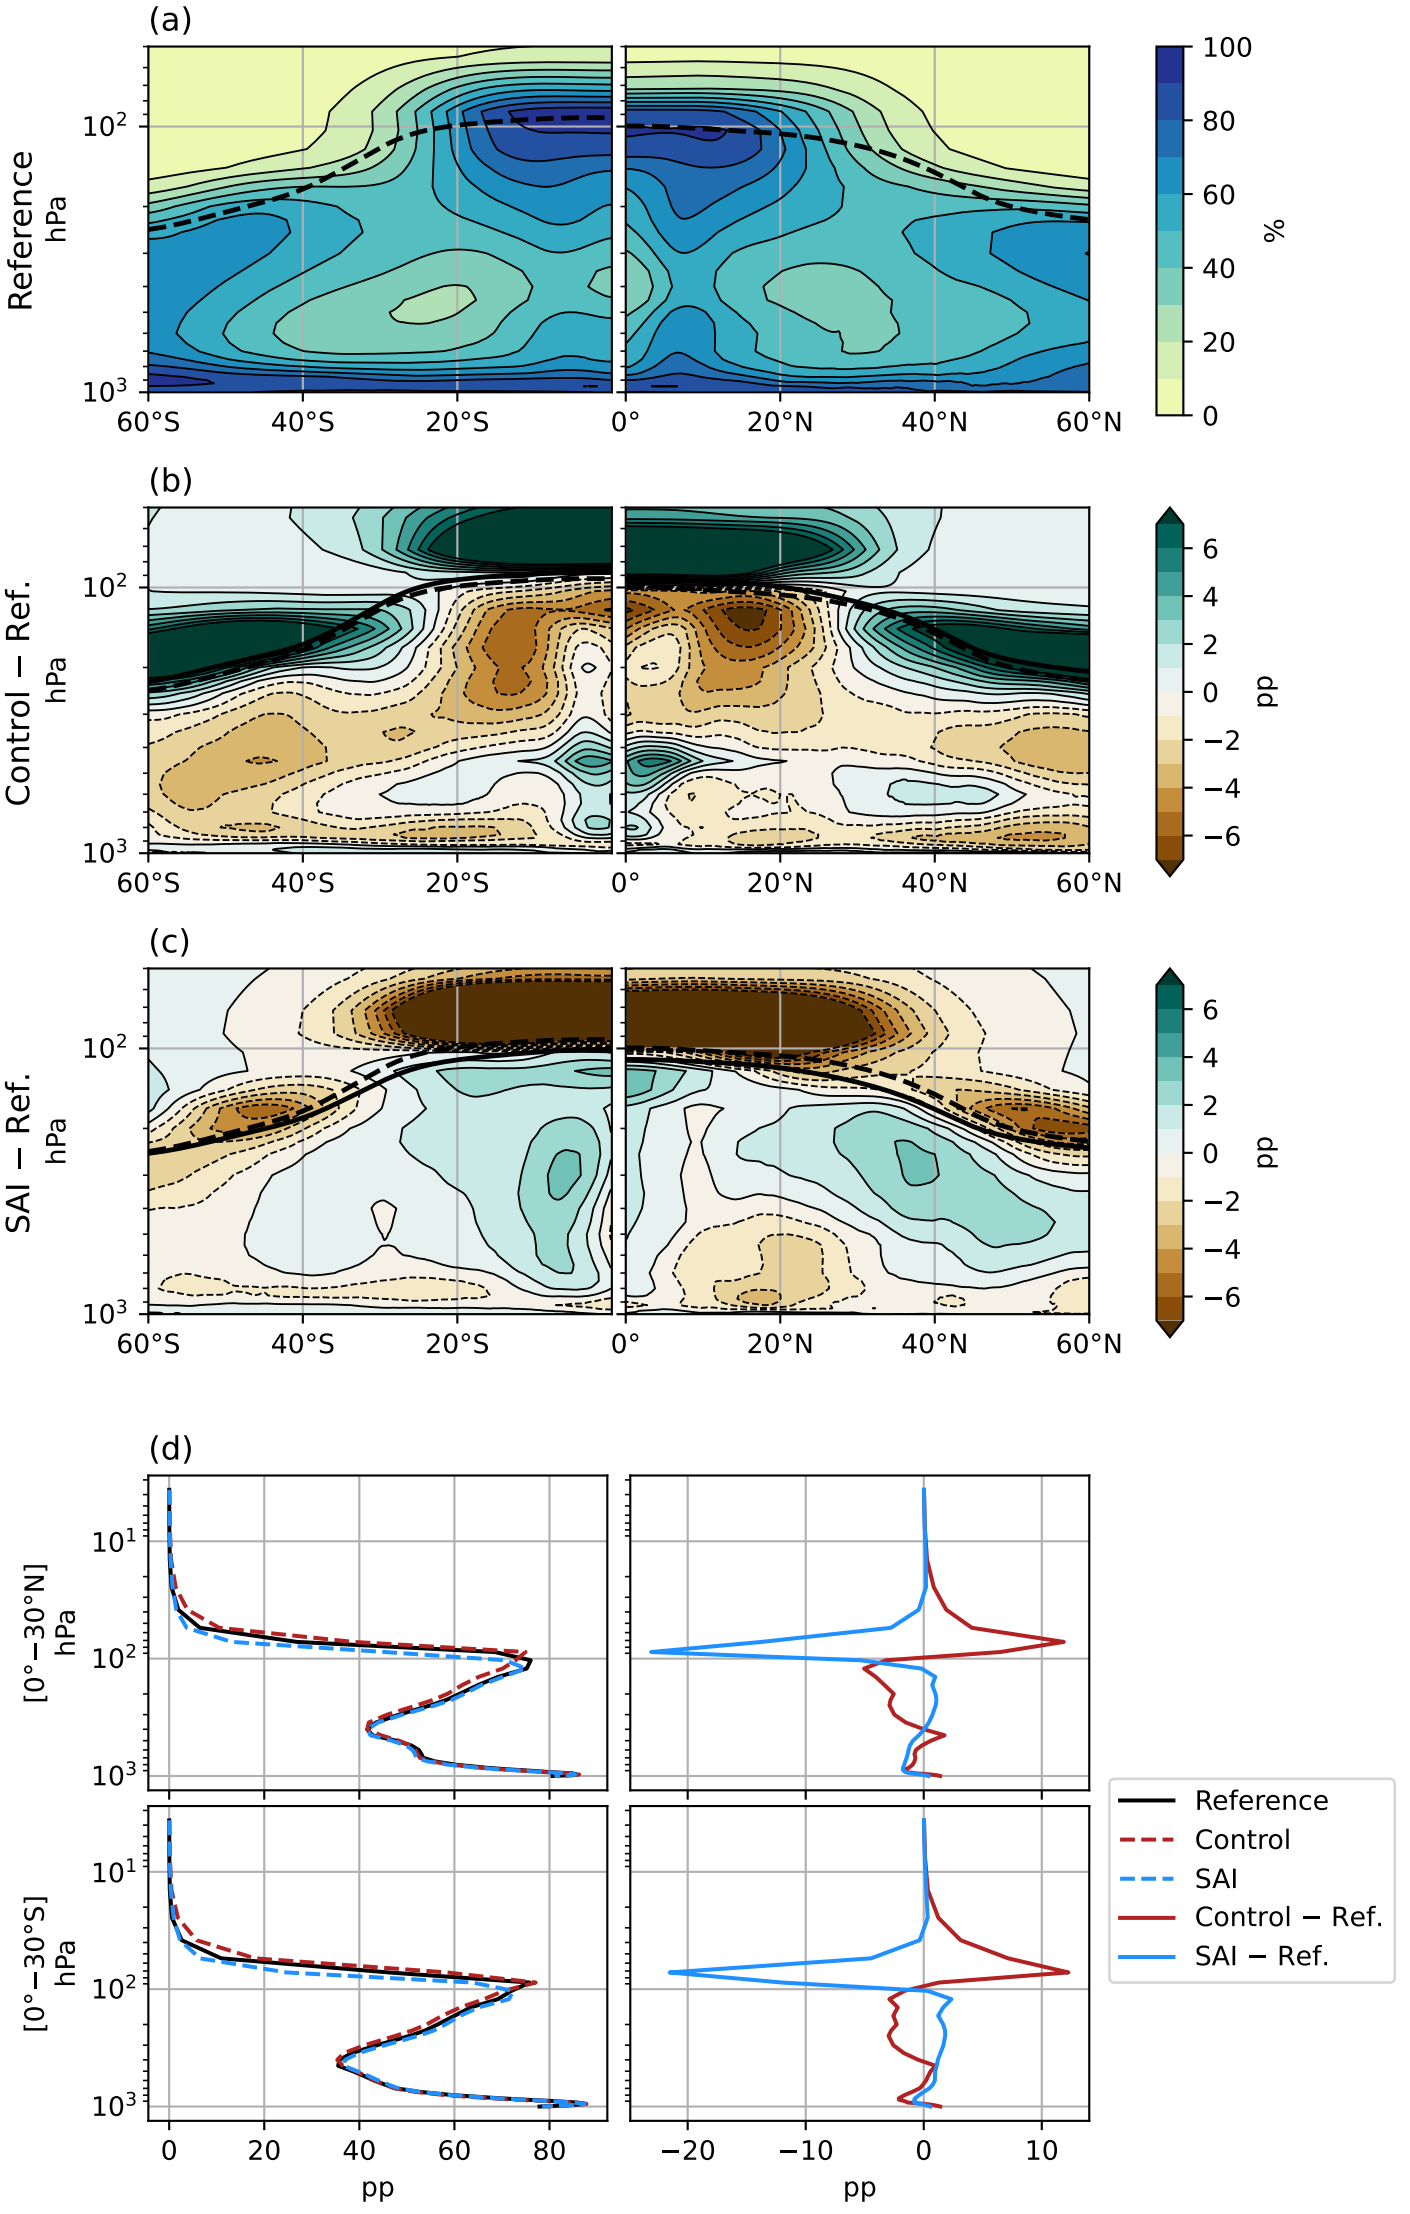
(a)
Reference
hPa
10^2
10^3
60°S
40°S
20°S
0°
20°N
40°N
60°N
100
80
60
40
20
0
%
(b)
Control − Ref.
hPa
10^2
10^3
60°S
40°S
20°S
0°
20°N
40°N
60°N
6
4
2
0
−2
−4
−6
pp
(c)
SAI − Ref.
hPa
10^2
10^3
60°S
40°S
20°S
0°
20°N
40°N
60°N
6
4
2
0
−2
−4
−6
pp
(d)
[0°−30°N]
hPa
10^1
10^2
10^3
[0°−30°S]
hPa
10^1
10^2
10^3
0
20
40
60
80
pp
−20
−10
0
10
pp
Reference
Control
SAI
Control − Ref.
SAI − Ref.