


Cross Segmentos - Linha Datasul - CFL - Não é possível vincular Composição de Unidade de Controle

 Tempo aproximado para leitura: 00:00:50 min

Ocorrência

Ao vincular a **Composição de Unidade de Controle** ocorre o erro **10498: Não é possível vincular Composição de Unidade de Controle!**

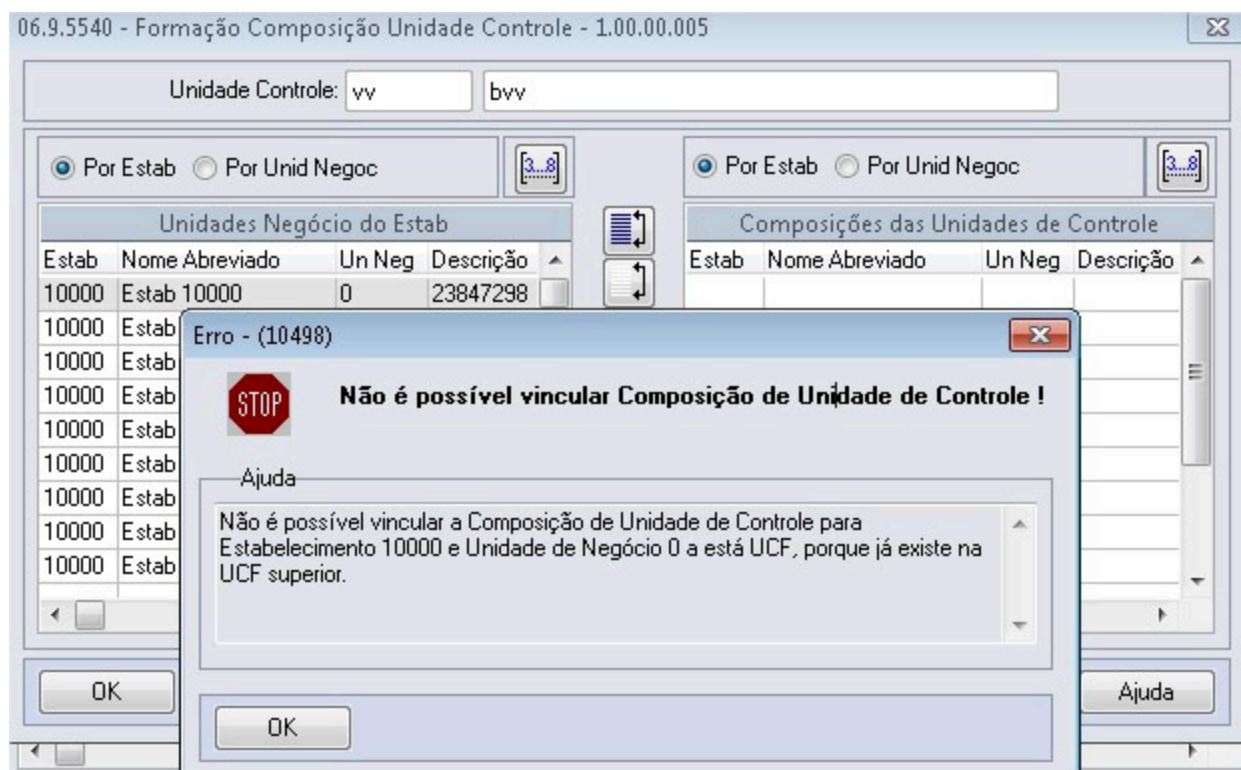

Ambiente


Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Fluxo de Caixa (CFL) - Versão 12

Causa

Esse erro ocorre porque a Unidade de Controle pertence ao mesmo pai de outra Unidade que já possui o relacionamento **Estabelecimento x Unidade de Negócio** que deseja vincular.

Solução

Será necessário desvincular a formação composição unidade controle da **UCF** filho na **Manutenção Unidades Controle Financeiro - prgfin\cfl\cfl000aa.r**.

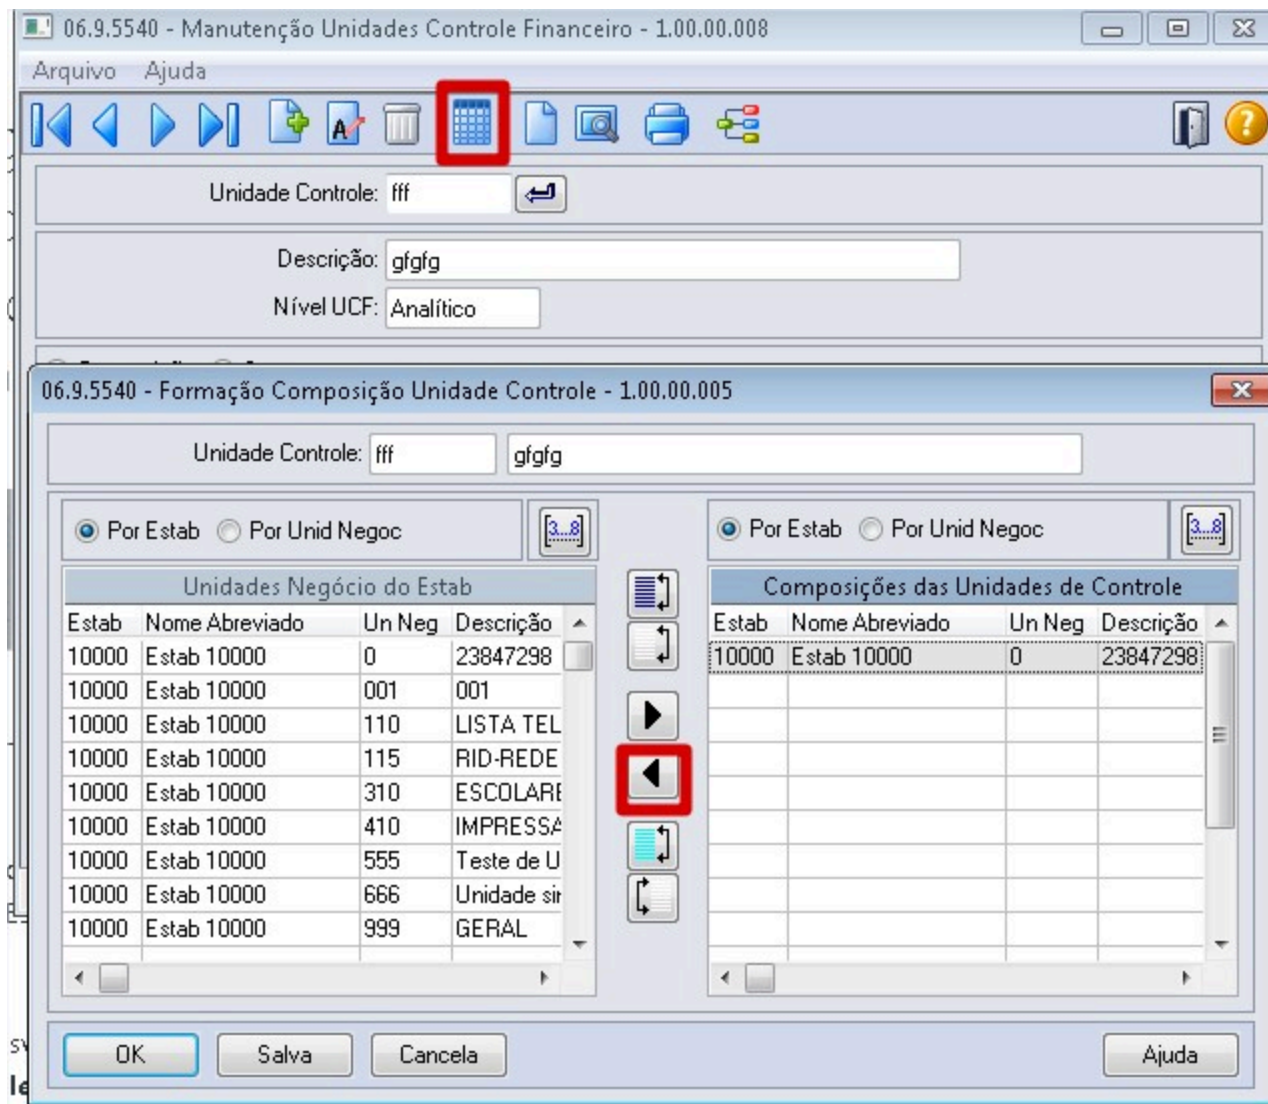

Posteriormente poderá vincular a composição à **UCF** desejada:

06.9.5540 - Manutenção Unidades Controle Financeiro - 1.00.00.008

ArquivoAjuda

06.9.5540 - Formação Composição Unidade Controle - 1.00.00.005

Unidade Controle:vvbv

Por Estab

Por Unid Negoc

Unidades Negócio do Estab

Estab	Nome Abreviado	Un Neg	Descrição
10000	Estab 10000	001	001
10000	Estab 10000	110	LISTA TEL
10000	Estab 10000	115	RID-REDE
10000	Estab 10000	310	ESCOLARE
10000	Estab 10000	410	IMPRESSA
10000	Estab 10000	555	Teste de U
10000	Estab 10000	666	Unidade sit
10000	Estab 10000	999	GERAL
10000	Estab 10000	ABC	ABC

Por Estab

Por Unid Negoc

Composições das Unidades de Controle

Estab	Nome Abreviado	Un Neg	Descrição
10000	Estab 10000	0	23847298

OKSalvaCancela

Ajuda

file:///C:/Users/User/AppData/Local/Temp/tdn_html_tmp/art_1355.html

3/3