

Cross Segmentos - Linha Datasul - MCN - Mensagem

4.700 - Quantidade prevista deve ser maior que zero

 Tempo aproximado para leitura: **00:01:36 min**

Ocorrência

No módulo de **Contratos de Compra**, ao cadastrar **Medição** se o percentual de medição for menor que **0,01** é apresentado a mensagem **4.700 - Quantidade Prevista deve ser maior que zero**.

Ambiente

Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Contratos de Compra (MCN) - Versão 12

Causa

O campo **Quantidade prevista** é o resultado do **Limite** do contrato ou item do contrato, dividido pelo **Valor** que está inserindo na **Medição**. Desta forma, o erro é apresentado quando o item do contrato ou o contrato não possuem **Limite** informado ou quando o **Valor** da medição é pequeno em relação ao **Limite** informado e faz com que a quantidade fique zerada.

O Sistema gera o seguinte cálculo para gerar **Quantidade prevista** da medição:

$$\text{Perc Medição} = (\text{Valor Previsto} * 100) / \text{Limite Valor}$$

Sendo assim:

$$\text{Qtde Prevista} = \text{Perc Medição} / 100$$

Exemplo:

Preço unitário do item no Contrato = R\$ 160.000,00

Valor informado na Medição = 5,00

Quantidade calculada = $5,00 / 160.000,00 = 0,00003125$

Item	Item	Narrativa	Cond. Com.	Alterações
Data preço:	04/06/2024			
Unid Fornecedor:	un	Unidade		
Cond Pagto:	1	À Vista		
Moeda:	0	Real		
Preço Fornecedor:	160.000,00000			
Número Ordem:	0,00			
Alíquota IPI:	0,00	☐ IPI Incluso		
ICMS:	Consumo			
Alíquota ICMS:	0,00			
Alíquota ISS:	0,00			
Comprador:	14			
Contato:	14			
Tipo Despesa:	6	Diversos		
Valor Frete:	0,0000	☐ Frete		
Valor Taxa:	0,0000			
Dias Taxa:	0	☐ Encargos Financeiros		
Perc Desconto:	0,00			
Prazo Entrega:	0			
Preço Unit Final:	160.000,00000			
Qtde Movimentada:	0,0000			
Limite Qtde:	0,0000			
Valor Movimentado:	0,0000			
Limite Valor:	480.000,0000			


OK Salvar Cancelar Ajuda

Data Correspondente ao Preço Unitário do Item

Numero Contrato:	100.250	Teste KCS
Estabelecimento:	1	TOTVS E Estabelecimento Teste 81
Sequência Item:	1	.consultoria1
Seq Evento:	0	Seq Medição: 1
Ordem:	881120.37	
Frequência Fornecimento:		
Nr Períodos:		☐ Medições Liberadas
Data Previsão:	04/06/2024	
Qtde Prevista:	0,0000	
VI Previsto:	5,0000	
Perc. Medição:	0,00	
Unidade Medida:	un	
Responsável:	14	
	☒ Pendente	☐ Liberada
Ord Manut:		
Ordem Invest:	0	

OK Salvar Cancelar Ajuda

Entre os dados ou pressione ESC para sair.

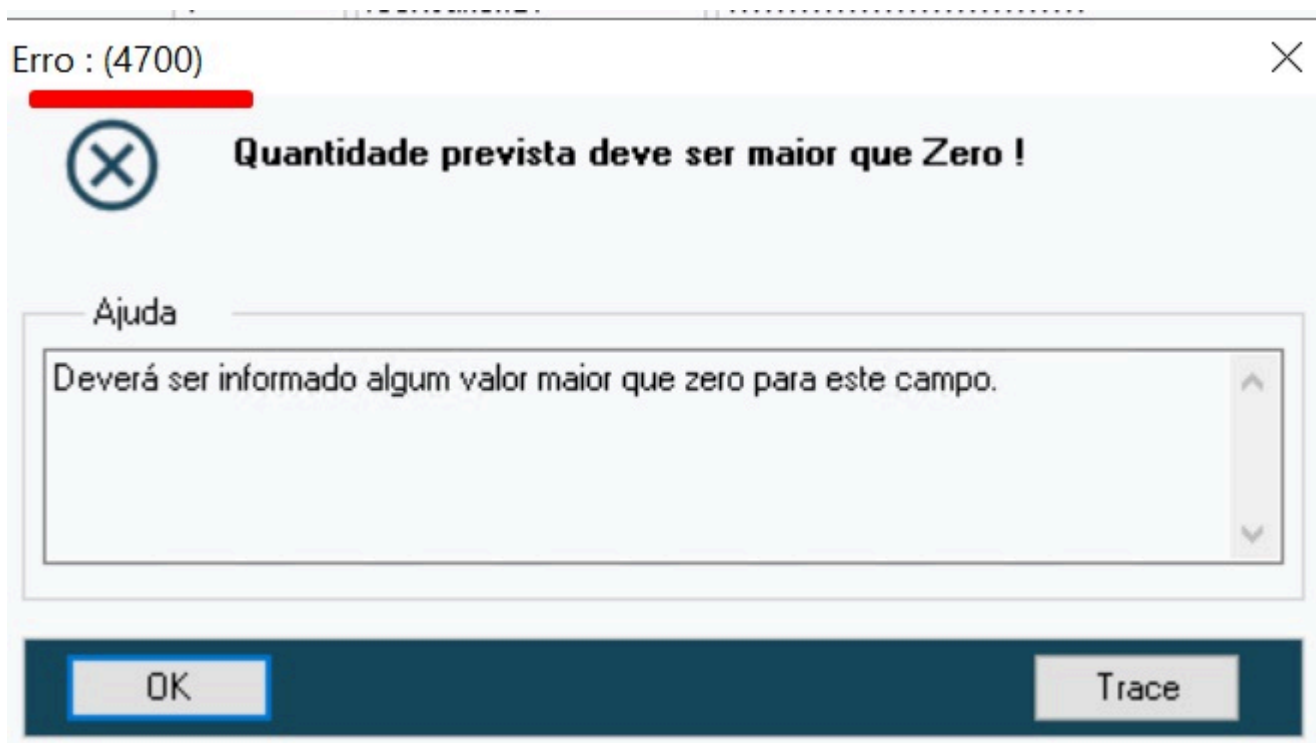

Neste exemplo a quantidade ficou menor de 0,01, pois irá mostrar somente 4 casas decimais após a virgula, então será apresentada mensagem **4.700 - Quantidade prevista deve ser maior que Zero!**

Solução

Sendo assim é necessário avaliar a possibilidade de diminuir o limite de valor do contrato ou de aumentar o valor previsto para a medição.

Importante

Os **limites do contrato** são verificados através do programa **CN0201 - Manutenção Contratos**.