

Cross Segmentos - Linha Datasul - MRE - Mensagem 57.711 - Ordem de compra é de contrato controlado por medição

 Tempo aproximado para leitura: **00:01:28 min**

Ocorrência


Ao incluir o documento no programa **RE0708 - Monitor NF-e/CT-e NFS-e** ou **html.mre.documentoXmlNfe - Documentos XML NF-e**, apresenta a mensagem **57.711 - Ordem de compra é de contrato controlado por medição**.

Ambiente

Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Recebimento (MRE) - Versão 12

Causa

A mensagem **57.711 - Ordem de compra é de contrato controlado por medição** ocorre quando informado um pedido e ordem de compra diretamente no item, e esta ordem de compra está relacionada a um contrato controlado por medição.

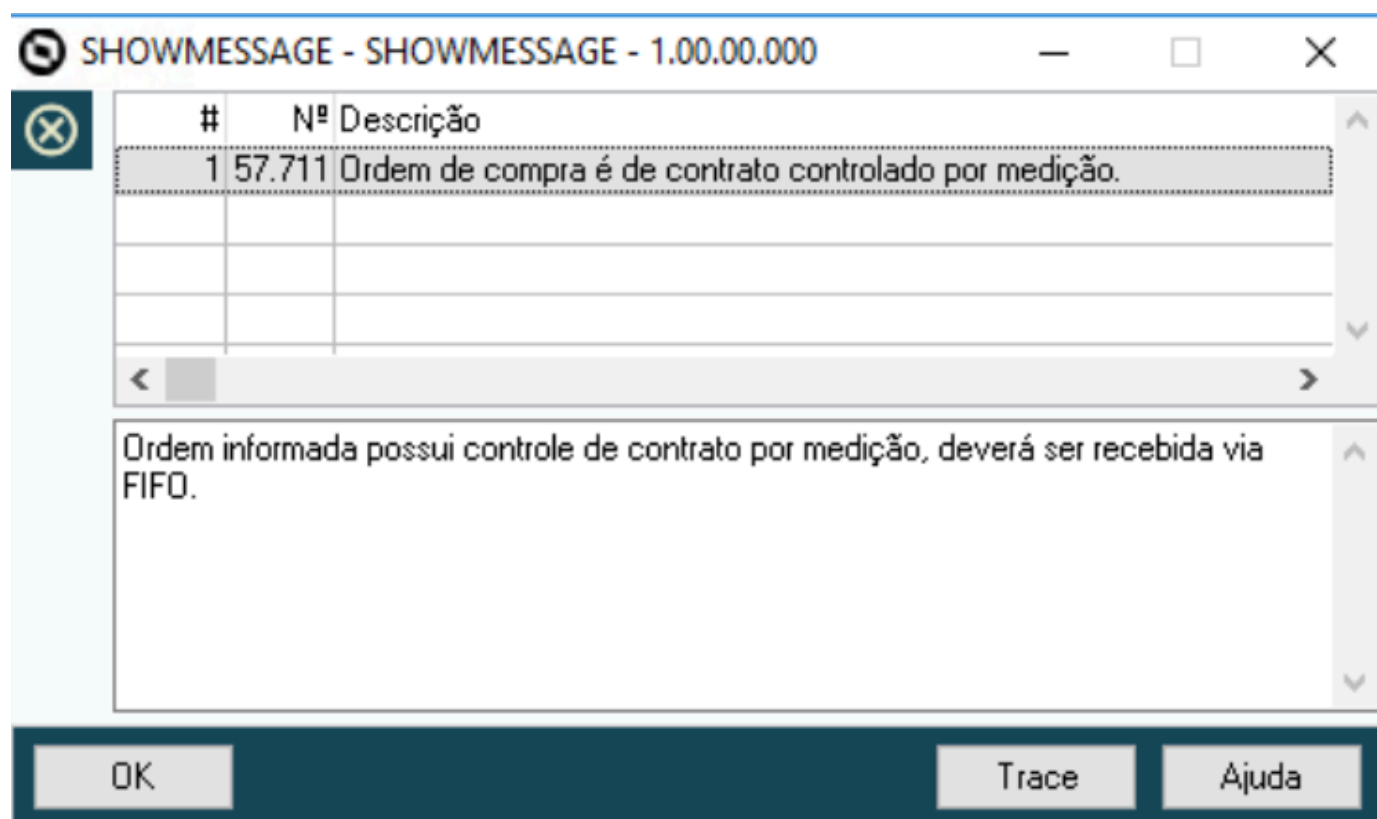

Solução

No recebimento, quando informada uma ordem relacionada a um contrato de medição, deve ser

utilizado o conceito **FIFO - FIRST IN, FIRST OUT**, para receber as parcelas da medição. Para que isso seja possível é necessário que o usuário, esteja obrigatoriamente com o parâmetro **FIFO nas ordens Compra** marcado no **RE0101 - Manutenção Parâmetros Usuário do Recebimento**, pasta **Parâmetros 2**.

No programa **RE0708 - Monitor NF-e/CT-e NFS-e**, o pedido e ordem de compra relacionado a um contrato por medição deverá ser informado na pasta **Pedidos CC**, pela funcionalidade **FIFO**.

Saiba mais

Para mais informações sobre o conteúdo relacionado acima, acesse o *link*: Cross Segmentos - Linha Datasul - MRE - Tratamento do FIFO no Monitor NF-e/CT-e/NFS-e e no html.mre.documentoXmlNfe