


京张续城总体空间设计图

11.4 km² 概念场：让既有城市先继续工作；再以状态、行动与证据门决定何处、何时、如何更新。

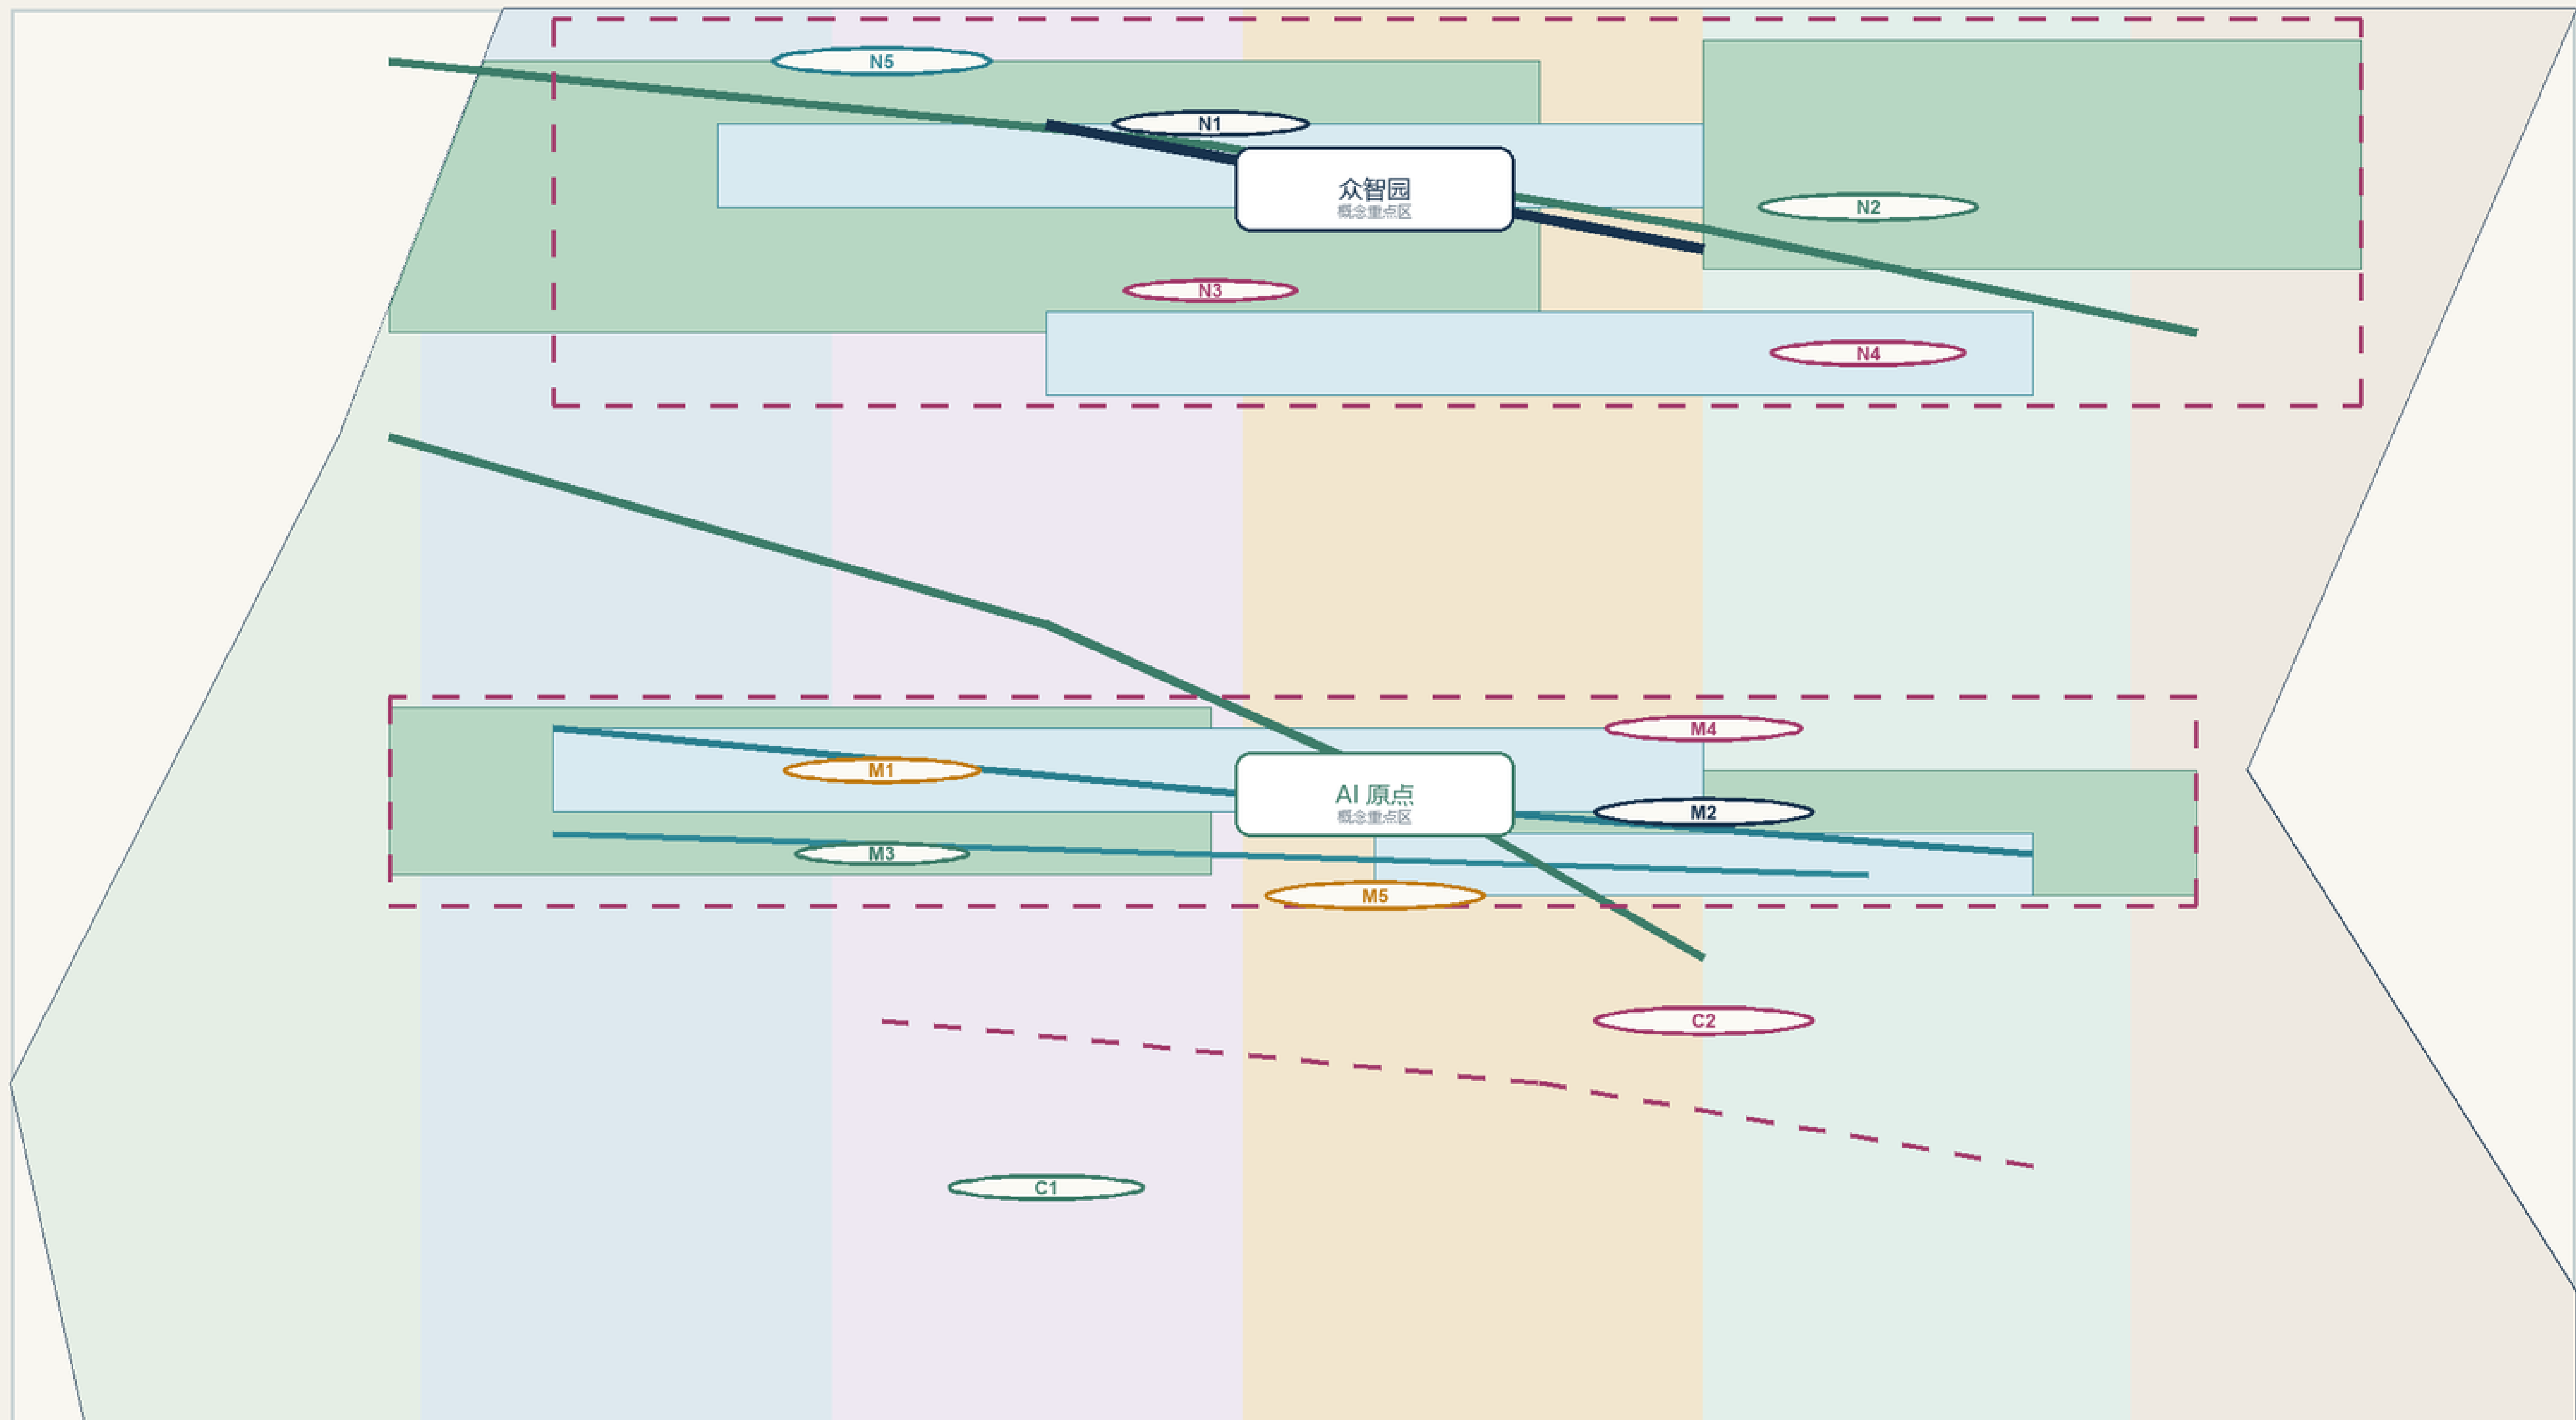

一个不是“单脊”的更新场

北—中—南不是被一条形象轴串联，而是按水—院区—到达、公开侧阈值、立体站城三种不同城市条件分别行动。

三个重点区 | 公告名称与临时表达

- 众智园AI自主创新加速区 | 约192.1 公顷
- 北京AI原点社区 | 约104.3 公顷
- 大钟寺AI产业集聚区 | 约72.0 公顷

图上虚线范围仅为临时几何 / 不代表红线、地块、权属或站点角部。

空间系统同时工作

- 常规公共路径 / 区域到达
- 受控阈值
- 服务、装卸、维护
- 蓝绿接口
- 步行 / 骑行连接

普通城市先行 → 准入 → 最小可撤差异 → 复位

STATUS × ACTION

普通空间

证据 / 权利 / 人

12 → 3

三处界面


S01 / S04 / S07: D0-30 → D31-60 → D61-100; STOP / RESET (概念交接, 不是批准工期)

待调查未知 经核验可适应


三个重点区：三种空间对象

北部水—院区—到达；中部公开侧校园阈值；南部立体交通站城。它们不共享一套形式。


众智园AI自主创新加速区
水 → 公共景观 → 受控生产 / 服务边

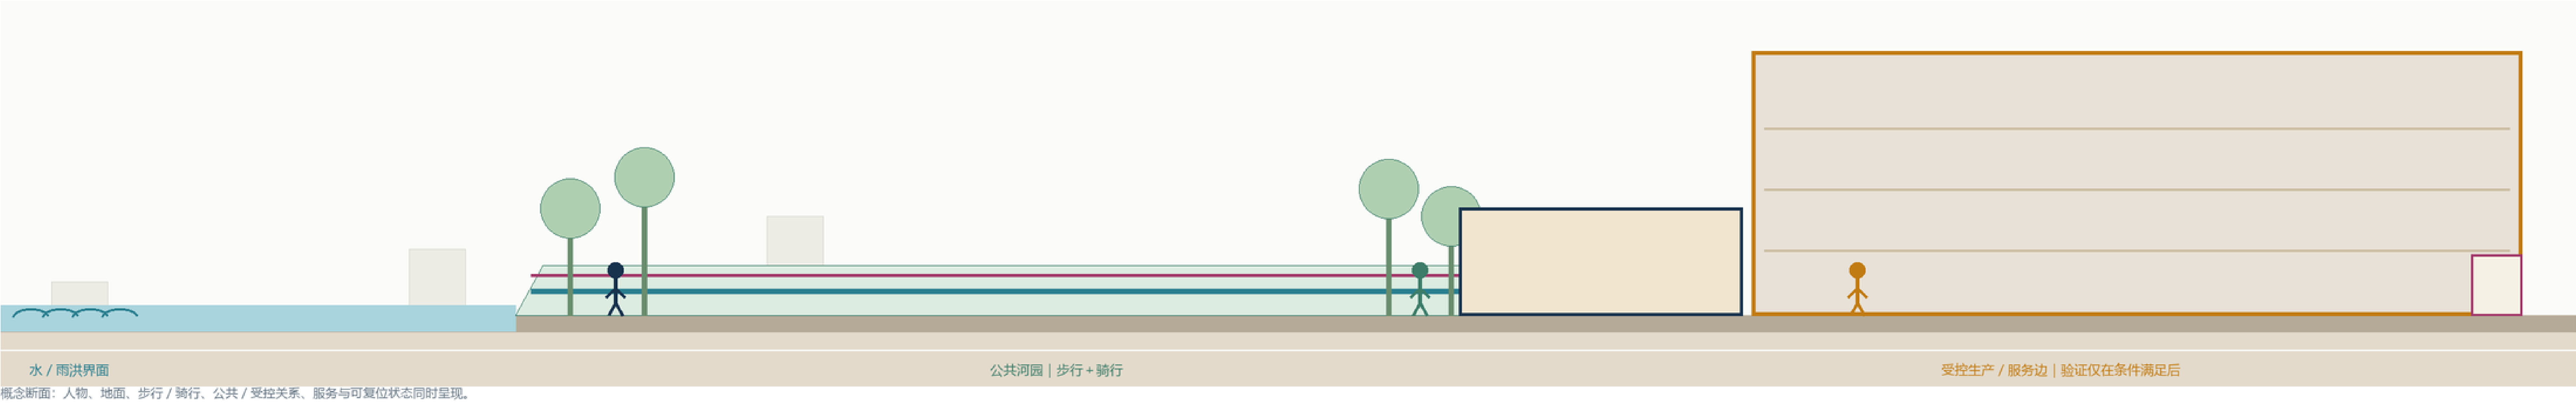

北京AI原点社区
街道 / 公园 → 普通公共房间 → 可撤受控状态 → 校园

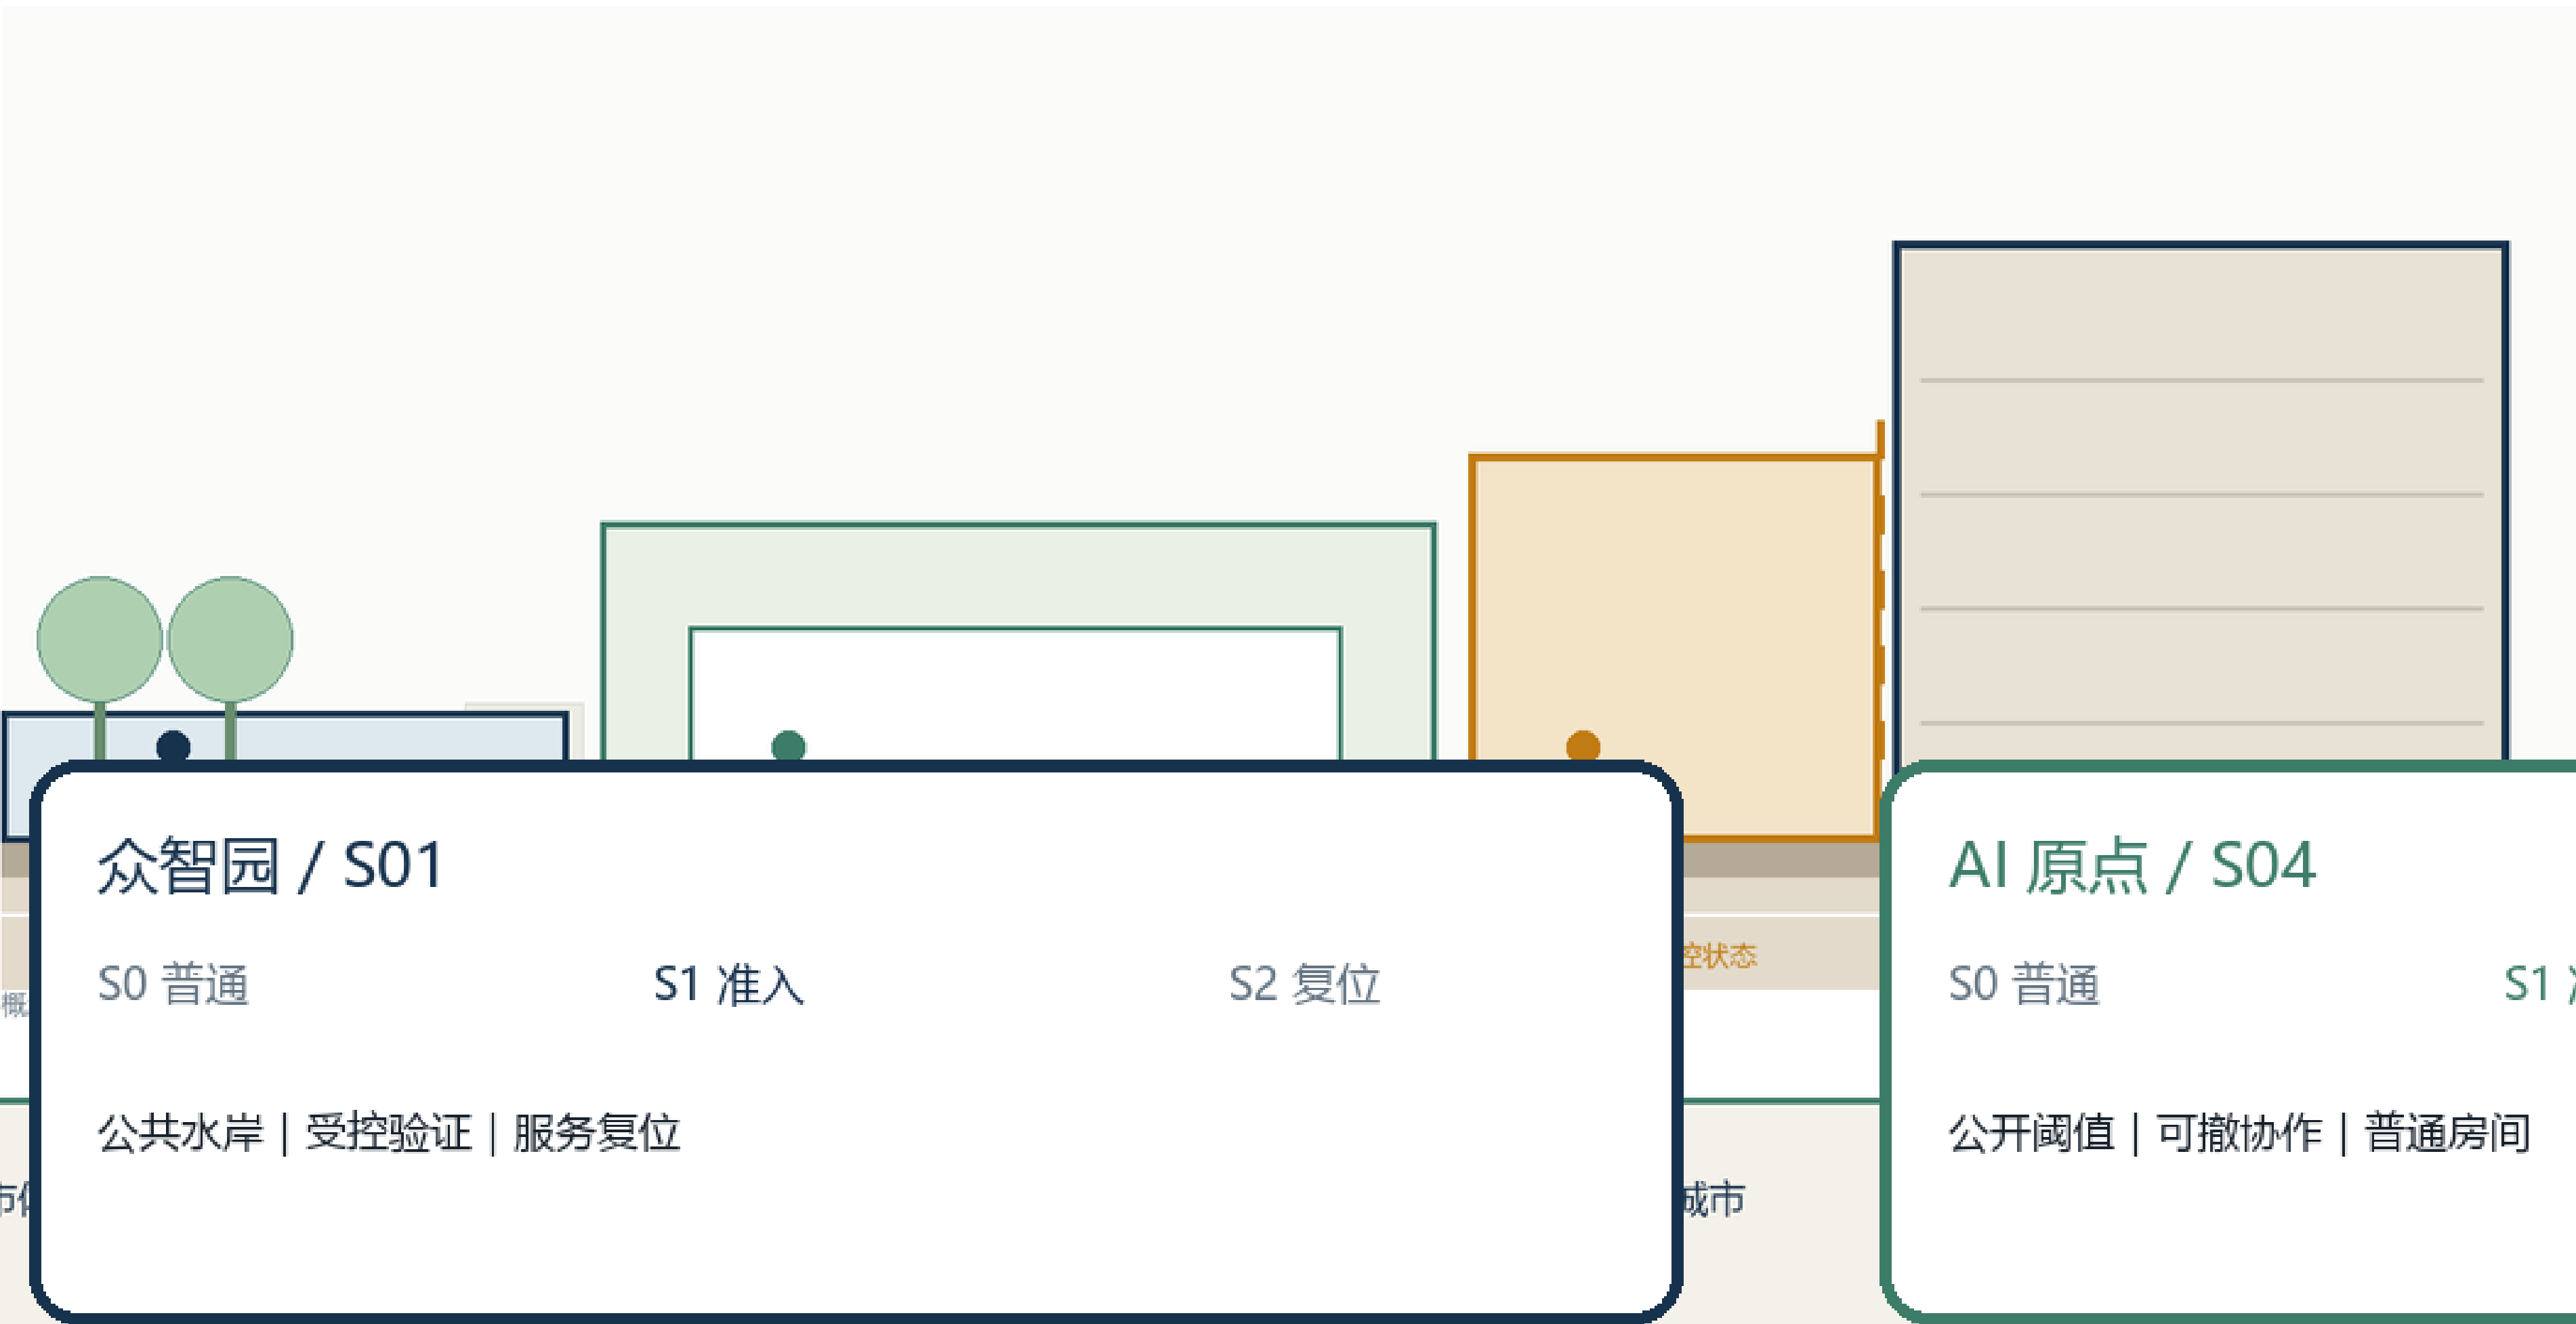

大钟寺AI产业集聚区
到达 → 步行 / 骑行 → 混合临街 → 专业采用

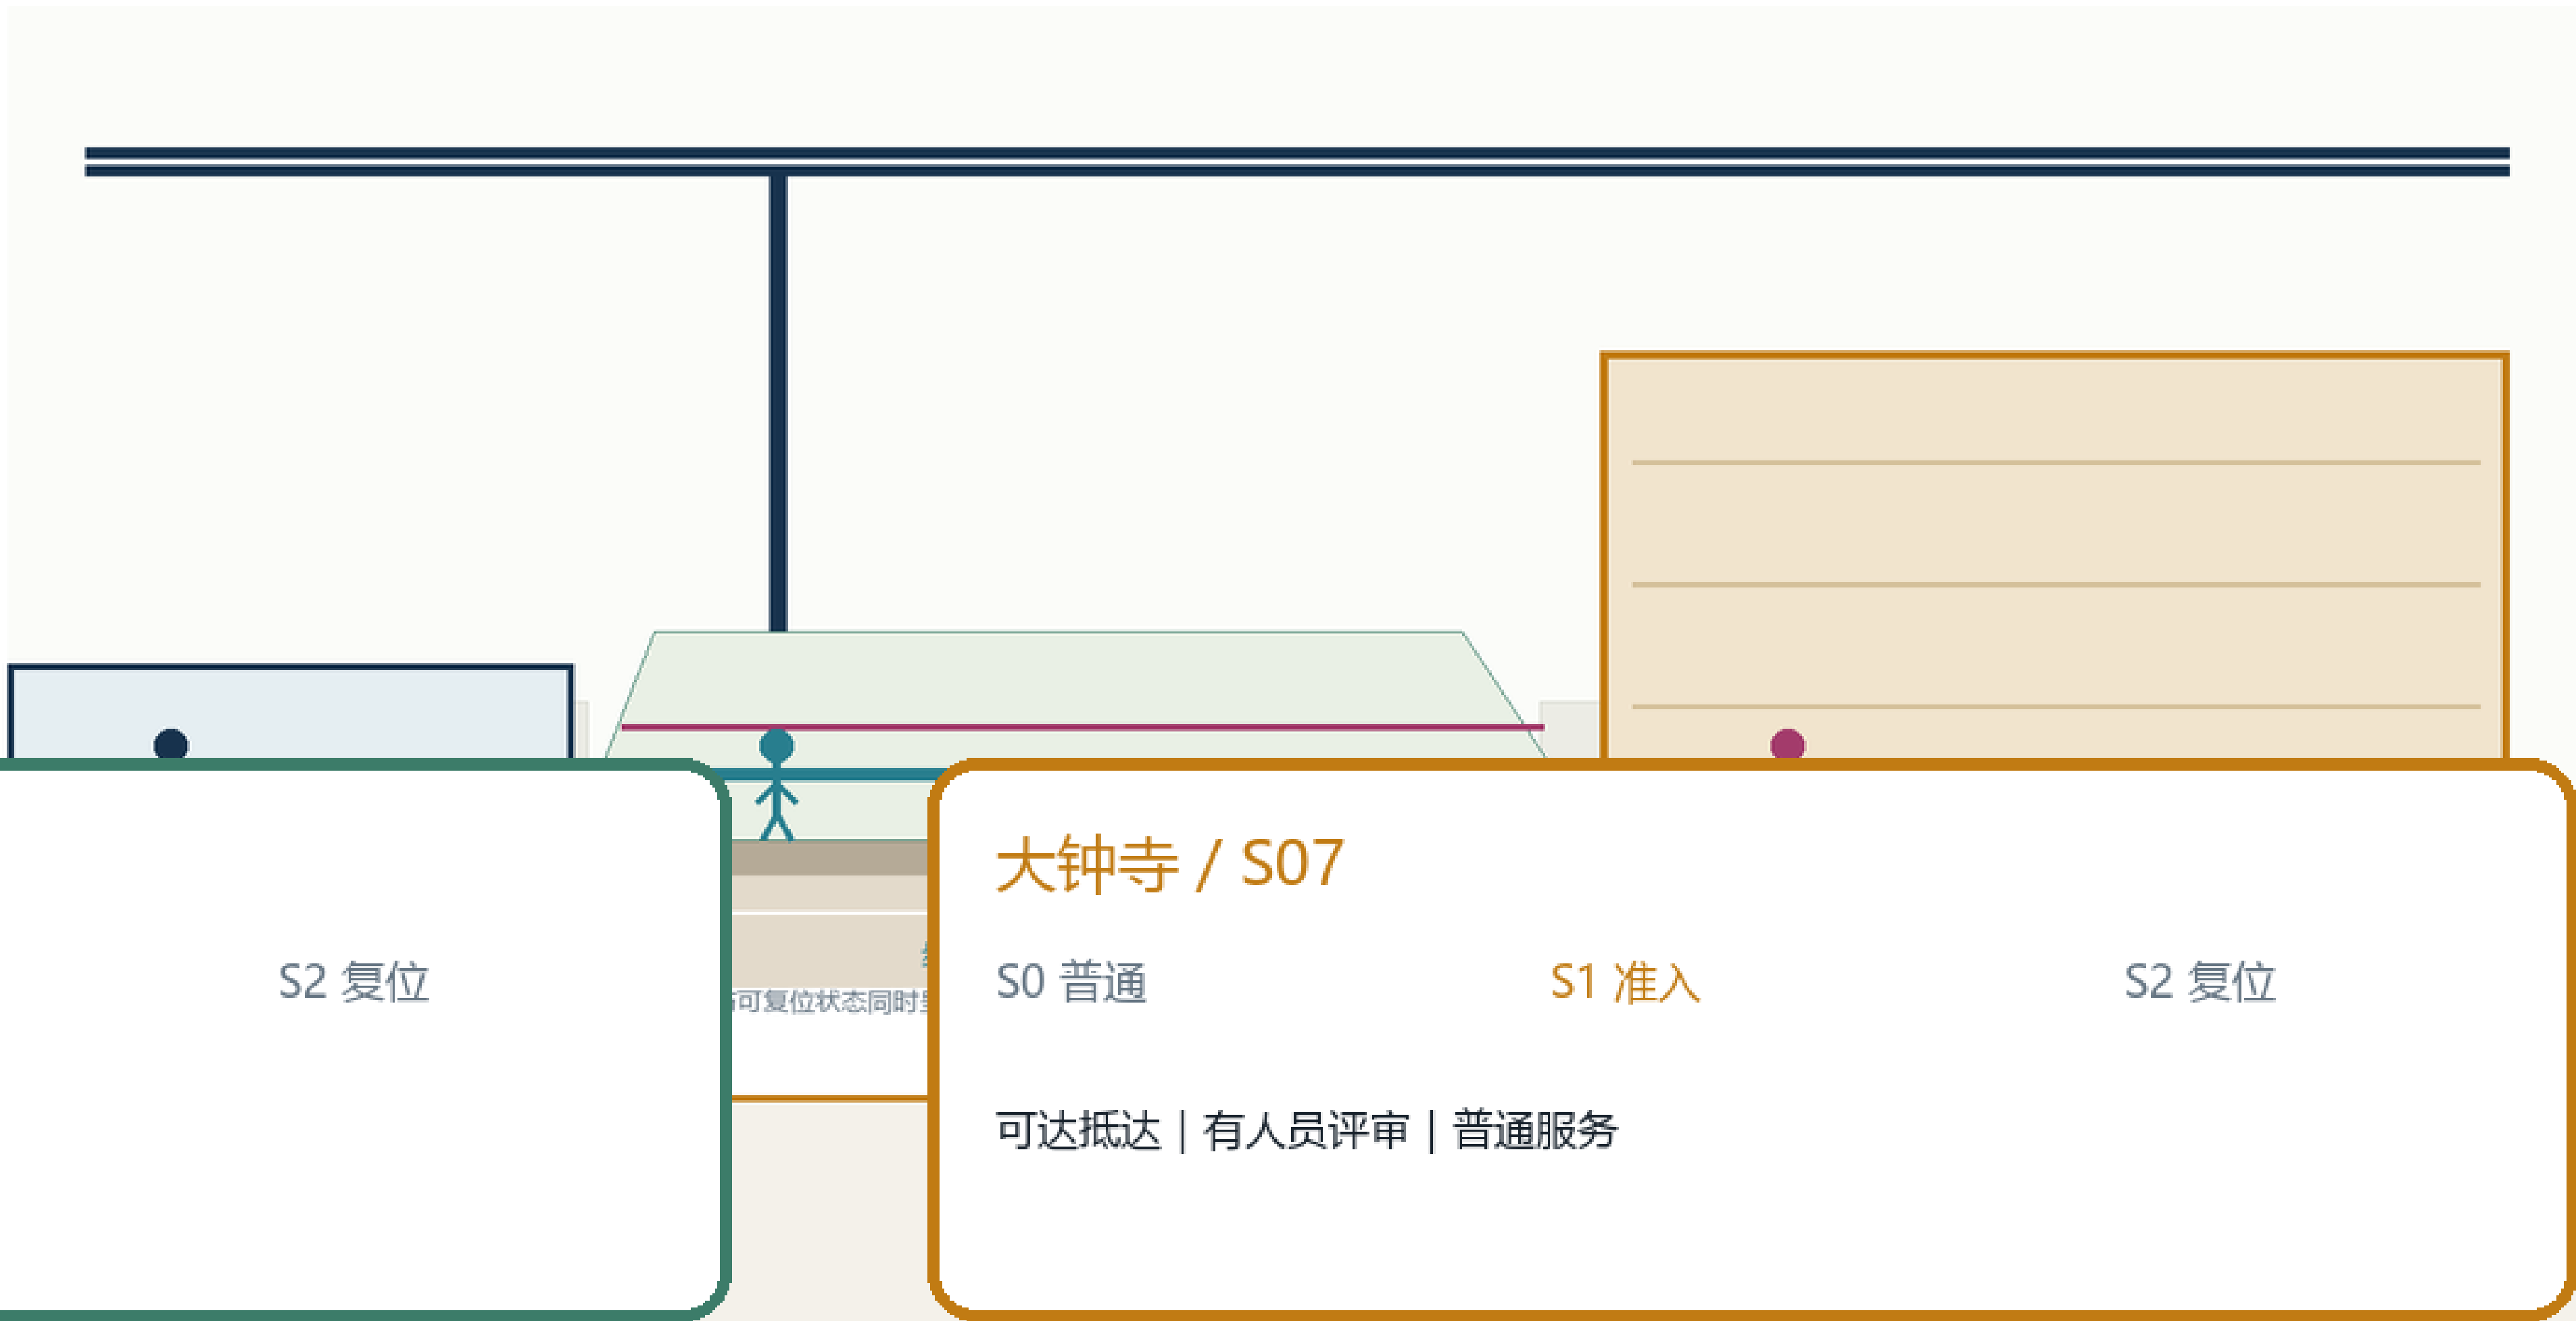

众智园 / S01

S0 普通 S1 准入 S2 复位

公共水岸 | 受控验证 | 服务复位

AI 原点 / S04

S0 普通 S1 准入 S2 复位

公开阈值 | 可撤协作 | 普通房间

大钟寺 / S07

S0 普通 S1 准入 S2 复位

可达抵达 | 有人员评审 | 普通服务

区域
到达

日常
城市

公共
阈值

适应
载体

受控
任务

回到
日常

概念 / 临时几何；非红线、非现状测绘

12 → 3 → 9：把空间准入与退出链一次读完

同一设计、同一数据：先证明普通空间不足，再允许最小可撤差异；任何门槛失效都回到普通城市。



众智园 / S01 有界物理验证 • 普通底盘：公共水岸与路径、普通培训 / 工作持续成立。 • 准入门：载体、权利 / 到达、公共路径与合格安全角色完成核验。 • 最小差异：临时专业设备、受监督测试边界与服务 / 复位界面。 • 人工权威：合格安全 / 技术复核者可立即停止。 • 退出复位：撤设备、人工检查；30 分钟内恢复普通工位 / 培训。	AI 原点 / S04 可撤受控协作 • 普通底盘：公开侧学习 / 社区房间与公共阈值持续成立。 • 准入门：公开侧载体、权利 / 开放、可负担性、数据与交接边界核准。 • 最小差异：可撤隔断、声学 / 数据控制层与有人员交接。 • 人工权威：场地 / 数据责任人执行预约、交接与停止。 • 退出复位：清除受控资源；20 分钟内恢复普通公共房间。	大钟寺 / S07 有人值守的采用 / 合规评审 • 普通底盘：无障碍到达、人工导向与普通专业 / 社区服务持续成立。 • 准入门：普通载体、合格评审者、隐私 / 申诉路径与纸质 / 电话备选核准。 • 最小差异：有人值守的接待、排队隐私、评审与申诉界面。 • 人工权威：受影响者可质疑 / 停止；合格评审者不在场即停。 • 退出复位：撤屏风与受控材料；15 分钟内恢复普通咨询。
证据 / 已知 12 项离线任务与 48 项接管断言已通过；17 个控制单元、15 个项目族可追溯。	设计规则 / 承诺目标 普通路径、人工服务与无障碍备选先成立；目标值是待核验承诺，不是现场成效。	假设 / 未知 / 暂停 官方边界、法定强度、权利、容量、建筑 / 环境调查未完成；现场实施仍为 0 / 12。