



MINISTERIO DE INDUSTRIA
Y ENERGÍA

L.C.O.E.

LABORATORIO CENTRAL OFICIAL
DE ELECTROTECNIA



FUNDACIÓN PARA EL FOMENTO
DE LA INNOVACIÓN INDUSTRIAL
E.T.S. DE INGENIEROS INDUSTRIALES

INFORME DE ENSAYOS



E C

Entidad Nacional de Acreditación

ENSAYOS

Nº: 3 / LE192

| | | | |
|-----------------------|---|-----------------------|--------------|
| Solicitante: | CIRPROTEC | Nº Informe: | 2000103038 |
| Dirección: | Cisterna, 83 08221 Terrassa BARCELONA | Nº de Páginas: | 8 + 2 anexos |
| Aparato: | Pararrayos equipado con dispositivo de cebado. | Fecha inicio Ensayos: | 05/10/00 |
| | | Fecha final Ensayos: | 05/10/00 |
| | | Fecha Emisión: | 23/10/00 |
| Modelo: | NIMBUS CPT-2 | | |
| Tipo / Nº Referencia: | Prototipo s/n | | |
| Normas aplicadas: | UNE 21186 NF C17-102 | | |

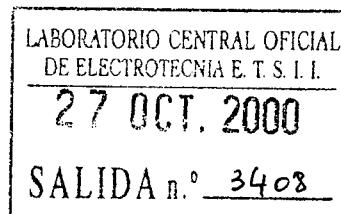

El analista:

Santiago San Millán


EL JEFE DE SECCIÓN:


Fernando Garnacho Vecino

CONDICIONES DE VALIDEZ DE ESTE DOCUMENTO:

- Los resultados de los ensayos se refieren exclusivamente a la muestra ensayada.
- Dicha muestra es la descrita en el Informe y corresponde a la muestra originalmente recibida, con las modificaciones que en el transcurso de los ensayos puedan haberse producido para dar cumplimiento a los mismos. Estas modificaciones están documentadas en los archivos del LCOE, y a disposición del solicitante u organismo por él autorizado.
- Queda prohibida la reproducción parcial de este documento.
- Este Informe no puede presentar enmiendas o raspaduras, en caso contrario será considerado nulo.

INDICE

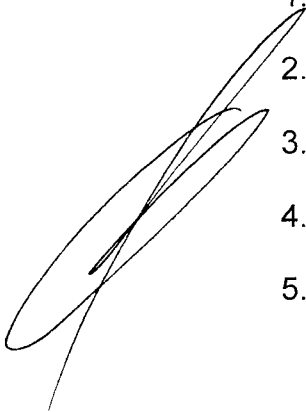- 
- 1.- DISPOSITIVO ENSAYADO - FECHA DE ENSAYO
 - 2.- NORMATIVA APLICADA
 - 3.- PROCEDIMIENTO DE ENSAYO
 - 4.- EQUIPOS, INSTALACIONES Y SOFTWARE UTILIZADOS.
 - 5.- RESULTADOS



LABORATORIO CENTRAL OFICIAL DE ELECTROTECNIA

1.- DISPOSITIVO ENSAYADO

PARARRAYOS CON DISPOSITIVO DE CEBADO (PDC)

MARCA: CIRPROTEC
MODELO: NIMBUS CPT-2

Nº serie: Prototipo s/n

(ver planos y/o lista de componentes en anexo B)

Fecha de recepción de las muestras: 5 de octubre de 2000
Fecha de realización de los ensayos: 5 de octubre de 2000

2.- NORMATIVA APLICADA

- Norma UNE 21186/98, "Protección de estructuras, edificaciones y zonas abiertas mediante pararrayos con dispositivo de cebado", anexo C "Procedimiento de evaluación de un PDC".
- Norma francesa NF C 17-102, de julio de 1995, "Protection des structures et des zones ouvertes contre la foudre para paratonnerre à dispositif d'amorçage", anexo C, "Procédure d'évaluation d'un PDA".

NOTA: Teniendo en cuenta la naturaleza estadística del ensayo realizado, el LCOE ha aplicado el procedimiento PS3-UNE 21186/98, que fija valores de los parámetros del ensayo dentro del margen establecido en las normas UNE 21186/96 y NF C17-102/95.

NO HAY TEXTO BAJO LA LINEA



3.- PROCEDIMIENTO DE ENSAYO.

Se ha determinado la ganancia en tiempo de cebado del pararrayos con dispositivo de cebado PDC, conforme a lo indicado en el anexo C de la Norma UNE 21186.

Para ello han sido aplicados de manera consecutiva 100 impulsos al pararrayos equipado con dispositivo de anticipación y 100 impulsos al pararrayos de referencia (punta de igual geometría y con los dispositivos de cebado anulados). La cadencia de aplicación de los impulsos fue de un impulso por minuto.


Los impulsos, de polaridad negativa, se han aplicado sobre el electrodo circular superior, a fin de que se produjera la correspondiente descarga disruptiva a tierra a través de la punta en ensayo, situada en el eje del electrodo y perpendicular a éste, en disposición vertical y debajo del electrodo según disposición esquematizada en la figura 1. Durante la aplicación de los impulsos se ha mantenido polarizado al electrodo mediante una tensión continua de valor igual a 60 kV y de polaridad negativa.

Previamente a la aplicación de las 2 series de 100 impulsos, se determinó la tensión del 50 % de probabilidad de cebado (U_{50}) sobre el pararrayos de referencia aplicando 30 impulsos, mediante el método de subidas y bajadas contemplado en la Norma CEI 60 parte 1. La determinación se ha realizado manteniendo el electrodo polarizado con una tensión continua de valor - 60 kV. La pendiente de los impulsos aplicados a las puntas comparadas durante las dos series de impulsos fue la correspondiente a un impulso pleno de valor de cresta igual a 1,1 veces la U_{50} calculada, con objeto de asegurar el cebado en todos los impulsos.

La pendiente de la onda de campo eléctrico en la zona de inicio del trazador se ha calculado como la pendiente media del frente del impulso pleno correspondiente a las series. En todos los casos su valor estuvo comprendido entre $2 \cdot 10^8$ y $2 \cdot 10^9$ V/m/s.

Los parámetros principales del ensayo han sido los siguientes:

- Distancia plato-suelo: 3 metros.
- Distancia punta-plato: 1,75 metros.
- Nivel de polarización: - 60 kV
- Tiempo de subida del impulso: $550 \pm 50 \mu s$
- Diámetro del electrodo: 4,2 metros.



Las condiciones atmosféricas durante el ensayo fueron:

a) Al comienzo de la serie aplicada sobre el pararrayos PDC:


- Presión atmosférica: 707 mmHg
- Temperatura ambiente: 22 °C
- Humedad relativa del aire: 34 %

b) Al comienzo de la serie aplicada sobre el pararrayos de referencia:

| | |
|----------------------------|----------|
| Presión atmosférica: | 708 mmHg |
| Temperatura ambiente: | 21,5 °C |
| Humedad relativa del aire: | 34 % |

c) Al final de las dos series:

| | |
|----------------------------|----------|
| Presión atmosférica: | 707 mmHg |
| Temperatura ambiente: | 22 °C |
| Humedad relativa del aire: | 34 % |

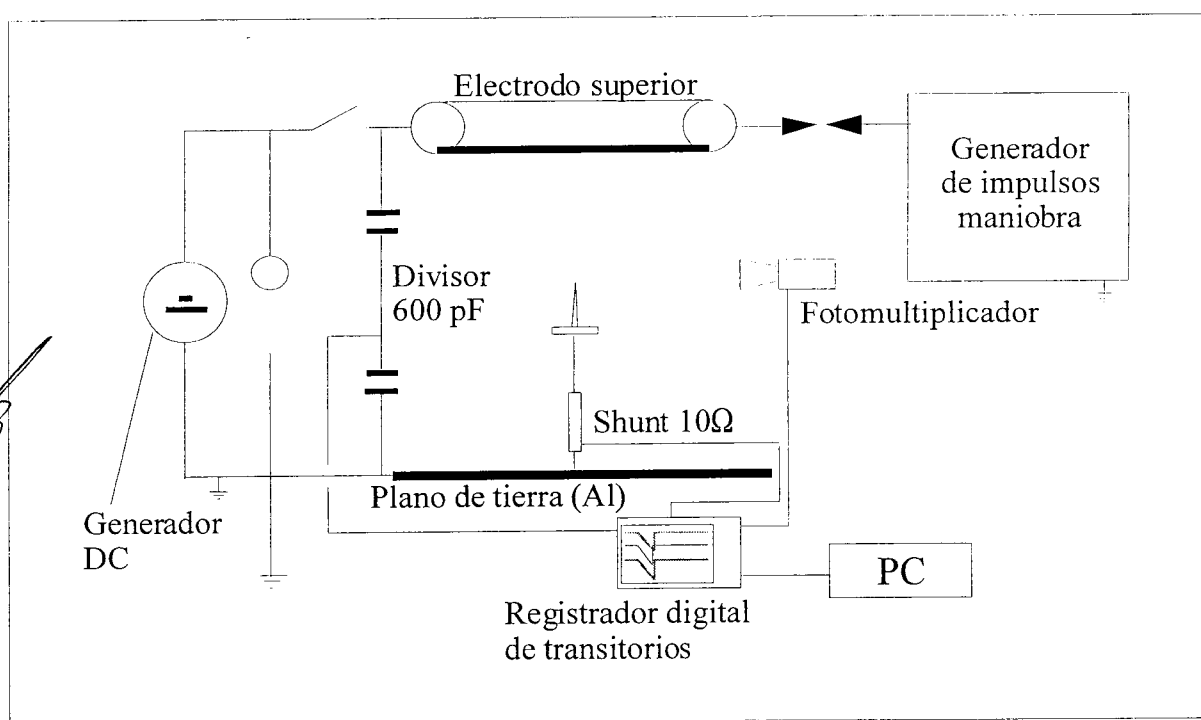


Esquema nº1. Disposición de ensayo.


4.- EQUIPOS, INSTALACIONES Y SOFTWARE UTILIZADOS.

En las próximas páginas se muestran los esquemas de las instalaciones de generación y medida de impulsos tipo maniobra y de tensión continua. Además, se han utilizado el software y los siguientes equipos auxiliares:


- Fotomultiplicador, código de inventario III-1-FOTO-003
- Termohigrógrafo RICHARD, código de inventario III-1-TH-001
- Barómetro, código de inventario III-1-BARO-002
- Shunt coaxial de 2 Ohm , código de inventario III-1-SH-010
- Software para el análisis de los registros, referencia III-1-SOFT-011




SISTEMA DE GENERACIÓN Y MEDIDA DE IMPULSOS TIPO MANIOBRA 1,3 MV

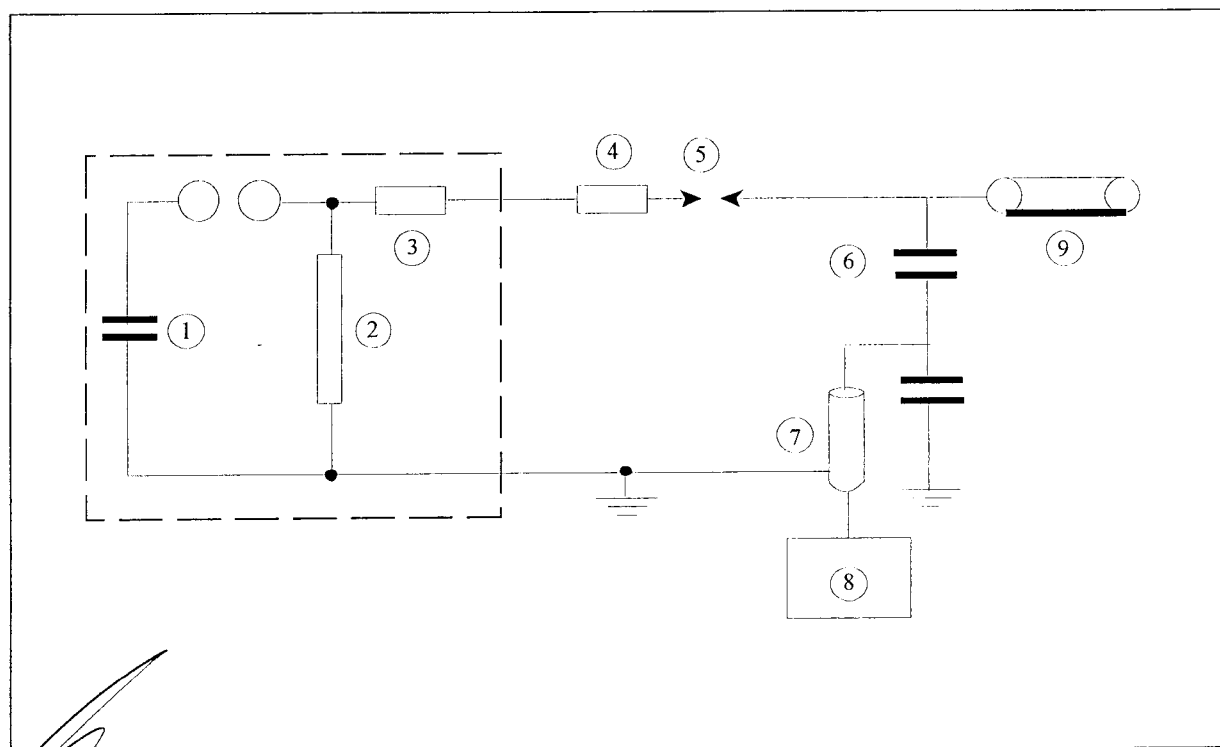


- 1.- Condensador de 12 etapas de 126,7 μF , cada una
- 2.- Resistencia equivalente de cola 12 x 35.000 Ohm
- 3.- Resistencia de frente interna 12 x 8.000 Ohm
- 4.- Resistencia de frente externa 200 kOhm
- 5.- Explosor de varilla externa
- 6.- Divisor capacitivo 600 pF
- 7.- Cable coaxial de 75 Ohm
- 8.- Aparato de medida: Registrador digital Tektronix TDS
- 9.- Electrodo superior



SISTEMA DE MEDIDA Y GENERACIÓN DE TENSIÓN CONTINUA - 100 kV

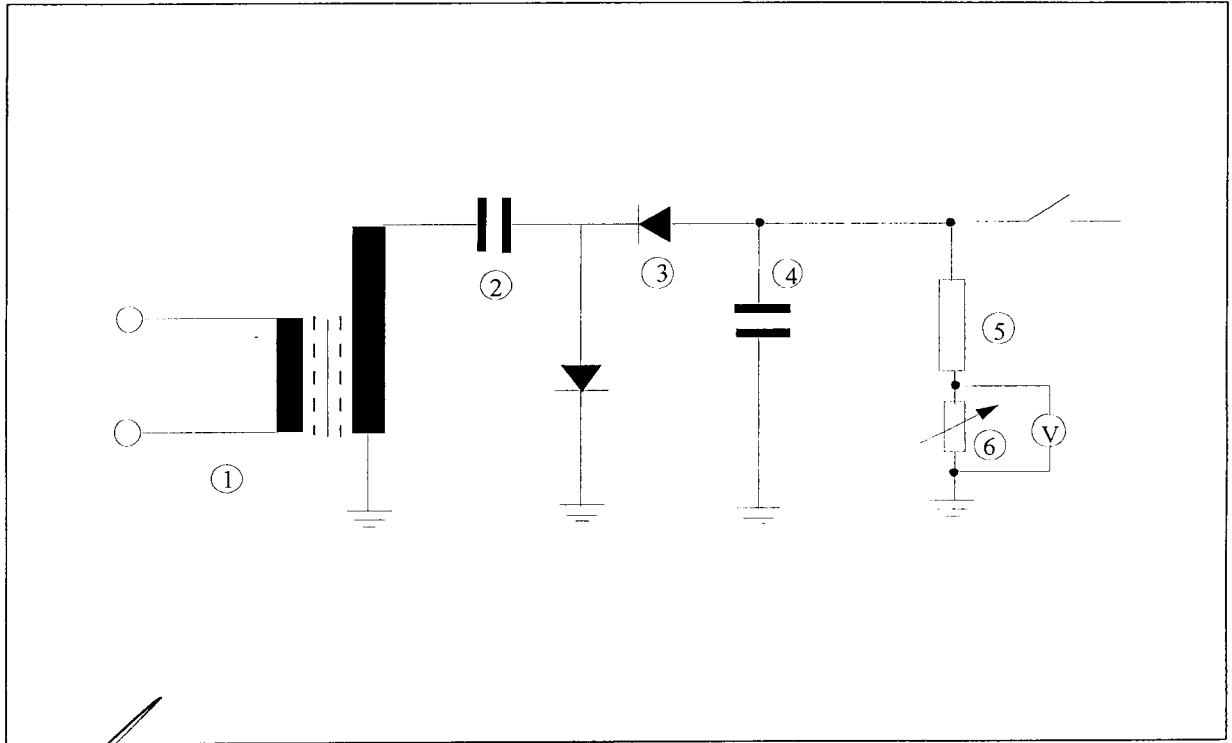

- 1.- Transformador de A.T.: 220/80.000 V
- 2.- Condensador serie: 0,11 μF ; $U_N = 22 / 3 \text{ kV}$
- 3.- Diodo de selenio
- 4.- Condensador paralelo: 1,76 μF ; $U_N = 130 \text{ kV}$
- 5.- Resistencia 100,20 MOhm $\pm 0,1 \%$; $I_{\text{max}} = 1 \text{ mA}$
- 6.- Resistencia variable: 0 ... 110 kOhm ; $\pm 0,02 \%$; $I_{\text{max}} = 7,1 \text{ mA}$



5.- RESULTADOS

En el anexo A que acompaña a este informe, se presentan los listados obtenidos de tiempos de cebado del trazador ascendente para cada descarga.

Los tiempos medios de cebado, $\langle T'_{PDC} \rangle$ y $\langle T'_{PR} \rangle$, obtenidos respectivamente como media de los instantes de cebado de cada serie, se han referido a la curva de referencia correspondiente, tal como se indica en el apartado C.4.2. de la Norma, a fin de obtener los tiempos de cebado $\langle T_{PDC} \rangle$ y $\langle T_{PR} \rangle$, cuya diferencia $\langle T_{PR} \rangle - \langle T_{PDC} \rangle$ constituye el "Avance en el Cebado", t .

Los resultados obtenidos en el ensayo se indican en la tabla 1.


Tabla 1. Resultados del ensayo.

| Tiempo medio de cebado para el pararrayos de referencia $\langle T'_{PR} \rangle$ | Tiempo medio de cebado para el pararrayos PDC $\langle T'_{PDC} \rangle$ | Diferencia entre los tiempos medios obtenidos experimentalmente $\langle T'_{PR} \rangle - \langle T'_{PDC} \rangle$ | Avance en el cebado t $\langle T_{PR} \rangle - \langle T_{PDC} \rangle$ | Incertidumbre de las medidas (*) |
|--|---|---|--|-------------------------------------|
| 296,4 μs | 259,5 μs | 36,9 μs | 44 μs | $\pm 12 \mu s$ |

(*) Incertidumbre calculada en base a los resultados del estudio de viabilidad metrológica realizado en este LCOE.

Y, para que conste, a petición de CIRPROTEC, se expide el presente informe en Madrid, a 23 de octubre de 2000.


NO HAY TEXTO BAJO LA LÍNEA



Anexo A

Al informe de ensayos n° 2000103038

(Contiene listado de resultados)



LABORATORIO CENTRAL OFICIAL DE ELECTROTECNIA

PUNTA: ACTIVO NIMBUS CPT-2

| Impulso n° | Tensión | Tiempo U | Tiempo C | Tiempo L | Impulso n° | Tensión | Tiempo U | Tiempo C | Tiempo L |
|------------|---------|----------|----------|----------|---------------|---------|----------|----------|----------|
| 1 | 611,9 | 260,6 | 259,2 | 228,9 | 58 | 645,6 | 278,7 | 277,5 | 229,7 |
| 2 | 683,5 | 342,0 | 342,0 | 334,6 | 59 | 618,0 | 267,7 | 265,7 | 226,9 |
| 3 | 614,9 | 264,3 | 259,3 | 229,7 | 60 | 640,3 | 289,4 | 287,5 | 278,8 |
| 4 | 598,0 | 248,6 | 246,1 | 196,1 | 61 | 613,9 | 250,9 | 250,7 | 195,1 |
| 5 | 635,6 | 274,8 | 274,6 | 263,5 | 62 | 610,2 | 245,5 | 241,3 | 216,8 |
| 6 | 679,7 | 382,8 | 382,8 | 375,5 | 63 | 617,0 | 265,7 | 262,3 | 231,1 |
| 7 | 656,2 | 298,6 | 298,4 | 244,9 | 64 | 608,1 | 254,3 | 250,2 | 229,3 |
| 8 | 612,6 | 254,5 | 254,3 | 183,5 | 65 | 674,4 | 342,1 | 342,1 | 330,9 |
| 9 | 656,1 | 300,1 | 299,8 | 292,1 | 66 | 641,4 | 302,2 | 300,1 | 266,5 |
| 10 | 633,5 | 279,2 | 278,1 | 247,8 | 67 | 635,0 | 277,5 | 276,2 | 274,2 |
| 11 | 604,0 | 234,2 | 229,8 | 203,4 | 68 | 639,8 | 279,0 | 278,6 | 270,3 |
| 12 | 604,0 | 242,8 | 242,6 | 184,4 | 69 | 635,2 | 276,4 | 275,0 | 247,3 |
| 13 | 670,0 | 344,1 | 343,3 | 338,0 | 70 | 626,9 | 262,8 | 260,7 | 221,3 |
| 14 | 689,5 | 360,4 | 360,3 | 350,5 | 71 | 623,9 | 277,1 | 272,7 | 246,2 |
| 15 | 629,9 | 261,7 | 261,7 | 187,0 | 72 | 607,3 | 242,9 | 240,6 | 200,7 |
| 16 | 695,1 | 438,2 | 438,2 | 434,2 | 73 | 699,3 | 424,3 | 424,3 | 415,9 |
| 17 | 669,4 | 337,2 | 337,2 | 330,5 | 74 | 605,1 | 246,5 | 243,4 | 190,1 |
| 18 | 630,1 | 274,3 | 273,9 | 214,3 | 75 | 657,0 | 303,9 | 303,6 | 284,1 |
| 19 | 626,0 | 263,1 | 256,4 | 236,5 | 76 | 633,1 | 273,9 | 270,4 | 243,8 |
| 20 | 637,7 | 284,1 | 284,0 | 252,4 | 77 | 695,9 | 362,3 | 362,3 | 334,0 |
| 21 | 600,2 | 248,0 | 246,6 | 179,6 | 78 | 605,2 | 249,3 | 248,8 | 234,2 |
| 22 | 663,3 | 309,9 | 309,9 | 305,0 | 79 | 638,7 | 291,3 | 289,7 | 253,8 |
| 23 | 678,2 | 375,0 | 375,0 | 370,6 | 80 | 634,4 | 270,4 | 267,6 | 239,0 |
| 24 | 670,1 | 320,8 | 320,8 | 316,3 | 81 | 630,3 | 265,7 | 263,8 | 240,6 |
| 25 | 628,4 | 267,3 | 263,9 | 246,4 | 82 | 613,5 | 249,5 | 249,5 | 191,7 |
| 26 | 638,1 | 291,0 | 289,9 | 261,3 | 83 | 673,3 | 330,2 | 329,8 | 322,5 |
| 27 | 683,8 | 401,1 | 400,7 | 394,9 | 84 | 627,9 | 267,8 | 267,3 | 228,7 |
| 28 | 649,9 | 291,6 | 289,5 | 256,0 | 85 | 631,2 | 286,5 | 282,7 | 273,4 |
| 29 | 607,6 | 253,0 | 248,2 | 216,1 | 86 | 658,8 | 314,6 | 314,4 | 304,7 |
| 30 | 633,1 | 276,7 | 276,7 | 264,0 | 87 | 683,7 | 340,4 | 340,2 | 327,3 |
| 31 | 639,8 | 277,8 | 276,6 | 242,1 | 88 | 697,7 | 383,9 | 383,9 | 378,1 |
| 32 | 610,8 | 248,1 | 245,7 | 217,4 | 89 | 618,6 | 259,1 | 257,7 | 228,9 |
| 33 | 630,0 | 282,9 | 279,8 | 267,8 | 90 | 666,9 | 312,2 | 312,2 | 301,7 |
| 34 | 636,9 | 282,5 | 276,8 | 255,4 | 91 | 673,5 | 330,9 | 330,9 | 324,5 |
| 35 | 672,1 | 324,1 | 323,3 | 315,0 | 92 | 668,7 | 342,0 | 341,4 | 330,7 |
| 36 | 623,8 | 257,2 | 255,0 | 204,5 | 93 | 615,6 | 261,5 | 257,7 | 224,3 |
| 37 | 645,3 | 289,8 | 289,8 | 281,0 | 94 | 617,8 | 255,1 | 254,7 | 198,8 |
| 38 | 627,5 | 263,6 | 263,6 | 232,0 | 95 | 636,4 | 287,0 | 284,8 | 271,8 |
| 39 | 610,2 | 254,0 | 253,6 | 192,3 | 96 | 613,5 | 259,1 | 258,6 | 219,2 |
| 40 | 607,4 | 242,8 | 240,8 | 214,2 | 97 | 676,9 | 362,2 | 361,9 | 355,6 |
| 41 | 655,1 | 295,9 | 295,9 | 288,9 | 98 | 638,2 | 281,2 | 276,8 | 224,3 |
| 42 | 632,1 | 267,2 | 265,8 | 215,4 | 99 | 656,0 | 302,4 | 302,3 | 298,0 |
| 43 | 618,8 | 258,5 | 258,4 | 232,4 | 100 | 646,8 | 302,1 | 299,0 | 262,6 |
| 44 | 659,1 | 318,4 | 318,2 | 310,0 | 101 | | | | |
| 45 | 642,4 | 285,4 | 284,3 | 263,4 | 102 | | | | |
| 46 | 643,8 | 278,1 | 275,5 | 253,1 | 103 | | | | |
| 47 | 613,1 | 244,7 | 241,5 | 200,0 | 104 | | | | |
| 48 | 597,3 | 249,8 | 249,3 | 221,1 | 105 | | | | |
| 49 | 595,2 | 229,4 | 223,1 | 198,3 | 106 | | | | |
| 50 | 611,1 | 260,9 | 258,1 | 213,5 | 107 | | | | |
| 51 | 635,5 | 268,8 | 268,5 | 264,2 | 108 | | | | |
| 52 | 675,9 | 330,9 | 330,9 | 324,7 | 109 | | | | |
| 53 | 592,4 | 236,0 | 235,8 | 159,3 | 110 | | | | |
| 54 | 619,7 | 251,3 | 250,1 | 202,0 | 111 | | | | |
| 55 | 654,8 | 291,8 | 291,8 | 279,6 | 112 | | | | |
| 56 | 616,5 | 258,1 | 252,9 | 182,3 | 113 | | | | |
| 57 | 588,5 | 226,9 | 225,8 | 210,1 | MEDIAS | 638,0 | 287,8 | 286,3 | 259,5 |



PUNTA: REFERENCIA NIMBUS CPT-2

| Impulso n° | Tensión | Tiempo U | Tiempo C | Tiempo L | Impulso n° | Tensión | Tiempo U | Tiempo C | Tiempo L |
|------------|---------|----------|----------|----------|------------|---------|----------|----------|----------|
| 1 | 673,6 | 330,9 | 328,9 | 323,2 | 58 | 645,8 | 293,0 | 292,1 | 284,4 |
| 2 | 638,3 | 286,4 | 282,5 | 276,4 | 59 | 666,0 | 309,4 | 307,1 | 297,7 |
| 3 | 644,1 | 285,1 | 281,9 | 274,4 | 60 | 651,7 | 293,3 | 288,3 | 273,9 |
| 4 | 677,8 | 377,3 | 377,1 | 360,8 | 61 | 667,0 | 321,5 | 320,7 | 315,1 |
| 5 | 621,1 | 265,5 | 262,1 | 220,8 | 62 | 655,6 | 316,7 | 313,8 | 301,2 |
| 6 | 640,3 | 286,4 | 283,5 | 261,2 | 63 | 653,7 | 299,1 | 296,1 | 260,8 |
| 7 | 638,9 | 292,3 | 289,3 | 286,0 | 64 | 650,5 | 292,9 | 292,0 | 284,0 |
| 8 | 651,5 | 288,6 | 281,6 | 266,1 | 65 | 667,8 | 314,5 | 314,0 | 276,9 |
| 9 | 653,2 | 293,5 | 292,2 | 288,7 | 66 | 665,5 | 315,3 | 315,3 | 299,3 |
| 10 | 617,6 | 250,9 | 242,2 | 233,2 | 67 | 631,9 | 281,3 | 278,1 | 258,4 |
| 11 | 639,3 | 292,1 | 290,3 | 270,5 | 68 | 636,8 | 273,1 | 267,5 | 259,1 |
| 12 | 622,6 | 262,1 | 259,2 | 231,1 | 69 | 631,5 | 272,3 | 267,8 | 260,0 |
| 13 | 647,8 | 301,7 | 299,3 | 294,7 | 70 | 641,6 | 281,9 | 281,2 | 271,3 |
| 14 | 676,0 | 353,0 | 352,3 | 343,0 | 71 | 669,1 | 333,7 | 329,5 | 317,9 |
| 15 | 665,6 | 322,8 | 322,1 | 314,6 | 72 | 681,6 | 341,0 | 341,0 | 334,6 |
| 16 | 650,4 | 295,0 | 292,0 | 275,8 | 73 | 622,8 | 271,6 | 262,6 | 256,5 |
| 17 | 658,8 | 297,4 | 297,4 | 292,5 | 74 | 699,3 | 424,0 | 424,0 | 421,6 |
| 18 | 665,6 | 313,8 | 306,8 | 275,6 | 75 | 650,4 | 288,9 | 286,2 | 284,8 |
| 19 | 665,7 | 331,6 | 331,6 | 328,5 | 76 | 677,5 | 344,0 | 344,0 | 341,5 |
| 20 | 682,3 | 378,0 | 376,2 | 364,4 | 77 | 623,2 | 259,7 | 258,7 | 210,5 |
| 21 | 643,8 | 296,9 | 296,9 | 296,3 | 78 | 680,4 | 362,5 | 361,1 | 350,9 |
| 22 | 685,5 | 354,2 | 352,2 | 347,8 | 79 | 632,9 | 270,4 | 267,7 | 258,3 |
| 23 | 677,8 | 329,4 | 327,9 | 319,4 | 80 | 661,3 | 311,6 | 308,0 | 301,1 |
| 24 | 631,8 | 266,7 | 266,3 | 197,7 | 81 | 671,3 | 340,2 | 336,3 | 332,1 |
| 25 | 646,4 | 308,3 | 301,9 | 287,9 | 82 | 679,3 | 352,4 | 352,4 | 344,1 |
| 26 | 696,4 | 374,1 | 374,1 | 365,2 | 83 | 650,0 | 293,7 | 291,5 | 282,8 |
| 27 | 648,3 | 298,8 | 294,4 | 271,3 | 84 | 686,4 | 372,2 | 372,2 | 368,7 |
| 28 | 651,4 | 291,4 | 289,6 | 282,6 | 85 | 664,3 | 317,3 | 317,3 | 316,1 |
| 29 | 636,5 | 277,4 | 267,1 | 257,6 | 86 | 620,2 | 257,6 | 257,4 | 239,3 |
| 30 | 643,9 | 303,4 | 303,4 | 260,0 | 87 | 686,4 | 353,9 | 353,9 | 349,3 |
| 31 | 662,7 | 310,1 | 307,5 | 300,5 | 88 | 625,3 | 261,9 | 255,3 | 244,3 |
| 32 | 673,5 | 326,4 | 323,3 | 312,0 | 89 | 650,3 | 299,3 | 294,8 | 277,8 |
| 33 | 677,0 | 343,4 | 341,1 | 328,4 | 90 | 660,6 | 303,4 | 302,5 | 300,1 |
| 34 | 611,0 | 249,0 | 246,2 | 225,0 | 91 | 648,7 | 294,5 | 289,9 | 285,0 |
| 35 | 685,6 | 351,1 | 348,7 | 345,0 | 92 | 634,8 | 268,6 | 266,7 | 254,0 |
| 36 | 682,3 | 352,5 | 350,9 | 341,5 | 93 | 652,2 | 303,8 | 302,6 | 293,5 |
| 37 | 657,4 | 315,8 | 312,1 | 304,6 | 94 | 634,1 | 277,7 | 275,4 | 260,2 |
| 38 | 677,2 | 335,0 | 335,0 | 324,6 | 95 | 672,1 | 335,3 | 332,5 | 327,1 |
| 39 | 666,9 | 325,9 | 325,5 | 319,5 | 96 | 618,2 | 252,4 | 252,4 | 218,4 |
| 40 | 672,5 | 354,5 | 353,8 | 346,7 | 97 | 662,8 | 322,9 | 321,0 | 316,1 |
| 41 | 669,6 | 326,9 | 325,8 | 317,6 | 98 | 686,4 | 380,4 | 378,3 | 357,2 |
| 42 | 673,2 | 342,4 | 340,5 | 334,4 | 99 | 618,9 | 258,6 | 257,4 | 240,3 |
| 43 | 666,2 | 305,8 | 303,8 | 295,9 | 100 | 617,1 | 247,5 | 247,4 | 237,1 |
| 44 | 618,0 | 255,3 | 252,5 | 234,2 | 101 | | | | |
| 45 | 650,5 | 290,9 | 290,9 | 287,7 | 102 | | | | |
| 46 | 668,0 | 359,5 | 359,0 | 350,5 | 103 | | | | |
| 47 | 694,8 | 369,2 | 369,2 | 367,9 | 104 | | | | |
| 48 | 666,0 | 310,5 | 309,1 | 302,2 | 105 | | | | |
| 49 | 637,2 | 294,8 | 292,6 | 248,5 | 106 | | | | |
| 50 | 675,6 | 327,3 | 327,2 | 323,4 | 107 | | | | |
| 51 | 672,3 | 330,4 | 330,4 | 324,4 | 108 | | | | |
| 52 | 673,1 | 348,4 | 343,9 | 332,6 | 109 | | | | |
| 53 | 685,1 | 333,5 | 332,8 | 326,3 | 110 | | | | |
| 54 | 671,1 | 336,6 | 335,5 | 320,9 | 111 | | | | |
| 55 | 648,7 | 287,3 | 284,5 | 274,1 | 112 | | | | |
| 56 | 631,3 | 276,2 | 271,5 | 248,7 | 113 | | | | |
| 57 | 681,1 | 373,6 | 373,0 | 369,5 | MEDIAS | 656,4 | 311,0 | 308,8 | 296,4 |









Anexo B

Al informe de ensayos n° 2000103038

(Contiene un croquis)



LABORATORIO CENTRAL OFICIAL DE ELECTROTECNIA

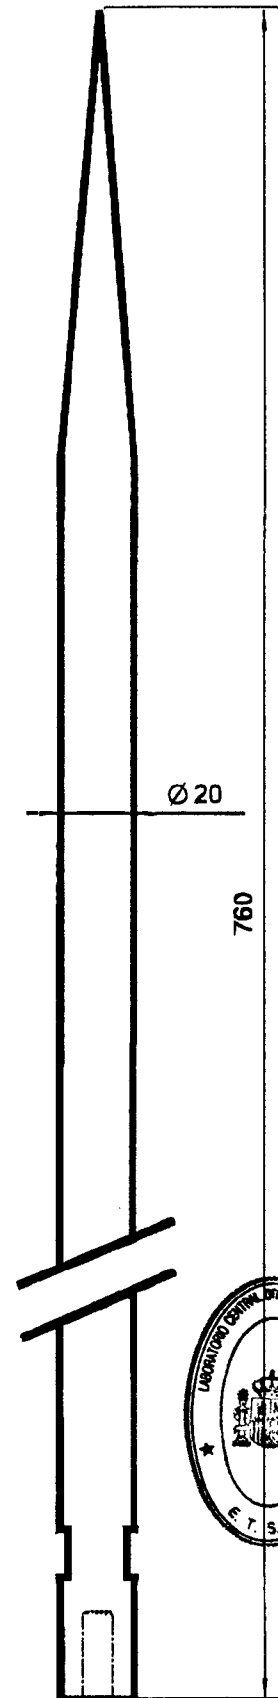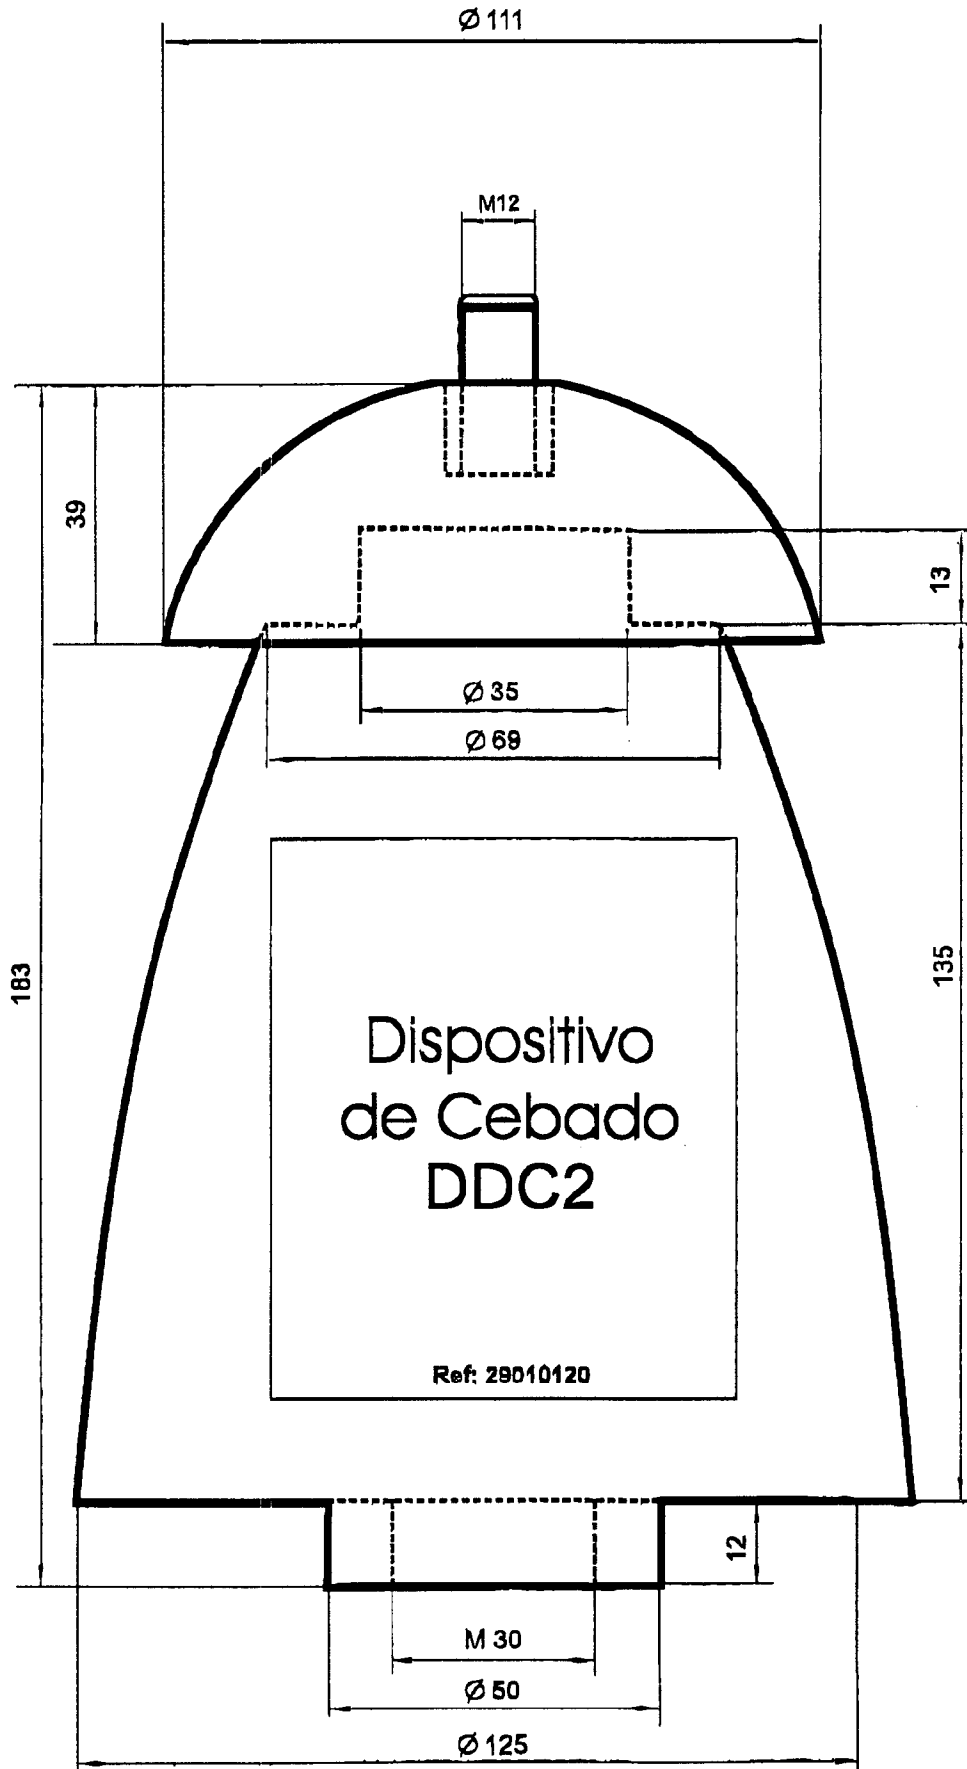

| | | |
|------------------------|-------------------------------|-------------------|
| CIRPROTEC, S.L. | Producto: Pararrayos CPT2 | Fecha: 04/10/2000 |
| | Código: 779012 | Dibujado por: AB |
| | Descripción: Medidas externas | Revisado por: AB |
| | | Escala: Hoja n°: |