



Quality  
Leadership  
System


CRAIOVA Plant  
\*V769 DOOR WEATHER STRIP LEAK WATER

Generated : 04:53:50 13 May 2025

Printed : 05:14:01 13 May 2025

By : RAZVAN CIRJU

V769 DOOR WEATHER STRIP LEAK WATER  
Q CAL BUY OFF  
021P1966.CON 021P0069.TEM

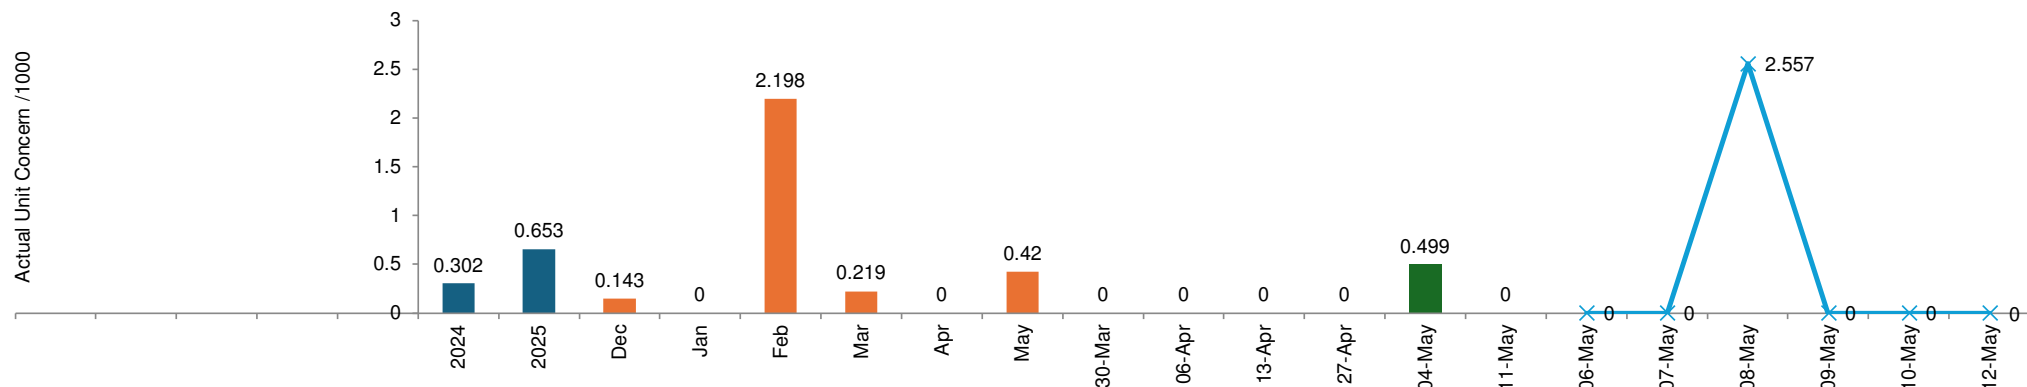

	CY		Month						Week Starting						Day					
Actual Unit Concern /1000	0.302	0.653	0.143	0	2.198	0.219	0	0.42	0	0	0	0	0.499	0	0	0	2.557	0	0	0
Sample Size	82693	33656	6991	7153	8643	9113	6551	2376	2064	2091	1738	1107	2002	341	371	390	391	393	115	310
Actual Unit Concern /1000	0.302	0.653	0.143	0	2.198	0.219	0	0.42	0	0	0	0	0.499	0	0	0	2.557	0	0	0
FTT Not-OK Units Count	24	16	1	0	13	2	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
First Run %	99.97	99.95	99.99	100	99.85	99.98	100	99.96	100	100	100	100	99.95	100	100	100	99.74	100	100	100
Actual Unit Concern Count	25	22	1	0	19	2	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
Undefined Unit Concern /1000	0	0.029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Actual Unit Concern./1000																				
	CY		Month						Week Starting						Day						12 May
	2024	2025	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	30 Mar	6 Apr	13 Apr	27 Apr	4 May	11 May	6 May	7 May	8 May	9 May	10 May		
DoorWeatherStrip LEAK - WATER	0.302	0.653	0.143	0	2.198	0.219	0	0.42	0	0	0	0	0.499	0	0	0	0	2.557	0	0	0
LEFT FRONT	0.096	0.059	0	0	0.115	0	0	0.42	0	0	0	0	0.499	0	0	0	0	2.557	0	0	0

Pareto Population Percent 0%