




Quality
Leadership
System

CRAIOVA Plant
*V769 DOOR APPLIQUE, LOOSE wo CAL

Generated : 04:35:17 13 May 2025 ***
Printed : 05:21:48 13 May 2025
By : RAZVAN CIRJU

V769 DOOR APPLIQUE, LOOSE wo CAL
Q CAL BUY OFF
021P2121.CON 021P0069.TEM

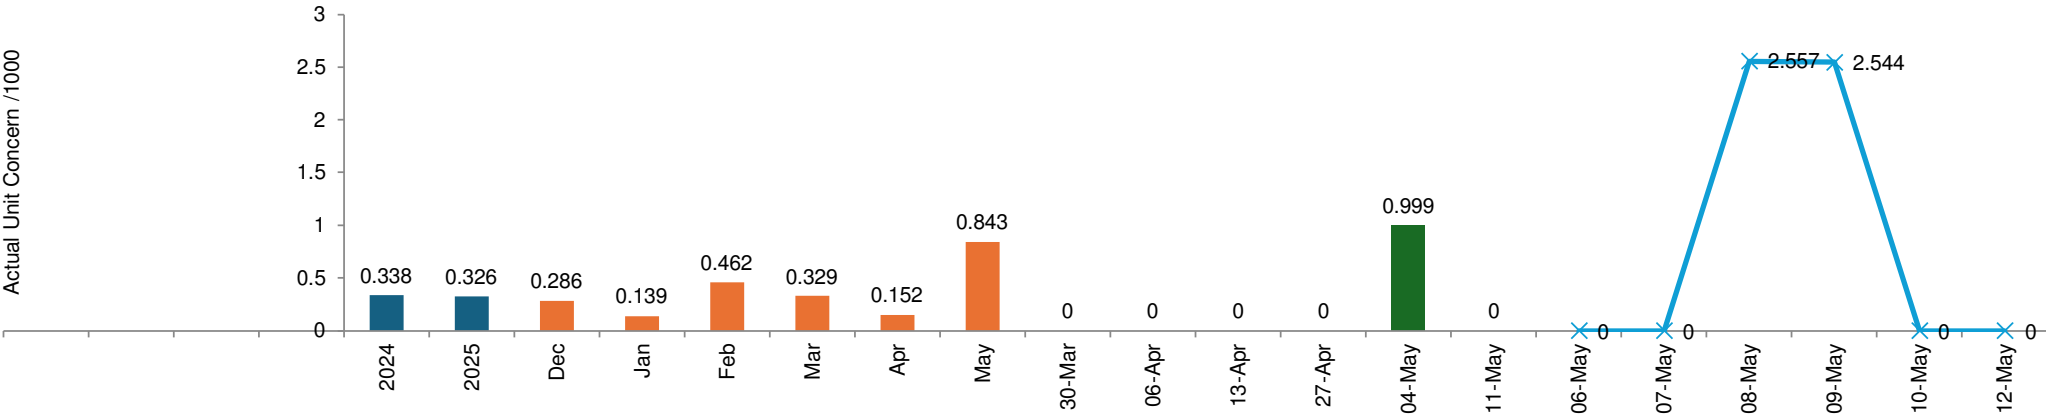

	CY		Month						Week Starting						Day					
Actual Unit Concern /1000	0.338	0.326	0.286	0.139	0.462	0.329	0.152	0.843	0	0	0	0	0.999	0	0	0	2.557	2.544	0	0
Sample Size	82693	33651	6991	7153	8643	9113	6551	2371	2064	2091	1738	1107	2002	336	371	390	391	393	115	305
Actual Unit Concern /1000	0.338	0.326	0.286	0.139	0.462	0.329	0.152	0.843	0	0	0	0	0.999	0	0	0	2.557	2.544	0	0
FTT Not-OK Units Count	26	11	2	1	4	3	1	2	0	0	0	0	2	0	0	0	1	1	0	0
First Run %	99.97	99.97	99.97	99.99	99.95	99.97	99.98	99.92	100	100	100	100	99.9	100	100	100	99.74	99.75	100	100
Actual Unit Concern Count	28	11	2	1	4	3	1	2	0	0	0	0	2	0	0	0	1	1	0	0
Undefined Unit Concern /1000	0	1.337	0	0	0	0.109	0.152	16.44	0	0	0.575	0	0.499	116	0	0	0	0	8.695	118

Actual Unit Concern,/1000																				
CY		Month						Week Starting				Day								
2024	2025	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	30 Mar	6 Apr	13 Apr	27 Apr	4 May	11 May	6 May	7 May	8 May	9 May	10 May	12 May	
DoorApplique LOOSE	0.145	0.118	0	0.139	0.115	0.109	0	0.421	0	0	0	0	0.499	0	0	0	2.544	0	0	
LEFT FRONT	0.012	0.059	0	0.139	0	0	0	0.421	0	0	0	0	0.499	0	0	0	2.544	0	0	
DoorApplique NOT SEATED	0.193	0.208	0.286	0	0.347	0.219	0.152	0.421	0	0	0	0	0.499	0	0	0	2.557	0	0	
RIGHT FRONT	0.06	0.178	0	0	0.347	0.109	0.152	0.421	0	0	0	0	0.499	0	0	0	2.557	0	0	

Pareto Population Percent 0%