




Quality  
Leadership  
System

CRAIOVA Plant  
\*V769 A PILLAR SEEPAGE WO CAL

Generated : 04:00:00 09 May 2025 \*\*\*  
Printed : 05:25:13 09 May 2025  
By : GABRIEL CIRLOGEA

V769 A PILLAR SEEPAGE WO CAL  
Q CAL BUY OFF  
021P1978.CON      021P0069.TEM

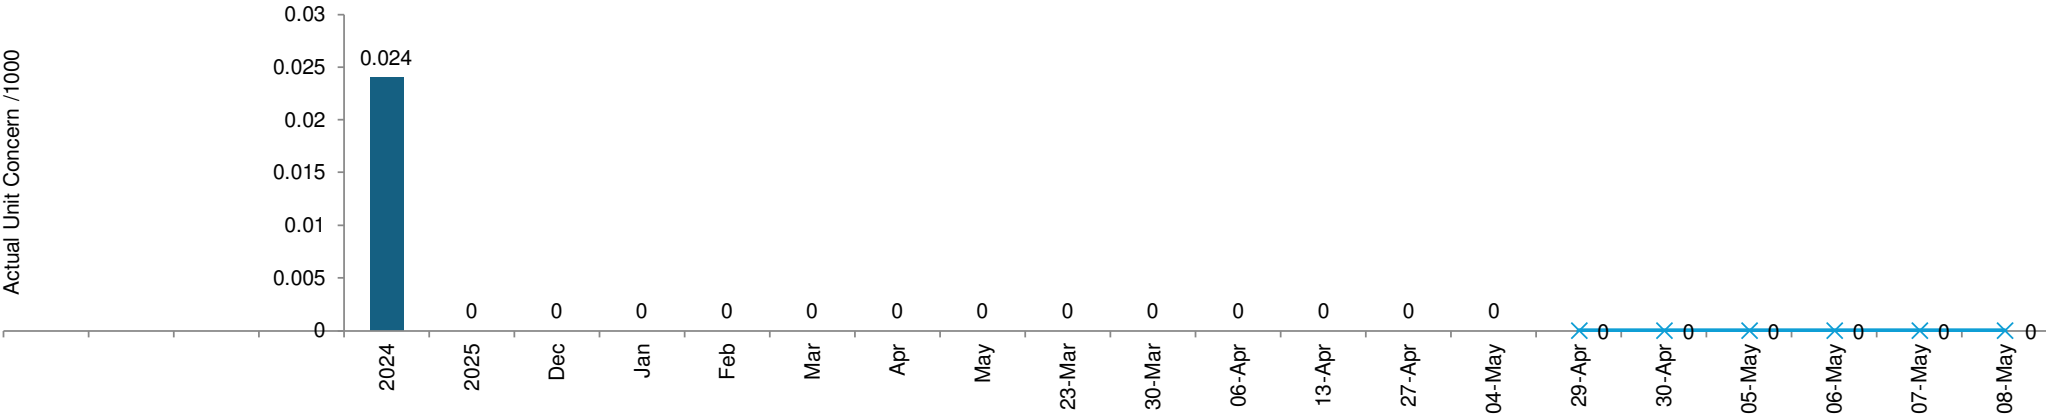

	CY		Month						Week Starting						Day					
Actual Unit Concern /1000	0.024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sample Size	82693	32776	6991	7153	8643	9113	6551	1489	2257	2064	2091	1738	1107	1450	366	375	358	371	390	328
Actual Unit Concern /1000	0.024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FTT Not-OK Units Count	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
First Run %	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Actual Unit Concern Count	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Undefined Unit Concern /1000	0	3.722	0	0	0	0.109	0.305	77.23	0	0	0.478	0.575	3.613	76.55	0	0	55.86	97.03	79.48	67.07

Actual Unit Concern,/1000																				
CY		Month						Week Starting						Day						
2024	2025	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	23 Mar	30 Mar	6 Apr	13 Apr	27 Apr	4 May	29 Apr	30 Apr	5 May	6 May	7 May	8 May	
A-Pillar SEEPAGE	0.024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RIGHT	0.024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Pareto Population Percent    0%