




Quality  
Leadership  
System

CRAIOVA Plant  
\*V769 DOOR APPLIQUE, LOOSE

Generated : 04:50:20 09 May 2025  
Printed : 05:15:51 09 May 2025  
By : GABRIEL CIRLOGEA

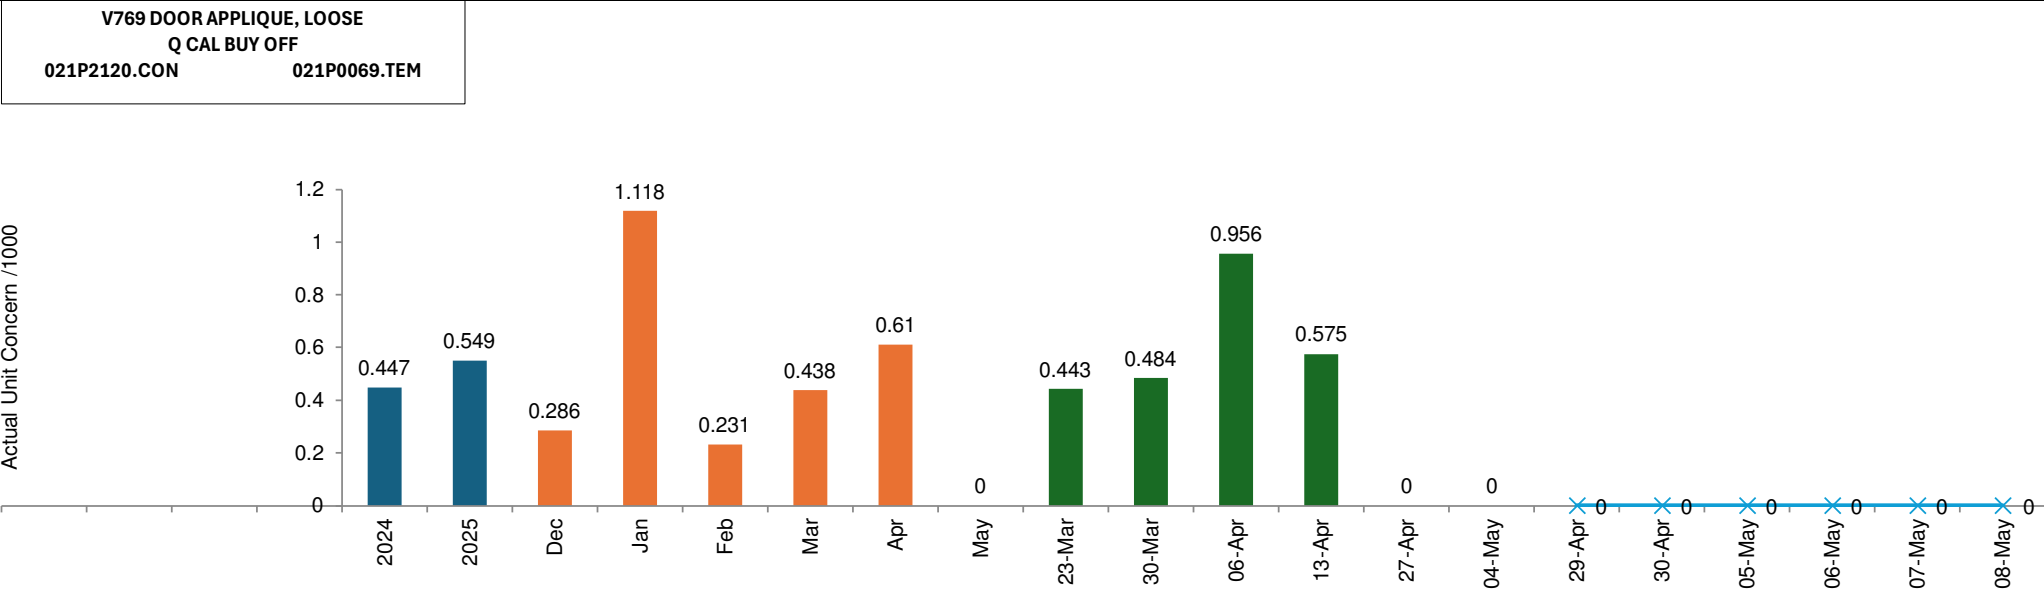

	CY		Month						Week Starting						Day					
Actual Unit Concern /1000	0.447	0.549	0.286	1.118	0.231	0.438	0.61	0	0.443	0.484	0.956	0.575	0	0	0	0	0	0	0	0
Sample Size	82693	32782	6991	7153	8643	9113	6551	1495	2257	2064	2091	1738	1107	1456	366	375	358	371	390	334
Actual Unit Concern /1000	0.447	0.549	0.286	1.118	0.231	0.438	0.61	0	0.443	0.484	0.956	0.575	0	0	0	0	0	0	0	0
FTT Not-OK Units Count	36	16	2	6	2	4	4	0	1	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0
First Run %	99.96	99.95	99.97	99.92	99.98	99.96	99.94	100	99.96	99.95	99.9	99.94	100	100	100	100	100	100	100	100
Actual Unit Concern Count	37	18	2	8	2	4	4	0	1	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Undefined Unit Concern /1000	0	0.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Actual Unit Concern,/1000																			
	CY		Month						Week Starting						Day					
	2024	2025	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	23 Mar	30 Mar	6 Apr	13 Apr	27 Apr	4 May	29 Apr	30 Apr	5 May	6 May	7 May	8 May
DoorApplique NOT SEATED	0.326	0.488	0.143	0.978	0.231	0.329	0.61	0	0.443	0.484	0.956	0.575	0	0	0	0	0	0	0	0
LEFT FRONT	0.12	0.061	0.143	0	0.115	0	0.152	0	0	0	0	0.575	0	0	0	0	0	0	0	0
DoorApplique LOOSE	0.12	0.061	0.143	0.139	0	0.109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RIGHT FRONT	0.036	0.061	0	0.139	0	0.109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pareto Population Percent																				0%