



Quality  
Leadership  
System


CRAIOVA Plant  
\*V769 DOOR WEATHER STRIP LEAK WATER

Generated : 05:01:38 09 May 2025

Printed : 05:22:56 09 May 2025

By : GABRIEL CIRLOGEA

V769 DOOR WEATHER STRIP LEAK WATER  
Q CAL BUY OFF  
021P1966.CON 021P0069.TEM

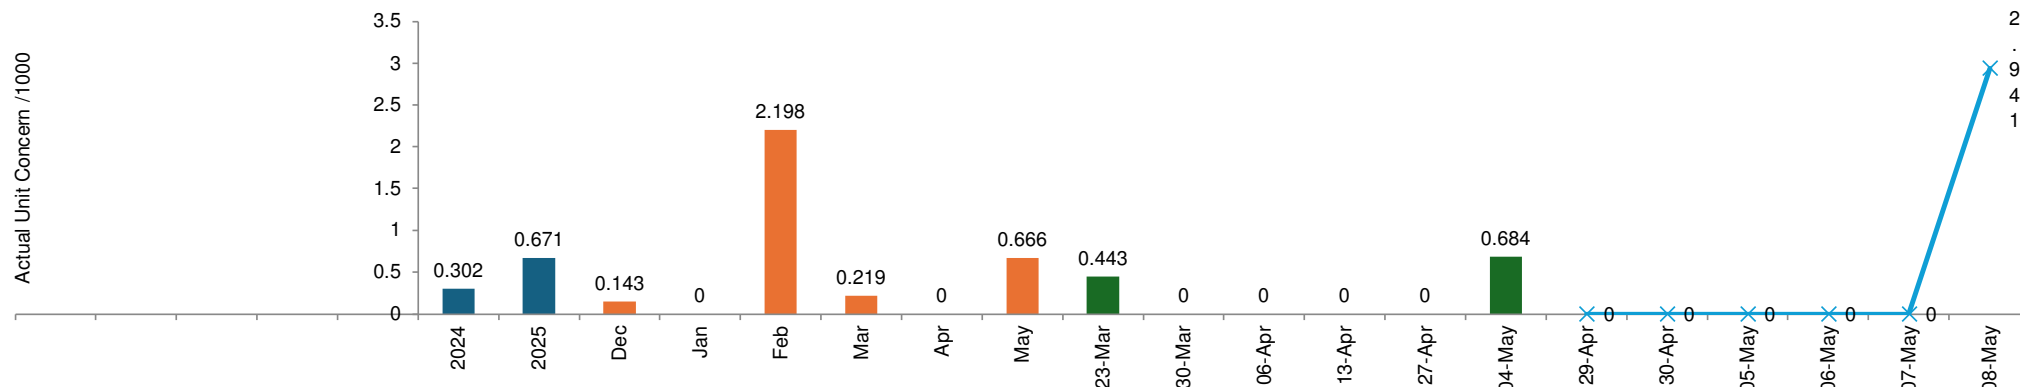

	CY		Month						Week Starting						Day					
Actual Unit Concern /1000	0.302	0.671	0.143	0	2.198	0.219	0	0.666	0.443	0	0	0	0	0.684	0	0	0	0	0	2.941
Sample Size	82693	32788	6991	7153	8643	9113	6551	1501	2257	2064	2091	1738	1107	1462	366	375	358	371	390	340
Actual Unit Concern /1000	0.302	0.671	0.143	0	2.198	0.219	0	0.666	0.443	0	0	0	0	0.684	0	0	0	0	0	2.941
FTT Not-OK Units Count	24	16	1	0	13	2	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
First Run %	99.97	99.95	99.99	100	99.85	99.98	100	99.93	99.96	100	100	100	100	99.93	100	100	100	100	100	99.71
Actual Unit Concern Count	25	22	1	0	19	2	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
Undefined Unit Concern /1000	0	0.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Actual Unit Concern./1000																			
	CY		Month						Week Starting						Day					
	2024	2025	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	23 Mar	30 Mar	6 Apr	13 Apr	27 Apr	4 May	29 Apr	30 Apr	5 May	6 May	7 May	8 May
DoorWeatherStrip LEAK - WATER	0.302	0.671	0.143	0	2.198	0.219	0	0.666	0.443	0	0	0	0	0.684	0	0	0	0	0	2.941
LEFT FRONT	0.096	0.061	0	0	0.115	0	0	0.666	0	0	0	0	0	0.684	0	0	0	0	0	2.941

Pareto Population Percent 100%