




Quality  
Leadership  
System

CRAIOVA Plant  
\*V769 DOOR APPLIQUE, LOOSE wo CAL

Generated : 04:47:10 09 May 2025 \*\*\*  
Printed : 05:38:09 09 May 2025  
By : GABRIEL CIRLOGEA

V769 DOOR APPLIQUE, LOOSE wo CAL  
Q CAL BUY OFF  
021P2121.CON      021P0069.TEM

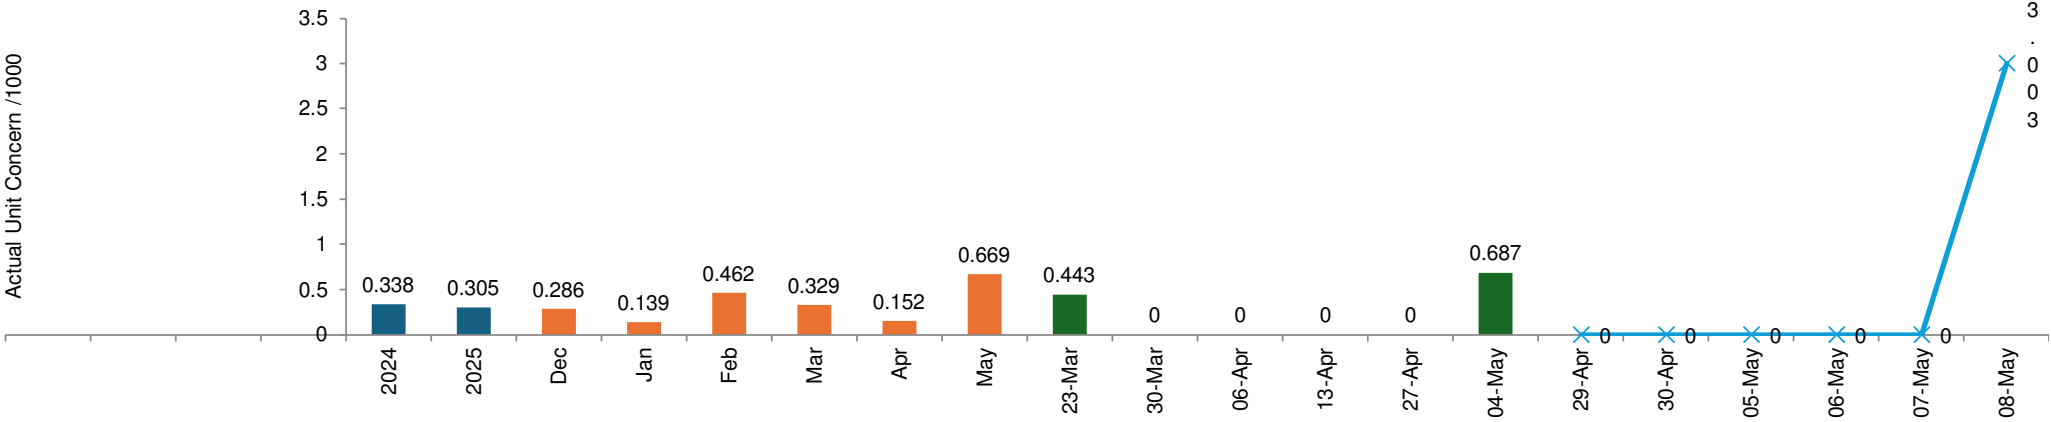

	CY		Month						Week Starting						Day					
Actual Unit Concern /1000	0.338	0.305	0.286	0.139	0.462	0.329	0.152	0.669	0.443	0	0	0	0	0.687	0	0	0	0	0	3.003
Sample Size	82693	32781	6991	7153	8643	9113	6551	1494	2257	2064	2091	1738	1107	1455	366	375	358	371	390	333
Actual Unit Concern /1000	0.338	0.305	0.286	0.139	0.462	0.329	0.152	0.669	0.443	0	0	0	0	0.687	0	0	0	0	0	3.003
FTT Not-OK Units Count	26	10	2	1	4	3	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
First Run %	99.97	99.97	99.97	99.99	99.95	99.97	99.98	99.93	99.96	100	100	100	100	99.93	100	100	100	100	100	99.7
Actual Unit Concern Count	28	10	2	1	4	3	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
Undefined Unit Concern /1000	0	3.782	0	0	0	0.109	0.305	78.31	0	0	0.478	0.575	3.613	77.66	0	0	55.86	97.03	79.48	72.07

	Actual Unit Concern,/1000																			
	CY		Month						Week Starting						Day					
	2024	2025	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	23 Mar	30 Mar	6 Apr	13 Apr	27 Apr	4 May	29 Apr	30 Apr	5 May	6 May	7 May	8 May
DoorApplique NOT SEATED	0.193	0.213	0.286	0	0.347	0.219	0.152	0.669	0.443	0	0	0	0	0.687	0	0	0	0	0	3.003
RIGHT FRONT	0.06	0.183	0	0	0.347	0.109	0.152	0.669	0	0	0	0	0	0.687	0	0	0	0	0	3.003
DoorApplique LOOSE	0.145	0.091	0	0.139	0.115	0.109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RIGHT REAR	0.048	0.061	0	0	0.115	0.109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Pareto Population Percent 100%