




Quality  
Leadership  
System

CRAIOVA Plant  
\*V769 DOOR, NOISY wo CAL

Generated : 04:50:37 09 May 2025 \*\*\*  
Printed : 05:39:38 09 May 2025  
By : GABRIEL CIRLOGEA

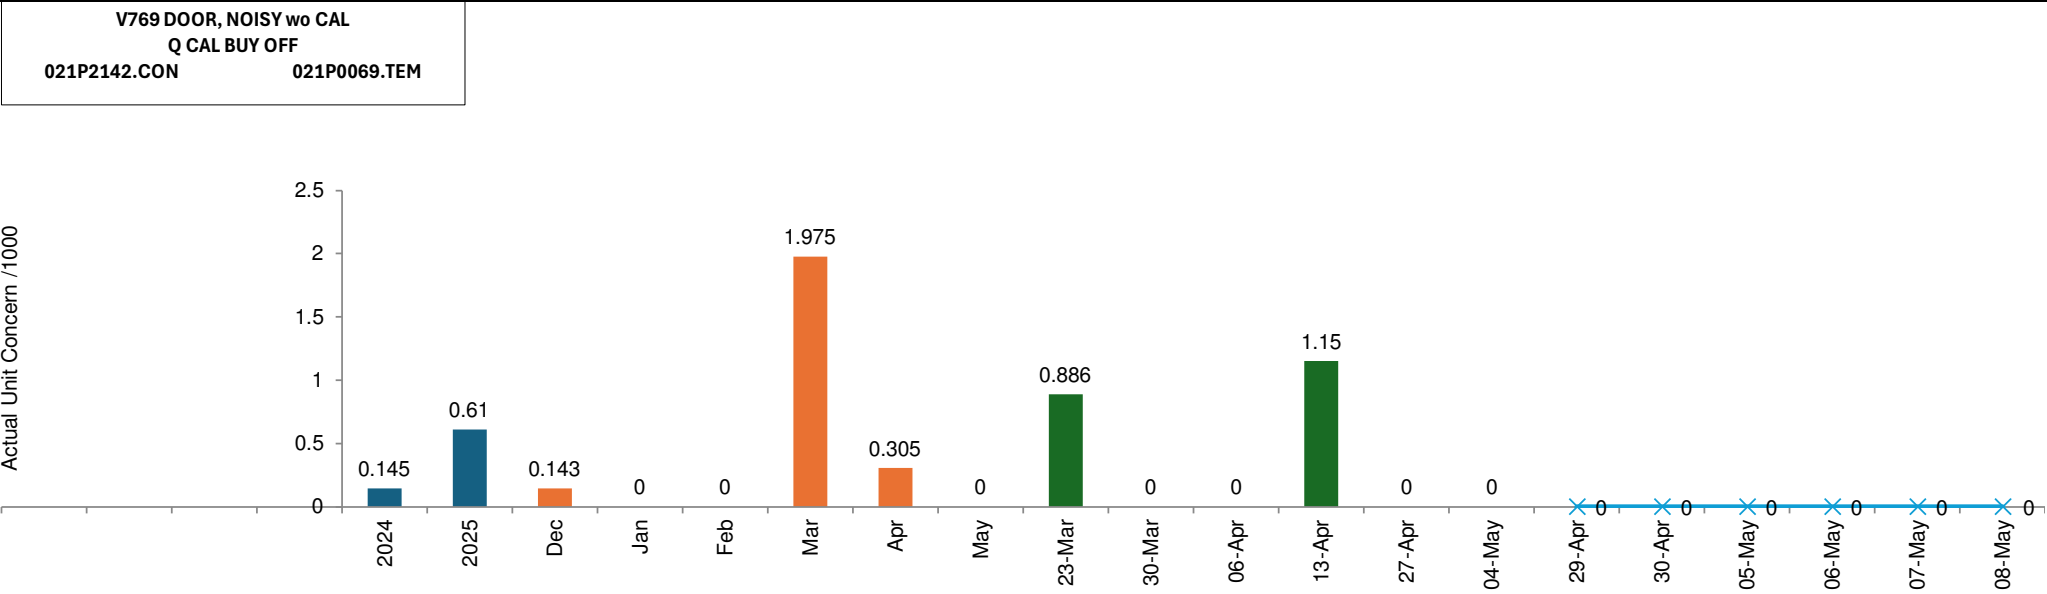

	CY		Month						Week Starting						Day					
Actual Unit Concern /1000	0.145	0.61	0.143	0	0	1.975	0.305	0	0.886	0	0	1.15	0	0	0	0	0	0	0	0
Sample Size	82693	32782	6991	7153	8643	9113	6551	1495	2257	2064	2091	1738	1107	1456	366	375	358	371	390	334
Actual Unit Concern /1000	0.145	0.61	0.143	0	0	1.975	0.305	0	0.886	0	0	1.15	0	0	0	0	0	0	0	0
FTT Not-OK Units Count	4	6	0	0	0	5	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
First Run %	99.99	99.94	99.99	100	100	99.8	99.97	100	99.91	100	100	99.88	100	100	100	100	100	100	100	100
Actual Unit Concern Count	12	20	1	0	0	18	2	0	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
Undefined Unit Concern /1000	0	3.813	0	0	0	0.109	0.305	78.92	0	0	0.478	0.575	3.613	78.29	0	0	55.86	97.03	79.48	74.85

Actual Unit Concern,/1000																				
CY		Month						Week Starting						Day						
2024	2025	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	23 Mar	30 Mar	6 Apr	13 Apr	27 Apr	4 May	29 Apr	30 Apr	5 May	6 May	7 May	8 May	
Door NOISY	0.145	0.61	0.143	0	0	1.975	0.305	0	0.886	0	0	1.15	0	0	0	0	0	0	0	0
RIGHT FRONT	0.036	0.183	0	0	0	0.438	0.305	0	0	0	0	1.15	0	0	0	0	0	0	0	0

Pareto Population Percent      0%