


Diagrama de detalle (Anexo D) — Elevación del rack del gabinete de telecomunicaciones

Centro de Salud I-4 "Altiplano" (cabecera) — no mostrado en el cuerpo del documento (sección 2.4); complementa el Diagrama 2

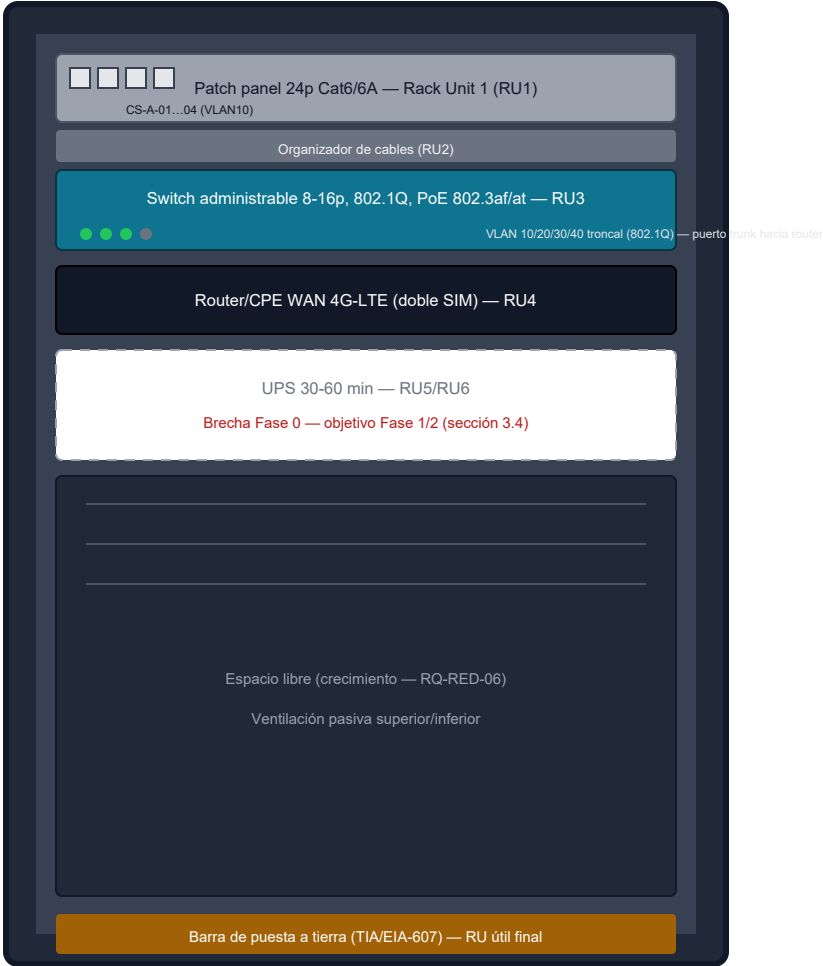

Esquema de etiquetado TIA/EIA-606-B

Convención: [Sitio]-[Ambiente]-[Consecutivo]

Identificador de sitio (2 letras)

CS = Centro de Salud I-4 "Altiplano" (cabecera)

PA...PF = Puestos de Salud "Comunidad A" a "F"

Identificador de ambiente (1 letra)

A = Administrativo (VLAN 20) · C = Clínico (VLAN 10)

R = Gestión de Red (VLAN 30) · I = Invitados (VLAN 40)

Ej.: CS-C-07 = cabecera, punto clínico, toma 07

Ej.: PA-C-01 = Puesto "Comunidad A", punto clínico 01

Consecutivo (2 dígitos)

01-30 según capacidad de la subred VLAN (sección 2.2.1)

Impreso en ambos extremos del cable y en el patch panel

Aplicación en el patch panel (RU1)

Puerto 01 → CS-C-01 (CRED/Nutrición, tablet)

Puerto 02 → CS-C-02 (Laboratorio, PC/tel.)

Puerto 03 → CS-A-01 (Jefatura, PC)

Puerto 04 → CS-A-02 (Estadística/HIS, PC)

Puerto 05 → CS-R-01 (AP interno, VLAN 10/20)

Puerto 06 → CS-I-01 (AP invitados, sala de espera)

Etiquetas físicas: cinta autolaminada resistente a humedad