



DOCUMENTACIÓN TÉCNICA.

SISTEMAS DE OZONO

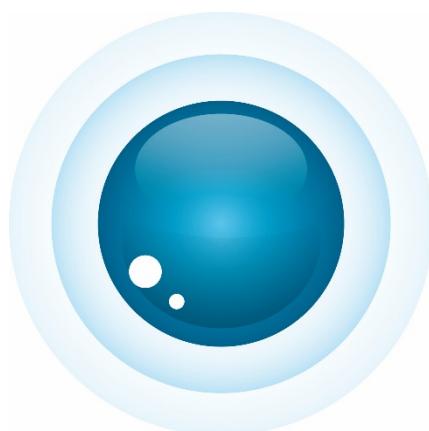

asp
asepsia

Modelo	SP 20
Agua Ozonizada: Tratamiento Biocida	

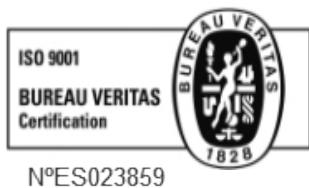

	SP 20 serie industrial Aqua Ozonizada	ASP ASEPSIA Rev: 2-2020 Pág 2 de 31
---	--	---

CONTENIDO


DESCRIPCIÓN	3
INDICACIONES DE SEGURIDAD Y ADVERTENCIAS.....	5
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	5
CARACTERÍSTICAS GENERALES	7
INSTALACIÓN	7
CONDICIONES DE TRABAJO	8
INSTRUCCIONES DE UTILIZACIÓN	11
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA	11
MARCO LEGAL	12
COMPATIBILIDAD CON MATERIALES	18
DIAGRAMA DE FLUJO	19
CONCENTRADOR DE OXÍGENO.....	19
ETIQUETADO DE LOS EQUIPOS	20
ESQUEMA ELÉCTRICO.....	21
REFERENCIAS	22
DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD	24
ASP CEPR01 CERTIFICADO DE PRODUCCIÓN GENERADORES DE OZONO.....	25
CERTIFICADO DE GARANTÍA	26



Calle Granada 1, Nave 1, P.I.
La Carreuela. 28343,
Valdemoro (Madrid)
TEL. 916 916 663



Descripción

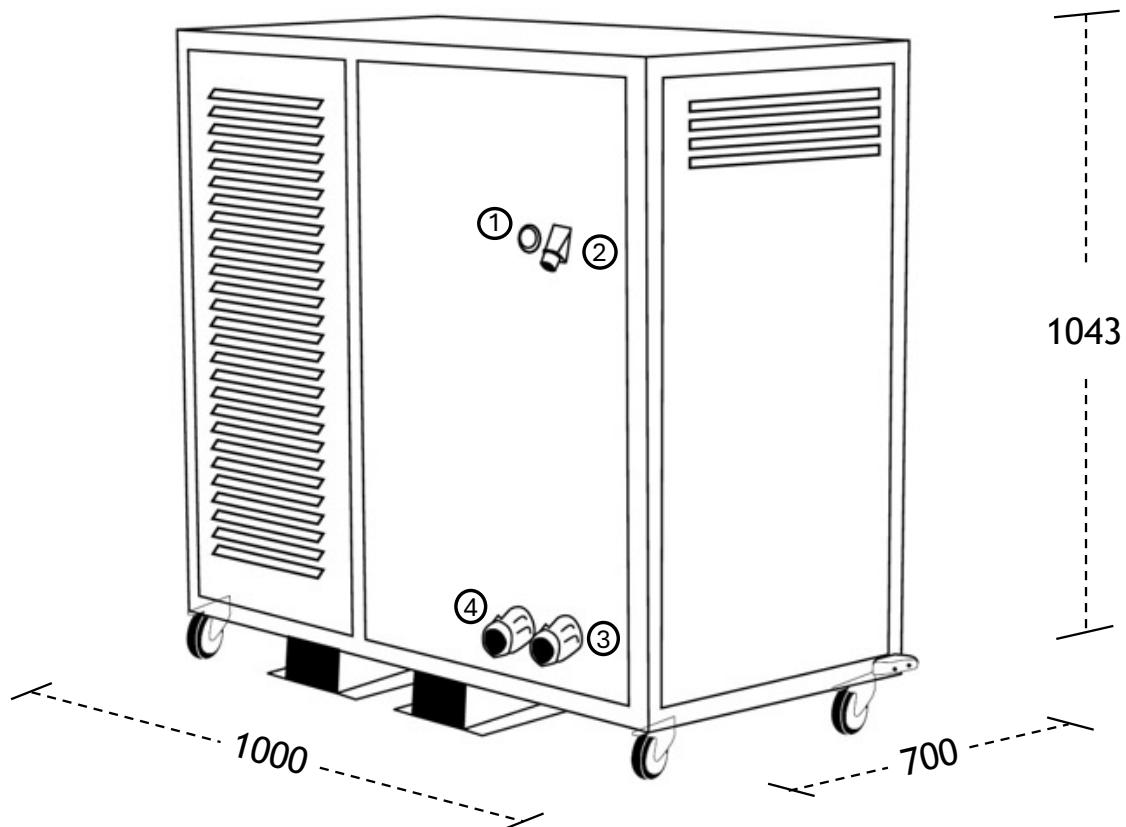

1 - Botón interruptor On/Off
2 - Alimentación Eléctrica

3 - Entrada de Agua
4 - Salida de Agua Ozonizada

Nota: Las dimensiones del diagrama están expresadas en milímetros (mm)



Lea atentamente este manual antes de utilizar el equipo y consérvelo para futuras consultas.

SP-20	
Caudal max. Agua Ozonizada	10000 L/h
Niveles de Ozono Disuelto en Agua	2-4 PPM
Sensor Redox	En línea, Salida de agua. Sumergido en Tanque de Recirculación.
Presión Mínima Requerida	0.1-0.6 Bar
Producción de ozono	60 gr/h
Tensión de entrada	230 VAC. 50Hz. L+N+TT
Potencia	2300 W
Circuito de generación	Electrónico
Tubo Generador de ozono	Cerámica de alta calidad con disipador de calor de aluminio
Refrigeración	Aire forzado, ventilador helicoidal
Salida	Canalizada con salida de 1-1/4"
Dimensiones	1043x1000x700
Material	Acero inoxidable AISI 304
Peso	150 kg



Indicaciones de Seguridad y advertencias

Este generador no puede utilizarse en presencia de personas o animales cuando se superen los niveles de inmisión indicados. Para trabajos que superen el límite estipulado con personas de 0,2 ppm se considerará tratamiento de choque y no podrá existir presencia de personas o animales.



No cambiar de lugar sin consultar con el técnico especialista.

No instalar en locales donde se manipulen productos químicos volátiles ni inflamables.

El equipo debe ser operado exclusivamente por personal cualificado o debidamente capacitado para su uso.

Instalar y mantener únicamente por personal cualificado y formado. Se recomienda medir en el lugar de instalación el ozono residual existente.

Importante: NO manipular en su interior.

En caso de contacto con los ojos y sensación de irritación o inflamación lavar abundantemente con agua hasta que remita. En caso de inhalación, dolor de garganta, nariz o pecho salir a un lugar ventilado y respirar aire normal hasta recuperar la capacidad pulmonar.

Características técnicas

El ozono se genera mediante una descarga eléctrica de alta tensión entre dos conductores separados por un dieléctrico y un espacio de descarga donde fluye el oxígeno gas o el aire. Los tubos generadores de ozono se componen de una válvula hueca con encapsulamiento de aluminio por el que se hace circular una corriente eléctrica que produce ese efecto corona. La molécula de oxígeno se rompe y forma dos radicales que se combinan con otras moléculas de oxígeno para formar ozono. De este modo se logra una mayor sostenibilidad, producción y efectividad en la generación de ozono.

El ozono (O₃) es un producto químico gaseoso muy oxidante en **altas concentraciones**. Su poder desinfectante es muy elevado debido a su potencial

	SP 20 serie industrial Agua Ozonizada	ASP ASEPSIA Rev: 2-2020 Pág 6 de 31
---	--	--

de oxidación y que además no genera residuos al transformarse posteriormente en oxígeno.

La ionización producida en el aire provoca que el oxígeno molecular, mediante reacciones radicalarias, se transforme en el ozono. Haciendo uso de tubos generadores de ozono de cerámica o cuarzo con disipadoras de calor de aluminio se alcanza una producción de hasta 60 g/h.

El carro multifuncional para tratamientos de aguas con generación de ozono está fabricado íntegramente en acero inoxidable AISI 304, garantizando alta resistencia a la corrosión y durabilidad. Su diseño incluye refrigeración por ventilación forzada mediante ventiladores helicoidales, optimizando el rendimiento térmico del sistema.

Integra en un único bastidor interior un concentrador de oxígeno y un generador de ozono, ambos montados en tubos de acero inoxidable completamente soldados, lo que garantiza robustez, facilita el mantenimiento y optimiza la operatividad.

El equipo funciona con alimentación eléctrica monofásica de 230 VAC L+N+TT / 50 Hz y cuenta con un grado de protección eléctrica IP-20, adecuado para su uso en entornos controlados.

El diseño incluye soporte compatible con carretillas elevadoras, así como cuatro ruedas giratorias de 125 mm de diámetro que permiten un movimiento ágil, equipadas con freno para mayor seguridad. Además, incorpora ventanas de ventilación y una puerta frontal fabricadas en el mismo acero inoxidable, con cerraduras tipo triángulo para acceso seguro. En el exterior, un interruptor general de encendido/apagado facilita el manejo del equipo.

El sistema integral alberga todos los componentes necesarios para el tratamiento de agua: el generador de ozono, el concentrador de oxígeno que alimenta el equipo, el reactor de transferencia diseñado para disolver eficientemente el ozono en el agua y la bomba de impulsión correspondiente. Además, incorpora un sensor de nivel conectado al sistema eléctrico principal, gestionado desde un cuadro interno que garantiza un control seguro y automatizado de las operaciones.

Este equipo está diseñado específicamente para instalaciones con depósitos externos, permitiendo la circulación del agua a través del SP20 para un tratamiento óptimo y continuo.



	SP 20 serie industrial Agua Ozonizada	ASP ASEPSIA Rev: 2-2020 Pág 7 de 31
---	--	--

Características Generales

Especialmente diseñado para ozonización de agua para aplicación en tratamientos foliares.

Ozonización del agua:

La ozonización del agua se produce mediante el paso de agua a través de un sistema Venturi. El sistema cuenta con una válvula de seguridad en la tubería de ozono gas para evitar el paso de agua al sistema eléctrico generador de ozono.

El agua ozonizada es altamente versátil y encuentra aplicaciones destacadas en la industria alimentaria para la higienización de alimentos, desinfección de estancias y maquinaria, y eliminación de grasas. También es ideal en bodegas para el lavado de depósitos, barricas y botellas, así como en embotelladoras. En hostelería y restauración, resulta útil para la limpieza en cocinas y hoteles. En agricultura, se utiliza en riego, tratamientos foliares y otras tareas donde sus propiedades desinfectantes y oxidantes aportan beneficios significativos.

El equipo de producción de oxígeno es de alta pureza (95%) y funciona mediante ciclos de adsorción PSA (Pressure Switch Adsorption).

El aire ambiente es filtrado e impulsado a alta presión por un compresor y se introduce en la columna de alta presión. Esta columna está rellena de un tamiz molecular de zeolitas modificadas que retienen selectivamente el nitrógeno. Cuando la columna se satura de nitrógeno, el propio equipo cambia de columna de adsorción para retener el nitrógeno y desorber el nitrógeno retenido en la anterior.

Todos los componentes del equipo están fabricados con materiales de alta calidad, garantizando una estructura robusta, fiable e higiénica, tanto en su interior como en su exterior. Además, no genera residuos ni incrementa el Límite Máximo de Residuos (LMR), y no requiere medidas especiales de seguridad para su almacenamiento o uso.

Instalación

Antes de realizar cualquier operación, desconecte el equipo de la corriente eléctrica.



Calle Granada 1, Nave 1, P.I.
 La Carreuela. 28343,
 Valdemoro (Madrid)
 TEL. 916 916 663

	SP 20 serie industrial Agua Ozonizada	ASP ASEPSIA Rev: 2-2020 Pág 8 de 31
---	--	--

La conexión eléctrica se efectúa mediante un conector de 3 cables para 220 V AC, incluido en el embalaje. Asimismo, el flujo de agua debe conectarse al equipo mediante una tubería de diámetro adecuado, asegurándose de que no haya fugas ni goteos en las conexiones.

El equipo ofrece una instalación sencilla y una puesta en marcha inmediata, siendo altamente versátil para aplicaciones de desinfección con ozono, como en la industria alimentaria, vitivinícola, hotelería, restaurantes, cafeterías, y tareas de limpieza en general.

La conexión de succión de agua del sistema debe realizarse utilizando conexiones de 1-1/2", mientras que la salida de agua con ozono disuelto se efectúa a través de conexiones de 1-1/4", asegurando compatibilidad y eficiencia en el flujo.

Los equipos portátiles de ozonización permiten trabajar diversas estancias de manera modular sin mayor instalación que una toma de corriente y enganches en tomas de agua de las medidas mencionadas anteriormente.

Es fundamental no manipular el interior del equipo, ya que no contiene piezas móviles o mecánicas destinadas al mantenimiento por el usuario. Los componentes generadores de ozono operan bajo tensiones muy altas. Además, el equipo no debe instalarse en áreas donde se manipulen gases inflamables, garantizando así un entorno seguro.

Condiciones de trabajo

La generación de ozono es un proceso que consume mucha energía y los factores importantes que influencian su producción son: la concentración de oxígeno en el gas de entrada, humedad y pureza del gas de entrada, temperatura y los parámetros eléctricos. Es importante que estos factores sean óptimos para minimizar la energía necesaria para un alto rendimiento de producción de ozono.


Para limitar la descomposición del ozono, la temperatura de descarga no puede ser superior a 25 °C. Es importante que la temperatura del aire de entrada no sea tampoco muy alta (<40 °C).

El aire del ambiente contiene humedad, la cual reacciona con el ozono, causando una reducción en la eficiencia del proceso por kWh. Además, una elevada humedad da lugar a reacciones secundarias indeseadas en la unidad de corona. Si hay grandes cantidades de vapor de agua, se forman óxidos de






nitrógeno. Estos óxidos pueden formar ácido nítrico, que a su vez es causante de la corrosión. Todas estas reacciones reducen la capacidad del generador de ozono.

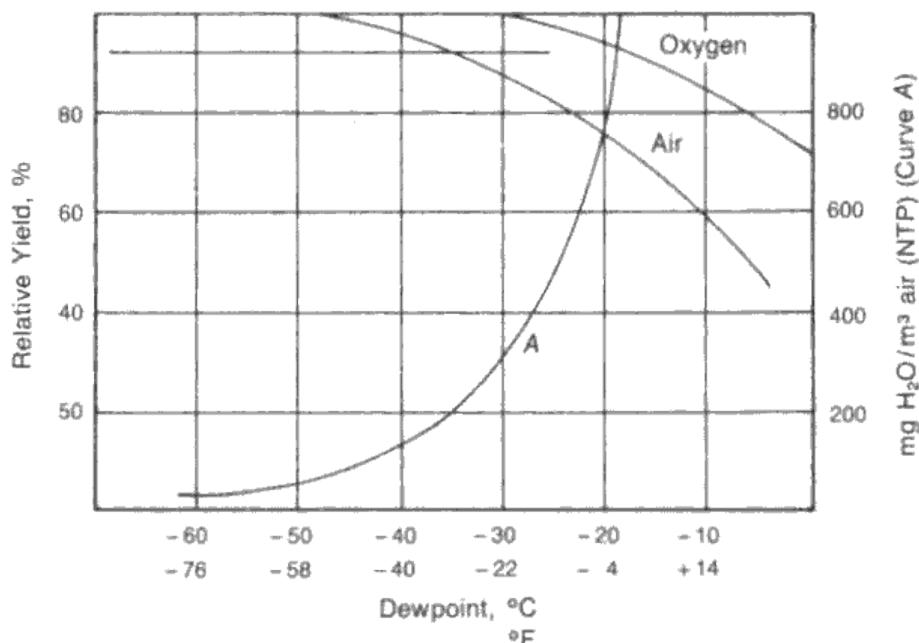


Las dos líneas descendientes del gráfico de influencia de la humedad del aire de entrada en la eficiencia de la producción de ozono muestran la capacidad del generador: “oxígeno” para un generador con alimentación de oxígeno, y “aire” para un generador con alimentación de aire. Para un punto de rocío de -10 °C, la capacidad del generador alimentado por aire es únicamente el 60% de la capacidad máxima. Para generadores alimentados por oxígeno, esta capacidad es superior, alrededor del 85%.

Hay que evitar la presencia de impurezas orgánicas en el gas alimentado, incluyendo impurezas provenientes de escapes de motor, fugas en los equipos de refrigeración o fugas en los sistemas de refrigeración de los electrodos. El gas alimentado al generador tiene que ser muy limpio. La concentración de hidrocarburos se relaciona con la producción de ozono, pues con una concentración de hidrocarburos del 1% la producción de ozono es prácticamente nula.

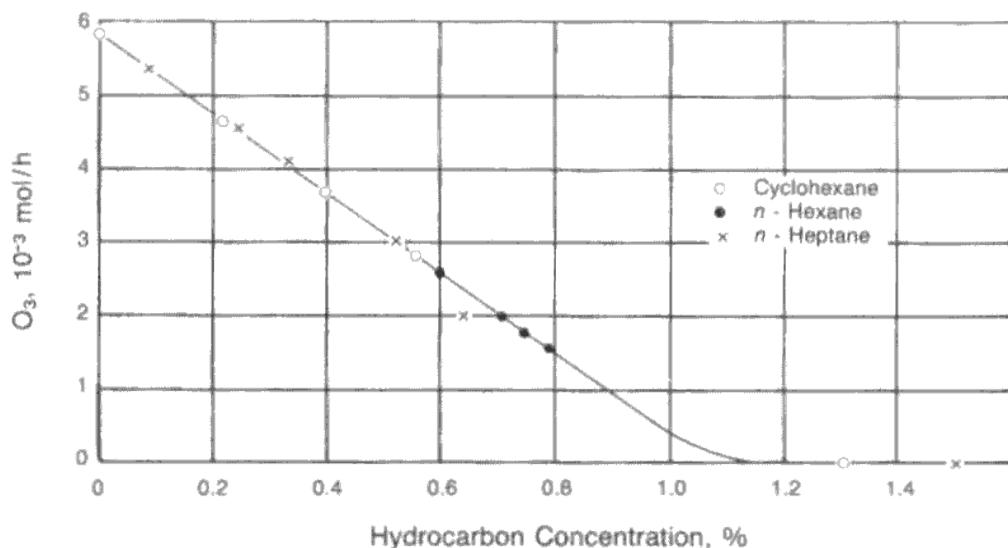

El ozono se produce a partir del oxígeno, por lo que también puede producirse a partir de aire (21% oxígeno) u oxígeno casi puro (~ 95%). Es posible producir oxígeno puro a partir de aire mediante un concentrador de oxígeno. La concentración de ozono y la producción del generador de ozono dependen, entre otros factores, de la concentración de oxígeno. En resumen, para una potencia eléctrica constante, la producción de ozono aumenta por un factor de 1,7 a 2,5 al utilizar oxígeno puro. (Lenntech, s.f.)

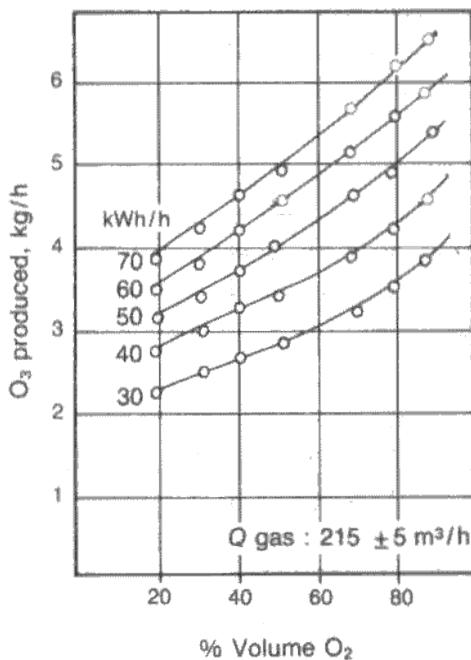

	SP 20 serie industrial Agua Ozonizada	ASP ASEPSIA Rev: 2-2020 Pág 11 de 31
---	--	--

Instrucciones de utilización

El reactor de transferencia de acero inoxidable está diseñado para garantizar una mezcla homogénea entre el ozono y el agua, maximizando la eficiencia de desinfección en todo el volumen tratado.

El equipo cuenta con una entrada y salida de agua, ubicadas en el lateral del sistema, donde se pueden conectar tuberías o mangueras según la necesidad de la aplicación.

El equipo cuenta con un interruptor de botón para encendido y apagado. Su uso es intuitivo, facilitando que cualquier usuario se familiarice rápidamente con su operación.

Antes de operar el sistema, verifique que está correctamente conectado a la red eléctrica mediante la manguera de alimentación suministrada. Asegúrese también de que todas las mangueras o tubos estén firmemente conectados y sin fugas visibles, ya que cualquier fuga puede comprometer la eficiencia del proceso. Una vez realizadas estas comprobaciones, active el interruptor general ubicado en el panel de control para iniciar el funcionamiento según la configuración seleccionada.

Es importante no manipular el interior del equipo, ya que los componentes operan bajo tensiones muy altas. Además, instálelo en lugares alejados de gases inflamables para garantizar un funcionamiento seguro.

Mantenimiento y limpieza

Importante: **NO** manipular en su interior.

Desconectar siempre que se limpие. Utilizar un paño húmedo, no mojado. No utilizar productos agresivos.

No verter sustancias líquidas, agua, detergentes, etc. en el generador.

Si el aparato no va a ser utilizado por un largo periodo de tiempo se recomienda limpiar todo el acero inoxidable con un paño humedecido en aceite de vaselina extendiendo así una capa de protección.

Mantener alejado de los niños, personas sin experiencia o conocimiento de este, salvo si han tenido supervisión e instrucción al respecto.



	SP 20 serie industrial Agua Ozonizada	ASP ASEPSIA Rev: 2-2020 Pág 12 de 31
---	--	---

El equipo está alimentado por corriente eléctrica con peligro de accidente por descarga.

El mantenimiento del aparato deberá ser realizado por personal cualificado. Se recomienda contratar un servicio de mantenimiento del fabricante con el fin de evitar problemas futuros de funcionamiento.

Este aparato está embalado con materiales reciclables. De acuerdo con la directriz de la RAEE (Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos), se debe colectar y disponer de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos separadamente en puntos de colecta o reciclaje autorizados.

Marco legal

Los productos químicos son compuestos fabricados a través de complejos procesos industriales. Su uso está generalizado en nuestra sociedad y tienen una amplia presencia en nuestra vida cotidiana, lo que puede suponer un riesgo para la salud si no se utilizan correctamente.

Son de distinta naturaleza como limpiadores, lejías, amoniaco, detergentes, ambientadores, insecticidas, plaguicidas o biocidas, pinturas, plásticos, etc. y para diferentes usos como en el automóvil, en el jardín, en piscinas, bricolaje, materiales en contacto con alimentos, etc. Además, se utilizan en ciertas profesiones como peluquerías, tintorerías, laboratorios, hostelería, fotografía, construcción, ámbito sanitario, empresas de limpieza y mantenimiento, etc.

El ozono se utiliza como agente desodorizante por su capacidad oxidante permitiendo que reaccione con agentes químicos en el ambiente responsables de los malos olores. De este modo se propicia que se puedan dejar de utilizar otros productos químicos.

La legislación de productos químicos es común en la Unión Europea y tiene como objetivo la protección de la salud de los consumidores, de los usuarios profesionales y del medio ambiente. Las normativas fundamentales en el ámbito de la Salud Pública son:

- el Reglamento REACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de Sustancias Químicas),
- el Reglamento CLP (Clasificación, Envasado y Etiquetado de Sustancias y Mezclas),



	SP 20 serie industrial Agua Ozonizada	ASP ASEPSIA Rev: 2-2020 Pág 13 de 31
---	--	---

- el BPR (Reglamento de Biocidas)
- los Reglamentos de Detergentes y de Materiales en Contacto con alimentos.

Debido al tratamiento preventivo y correctivo de ambientes interiores y aguas con estos generadores de ozono se tiene como requisito principal durante el funcionamiento la correcta ventilación del espacio tratado antes y después de su uso siempre que se superen niveles de concentración superiores a 0.05 PPM y haya presencia de personas.

Con la entrada en vigor del **Reglamento nº 528/2012 del Parlamento Europeo** y del Consejo de 22 de mayo de 2012 relativo a la comercialización y el uso de los biocidas, en el cual se regula el ozono como sustancia generada in situ, el artículo 93 establece de forma clara las condiciones para el uso de biocidas que no estaban regulados en la directiva 98/8/CE.

El generador, para este tipo de tratamientos, está ideado para sistemas de vertido directo o indirecto sin sistema de dilución y/o mecanismo de control automático de producción. Por lo tanto, se enmarca en la Categoría C según la Norma **UNE 400/201/94** de Generadores de Ozono.

Esta tecnología cumple con las disposiciones de la **Directiva 2014/35/UE** de límite de baja tensión y la **Directiva 2014/30/UE** de compatibilidad electromagnética.


El equipo tiene las seguridades tanto eléctricas como hidráulicas que permite su funcionamiento de forma continua y duradera.

El ozono puede formar peróxidos explosivos con alquenos. Reacciona con materiales combustibles y reductores. Su mayor afinidad es con alquenos, compuestos aromáticos, éteres, bromo, compuestos de nitrógeno y caucho.


Curvas de decaimiento y saturación

Evolución decaimiento de ozono ($[O_3]/[O_3]_0$) en agua a diferentes pH y Temperaturas. (Jesus Ferre Aracil)



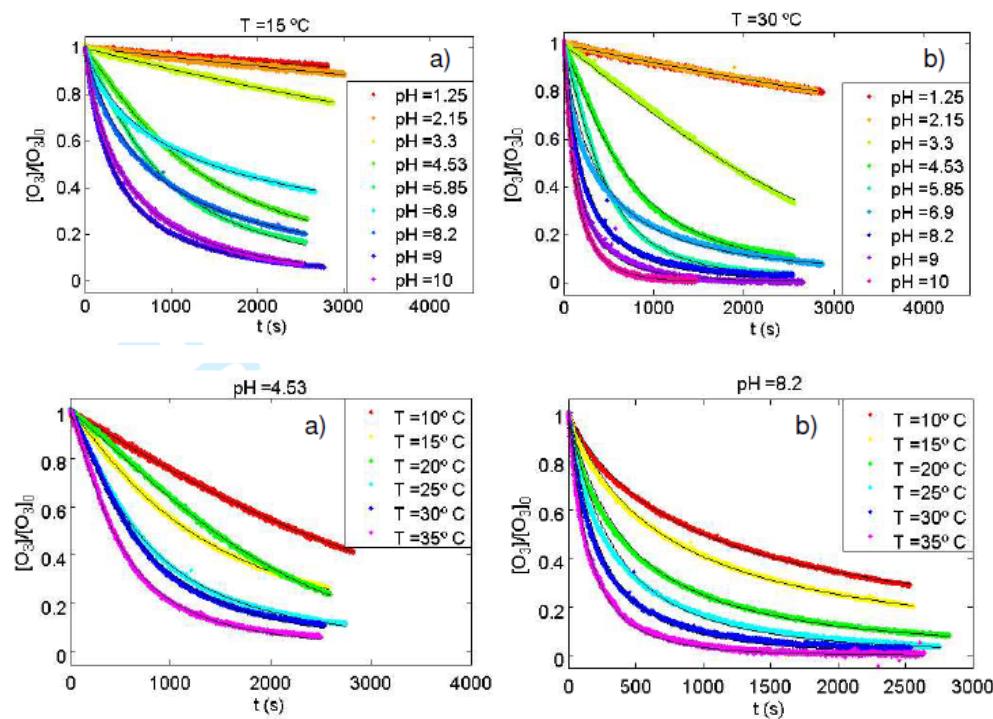

Curva de saturación de concentración de ozono en agua frente al tiempo de absorción sin orgánicos a diferentes temperaturas: $\circ = 7^\circ C$, $\bullet = 17^\circ C$, $\square = 27^\circ C$. (Beltrán)

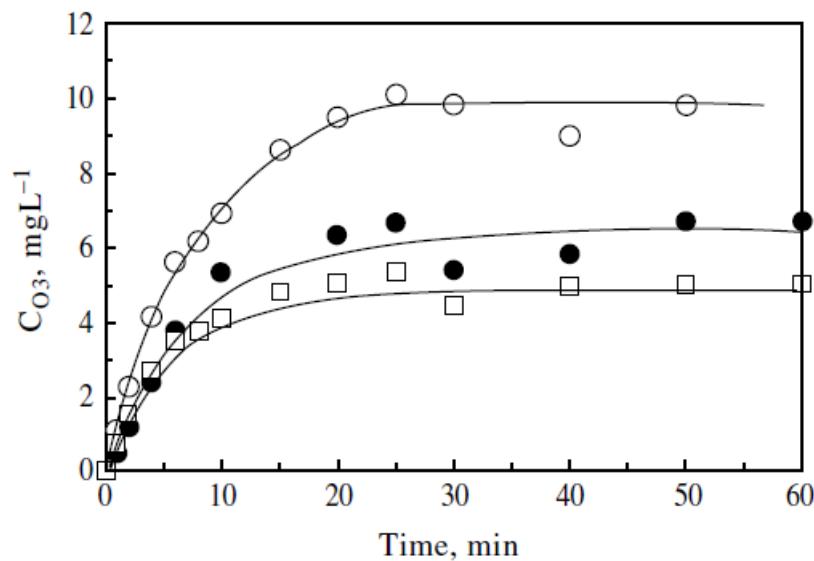



El poder desinfectante del ozono es muy elevado debido a su potencial de oxidación. En la siguiente tabla puede observarse la diferencia en el potencial de oxidación de distintos agentes oxidantes muy empleados en desinfección, teniendo el ozono un valor muy superior a la mayoría.

Oxidizing Agents and Their Oxidation Potentials

Oxidizing Agent	Oxidation Potential (mV)	Reactive Power of Oxidation
Fluorine	3.06	2.25
Ozone	2.07	1.52
Hydrogen peroxide	1.78	1.30
Permanganate	1.67	—
Chlorine dioxide	1.50	—
Hypochlorite	1.49	1.10
Chlorine	1.36	1.00

Source: Adapted from Manley et al. (1967), cited in Guzel-Seydim et al. (2004a,b); Gonçalves, A.A., *Braz. Arch. Biol. Technol.*, 52, 1527–1539, 2009.

Los generadores de ozono se tratan actualmente de una de las tecnologías más empleadas como sustitutos del cloro como desinfectante en tratamiento terciario de depuradoras, debido a que permiten obtener agua potable de alta calidad sin riesgo de presencia de subproductos generados en la cloración, tales como las cloraminas, dióxido de cloro u organoclorados.

El ozono es un potente desinfectante por vía acuosa comparado con otros desinfectantes, como el hipoclorito o el dióxido de cloro. Para la determinación de la dosis adecuada se toma como referencia a la norma **UNE-EN 1278 “Productos químicos utilizados en el tratamiento de agua para consumo humano: Ozono”**, en su anexo A, apartado A.2.3, indica un valor de: **0.4 mgO₃/l**.


En la siguiente tabla se realiza la comparación de los distintos valores de C·t (mg·min/L) para cada desinfectante en la aplicación sobre distintas especies de virus y microorganismos patógenos, recogidos a partir de bibliografía.



	Desinfectante fase acuosa		
	Ozono	Dióxido de cloro	Hipoclorito
Microorganismo / virus	CT (mg·min/L)	CT (mg·min/L)	CT (mg·min/L)
S. aureus	10	1	26-50
Streptococcus	0,1	1	ND
Mycobacterium tuberculosis	3,6	13,5	9-45
E.coli	0,001-0,035	0,4-0,75	0,92
Salmonella tiphy	0,006-0,06	1	1
Aspergillus niger	12,5	ND	200-360
Poliovirus	0,005	1,32	0,6-10,5
Aujezsky (pseudorrabia)	0,5	4,2	0,4-1
Coronovirus	0,5	4,2	0,4-1
Parvovirus	0,5	4,2	0,4-1
Pseudomonas florecens	1,5-2	1	3,3
Pseudomonas aeruginosa	1,5-2	1	3,3
Gripe aviar H5N1	0,5	4,2	0,4-1
Listeria	0,5	0,9	3,3

ND: Datos no disponibles

Dado que la aplicación de ozono disuelto en agua se controla mediante la medida del potencial redox en mV, en primer lugar, debe conocerse la relación entre este valor y la concentración de ozono en mg/L. En la figura se muestra cómo se correlaciona el potencial redox (mV) frente a la concentración de ozono en el agua (mg/L). Analizando la gráfica se concluye que a partir de un potencial ORP de 750mV en el agua podríamos asegurar una desinfección adecuada.

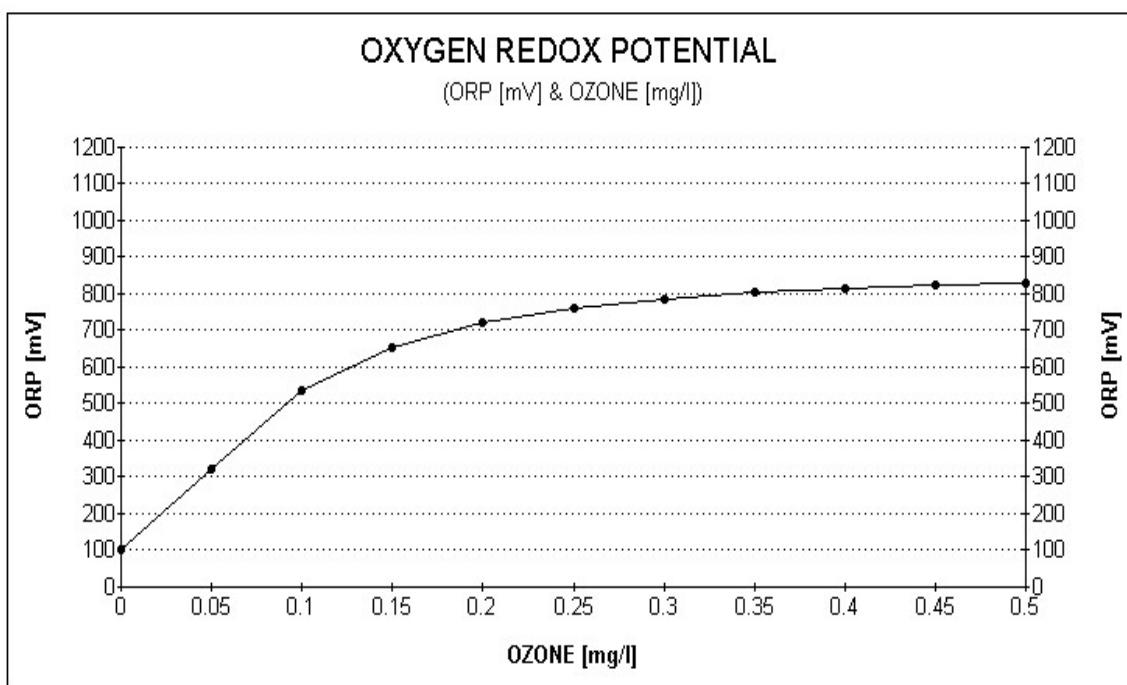




Compatibilidad con materiales

Materiales Compatibles con el Ozono a altas concentraciones (>1 ppm)	
Material	Tolerancia efecto químico
ABS plástico	B - Buena
Aluminio	B - Buena
Latón	B - Buena
Bronce	B - Buena
Butilo	A - Excelente
Tetrafluoroetileno (TFE)	A - Excelente
Cobre	B - Buena
Cloruro de polivinilo clorado (CPVC)	A - Excelente
Durachlor-51	A - Excelente
Durlon 9000	A - Excelente
Monómero de etileno-propileno dieno (EPDM)	A - Excelente por encima de 40 °C
Caucho de etileno propileno (EPR)	A - Excelente
Etileno-propileno	A - Excelente
Flexeleno	A - Excelente
Fluorosiliconja	A - Excelente
Cristal	A - Excelente
Hastelloy-C®	A - Excelente
Poliestireno de alta densidad (HDPE)	A - Excelente
Inconel	A - Excelente
Kalrez	A - Excelente por encima de 40 °C
Kel-F® (PCTFE)	A - Excelente
Poliestireno de baja densidad (LDPE)	B - Buena
Poliéter éter cetona (PEEK)	A - Excelente
Poliacrilato	B - Buena
Policarbonato	A - Excelente
Polietileno	En agua (B - Buena), en aire (C- Normal)
Polisulfuro	B - Buena
Poliuretano	A - Excelente
PTFE (Teflón®)	A - Excelente
Policloruro de vinilo (PVC)	B - Buena
PVDF (Kynar®)	A - Excelente
Santoprene	A - Excelente
Silicona	A - Excelente
Acero inoxidable - 304	B - Buena/Excelente
Acero inoxidable - 316	A - Excelente
Teflón	A - Excelente
Titanio	A - Excelente
Tygon®	B - Buena
Vamac®	A - Excelente
Viton®	A - Excelente



Diagrama de flujo

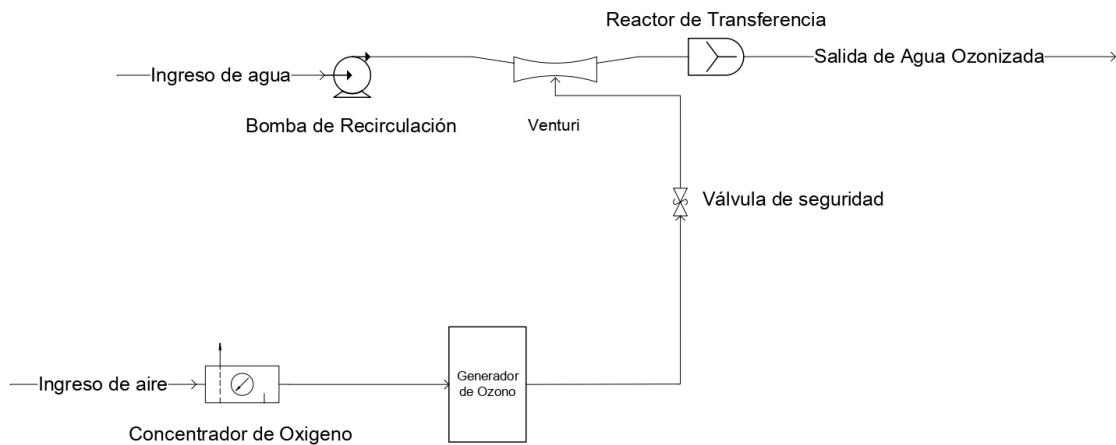

Concentrador de oxígeno

Concentración de oxígeno	93% ±3%	93% ±3%
Tensión de entrada	230 VAC±10% 50Hz±1%	230 VAC±10% 50Hz±1%
Potencia nominal	550W	2200W
Flujo de oxígeno	0-10 L/min	0-40 L/min
Presión de salida	0,04-0,14 MPa	0,04-0,14 MPa
Peso	28kg	160kg

Equipo de producción de oxígeno de alta pureza. Funcionamiento mediante ciclos de adsorción PSA (Pressure Swing Adsorption). El aire ambiente es filtrado e impulsado a alta presión por un compresor y se introduce en la columna de alta presión. Esta columna está rellena de un tamiz molecular de zeolitas modificadas que retienen selectivamente el nitrógeno. Cuando la columna se satura de nitrógeno, el propio equipo cambia de columna de adsorción para retener el nitrógeno y desorber el nitrógeno retenido en la anterior. El equipo permite retener también múltiples impurezas presentes en



el aire (partículas en suspensión, CO₂, CO, humedad, hidrocarburos) que se encuentran en el aire. De esta forma, el ozono generado tiene la máxima pureza y con un nivel sonoro inferior a 50 dB.


Etiquetado de los equipos



- 1- Modelo del equipo SP
- 2- Producción de ozono en unidades de masa por hora
- 3- Potencia eléctrica consumida en función conexión
- 4- Fusible empleado para evitar fallos eléctricos
- 5- N° de serie del equipo para control interno de pedidos



Esquema Eléctrico

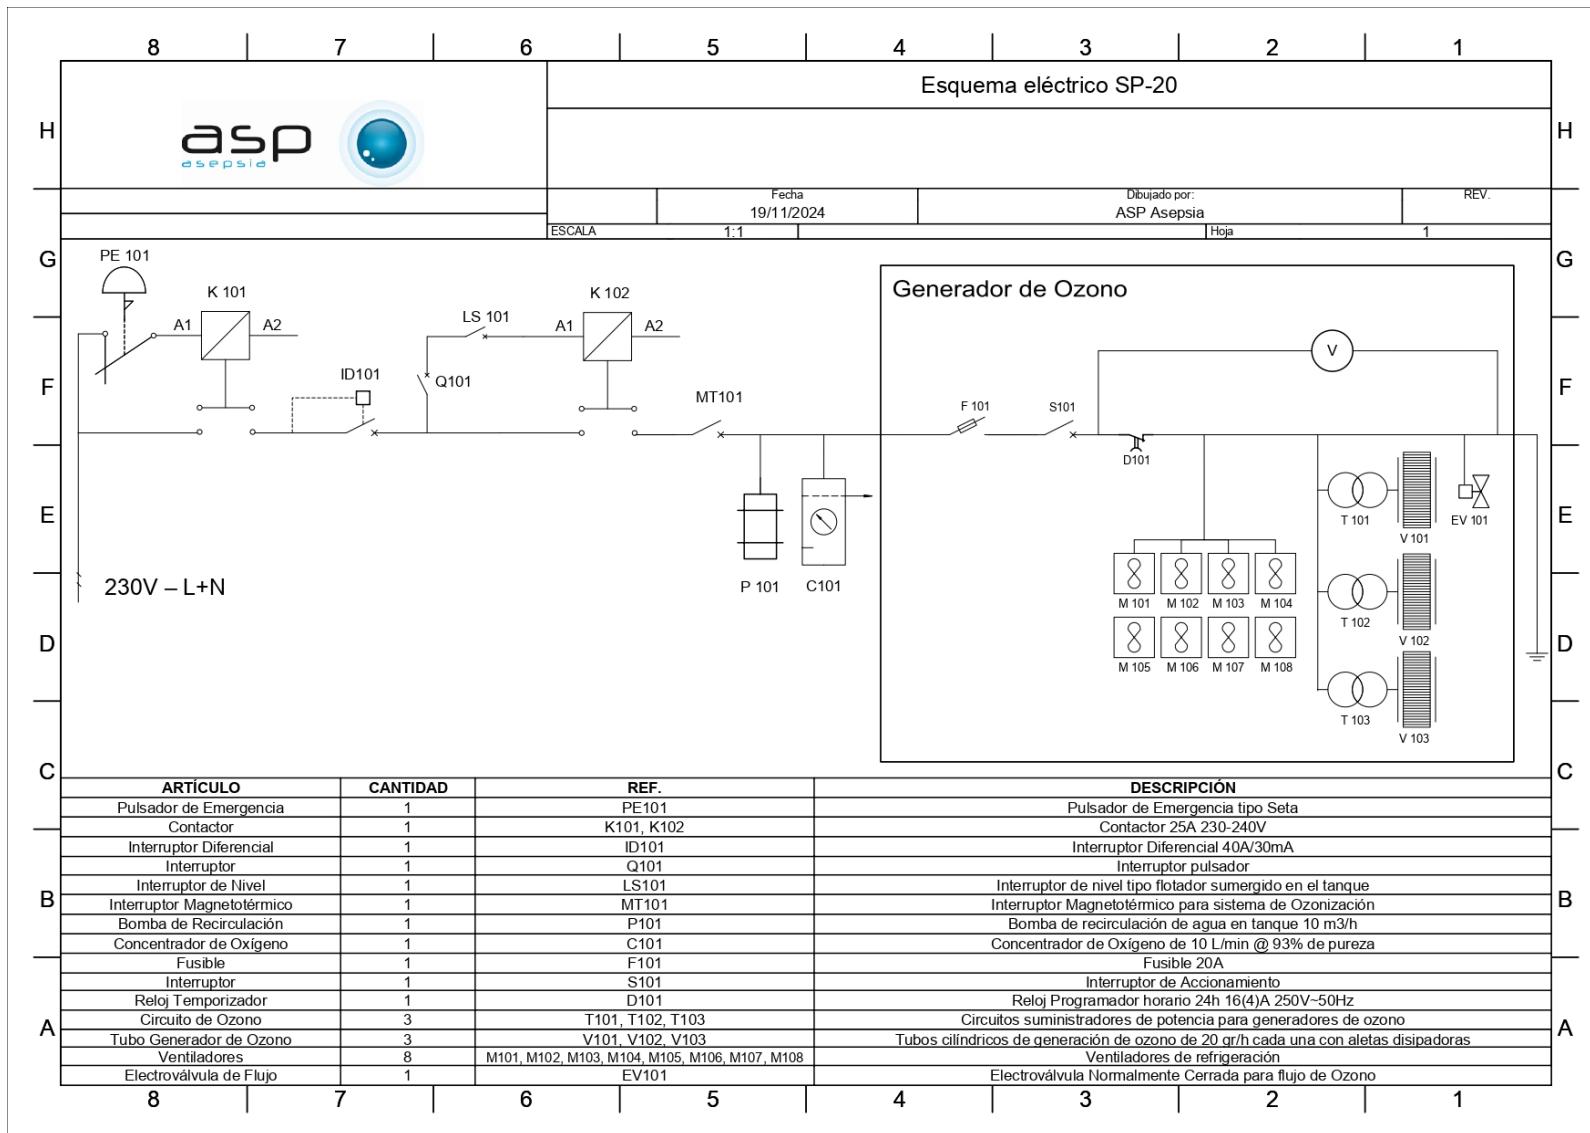



Referencias

Beltrán, F. J. (s.f.). Ozone reaction kinetics for water and wastewater systems. LEWIS PUBLISHERS. ISBN 1-56670-629-7.

Jesus Ferre Aracil, S. C. (s.f.). *Kinetic Study of ozone decay in homogeneous phosphate buffered medium*. Alicante, España: Universitat Politecnica de Valencia. Departamento de química e ingenieria nuclear.

Lenntech. (s.f.). Recuperado el 2020, de
<https://www.lenntech.es/library/ozone/generation/ozone-generation.htm>



Calle Granada 1, Nave 1, P.I. La
Carrehuela. 28343, Valdemoro
(Madrid)
TEL. 916 916 663

**PID MEDIOAMBIENTAL, S.L**

Calle Granada 1, Nave 1, P.I. La Carrehuela.

28343, Valdemoro (Madrid)

TEL. 916 916 663 Fax: 91 691 51 11

Fabrica@aspasepsia.com



Calle Granada 1, Nave 1, P.I.
La Carrehuela. 28343,
Valdemoro (Madrid)
TEL. 916 916 663

	SP 20 serie industrial Aqua Ozonizada	ASP ASEPSIA Rev: 2-2020 Pág 24 de 31
---	--	--

P.I.D. Medioambiental
Calle Granada 1, Nave 1, P.I. La Carrehuela.
28343, Valdemoro (Madrid)
TEL. 916 916 663 Fax: 91 691 51 11

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

P.I.D. Medioambiental declara que el producto o serie de productos:

- Descripción: Generador de ozono
- Modelos: SP 20

Cumplen con las disposiciones de la Directiva 2014/35/UE, sobre la armonización de las legislaciones de los Estados miembros en materia de comercialización de material eléctrico destinado a utilizarse con determinados límites de tensión, y la Directiva 2014/30/UE, sobre la armonización de las legislaciones de los Estados miembros en materia de compatibilidad electromagnética mediante las especificaciones técnicas indicadas en las normas armonizadas:

- UNE-EN 60335-1:2012 Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 1: Requisitos generales.
- UNE-EN 62233:2009 Métodos de medida de los campos electromagnéticos de los aparatos electrodomésticos y análogos en relación con la exposición humana

En Valdemoro, con fecha de 27 de septiembre de 2018




Rafael Sereno Marchante
Director Gerente



Calle Granada 1, Nave 1, P.I.
La Carrehuela. 28343,
Valdemoro (Madrid)
TEL. 916 916 663



**ASP CEPROI CERTIFICADO DE
PRODUCCIÓN GENERADORES DE
OZONO**

FABRICANTE	PID Medioambiental, S.L. Calle Granada 1, Nave 1, P.I. La Carrehuela. 28343, Valdemoro (Madrid)
EMPRESA GESTORA	
MODELO GENERADOR OZONO	SP 20
MARCA	ASP Asepsia
NUMERO DE SERIE EQUIPO	
PRODUCCIÓN (Desviación <2%)	
FECHA DE INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA	
SOCILITANTE	
Nº DE REPORTE DE CALIBRACIÓN	

INSTALADO	APROBADO
Firma del Instalador oficial	 Rafael Sereno - Gerente PID Medioambiental S.L.



CERTIFICADO DE GARANTÍA

EMPRESA FABRICANTE	PID Medioambiental, S.L. Calle Granada 1, Nave 1, P.I. La Carrehuela. 28343, Valdemoro (Madrid)
MODELO GENERADOR OZONO/OTRO	SP 20
MARCA	ASP Asepsia
NUMERO DE SERIE EQUIPO	
SOCILITANTE	
EMPRESA GESTORA	
FECHA DE LA INSTALACIÓN	
FECHA DE LA FACTURA DE VENTA	
EMPRESA INSTALADORA	

CERTIFICADO DE GARANTIA:

PID Medioambiental, S.L. garantiza que el modelo indicado en este apartado está libre de defectos materiales y de mano de obra al momento de su compra o instalación. El producto cuenta con una garantía de 12 meses conforme a la Ley 23/2003 de Garantías en la Venta de Bienes de Consumo, de fecha 10/07/2003. En caso de uso comercial, profesional o equivalente, el plazo de garantía será de 12 meses.

CONDICIONES DE GARANTIA:

1. La garantía tiene una duración de 12 meses desde la fecha de venta (según la factura) o desde la instalación/venta realizada por un franquiciado oficial de PID Medioambiental, S.L./ASP ASEPSIA con contrato vigente.
2. Cubre la reparación gratuita de defectos en materiales o fabricación que se presenten dentro del período de garantía.
3. PID Medioambiental, S.L. se reserva el derecho de reparar el producto defectuoso o sustituirlo por otro de igual o superior modelo. Las piezas



o productos sustituidos pasarán a ser propiedad de PID Medioambiental, S.L.

4. Las reclamaciones deben realizarse durante el período de garantía, enviando el producto junto con la factura de compra a PID Medioambiental, S.L. o al franquiciado oficial donde se adquirió.
5. Las reparaciones o sustituciones no extenderán el período de garantía.
6. La garantía es válida únicamente en el Reino de España.

EXCLUSIONES DE LA GARANTIA:

1. Piezas sujetas a desgaste natural, como válvulas de ozono y tubos generadores de ozono.
2. Daños ocasionados por causas externas como fallos eléctricos, condiciones climáticas adversas o exposición al agua.
3. Revisiones periódicas, mantenimiento y reparación o sustitución de piezas debido al uso normal.
4. Fallos derivados de instalaciones realizadas por servicios no oficiales o contrarias a las recomendaciones de PID Medioambiental, S.L.
5. Perjuicios o pérdidas indirectas de cualquier tipo.
6. Daños causados por intentos de reparación o mantenimiento realizados por personal no autorizado.
7. Daños debido al incumplimiento de las normas de uso, instalación y mantenimiento.
8. Costes de transporte o desplazamientos relacionados con la reparación.
9. Defectos menores que no afecten el valor ni el funcionamiento del producto.

INSTALADO	APROBADO
Firma del Instalador oficial	 Rafael Sereno - Gerente PID Medioambiental S.L.



European Ozone Trade Association®

Esta Declaración de propiedad de datos y derechos de acceso es válida a partir de la fecha indicada a continuación y no es transferible (Términos y condiciones completos disponibles). No constituye una carta de acceso, pero sí confirma que:

PID Medioambiental S.L. (Asp Asepsia)

de España es miembro de pleno derecho de la Asociación Europea de Comercio de Ozono (EuOTA) y es copropietario y / o tiene derecho de acceso a los Dossiers de substancia activa biocida de EuOTA. Según lo enumerado por la ECHA en virtud del artículo 93.



EuOTA Número de Socio: P004-17

EuOTA LoA Número Certificado:
No Aplica

Fecha del Certificado: 07/07/2017

Sustancia: Ozono

EC No. 233-069-2 CAS No.10028-15-6

El Reglamento de Biocidas (UE) 528/2012 (BPR) entró en vigor el 1 de septiembre de 2013 y derogó la Directiva sobre productos biocidas (Directiva 98/8 / CE). A partir del 1 de septiembre de 2013, el ozono se regula como una "sustancia activa" bajo el BPR.

Tras la aprobación del BPR, cualquier empresa que desee colocar en el mercado un biocida que contenga ozono generado in situ en la UE o en la AELC debe tener su producto autorizado en conformidad con el BPR. Este proceso requiere en primer lugar un dossier de sustancia activa o una carta de acceso a un dossier de sustancia activa de un titular con respecto al ozono y, posteriormente, una solicitud específica para cada producto autorizado para la venta y el uso en la UE o la AELC. Las compañías que no dispongan de los mencionados accesos a dossier de sustancia activa no podrán autorizar sus productos.

Los detalles del BPR pueden consultarse en la página web de la Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos (ECHA):

<https://echa.europa.eu/regulations/biocidal-products-regulation>

Marca protegida. No se permite la duplicación no autorizada de este certificado.

PID Medioambiental S.L. (Asp Asepsia) como Miembro Titular de EuOTA y copropietario del Dossier de Substancia Activa de la Asociación Europea de Ozono Limitada para los Tipos de Productos 2, 4, 5 y 11 titulados, "Ozono generado a partir de oxígeno (generado por aire ambiente, agua u oxígeno puro no suministrado con la intención de generar ozono para un uso biocida)" que se ha presentado a la Autoridad Competente de los Países Bajos (CTGB) (agosto de 2016).

Una vez aprobado el ozono, sólo se podrán seguir comercializando en el mercado europeo los productos que tengan un expediente de sustancias activas o una carta de acceso a un expediente de sustancias activas de ozono. Este certificado confirma que PID Medioambiental S.L. (Asp Asepsia) tiene acceso al Dossier de Sustancias Activas para el Ozono.

Firma: EuOTA



Firma: PID Medioambiental S.L.



Calle Granada 1, Nave 1, P.I.
La Carreuela. 28343,
Valdemoro (Madrid)
TEL. 916 916 663

BUREAU
VERITAS

Bureau Veritas Certification



Certificación

Concedida a

PID MEDIOAMBIENTAL, S.L.CL ISABEL LA CATÓLICA 1 PLANTA 1 - 28320 - PINTO - MADRID -
ESPAÑA

Bureau Veritas Certification certifica que el Sistema de Gestión ha sido auditado y encontrado conforme con los requisitos de la norma:

NORMA**ISO 9001:2015**

El Sistema de Gestión se aplica a:

FABRICACIÓN, VENTA, INSTALACIÓN Y
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE DESINFECCIÓN
MEDIANTE OZONO O MEDIANTE RADIACIÓN
ULTRAVIOLETA. DISEÑO, IMPLANTACIÓN Y
MANTENIMIENTO DE SISTEMAS APPCC. REALIZACIÓN
DE AUDITORIAS INTERNAS DE APPCC.

Número del Certificado:

ES123744- 1

Aprobación original:

13-12-2006

Auditoría de certificación/renovación:

30-07-2021

Caducidad de ciclo anterior:

13-09-2021

Certificado en vigor:

14-09-2021

Caducidad del certificado:

13-09-2024

*Este certificado está sujeto a los términos y condiciones generales y particulares de los servicios de certificación*Bureau Veritas Iberia S.L.
C/ Valportillo Primera 22-24, Edificio Caoba, 28108 Alcobendas - Madrid, España

1/2



BUREAU
VERITAS

Bureau Veritas Certification



Certificación

Concedida a

PID MEDIOAMBIENTAL, S.L.

Emplazamiento	Dirección	Alcance
PID MEDIOAMBIENTAL, S.L.	AVDA DE LAS CANTERAS 76 NAVES 725 Y 733 POL IND VALMOR - 28343 - VALDEMORO - MADRID - ESPAÑA	FABRICACIÓN, VENTA, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE DESINFECCIÓN MEDIANTE OZONO O MEDIANTE RADICACIÓN ULTRAVIOLETA. DISEÑO, IMPLANTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS APPCC. REALIZACIÓN DE AUDITORIAS INTERNAS DE APPCC.
PID MEDIOAMBIENTAL, S.L.	CL ISABEL LA CATÓLICA 1 PLANTA 1 - 28320 - PINTO - MADRID - ESPAÑA	



Número del Certificado:

ES123744 - 1

Aprobación original:

13-12-2006

Auditoría de certificación/renovación:

30-07-2021

Caducidad de ciclo anterior:

13-09-2021

Certificado en vigor:

14-09-2021

Caducidad del certificado:

13-09-2024

*Este certificado está sujeto a los términos y condiciones generales y particulares de los servicios de certificación*Bureau Veritas Iberia S.L.
C/ Valportillo Primera 22-24, Edificio Caoba, 28108 Alcobendas - Madrid, España

2/2

Calle Granada 1, Nave 1, P.I.
La Carrehuela. 28343,
Valdemoro (Madrid)
TEL. 916 916 663

**PID MEDIOAMBIENTAL, S.L.**

Calle Granada 1, Nave 1, P.I. La Carrehuela.
28343, Valdemoro (Madrid)
TEL. 916 916 663 Fax: 91 691 51 11
Fabrica@aspasepsia.com



Calle Granada 1, Nave 1, P.I.
La Carrehuela. 28343,
Valdemoro (Madrid)
TEL. 916 916 663