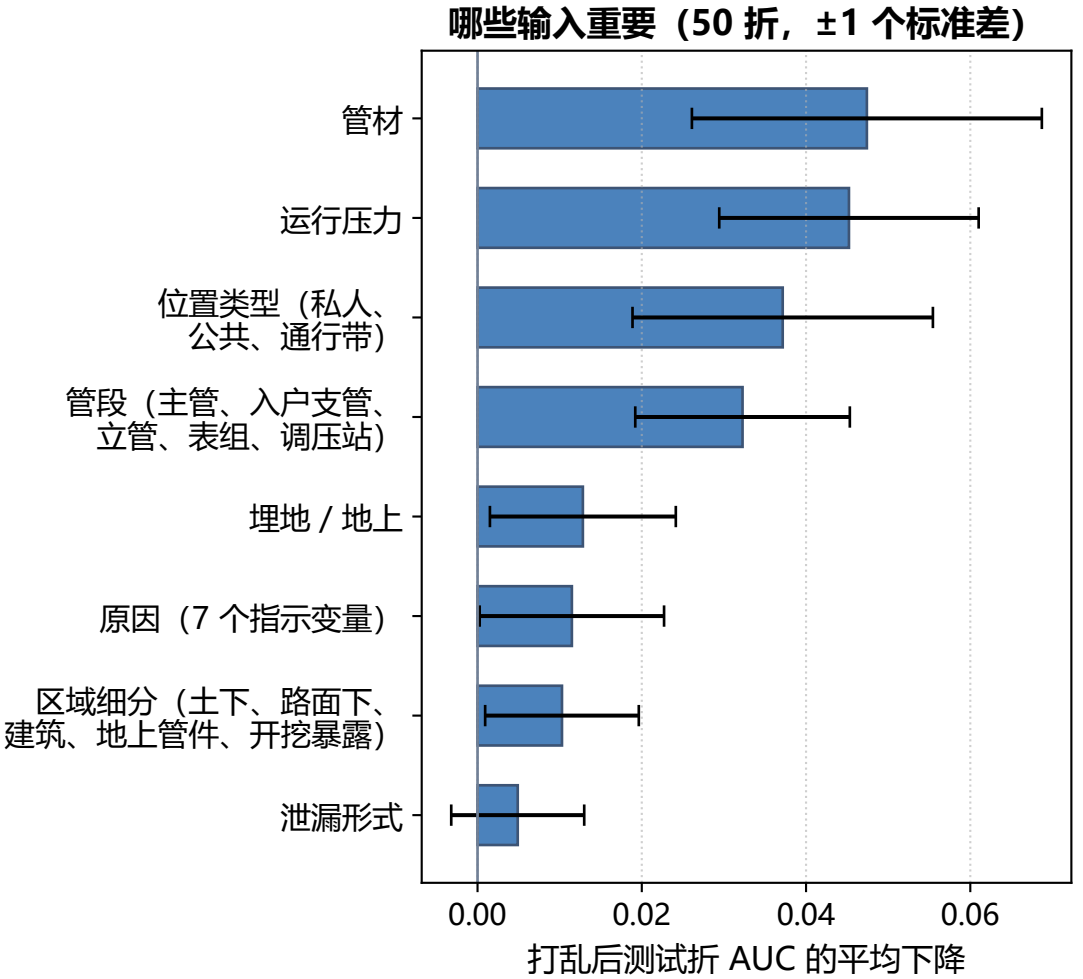
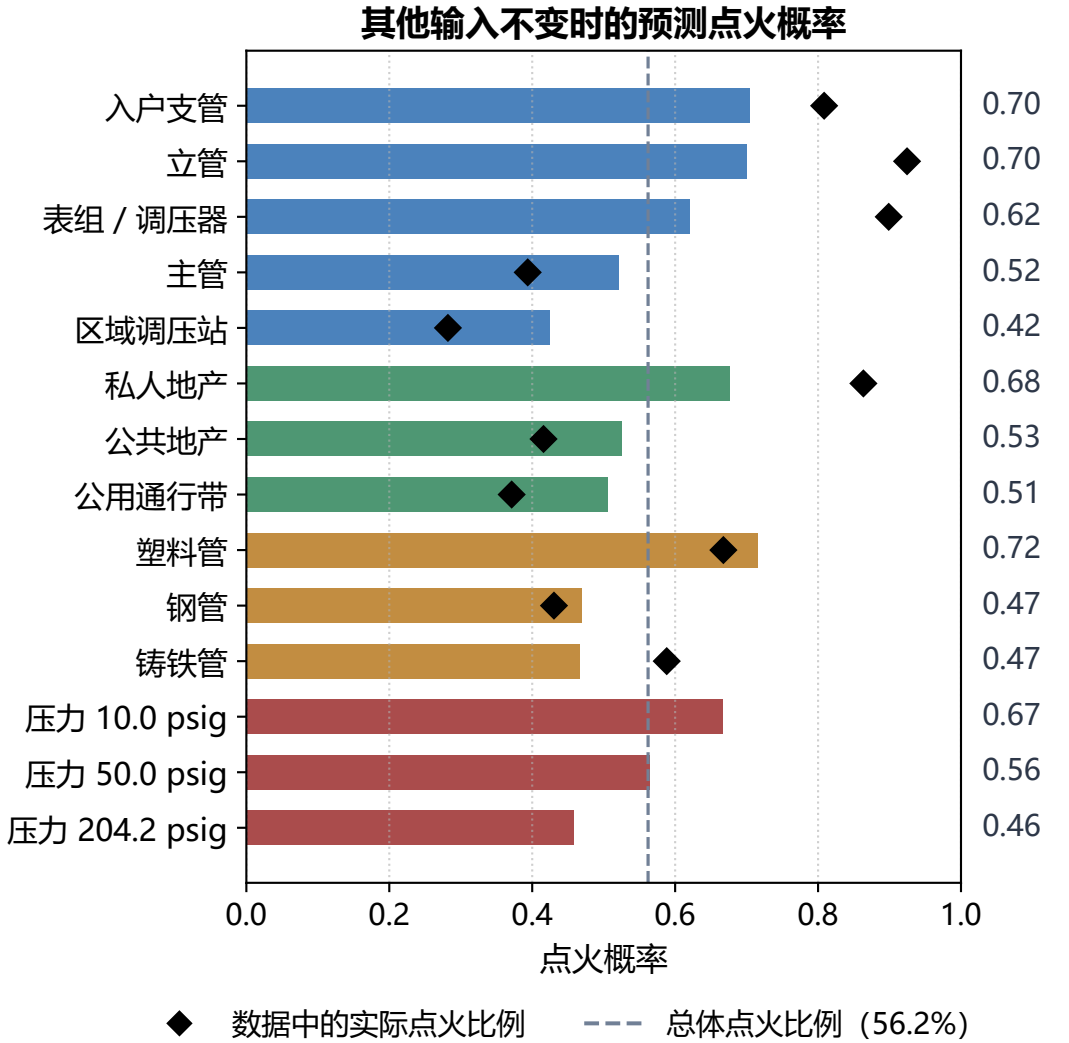

哪些输入重要（50 折，±1 个标准差）
管材
运行压力
位置类型（私人、公共、通行带）
管段（主管、入户支管、立管、表组、调压站）
埋地 / 地上
原因（7 个指示变量）
区域细分（土下、路面下、建筑、地上管件、开挖暴露）
泄漏形式
0.00
0.02
0.04
0.06
打乱后测试折 AUC 的平均下降


其他输入不变时的预测点火概率
入户支管
立管
表组 / 调压器
主管
区域调压站
私人地产
公共地产
公用通行带
塑料管
钢管
铸铁管
压力 10.0 psig
压力 50.0 psig
压力 204.2 psig
0.70
0.70
0.62
0.52
0.42
0.68
0.53
0.51
0.72
0.47
0.47
0.67
0.56
0.46
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
点火概率
数据中的实际点火比例
总体点火比例（56.2%）