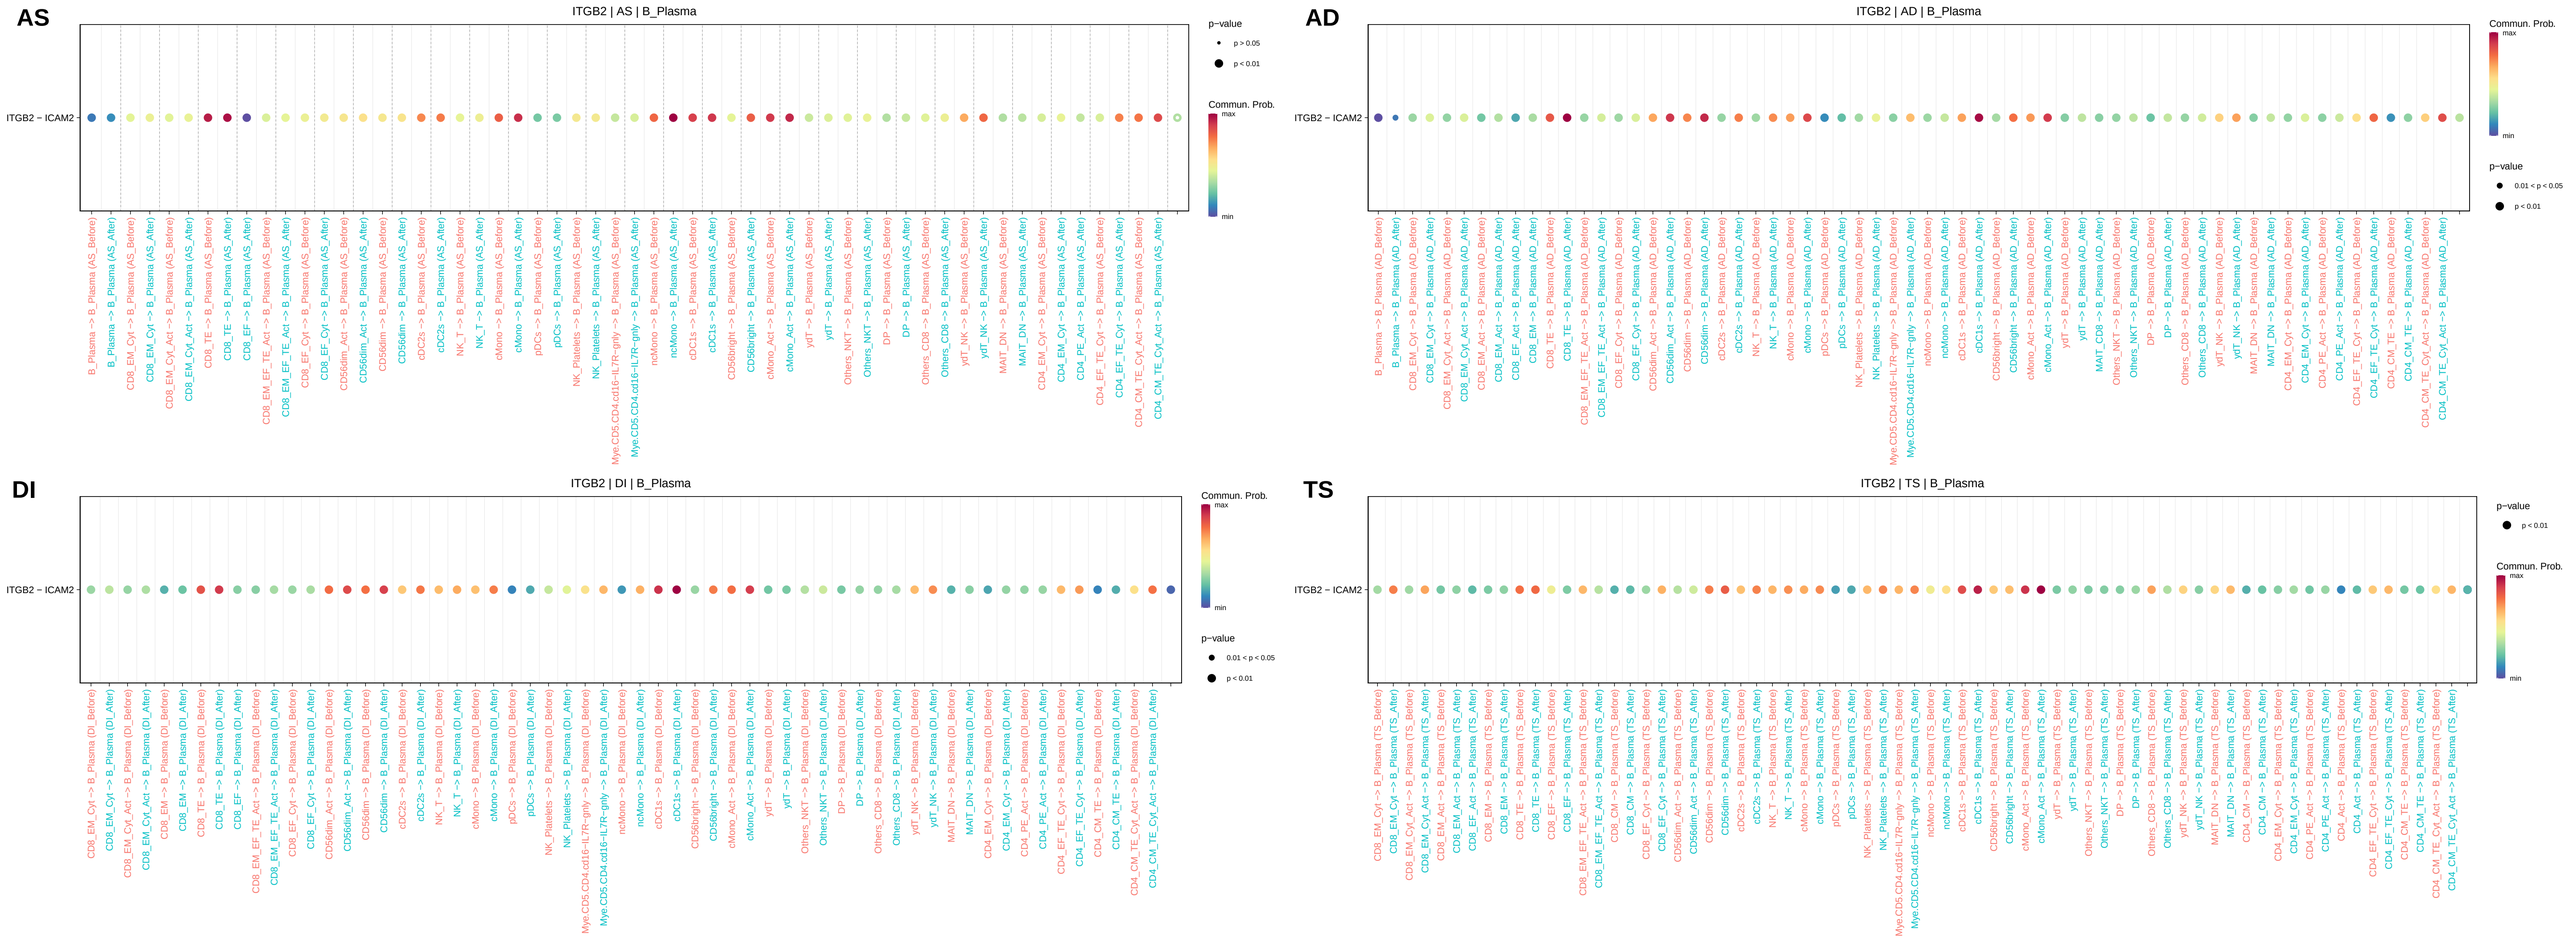
AS
ITGB2 | AS | B_Plasma
ITGB2 − ICAM2
p−value
p > 0.05
p < 0.01
Commun. Prob.
max
min
AD
ITGB2 | AD | B_Plasma
ITGB2 − ICAM2
Commun. Prob.
max
min
p−value
0.01 < p < 0.05
p < 0.01
DI
ITGB2 | DI | B_Plasma
ITGB2 − ICAM2
Commun. Prob.
max
min
p−value
0.01 < p < 0.05
p < 0.01
TS
ITGB2 | TS | B_Plasma
ITGB2 − ICAM2
p−value
p < 0.01
Commun. Prob.
max
min