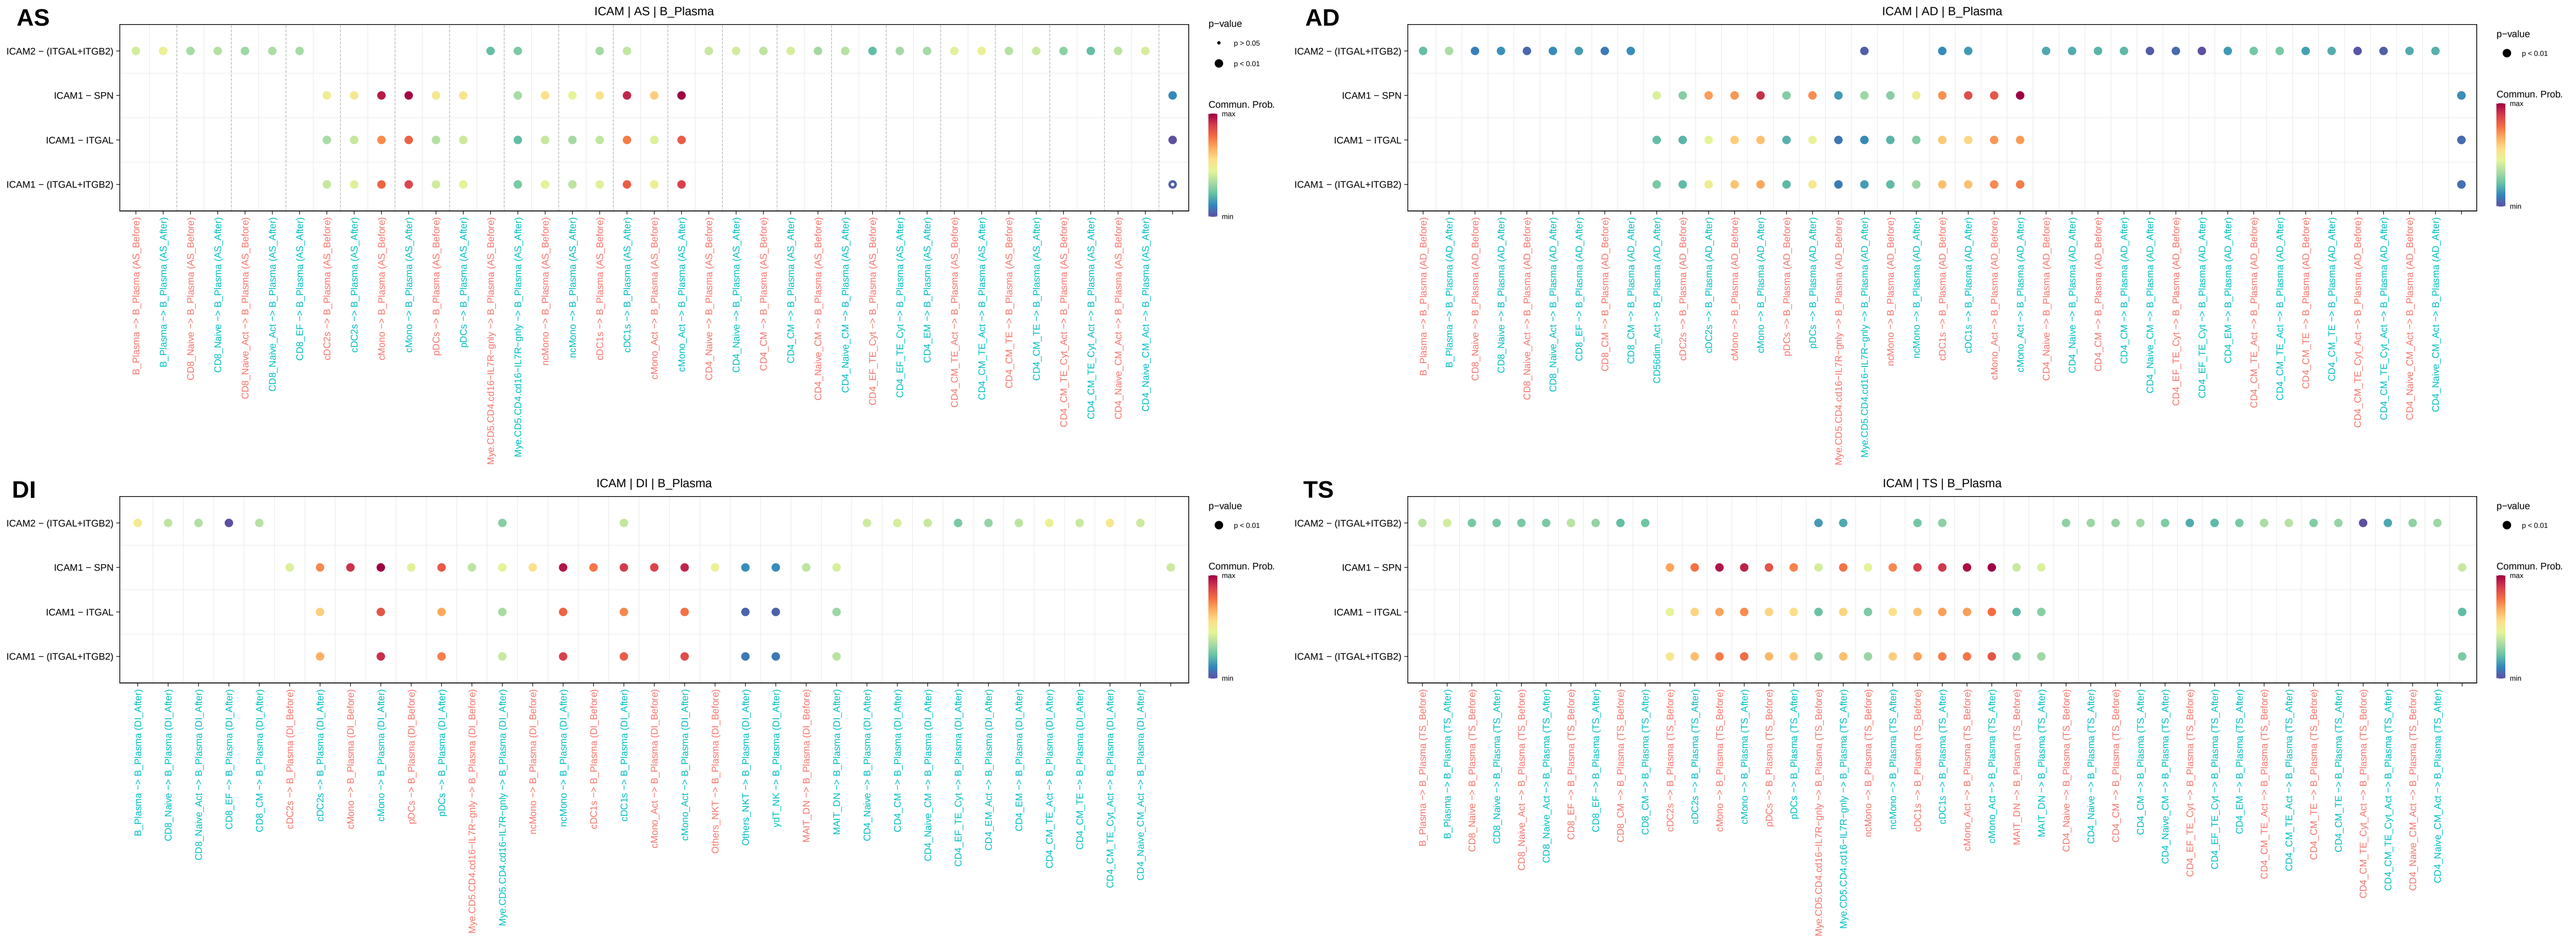
AS
ICAM | AS | B_Plasma
ICAM2 − (ITGAL+ITGB2)
ICAM1 − SPN
ICAM1 − ITGAL
ICAM1 − (ITGAL+ITGB2)
p−value
p > 0.05
p < 0.01
Commun. Prob.
max
min
AD
ICAM | AD | B_Plasma
p < 0.01
DI
ICAM | DI | B_Plasma
TS
ICAM | TS | B_Plasma