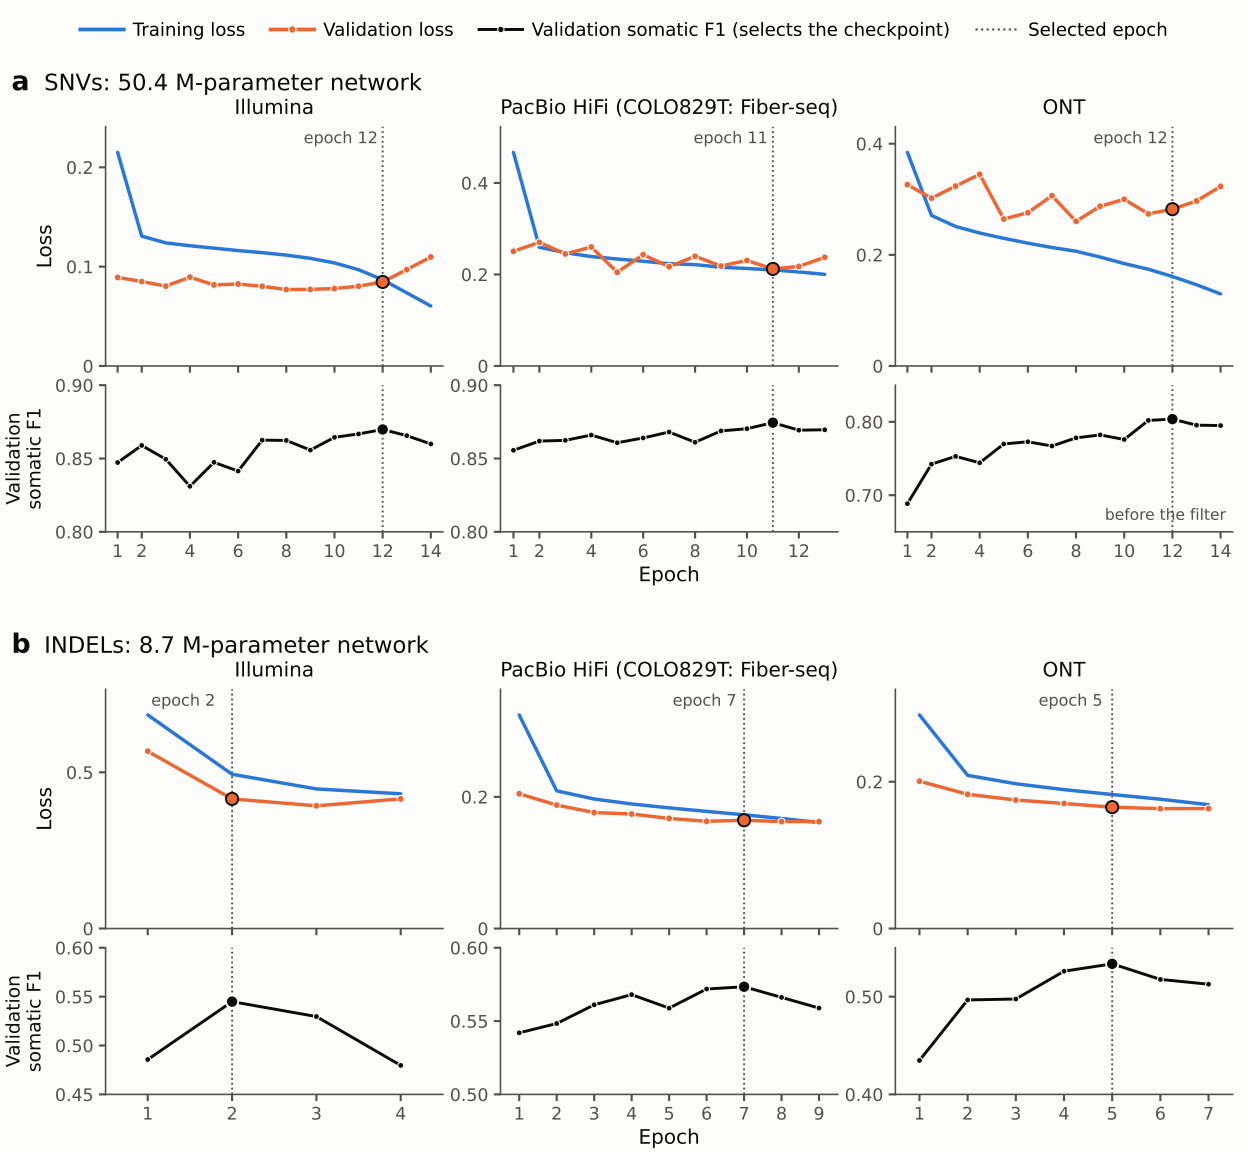
Training loss
Validation loss
Validation somatic F1 (selects the checkpoint)
Selected epoch
a SNVs: 50.4 M-parameter network
Illumina
PacBio HiFi (COLO829T: Fiber-seq)
ONT
epoch 12
epoch 11
epoch 12
Loss
Validation somatic F1
before the filter
Epoch
b INDELs: 8.7 M-parameter network
Illumina
PacBio HiFi (COLO829T: Fiber-seq)
ONT
epoch 2
epoch 7
epoch 5
Loss
Validation somatic F1
Epoch