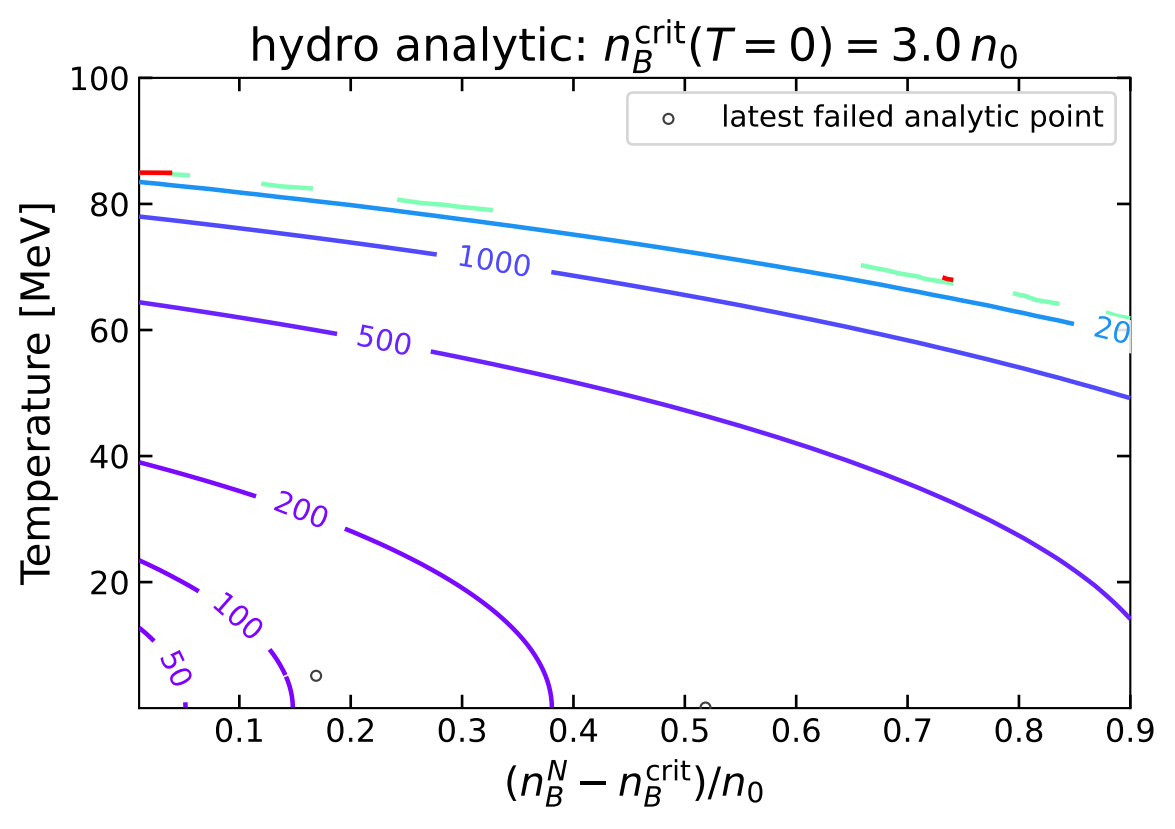
hydro analytic: $n_B^{\rm crit}(T=0) = 3.0\,n_0$
latest failed analytic point
1000
500
200
100
50
20
Temperature [MeV]
$(n_B^N - n_B^{\rm crit})/n_0$
100
80
60
40
20
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9