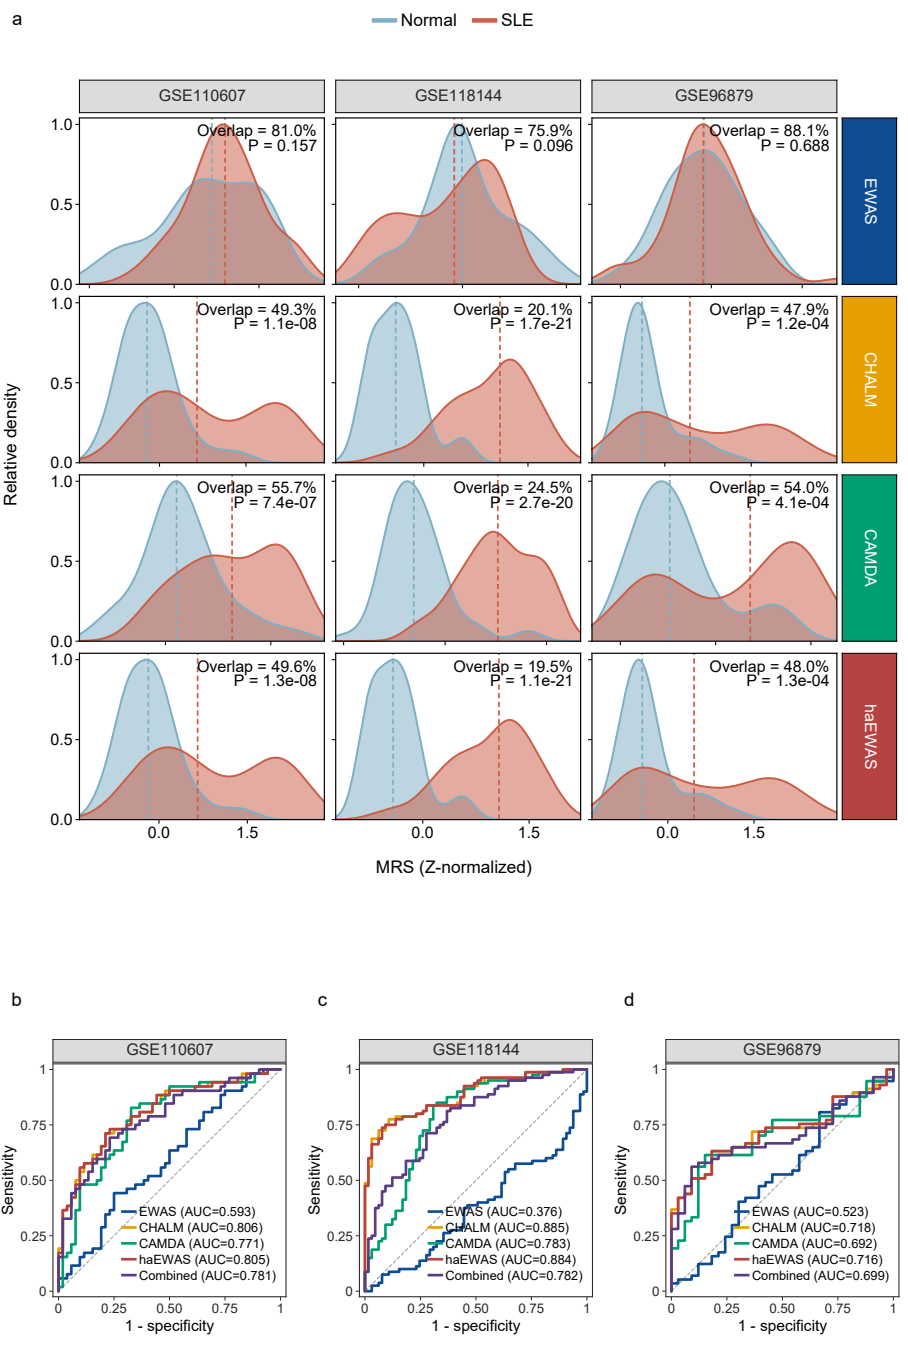

a
Normal
SLE
GSE110607
GSE118144
GSE96879
EWAS
CHALM
CAMDA
haEWAS
Overlap = 81.0%
P = 0.157
Overlap = 75.9%
P = 0.096
Overlap = 88.1%
P = 0.688
Overlap = 49.3%
P = 1.1e-08
Overlap = 20.1%
P = 1.7e-21
Overlap = 47.9%
P = 1.2e-04
Overlap = 55.7%
P = 7.4e-07
Overlap = 24.5%
P = 2.7e-20
Overlap = 54.0%
P = 4.1e-04
Overlap = 49.6%
P = 1.3e-08
Overlap = 19.5%
P = 1.1e-21
Overlap = 48.0%
P = 1.3e-04
Relative density
MRS (Z-normalized)
b
c
d
Sensitivity
1 - specificity
EWAS (AUC=0.593)
CHALM (AUC=0.806)
CAMDA (AUC=0.771)
haEWAS (AUC=0.805)
Combined (AUC=0.781)
EWAS (AUC=0.376)
CHALM (AUC=0.885)
CAMDA (AUC=0.783)
haEWAS (AUC=0.884)
Combined (AUC=0.782)
EWAS (AUC=0.523)
CHALM (AUC=0.718)
CAMDA (AUC=0.692)
haEWAS (AUC=0.716)
Combined (AUC=0.699)