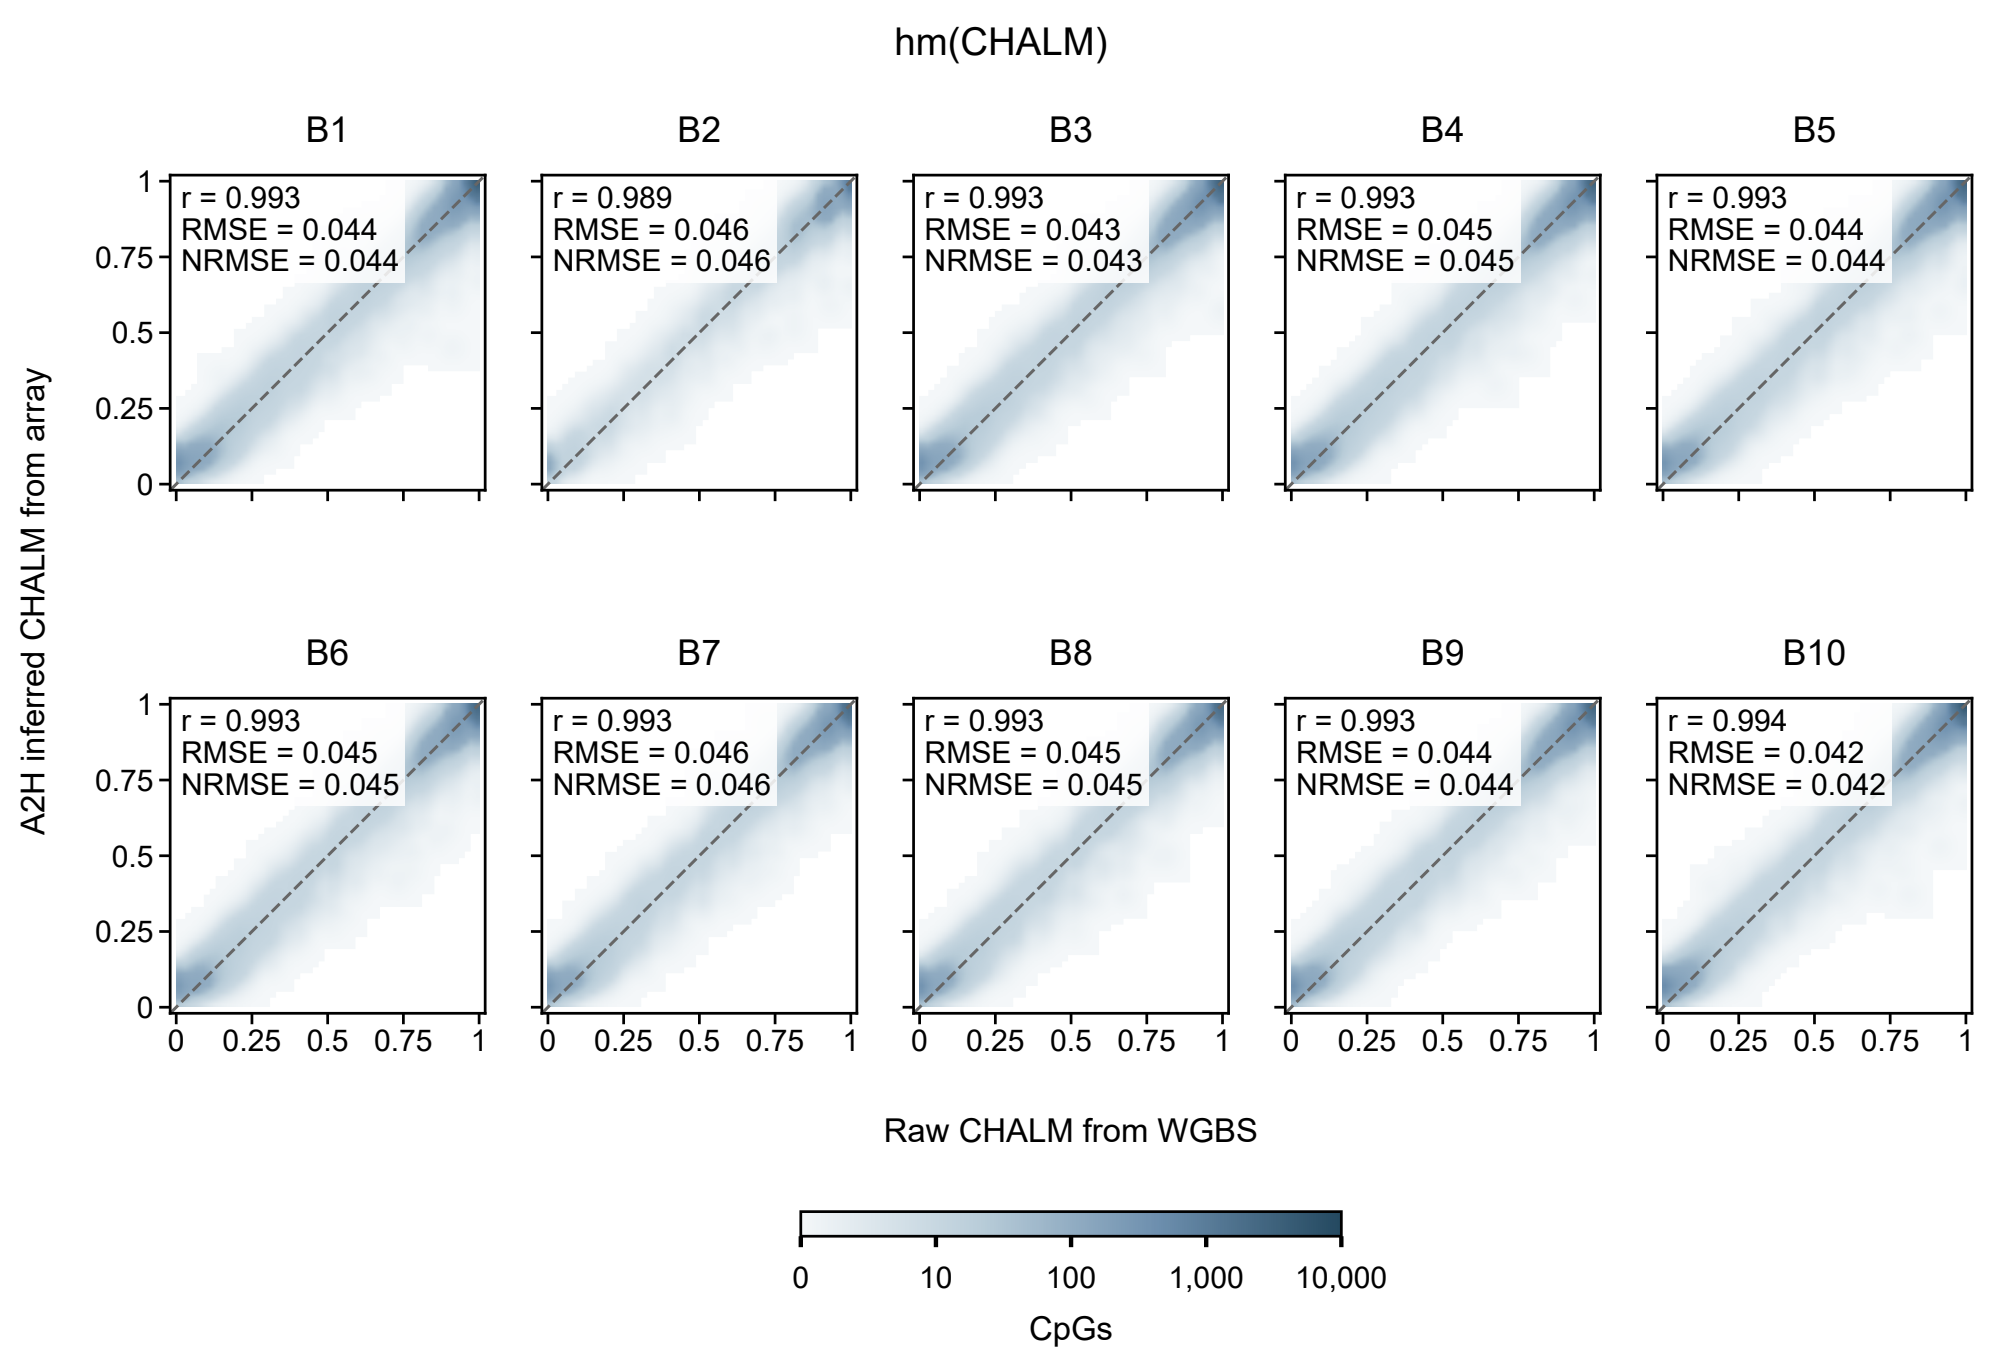

hm(CHALM)
B1
r = 0.993
RMSE = 0.044
NRMSE = 0.044
B2
r = 0.989
RMSE = 0.046
NRMSE = 0.046
B3
r = 0.993
RMSE = 0.043
NRMSE = 0.043
B4
r = 0.993
RMSE = 0.045
NRMSE = 0.045
B5
r = 0.993
RMSE = 0.044
NRMSE = 0.044
B6
r = 0.993
RMSE = 0.045
NRMSE = 0.045
B7
r = 0.993
RMSE = 0.046
NRMSE = 0.046
B8
r = 0.993
RMSE = 0.045
NRMSE = 0.045
B9
r = 0.993
RMSE = 0.044
NRMSE = 0.044
B10
r = 0.994
RMSE = 0.042
NRMSE = 0.042
A2H inferred CHALM from array
Raw CHALM from WGBS
0
0.25
0.5
0.75
1
0
10
100
1,000
10,000
CpGs