
固定原Q阈值：三对漏检减少，但第三对误报增加


各模型分别沿用自己的原Q200阈值；保存的原生最大概率严格大于τ判异常

a　异常图：检出与漏检

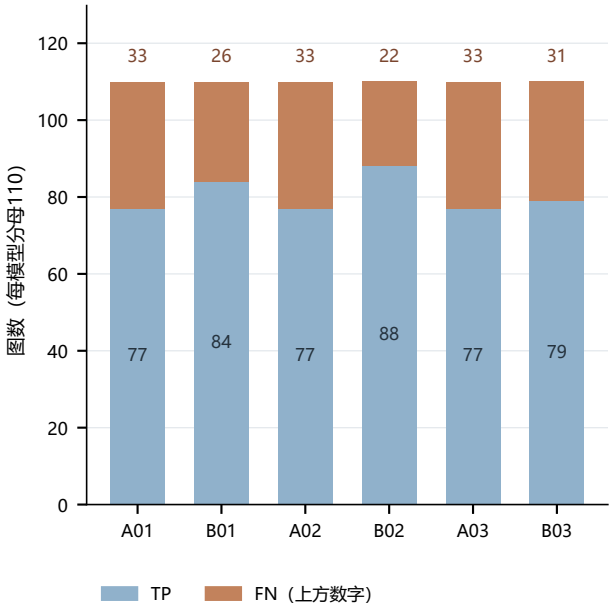

B−A漏检数：01 −7；02 −11；03 −2。

b　正常图：正确与误报

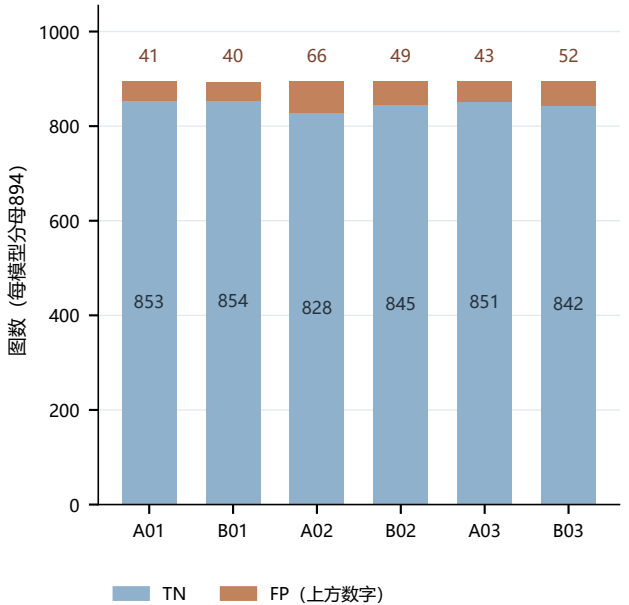

B−A误报数：01 −1；02 −17；03 +9。

三对均减少漏检；03同时增加9张误报。阈值计数不能代替像素AP或整图AUROC。

六模型重复使用同一110异常 / 894正常；不按模型次数重复累计独立样本数。

E历史已见；固定R5 / 划分 / 合成池，n=3初始化。图中未调整阈值，未重算指标。