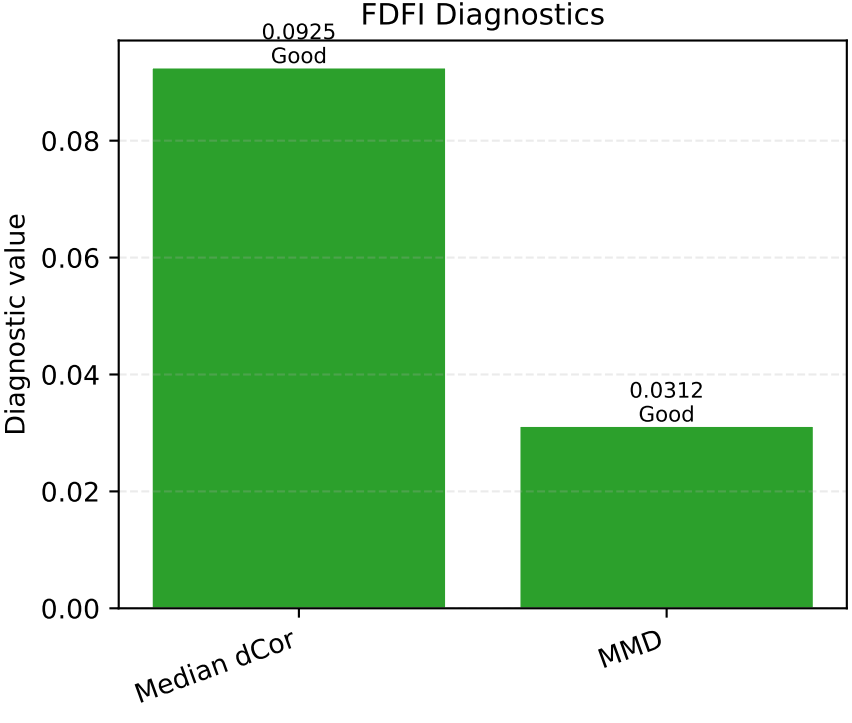
FDFI Diagnostics
0.0925
Good
0.0312
Good
Diagnostic value
0.00
0.02
0.04
0.06
0.08
Median dCor
MMD

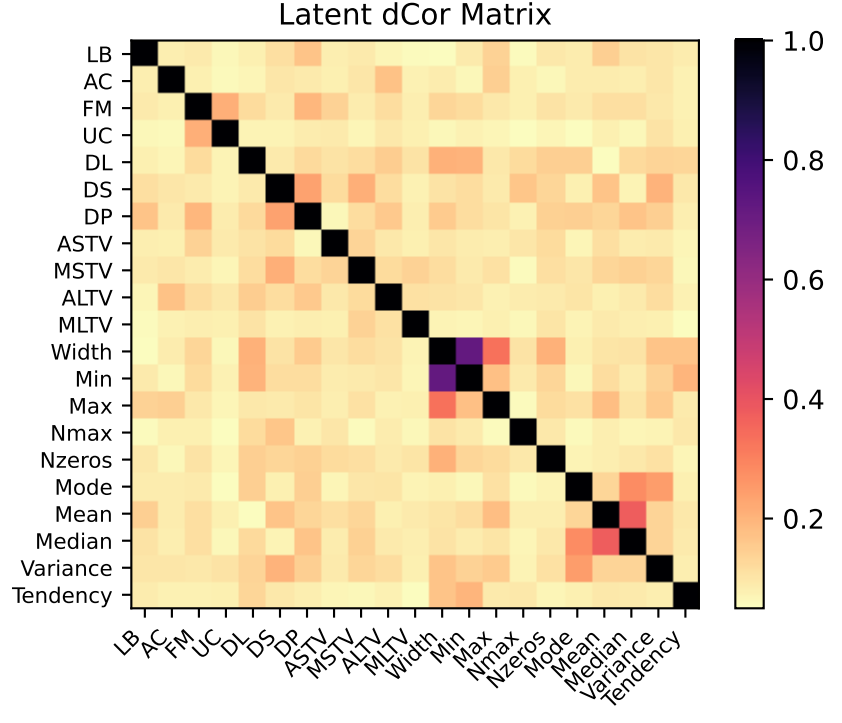
Latent dCor Matrix
LB
AC
FM
UC
DL
DS
DP
ASTV
MSTV
ALTV
MLTV
Width
Min
Max
Nmax
Nzeros
Mode
Mean
Median
Variance
Tendency
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2