你好，
所有的大学作品。

来自 李敬业
大学生涯作品集
2022-2026
18836047668@163.com
郑州大学建筑学院

总览目录

课设作品

04/ 酒店设计

08/ 博物馆设计

12/ 城市设计







总览目录

课设作品

18/ 绿色改造

26/ 原创作品-1

50/ 原创作品-2

AI洗图








酒店设计

时泊·颂境

2024年

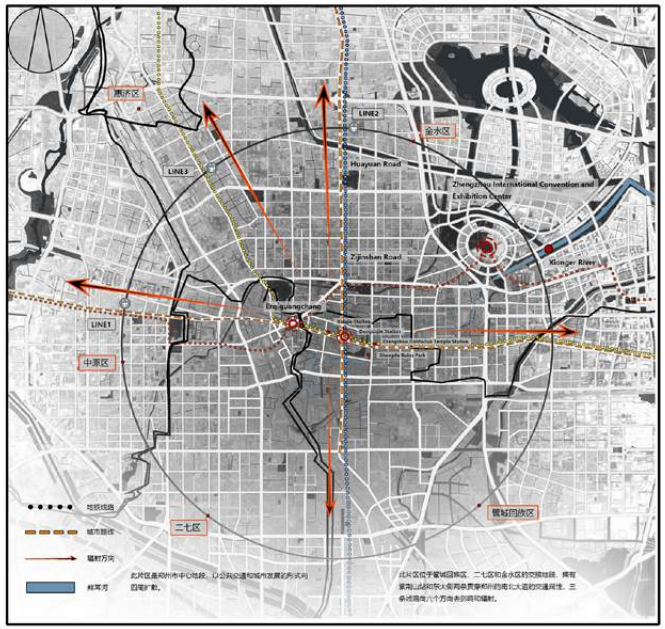


Mapping

设计理念：

中原土地，天地之中，商朝文化发源于此，中华文明以得源源传播。以时间为印记，烙下古都城墙，以当下为基准，城墙的演替是中华历史文化的演替，更是技术的革新。

古代是时针，现代是分针，而陀飞轮就是行走在大街小巷的中华人民。

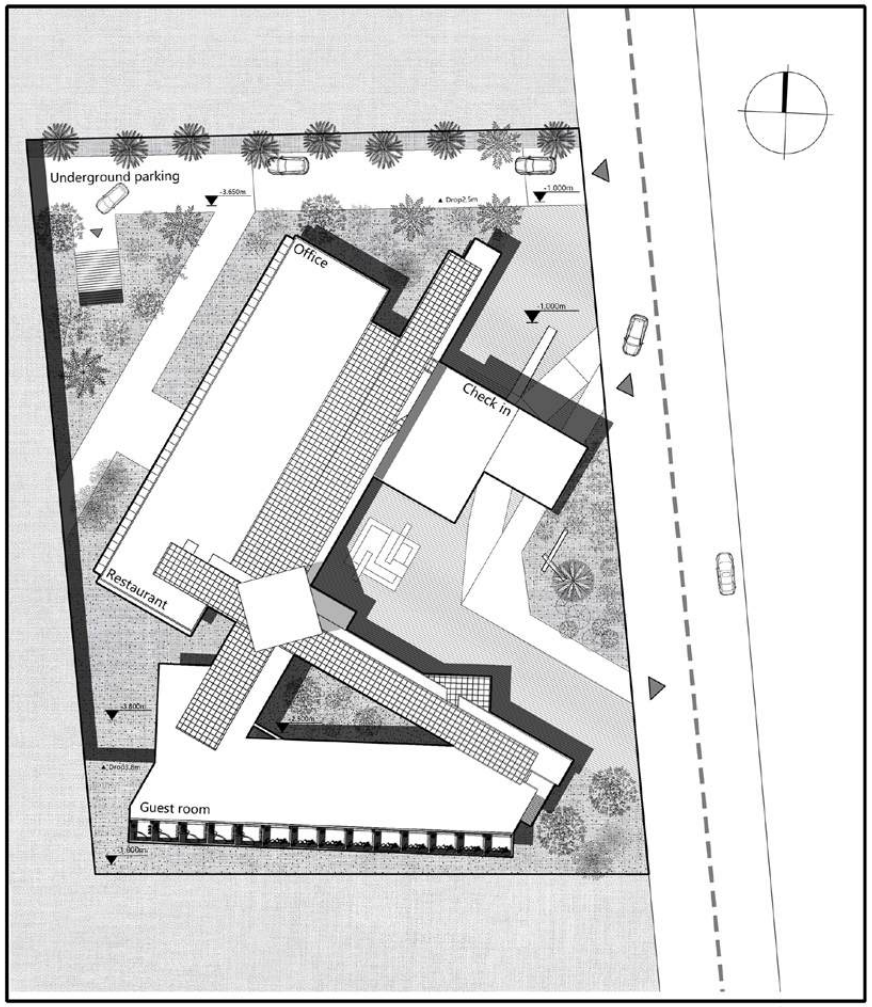


总平面图



鸟瞰效果图



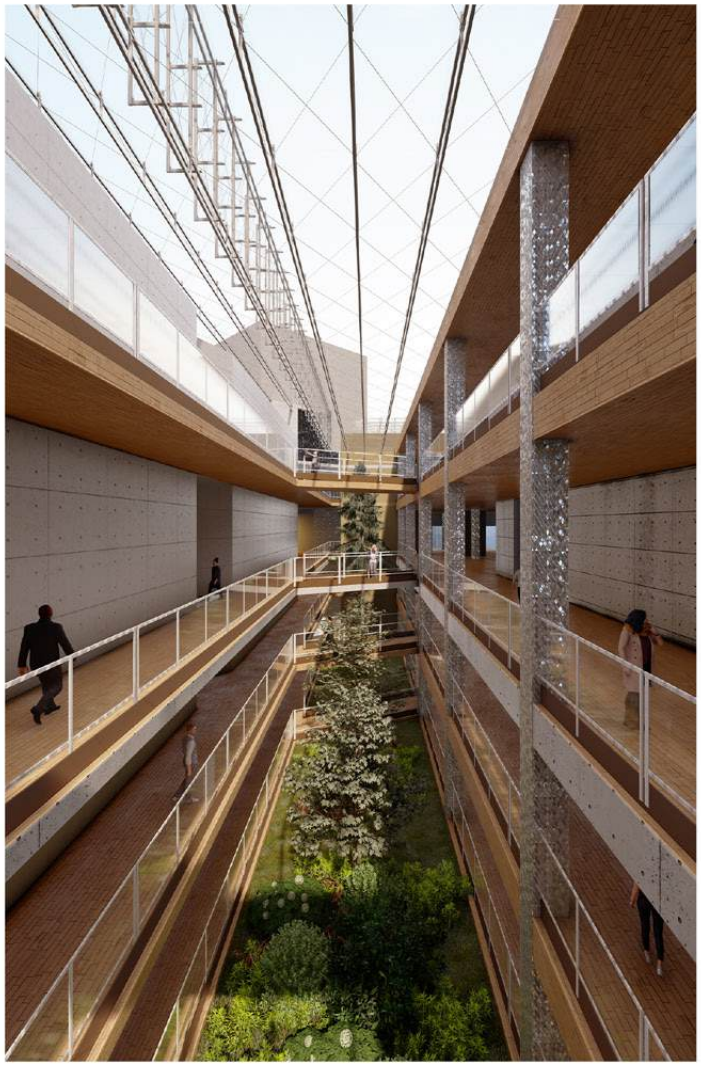




效果图






立面效果图

形体生成 Body generation

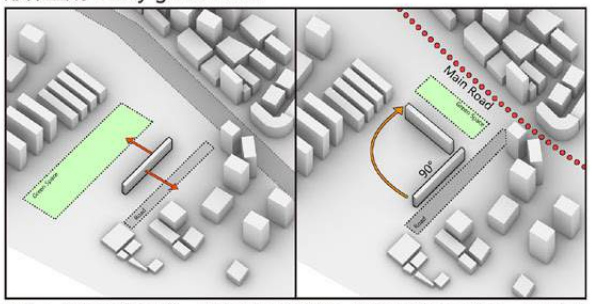


置入： 置入城墙的概念，分隔场地与外部嘈杂的环境，创造场地内部可利用的场地界限分明，模拟古代城市的特点。空间

旋转： 旋转城墙至靠北边界，使城市与

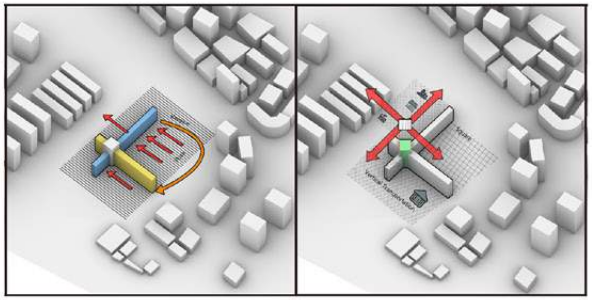


推置： 将城墙相交，推置场地内部，开放场地空间，创造现代城市开放的特点。

推置： 将城墙相交，推置场地内部，开放场地空间，创造现代城市开放的特点。

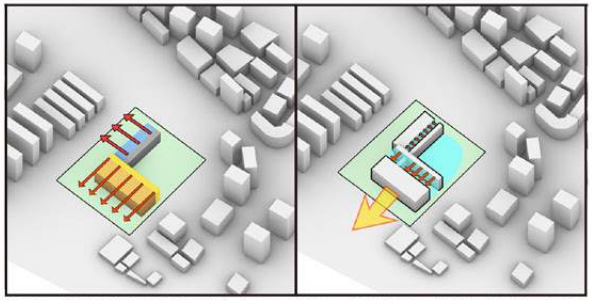

扩张： 将城墙推出体块形成功能区块。面向采光向和私密向。

抽离： 将城墙和功能块分离，中间形成玻璃连廊的气候边界，增大采光和流线的可能性。

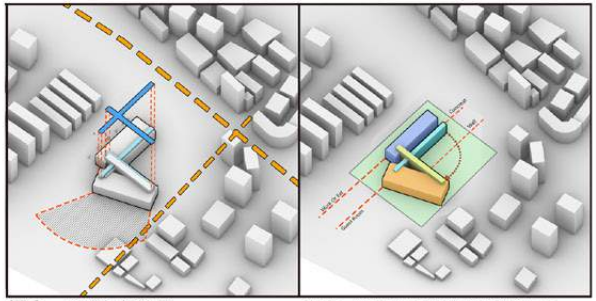

概念： 形成气候边界。

概念： 旋转和推敲角度形成中庭。

博物馆设计

荥阳南城博物馆


2024年



基于历史遗产下的一次对新型田野博览建筑的探索，由于南城遗址在田野间被发现，其遗留的城市肌理和城墙环壕依然部分存在田地中，基于考古成果和文化渊源，在尝试复原城市肌理的同时添置现代化元素，利用参数化手法赋予中国博览建筑博览建筑新能量。


在环壕的带动作用下，我们根据城墙的城门和古城肌理把空间功能重置，基于古城的肌理特征下去展开对历史遗迹的探索，在曲型流线的带动作用下，参观者的流线基于大框架下又有不同的选择性，在保证流线不被交叉的前提下循序渐进，由“启”到“承”到“转”到“和”，我们分别将不同性质的展厅排序，将探方置于最尾部。在考虑到未来考古探方的发掘， 我们将遗址展厅设为结构相对简单且独立的高挑空间，未来可以轻松将新探方置入流线内，在场地方面，我们将待挖掘区域的景观布置简单平坦，易于挖掘和开发，在未来能轻松的将新旧两块场地结合，在保证现有文物被最大力度的保护的前提下去方便开发新探方。

博物馆本身就是历史的探方。

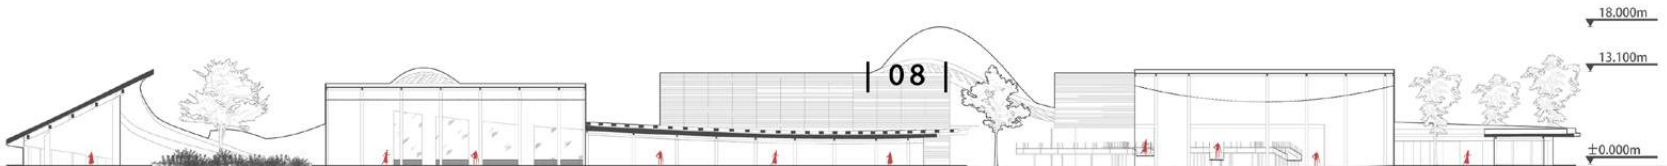



博物馆渲染图

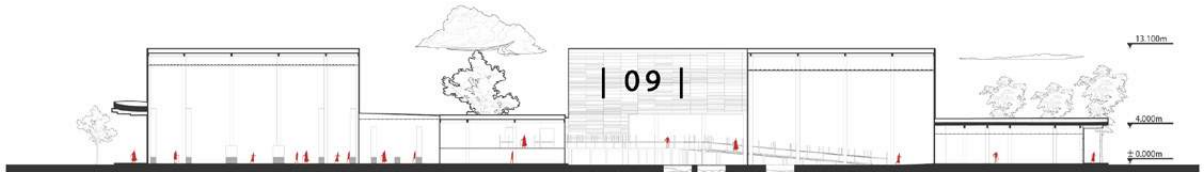





参数化立面设计

参数化曲线建筑


grasshopper辅助设计

室外探方渲染图

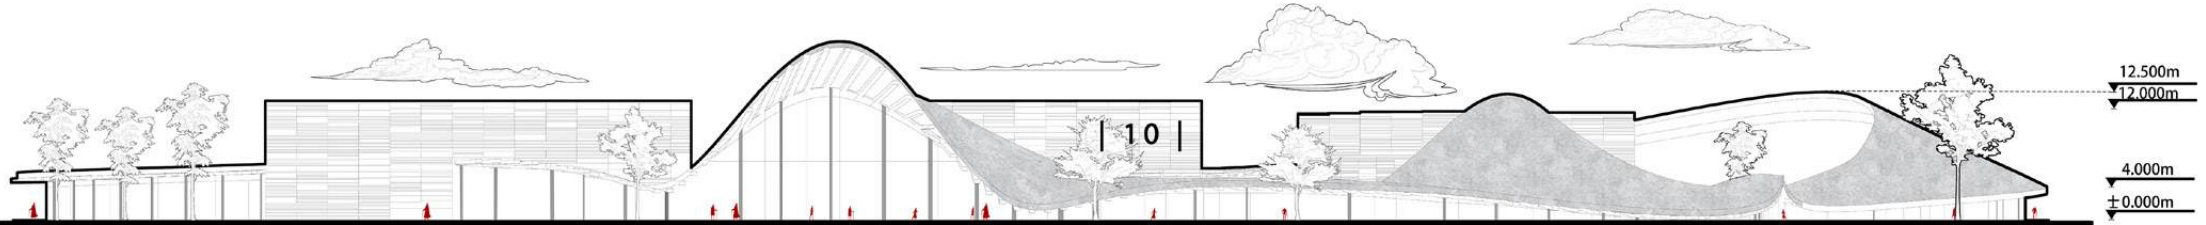


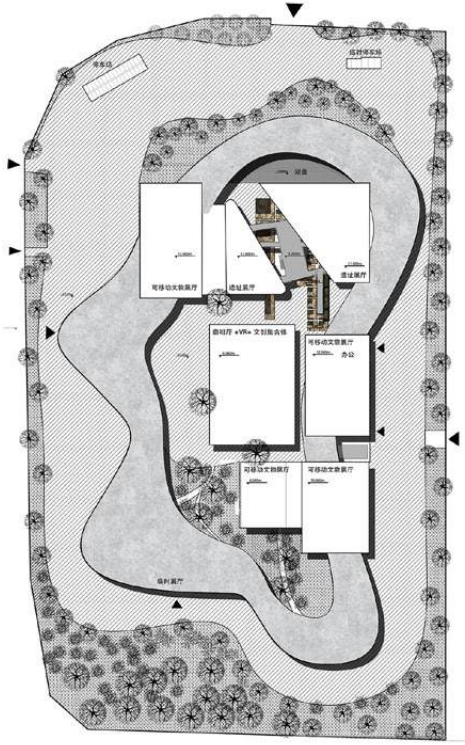

总平面图

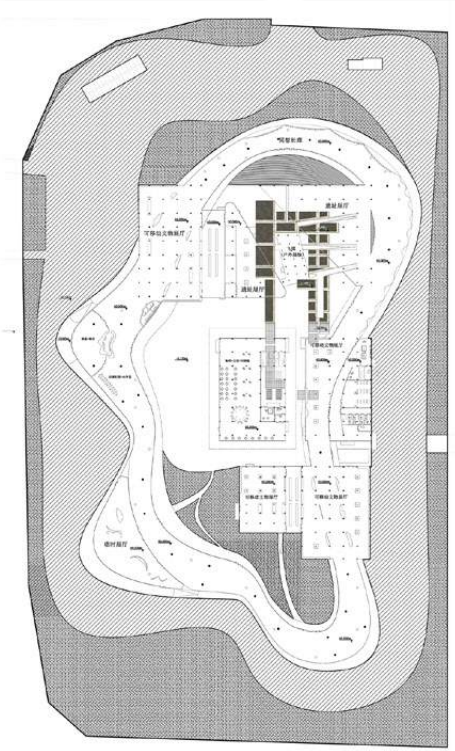

一层平面图

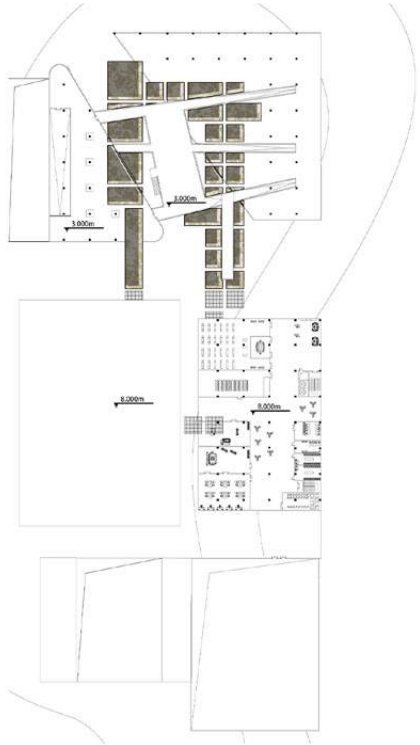


二层平面图







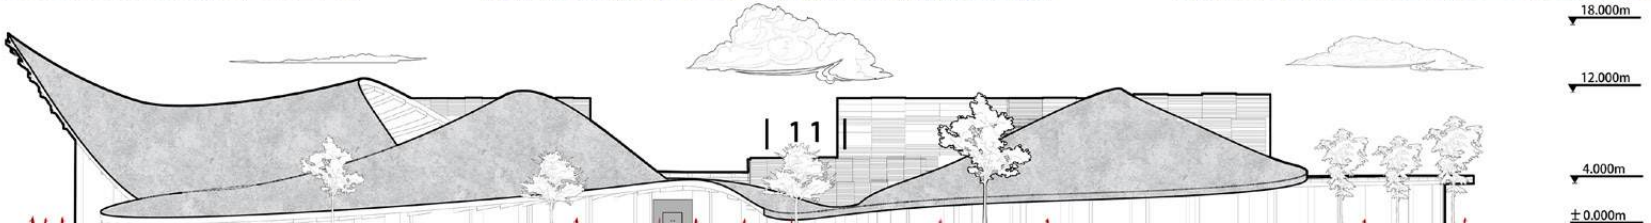

绿色拓扑·圈域共生——
高密度住区全龄生活圈的生态织网设计





城市设计

郑州建中街城市更新

2025年

老旧城市片区更新，置入新型活力街区设施，打造全龄友好型未来社区。主路径通向各个区块：运动活力区、绿色生态区、社会服务区、商业集群区。绿色渗透到整个社区，置入不同层级的植物和景观、全季节型绿地植物。

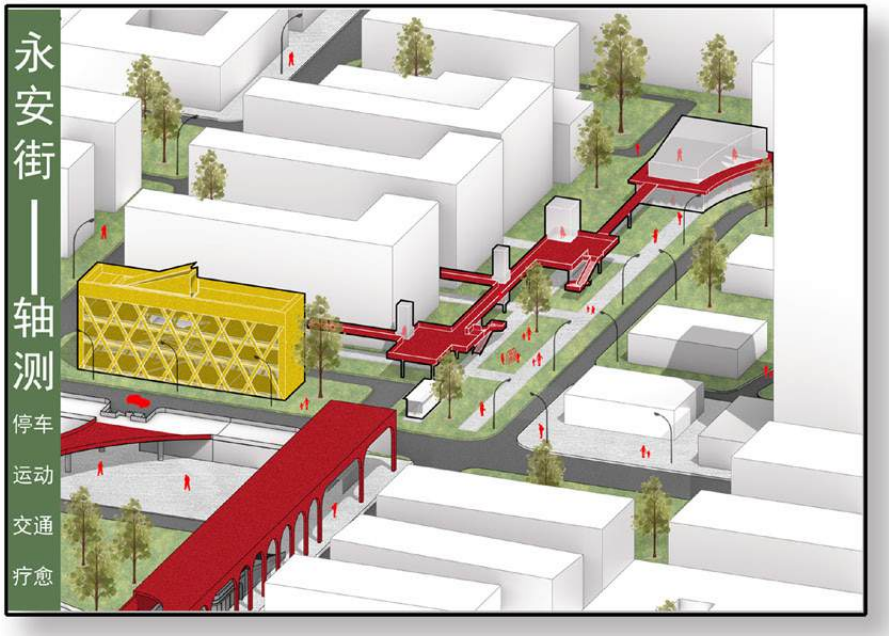

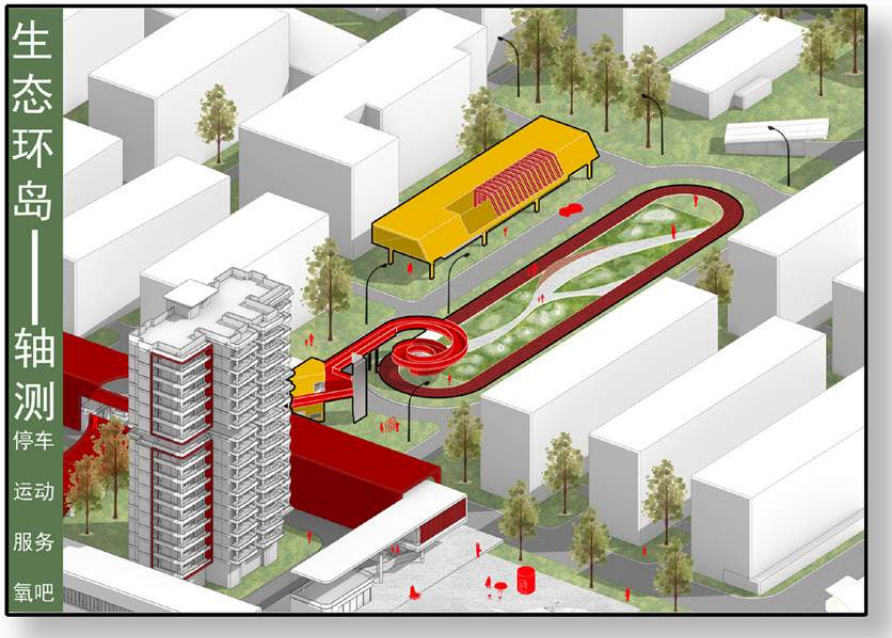


绿色社区

新型人居

社群聚集

智慧城市

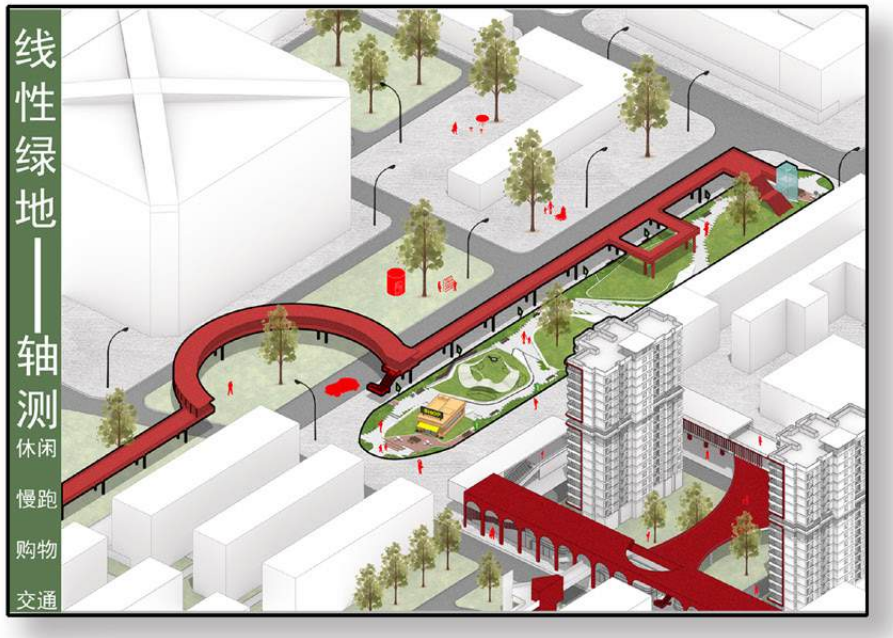

老旧设施提质

高密度空间优化

全龄友好适配


绿色生态渗透

小片区细节轴测效果图

以「有机共生」为核心，通过「微改造、精提升」策略，在有限空间内实现「功能复合、全龄覆盖、生态低碳」的**人居环境升级。**

构建「点 - 线 - 面」结合的绿色生态网络，实现生态与宜居的平衡。




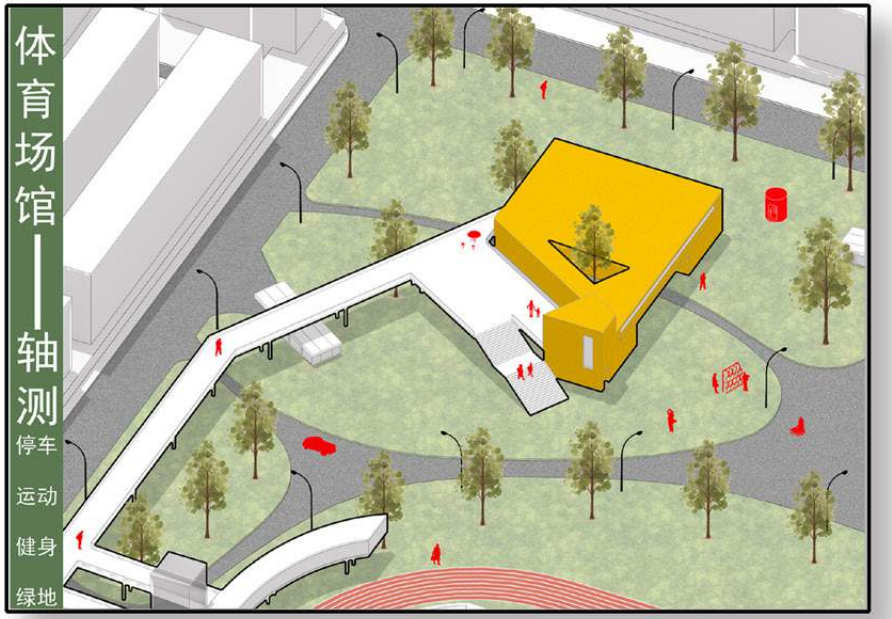


以「垂直 + 水平」双维度拓展空间价值，破解高密度社区空间难题。

以「代际共融」为核心，构建「空间 + 服务」双维度全龄适配体系，兼顾各年龄段专属需求与互动需求。


小片区细节轴测效果图

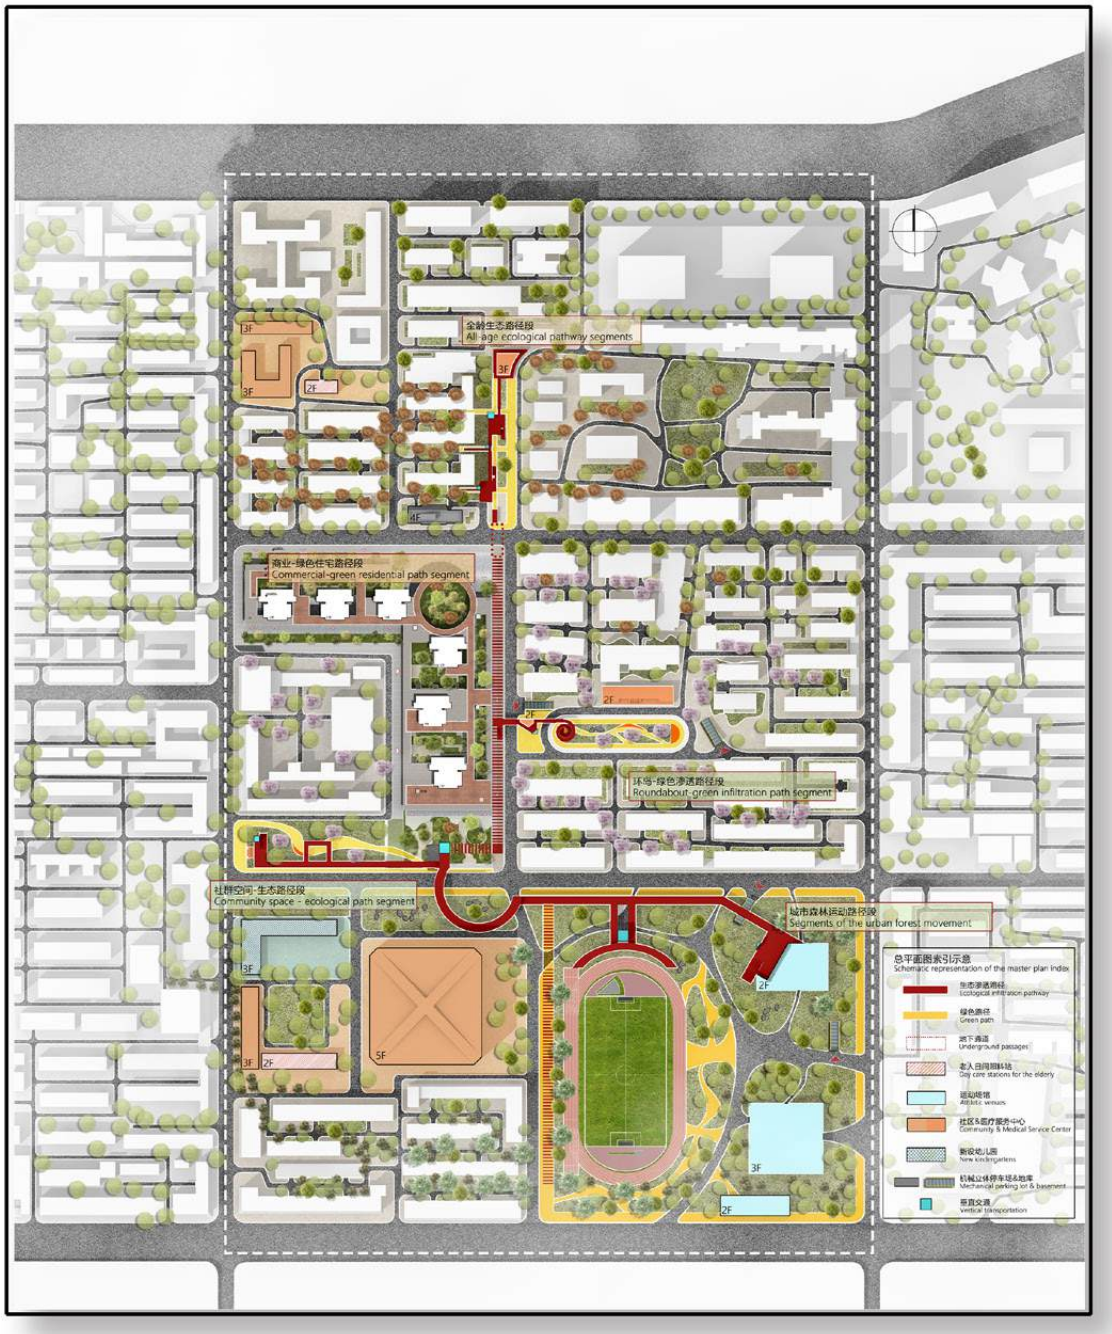
全龄生态路径段
All-age ecological pathway segments
商业-绿色住宅路径段
Commercial-green residential path segment
环岛-绿色渗透路径段
Roundabout-green infiltration path segment
社群空间-生态路径段
Community space - ecological path segment
城市森林运动路径段
Segments of the urban forest movement
总平面图索引示意
Schematic representation of the master plan index


总平面图

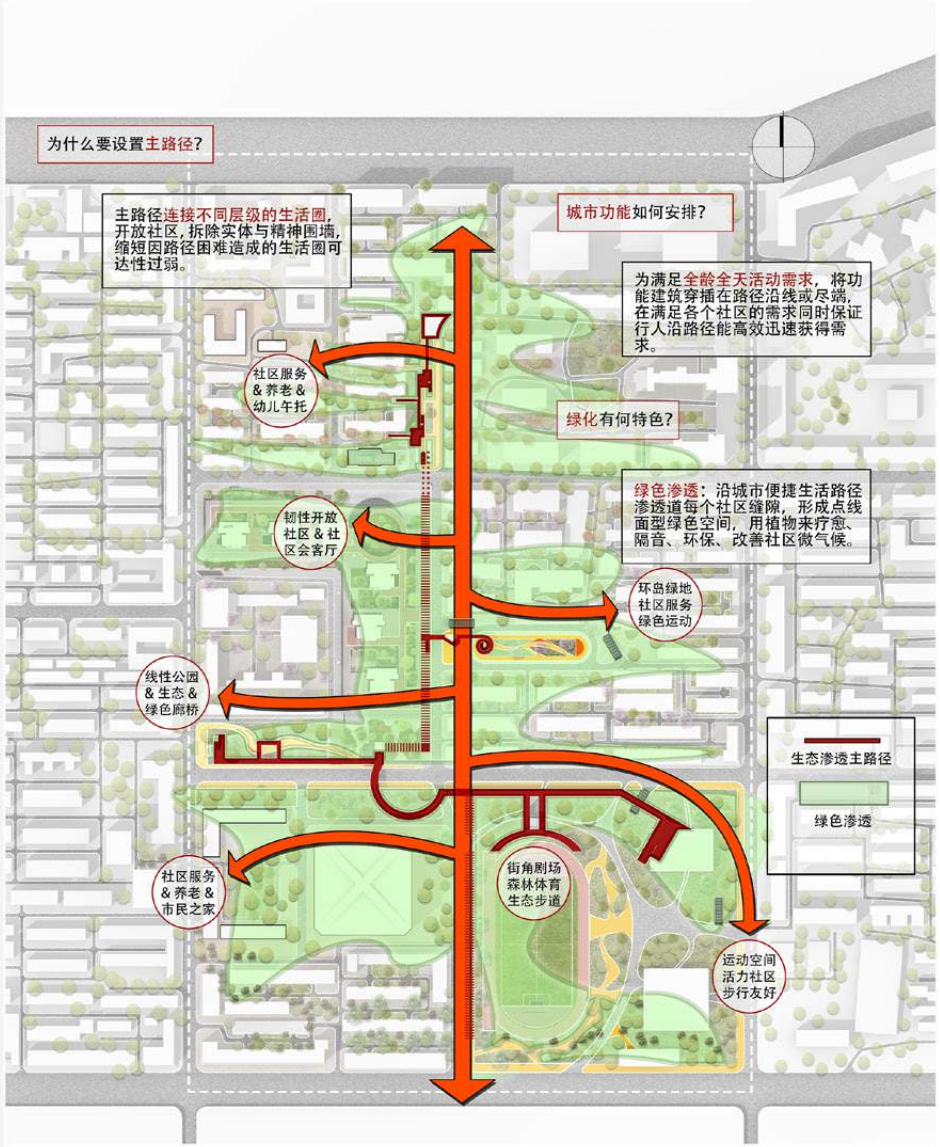
为什么要设置主路径?
主路径连接不同层级的生活圈，开放社区，拆除实体与精神围墙，缩短因路径困难造成的生活圈可达性过弱。
城市功能如何安排?
为满足全龄全天活动需求，将功能建筑穿插在路径沿线或尽端，在满足各个社区的需求同时保证行人沿路径能高效迅速获得需求。
社区服务&养老&幼儿午托
绿化有何特色?
绿色渗透：沿城市便捷生活路径渗透道每个社区缝隙，形成点线面型绿色空间，用植物来疗愈、隔音、环保、改善社区微气候。
韧性开放社区&社区会客厅
环岛绿地社区服务绿色运动
线性公园&生态&绿色廊桥
生态渗透主路径
绿色渗透
社区服务&养老&市民之家
街角剧场森林体育生态步道
运动空间活力社区步行友好

概念设计

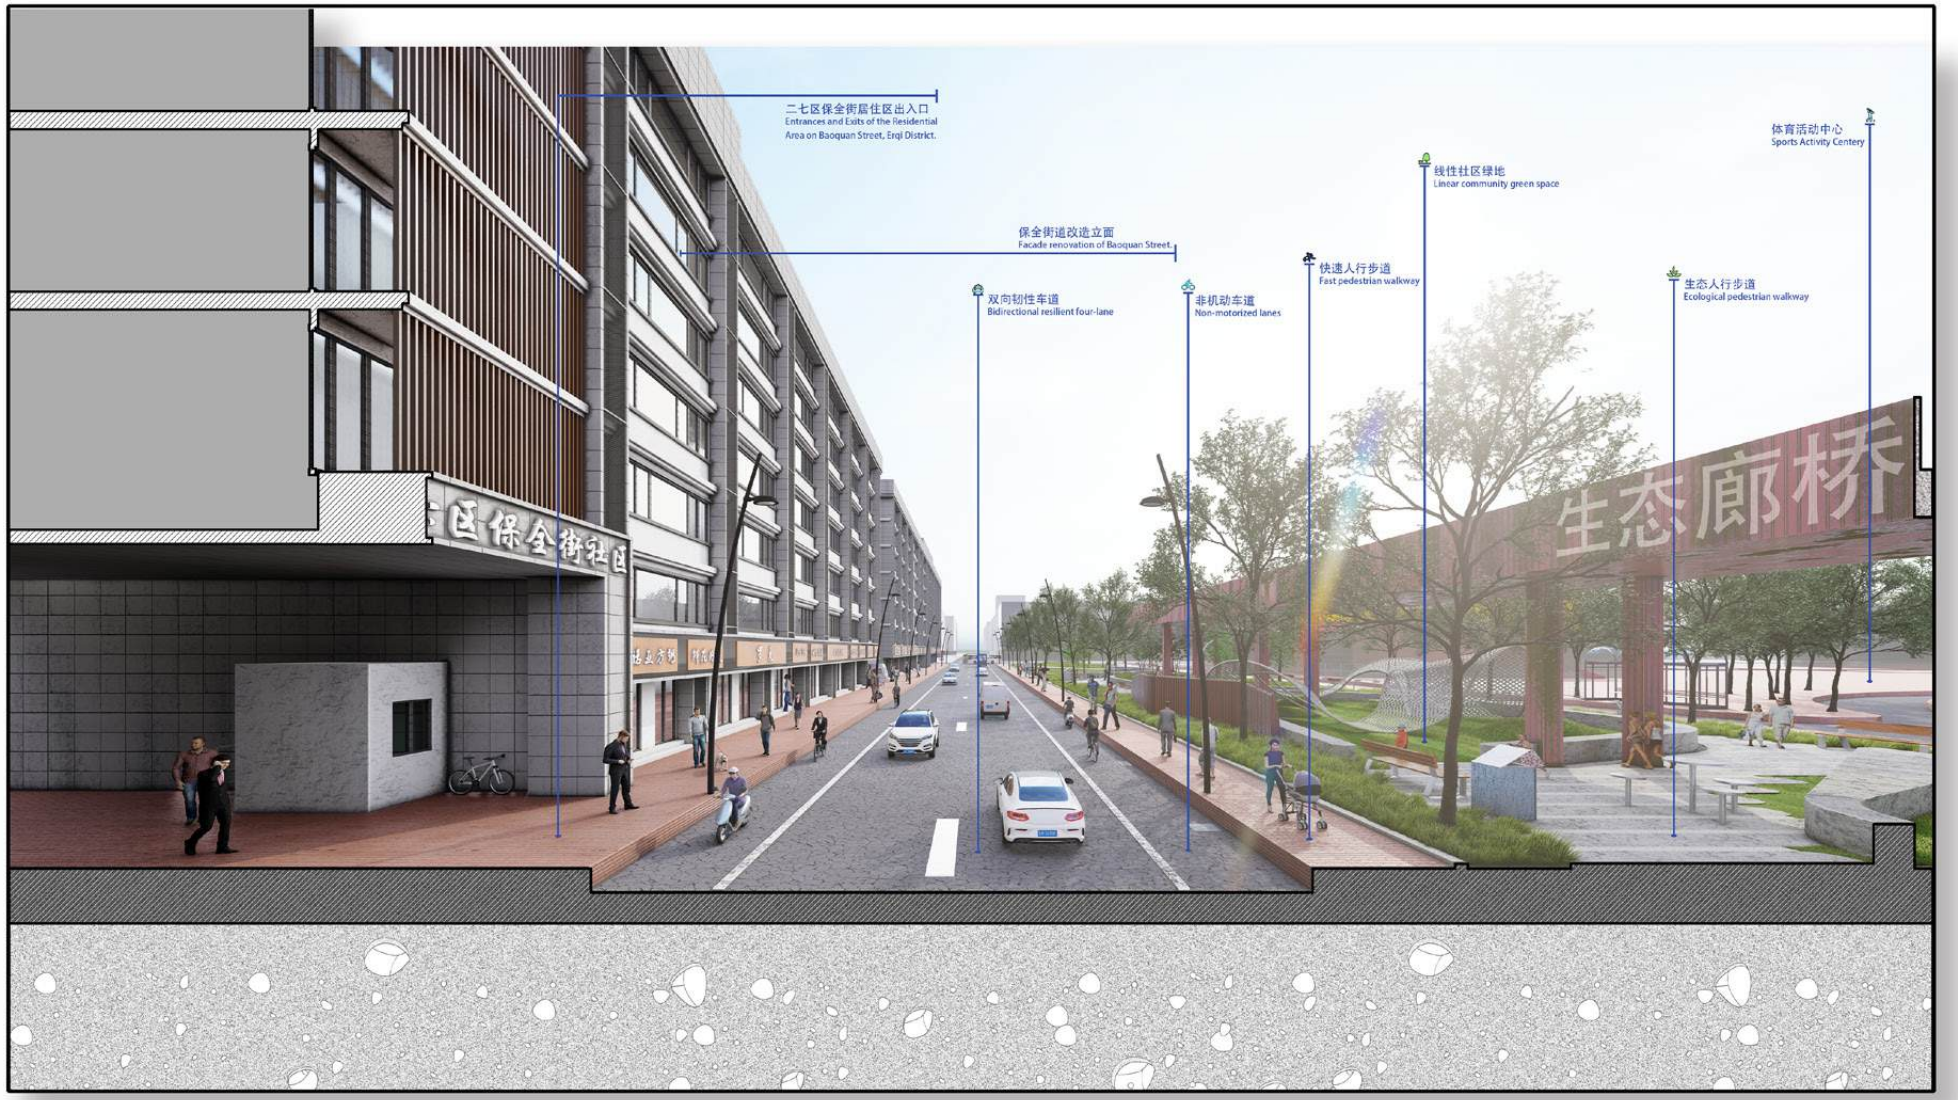
二七区保全街居住区出入口
Entrances and Exits of the Residential Area on Baoquan Street, Erqi District.
保全街道改造立面
Facade renovation of Baoquan Street.
双向韧性车道
Bidirectional resilient four-lane
非机动车道
Non-motorized lanes
快速人行步道
Fast pedestrian walkway
线性社区绿地
Linear community green space
生态人行步道
Ecological pedestrian walkway
体育活动中心
Sports Activity Centery
生态廊桥

改造街道剖面效果图

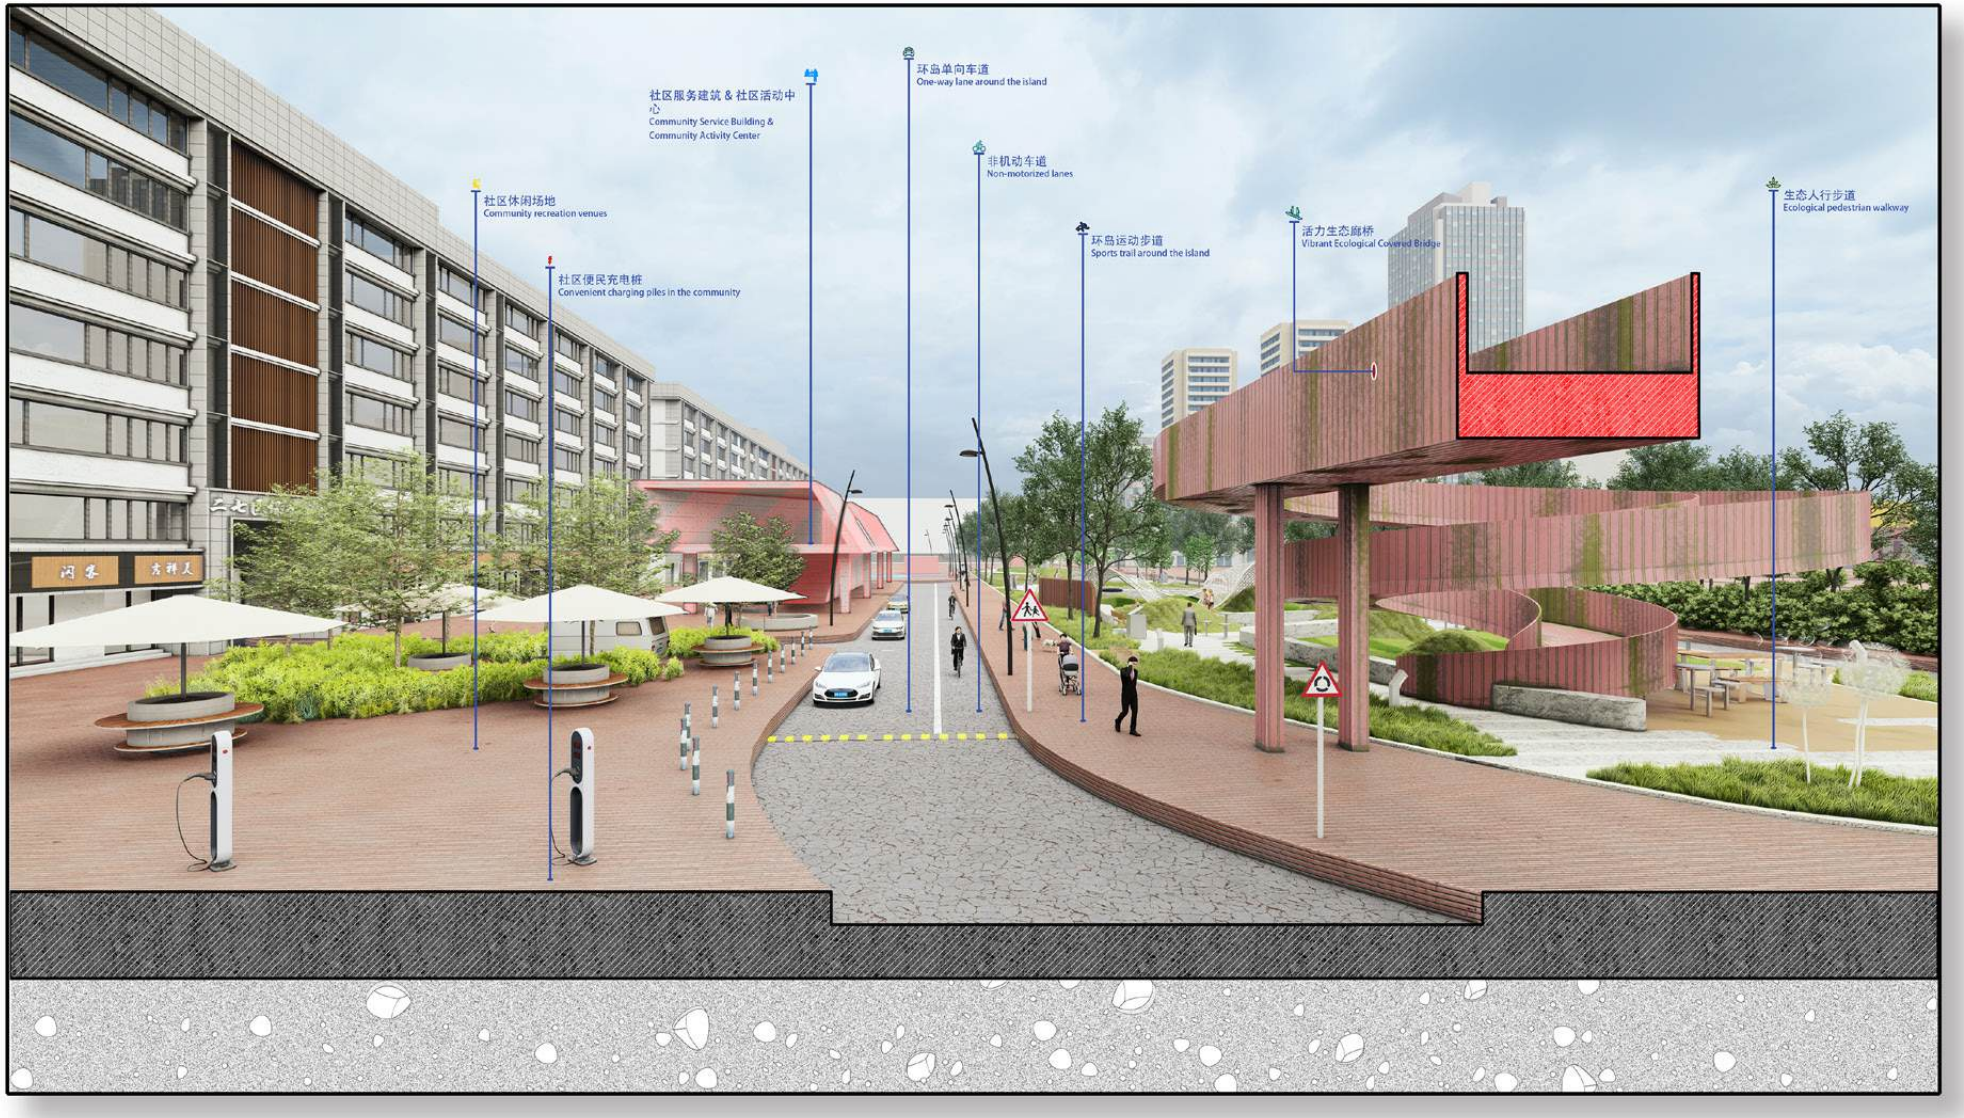
社区服务建筑 & 社区活动中心
Community Service Building & Community Activity Center
环岛单向车道
One-way lane around the island
非机动车道
Non-motorized lanes
社区休闲场地
Community recreation venues
社区便民充电桩
Convenient charging piles in the community
环岛运动步道
Sports trail around the island
活力生态廊桥
Vibrant Ecological Covered Bridge
生态人行步道
Ecological pedestrian walkway

改造街道剖面效果图

卷棚逸景——风幕光帷

Bioclimatic Canopy: Filter of Wind and Light

基于老旧便民服务站的自然化改造

Nature-Based Regeneration of an Existing Civic Station

（主）作品编号

BKA80024




绿建改造竞赛

友爱路便民服务中心改造

2025年

以可持续发展为核心，保留建筑原有基底结构，植入经济、生态、美观的更新策略，实现建筑亲自然化、形体开放化，同步达成节能减排、优化社区微气候、重塑片区功能的目标。


创新采用分段式帘幕开合屋顶，构建纵向通风与自然采光通道，轻盈化开放建筑形体；外围护整合光伏幕墙与多功能廊道，实现能源自给与功能拓展；新增结构选用 CLT 体系，在保障力学性能的基础上强化低碳属性，最终实现功能、生态与美学的多维统一。

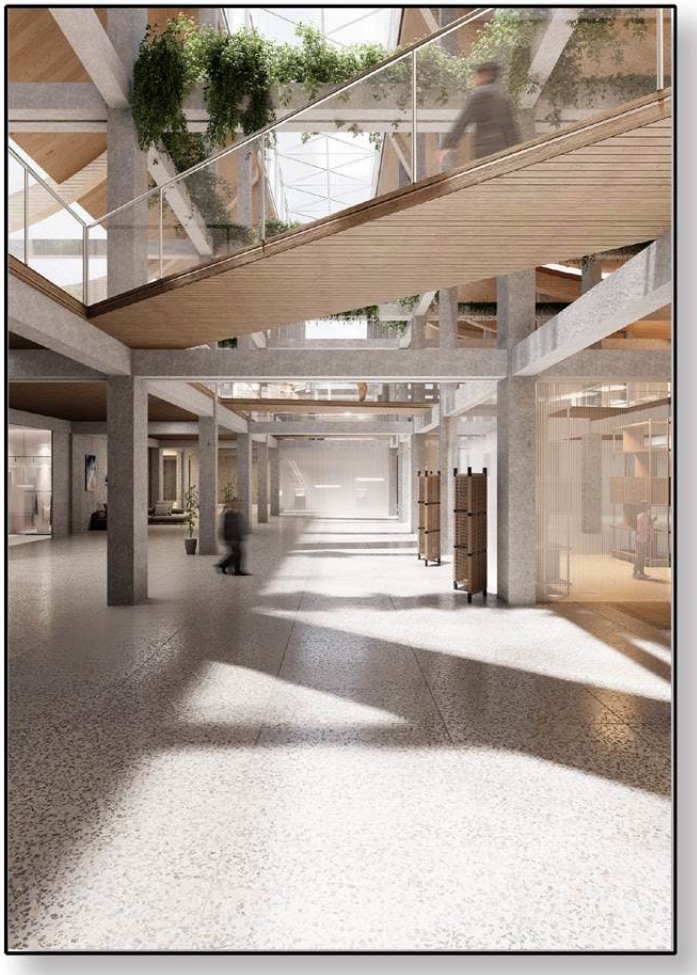

一层大厅效果图



快闪店效果图

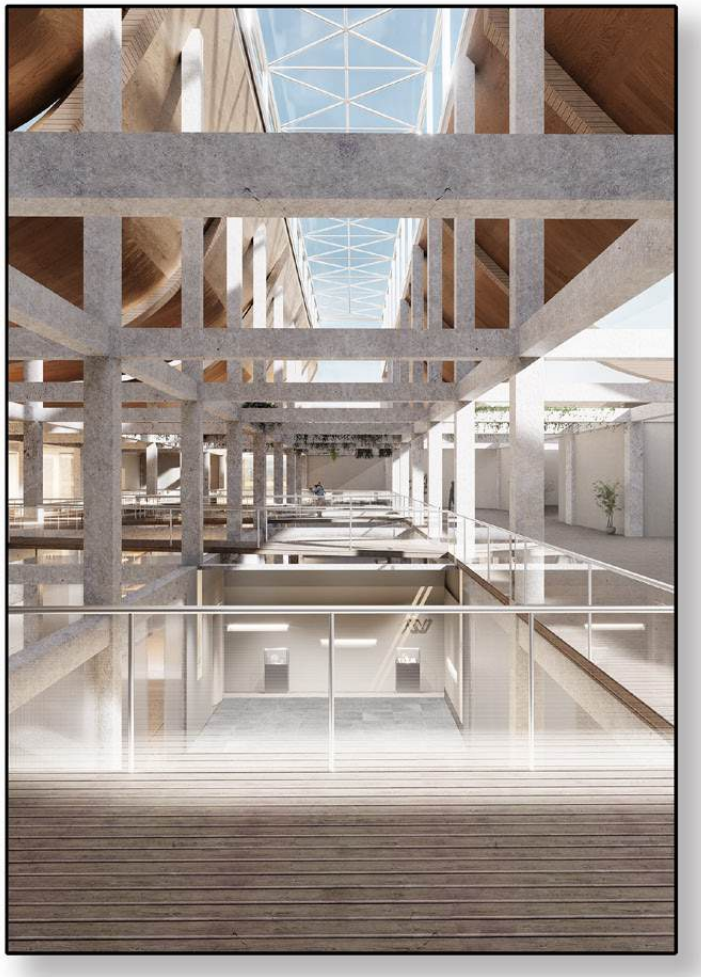

自然采光效果图







改造前实拍场地

V




改造后场地效果图

S




总平面图

剖面A-a

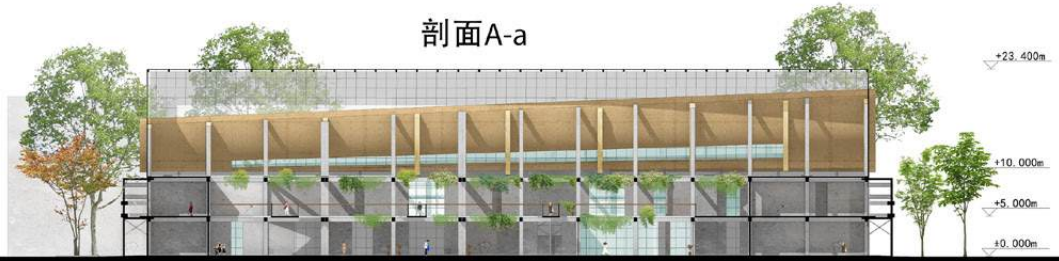


剖面B-b

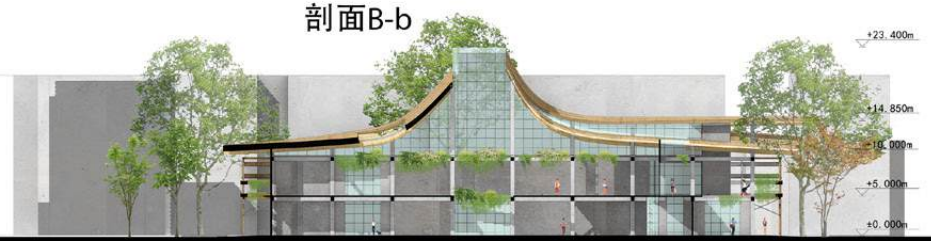


物理分析

• 场地风环境模拟


原建筑场地平面风场



过渡季场地俯视




冬季场地俯视




夏季场地俯视


原建筑场地剖面风场

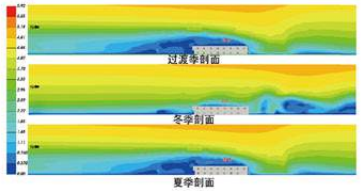


改造后建筑场地平面风场



过渡季场地俯视




冬季场地俯视




夏季场地俯视

改造后建筑场地剖面风场

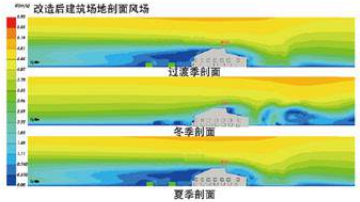


• 建筑内外风环境模拟


原建筑内外部平面风场




一层夏季、过渡季内外部风场



一层冬季内外部风场




二层夏季、过渡季内外部风场




二层冬季内外部风场


原建筑内外部平面风场




一层夏季、过渡季内外部风场



一层冬季内外部风场




二层夏季、过渡季内外部风场




• 建筑内风环境模拟


原建筑内部平面风场




一层夏季、过渡季内部风场



一层冬季内部风场




二层夏季、过渡季内部风场




二层冬季内部风场


改造后建筑内部平面风场




一层夏季、过渡季内部风场



一层冬季内部风场




二层夏季、过渡季内部风场




二层冬季内部风场


建筑内部风场




原一、二层冬季内部风场



改造后一、二层冬季内部风场



改造后一、二层夏季、过渡季内部风场




改造后一、二层夏季、过渡季内部风场






• 场地物理因素模拟

基地风环境模拟



水平面风速云图—冬季




风速放大系数云图—冬季


本项目冬季工况的入口边界风速为4.90m/s，风向为NW。

序号	季节	风速(m/s)	风向	风向 (°)
1	冬季	4.90	NW	135.0
2	夏季	2.80	S	270.0
3	过渡季	2.80	S	270.0

评价内容	标准要求限值	是否有超限区域	达标判断
风速	< 5m/s	否	是
风速放大系数	< 2	否	是




建筑迎风面风压云图—冬季




建筑背风面风压云图—冬季

标准中规定“冬季工况下除迎风第一排建筑外，建筑迎风面与背风面表面风压差不超过5Pa”，避免由于建筑迎风面与背风面表面风压差过大，导致冷风通过门窗缝隙渗透过多，从而增加室内热负荷而不节能。

区域	迎风面窗平均风压(Pa)	背风面窗平均风压(Pa)	迎背风面窗平均风压差(Pa)
1 层	0.39	1.68	-1.29
整幢	0.39	-0.63	1.02



水平面风速云图—夏季



水平面风速矢量图—夏季


本项目夏季工况的入口边界风速为2.80m/s，风向为S。

序号	季节	风速(m/s)	风向	风向 (°)
1	冬季	4.90	NW	135.0
2	夏季	2.80	S	270.0
3	过渡季	2.80	S	270.0

评价量	标准要求	是否有无风区/旋涡区	达标判断
无风区	无风区面积为 0	是	否
旋涡区	旋涡区面积为 0	否	是



建筑迎风面风压云图—夏季




建筑背风面风压云图—夏季


分析《绿色建筑评价标准》，夏季为充分利用自然通风获得良好的室内风环境，要求50%以上可开启外窗室内外表面的风压差大于0.5Pa。

建筑编号	可开启外窗总数	室内外风压差大于 0.5Pa 的外窗总数	达标比例 (%)	是否达标
单体	85	83	97.65	是


基地声环境模拟




声压级分布图（昼间）



声压级分布图（夜间）



场地噪声分布俯瞰图（昼间）





场地噪声分布俯瞰图（夜间）

《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）第8.2.6条的要求：
1.环境噪声值大于2类声环境功能区噪声等效声级限值，且小于等于3类声环境功能区噪声等效声级限值。
2.环境噪声值小于等于2类声环境功能区噪声等效声级限值。

声环境功能区类别	时段		适用范围
	昼间	夜间	
0 类	50	40	指康复疗养区等特别需要安静的区域
1 类	55	45	指以居民住宅、医疗卫生、文化教育、科研设计、行政办公为主要功能，需要保持安静的区域。
2 类	60	50	指以商业金融、集市贸易为主要功能，或者居住、商业、工业混杂，需要维护住宅安静的区域。
3 类	65	55	指以工业生产、仓储物流为主要功能，需要防止工业噪声对周围环境产生严重影响的区域。

时段	噪声最大值	2 类噪声限值	3 类噪声限值	得分情况
昼间	58	60	65	5 分
夜间	52	50	55	

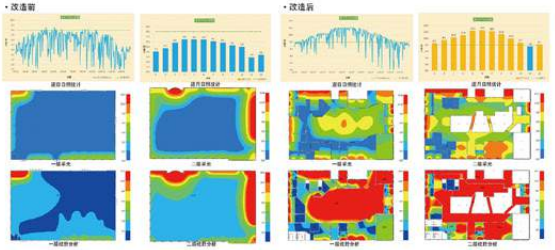

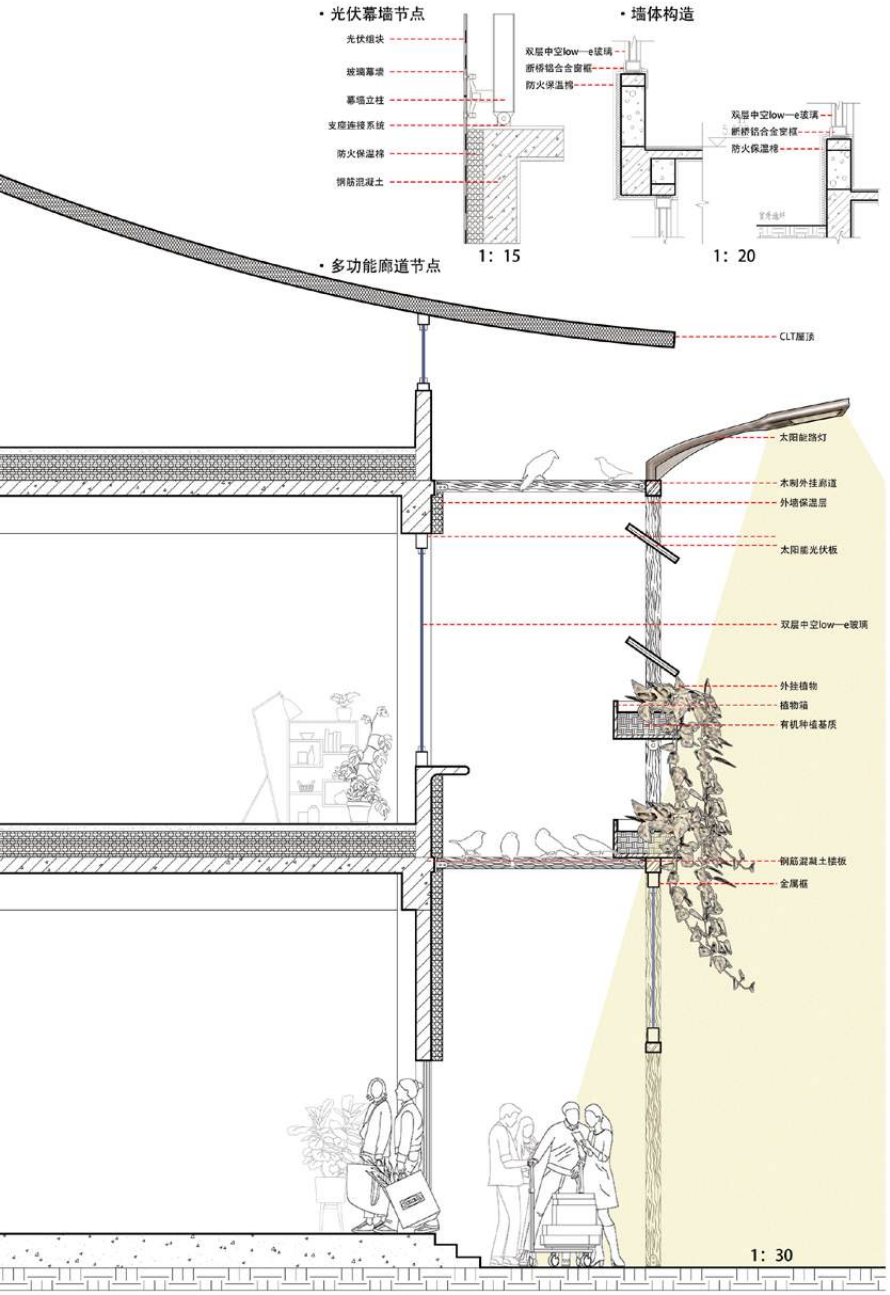

· 原建筑基础数据

工程名称	友爱路便民服务中心
工程地点	河南-郑州
地理位置	北纬：35.00° 东经：113.65°
计算建筑面积(m^2)	地上 11252 地下 0
建筑层数	地上 2 地下 0
建筑高度（m）	地上 9.8 地下 0.0
计算建筑体积(m^3)	55106.39
计算建筑外表面积(m^2)	9119.13
北向角度	90
结构类型	框架结构
外墙太阳辐射吸收系数	0.70
屋顶太阳辐射吸收系数	0.70
控温期	供冷期:5.15-9.15,供暖期:11.15-3.15

外表面积(m^2)	9119.13
建筑体积(m3)	55106.39
体形系数	0.17

			设计建筑		
屋顶传热系数 K 和热惰性指标 D			1.17 2.98		
外墙传热系数 K 和热惰性指标 D			6.17 0.49		
挑空(或架空)楼板传热系数 K 和热惰性指标 D			3.80 1.68		
天窗传热系数 K 和太阳得热系数 SHGC			- -		
外窗（包括透明幕墙）	朝向	立面	窗墙比	传热系数	太阳得热系数
	南向	南-默认立面	0.11	4.20	0.40
	北向	北-默认立面	0.17	4.88	0.45
	东向	东-默认立面	0.25	4.20	0.40
	西向	西-默认立面	0.05	4.20	0.40

· 改造后节能设计

建筑概况

外表面积(m^2)	9529.23
建筑体积(m3)	82278.76
体形系数	0.12
标准依据	《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021 第 3.1.3 条
标准要求	应满足表 3.1.3 的规定(s≤0.40)
结论	满足

总体热工

朝向	立面	面积	传热系数	综合太阳得热系数	窗墙比	标准要求	结论
南向	立面 1	514.65	1.32	0.29	0.37	K≤2.00, SHGC≤0.40	满足
北向	立面 2	296.29	1.35	0.33	0.47	K≤1.90, SHGC(不要求)	满足
东向	立面 3	628.71	1.29	0.21	0.62	K≤1.70, SHGC≤0.30	满足
西向	立面 4	169.56	1.69	0.33	0.17	K≤2.50, SHGC(不要求)	满足
综合平均		1609.21	1.36	0.27	0.40		
标准依据	《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021 第 3.1.10 条						
标准要求	应满足表 3.1.10-3 的规定						
结论	满足						

气象数据

气象数据	时刻	干球温度(℃)	湿球温度(℃)	含湿量(g/kg)	焓值(kj/kg)
最热	06 月 21 日 15 时	38.3	21.1	8.9	61.4
最冷	01 月 14 日 07 时	-10.6	-10.6	1.4	-7.1

夏季太阳得热系数

朝向	面积	传热系数	夏季综合太阳得热系数	窗墙比	标准要求	结论
南向	514.65	1.32	0.29	0.37	夏季 SHGC(不要求)	满足
北向	296.29	1.35	0.33	0.47	夏季 SHGC(不要求)	满足
东向	628.71	1.29	0.21	0.62	夏季 SHGC≤0.55	满足
西向	169.56	1.69	0.33	0.17	夏季 SHGC≤0.55	满足
综合平均	1609.21	1.36	0.27	0.40		
标准依据	《民用建筑热工设计规范》GB 50176-2016 第 6.3.1 条					
标准要求	应满足表 6.3.1 的要求					
结论	满足					

工程材料

材料名称	导热系数 λ	蓄热系数 S	密度 ρ	比热容 Cp	蒸汽渗透系数 μ
	W/(m·K)	W/(m²·K)	kg/m³	J/(kg·K)	g/(m·h·kPa)
水泥砂浆	0.930	11.370	18000	1050.0	0.0210
聚苯乙烯泡沫塑料（挤塑）	0.048	0.289	35.0	1380.0	0.0140
石灰砂浆	0.810	10.075	16000	1050.0	0.0443
钢筋混凝土	1.740	17.200	2500.0	920.0	0.0158
铝合金窗框(α=25~32)	0.000	0.029	28.0	1647.0	0.0042
加气混凝土，泡沫混凝土(γ=700)	0.180	3.059	700.0	1050.0	0.0098
混凝土多孔砖(240 六孔砖)	0.750	7.490	1400.0	750.4	0.0110
铝合金(α=40~280)	0.041	0.625	2499.0	2422.0	0.4000
c25 细石混凝土(γ=2500)	1.510	15.548	2500.0	920.0	0.0173
轻骨料混凝土(连续级)	0.300	5.000	1050.0	1051.3	0.0149
铝合金窗框	0.000	0.029	2200	16333	0.0142

序号	指标项	指标	可变性说明要求
1	体形系数	满足	
2	太阳辐射吸收	满足	
3	天窗类型	满足	
4	窗墙	满足	
5	外墙	满足	
6	保护措施	满足	
7	室内外温差或两个相邻房间温差	满足	
8	外窗	满足	
9	屋顶构造	满足	
10	节开启面积	满足	
11	新风设备类型	满足	
结论		满足	有


	设计建筑	基准建筑
屋顶传热系数 K 和热惰性指标 D	0.27 3.76	0.45 3.24
外墙传热系数 K 和热惰性指标 D	0.25 2.67	0.50 3.01
挑空(或架空)楼板传热系数 K 和热惰性指标 D	0.42 2.43	0.50 2.29
天窗传热系数 K 和太阳得热系数 SHGC	0.90 0.33	2.40 - -

外窗（包括透明幕墙）	朝向	窗墙比	传热系数	太阳得热系数	窗墙比	传热系数	太阳得热系数
	南向	0.37	1.32	0.29	0.31	2.40	0.48
	北向	0.47	1.35	0.33	0.31	2.40	- -
	东向	0.62	1.29	0.21	0.31	2.40	0.48
	西向	0.17	1.69	0.33	0.31	2.40	- -



	设计建筑	基准建筑
建筑本体能耗(一次能源) (kWh/m²)	135.85	197.80
建筑综合能耗(一次能源) (kWh/m²)	93.37	197.80
	值	限值
建筑本体能耗节能率(%)	31.32	25.00
建筑综合能耗节能率(%)	52.79	50.00
标准依据	《近零能耗建筑技术标准》(GB/T51350-2019)表 5.0.4	
标准要求	建筑综合节能率应≥50%；建筑本体节能率应符合表 5.0.4 的要求	
结论	满足	

· 室内热舒适度改造前后对比

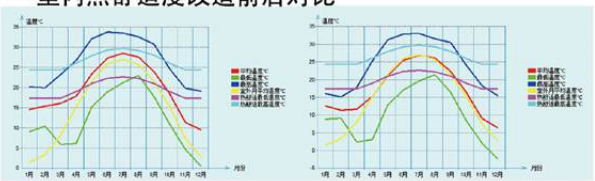

pmv—ppd计算数据

温度 (℃)	风速 (℃)	相对湿度 (%)	平均辐射温度 (met)	人体代谢 (met)	对外做功 (met)	服装热阻 (clo)
20.00	0.10	40.0	20.00	1.20	0.00	1.20

本项目结合前述计算参数对所有参评房间进行了PMV-PPD计算，PMV为-0.16，PPD为5.47%，本项目房间内热湿环境参数分布均匀，因此达标面积比例为100%。

房间类型	过渡季新风量	冬季新风量	夏季新风量	平均风速 (m/s)	人员密度	照明功率密度	电器设备功率
休息室	10(次/h)	0.5(次/h)	10(次/h)	≤0.3	3.3(㎡/人)	5(W/㎡)	0(W/㎡)
健身房	10(次/h)	0.5(次/h)	10(次/h)	≤0.3	4(㎡/人)	9(W/㎡)	13(W/㎡)
卫生间	10(次/h)	0.5(次/h)	10(次/h)	≤0.3	0(人)	6(W/㎡)	13(W/㎡)
密集办公室	10(次/h)	0.5(次/h)	10(次/h)	≤0.3	4(㎡/人)	13.5(W/㎡)	20(W/㎡)
普通办公室	10(次/h)	0.5(次/h)	10(次/h)	≤0.3	10(㎡/人)	8(W/㎡)	13(W/㎡)
楼梯间	10(次/h)	0.5(次/h)	10(次/h)	≤0.3	50(㎡/人)	5(W/㎡)	13(W/㎡)
走廊	10(次/h)	0.5(次/h)	10(次/h)	≤0.3	50(㎡/人)	5(W/㎡)	13(W/㎡)
酒吧、茶座	10(次/h)	0.5(次/h)	10(次/h)	≤0.3	2(㎡/人)	8(W/㎡)	0(W/㎡)
餐厅	10(次/h)	0.5(次/h)	10(次/h)	≤0.3	1(㎡/人)	10(W/㎡)	13(W/㎡)




室内渲染图

原创作品-1

2024年-2026年

个人对接海内外用户，近百个项目出图。每张图均为原创内容，完全由个人绘制。制作渲染图、建模、轴测图、布置3D软件场地场景、分析图、展板、CAD、平面设计、拼贴效果图、利用AI生图。（渲染图、轴测图等）



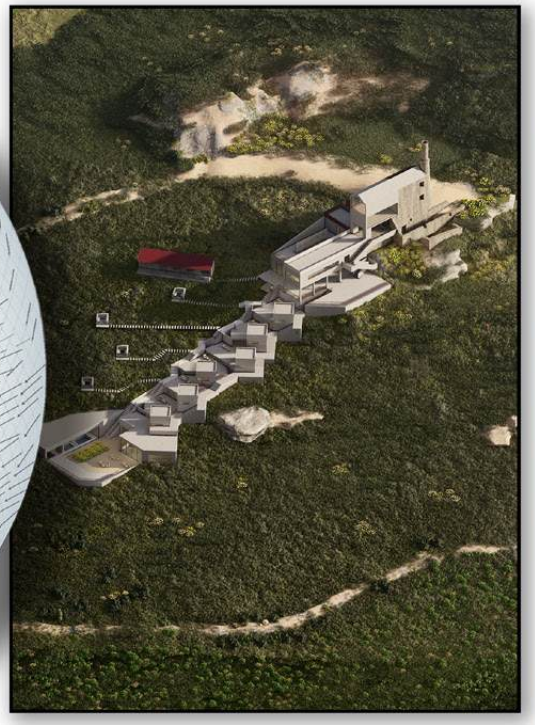











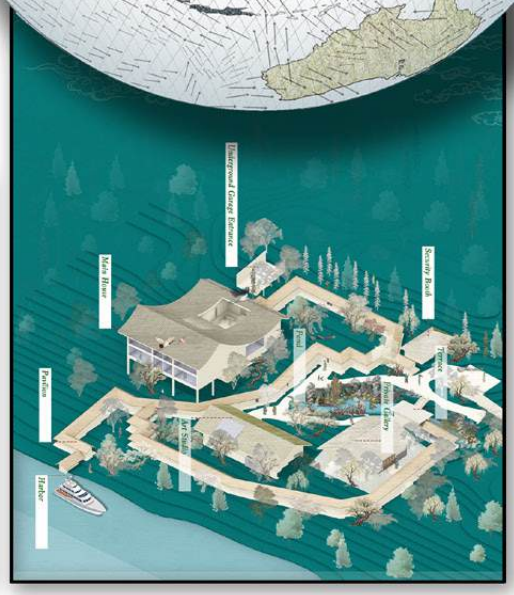





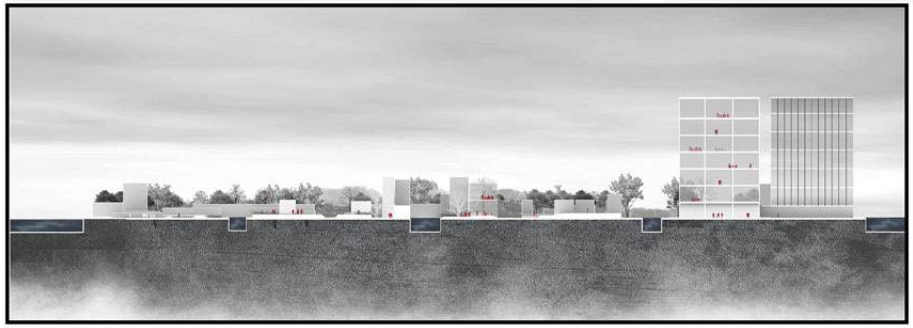




渲染图





室内效果图



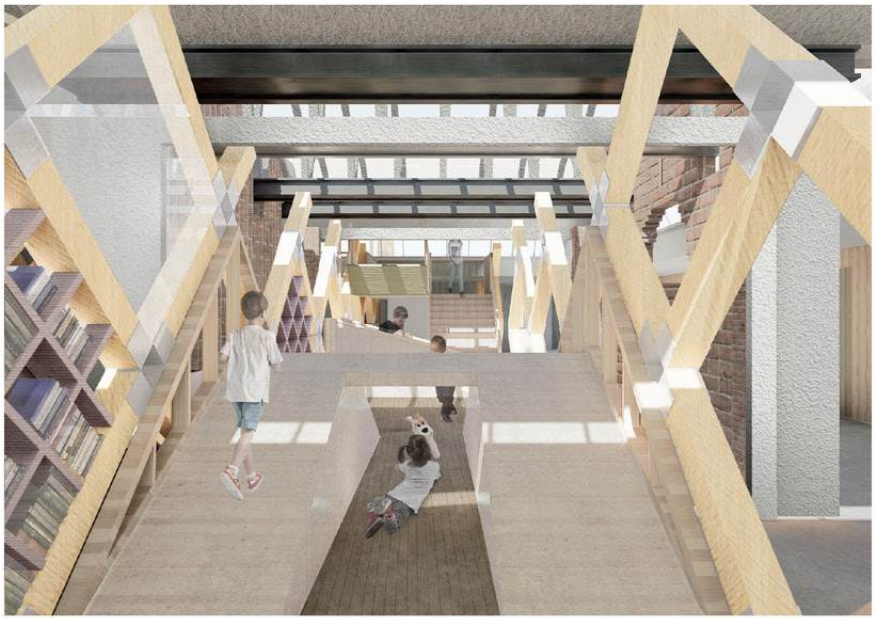




拼贴风效果图



拼贴风效果图

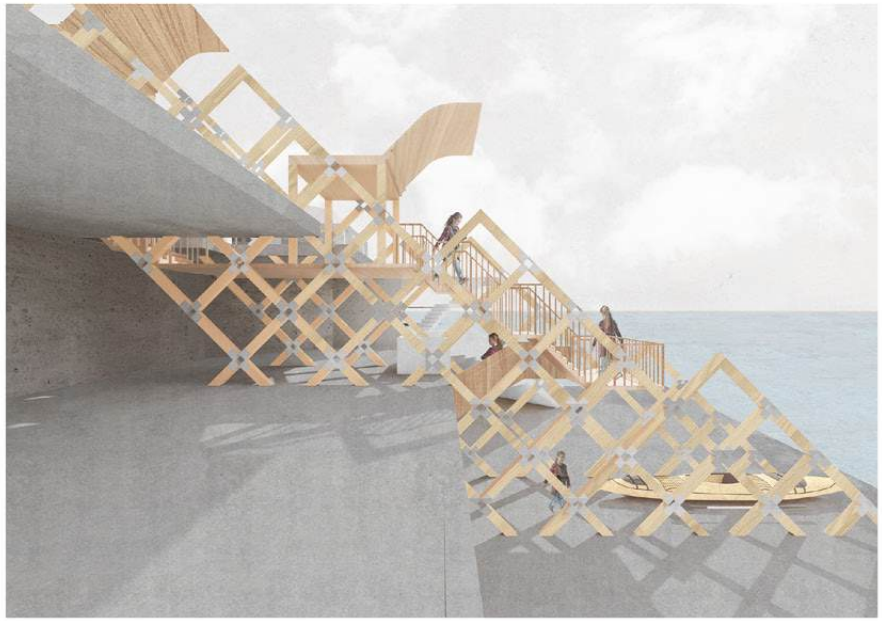





拼贴风效果图




拼贴风效果图







拼贴风效果图

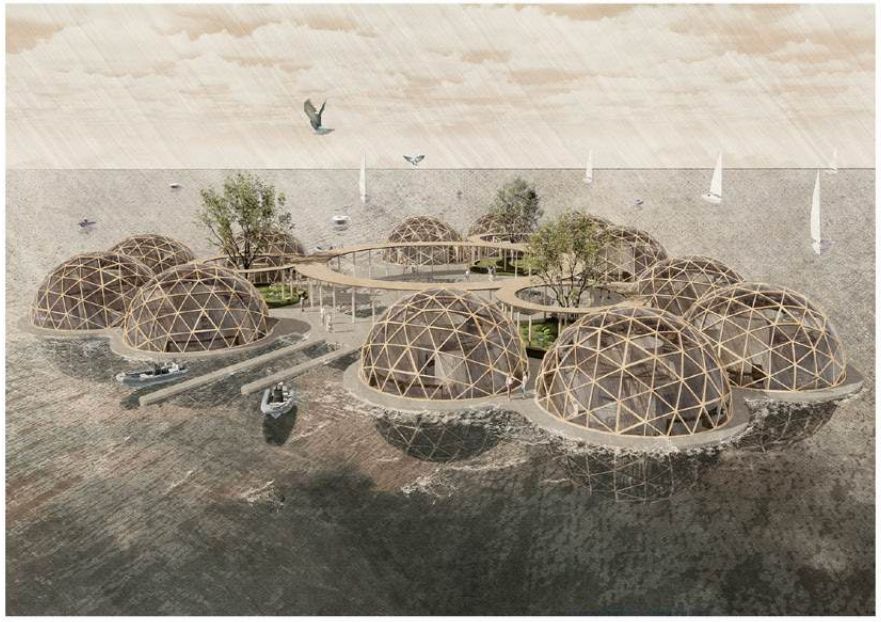

拼贴风效果图

















布景与渲染：

利用现有资产布景

在合适的位置进行建模与渲染

利用渲染器和PS后期增强表现力





轴测室内小场景渲染图










写实轴测渲染

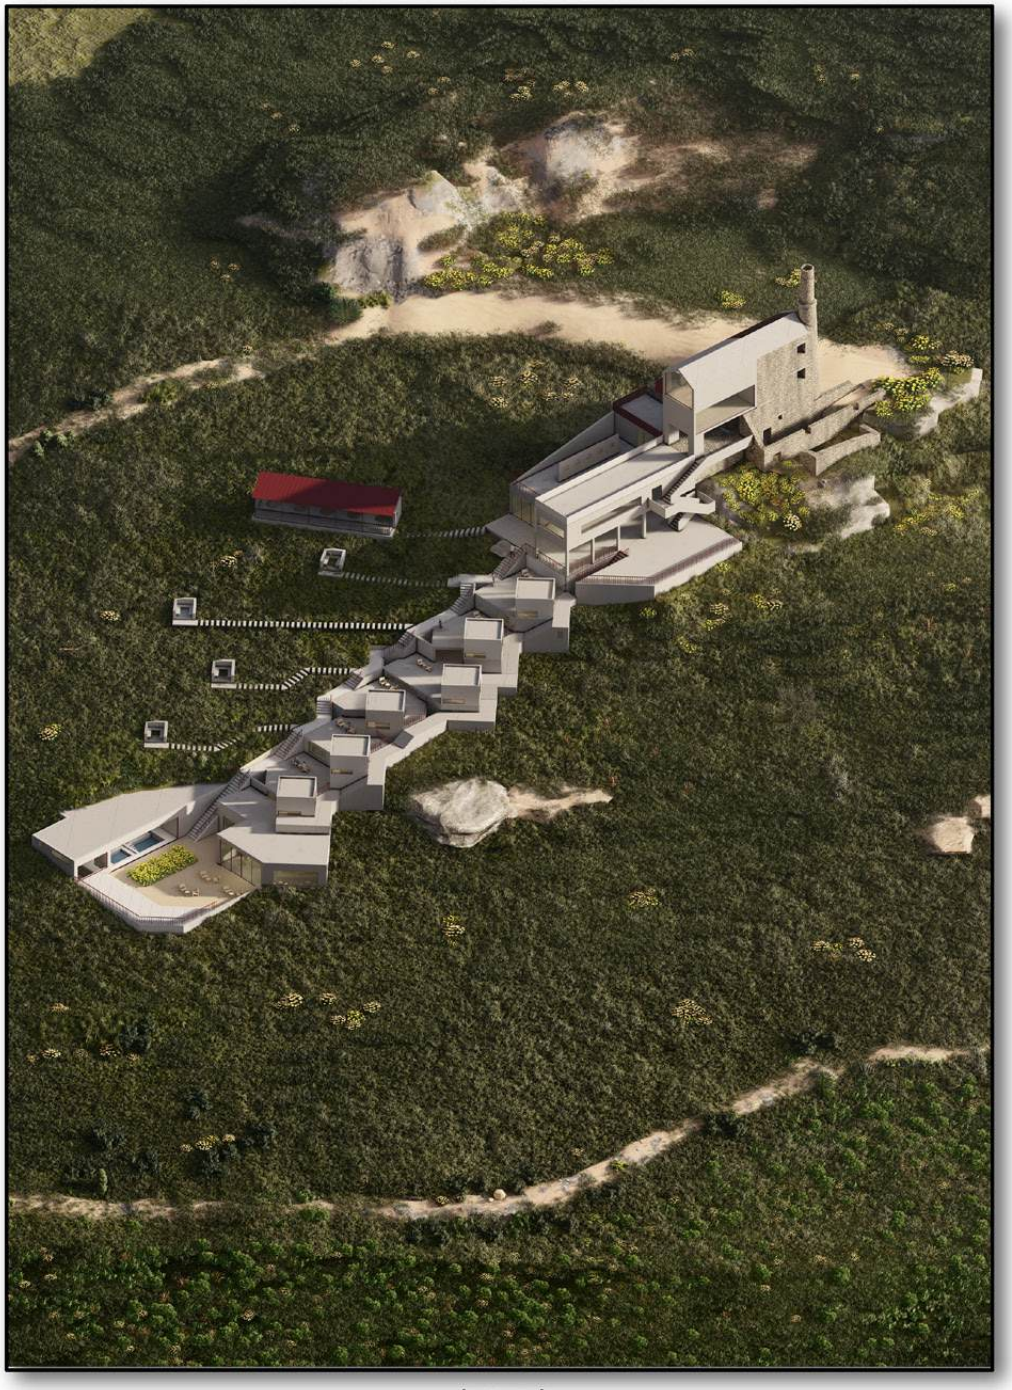

地形与布景


画面风格化

场景的表现




实景合成渲染图


分析图&
Mapping

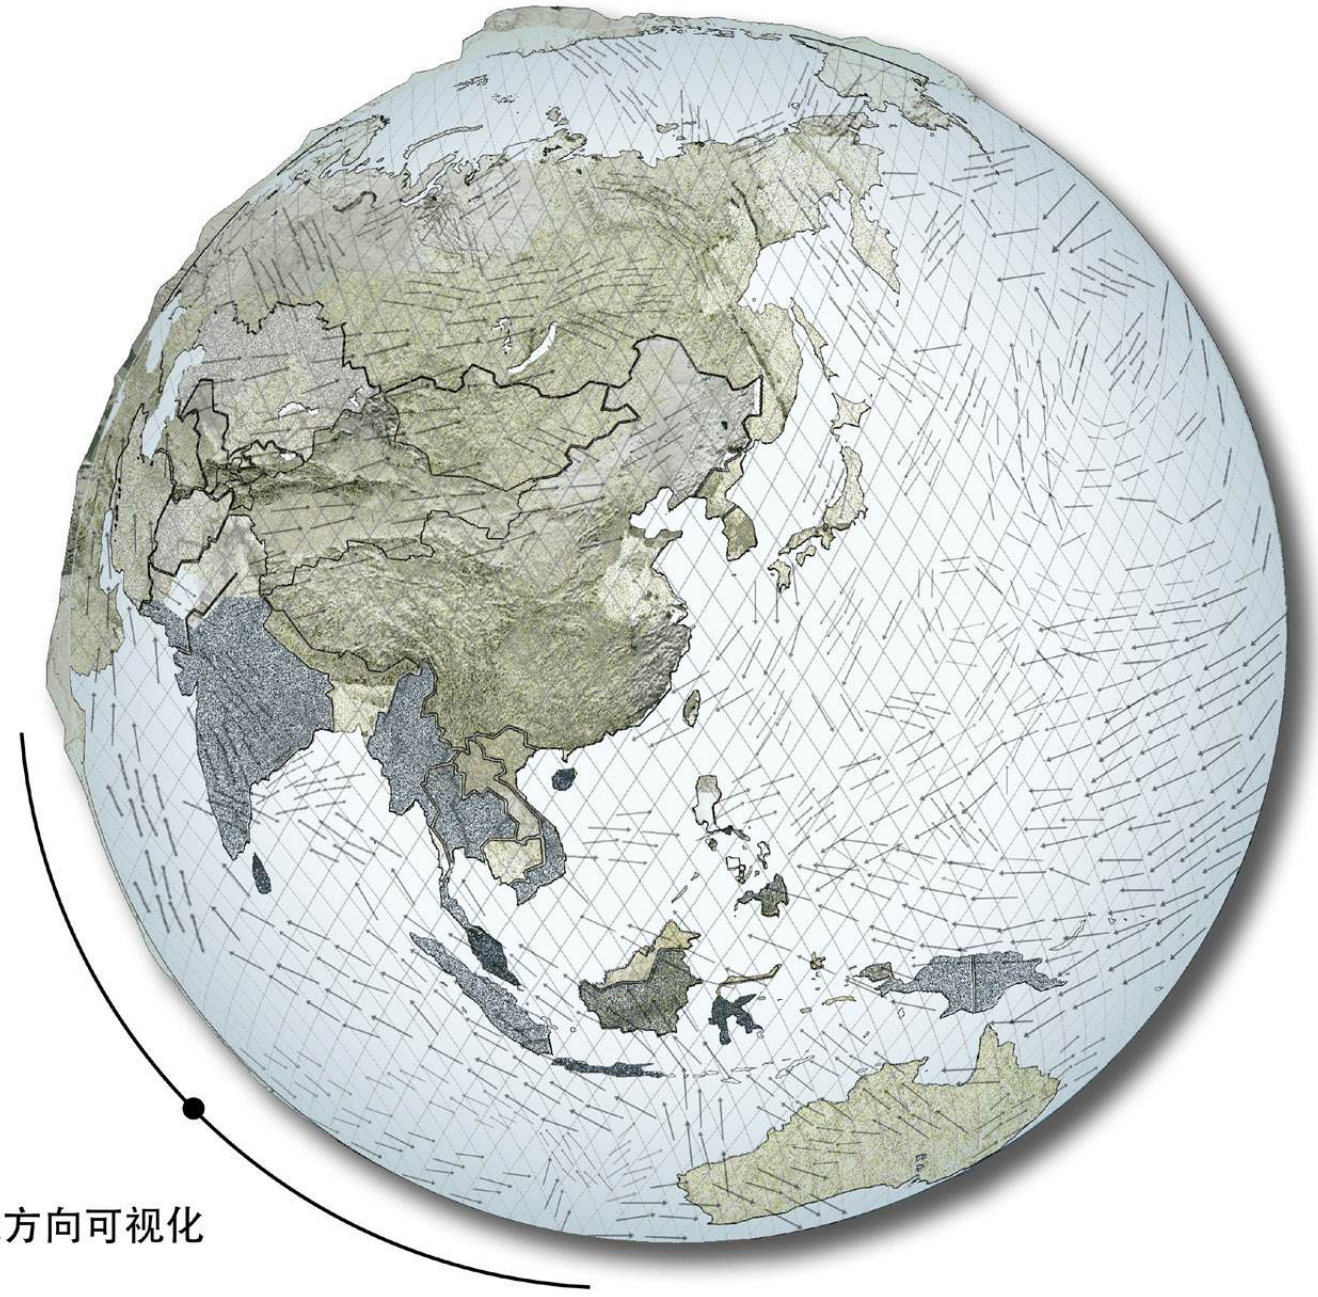


地球地形与洋流方向可视化

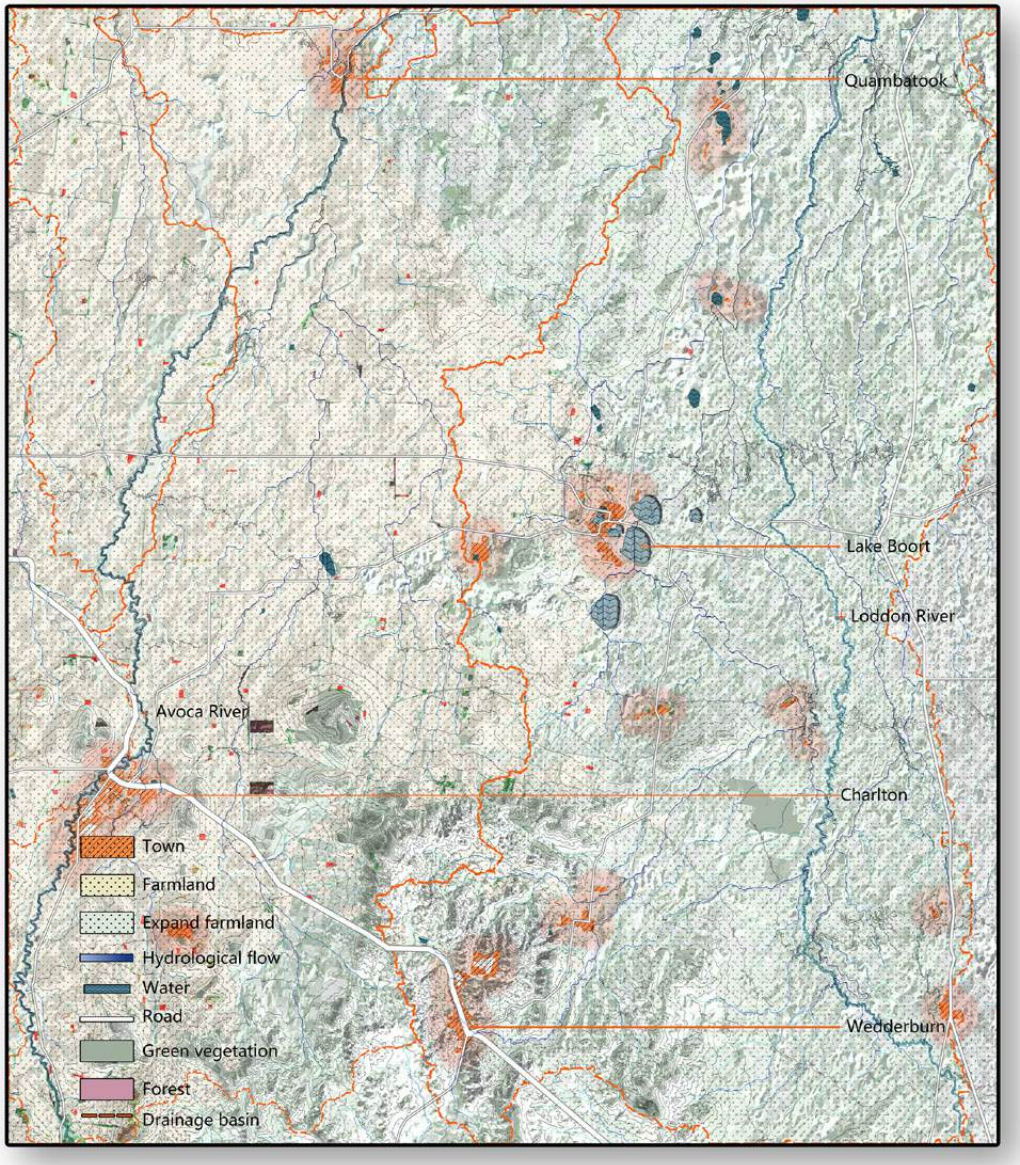


Mapping

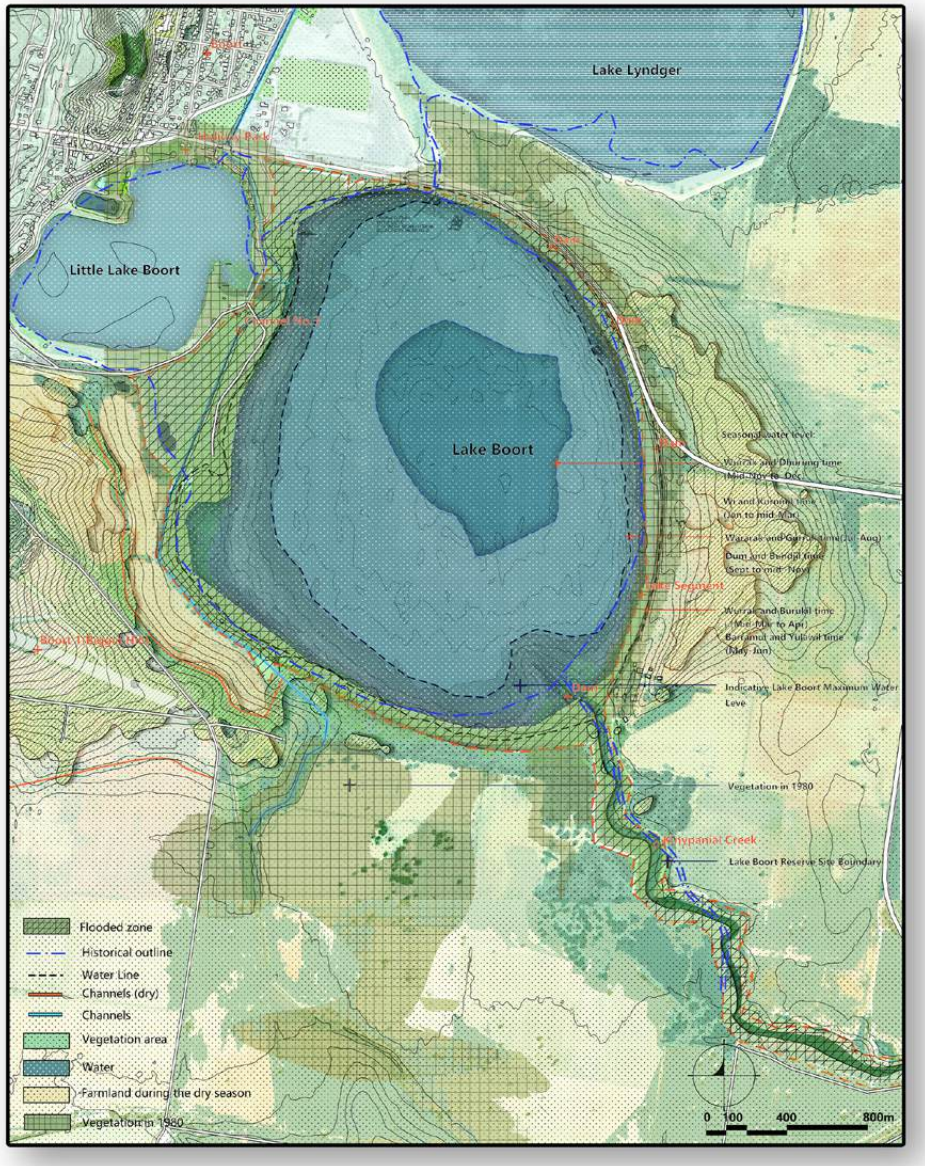


Mapping

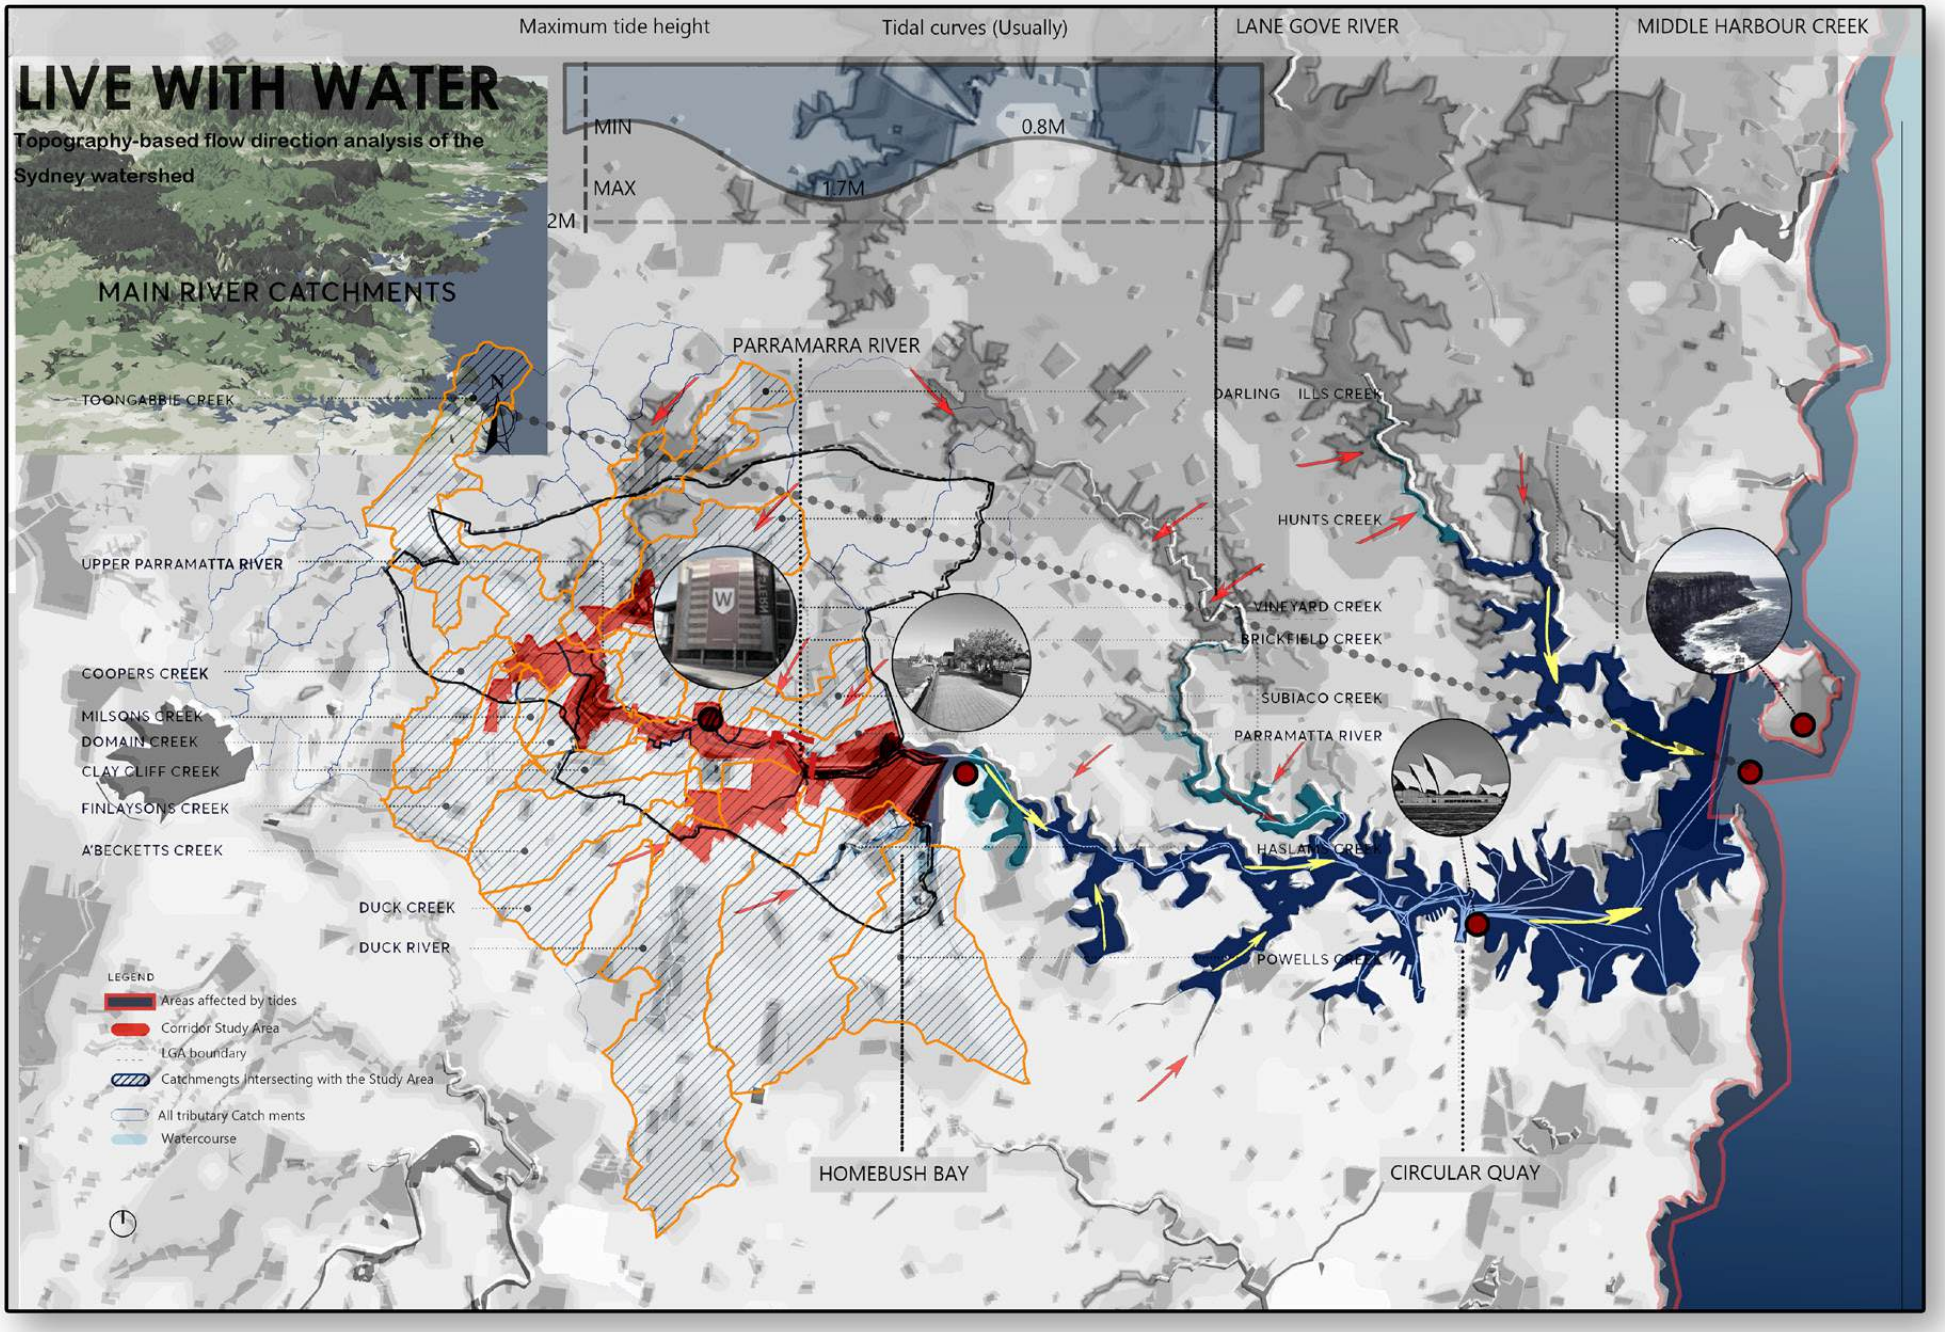

LIVE WITH WATER
Topography-based flow direction analysis of the Sydney watershed
MAIN RIVER CATCHMENTS
TOONGABBIE CREEK
Maximum tide height
Tidal curves (Usually)
MIN
0.8M
MAX
1.7M
2M
LANE GOVE RIVER
MIDDLE HARBOUR CREEK
PARRAMARRA RIVER
DARLING
ILLS CREEK
HUNTS CREEK
UPPER PARRAMATTA RIVER
VINEYARD CREEK
BRICKFIELD CREEK
COOPERS CREEK
SUBIACO CREEK
MILSONS CREEK
DOMAIN CREEK
PARRAMATTA RIVER
CLAY CLIFF CREEK
FINLAYSONS CREEK
A'BECKETTS CREEK
DUCK CREEK
DUCK RIVER
POWELLS CREEK
LEGEND
Areas affected by tides
Corridor Study Area
LGA boundary
Catchmengts intersecting with the Study Area
All tributary Catch ments
Watercourse
HOMEBUSH BAY
CIRCULAR QUAY

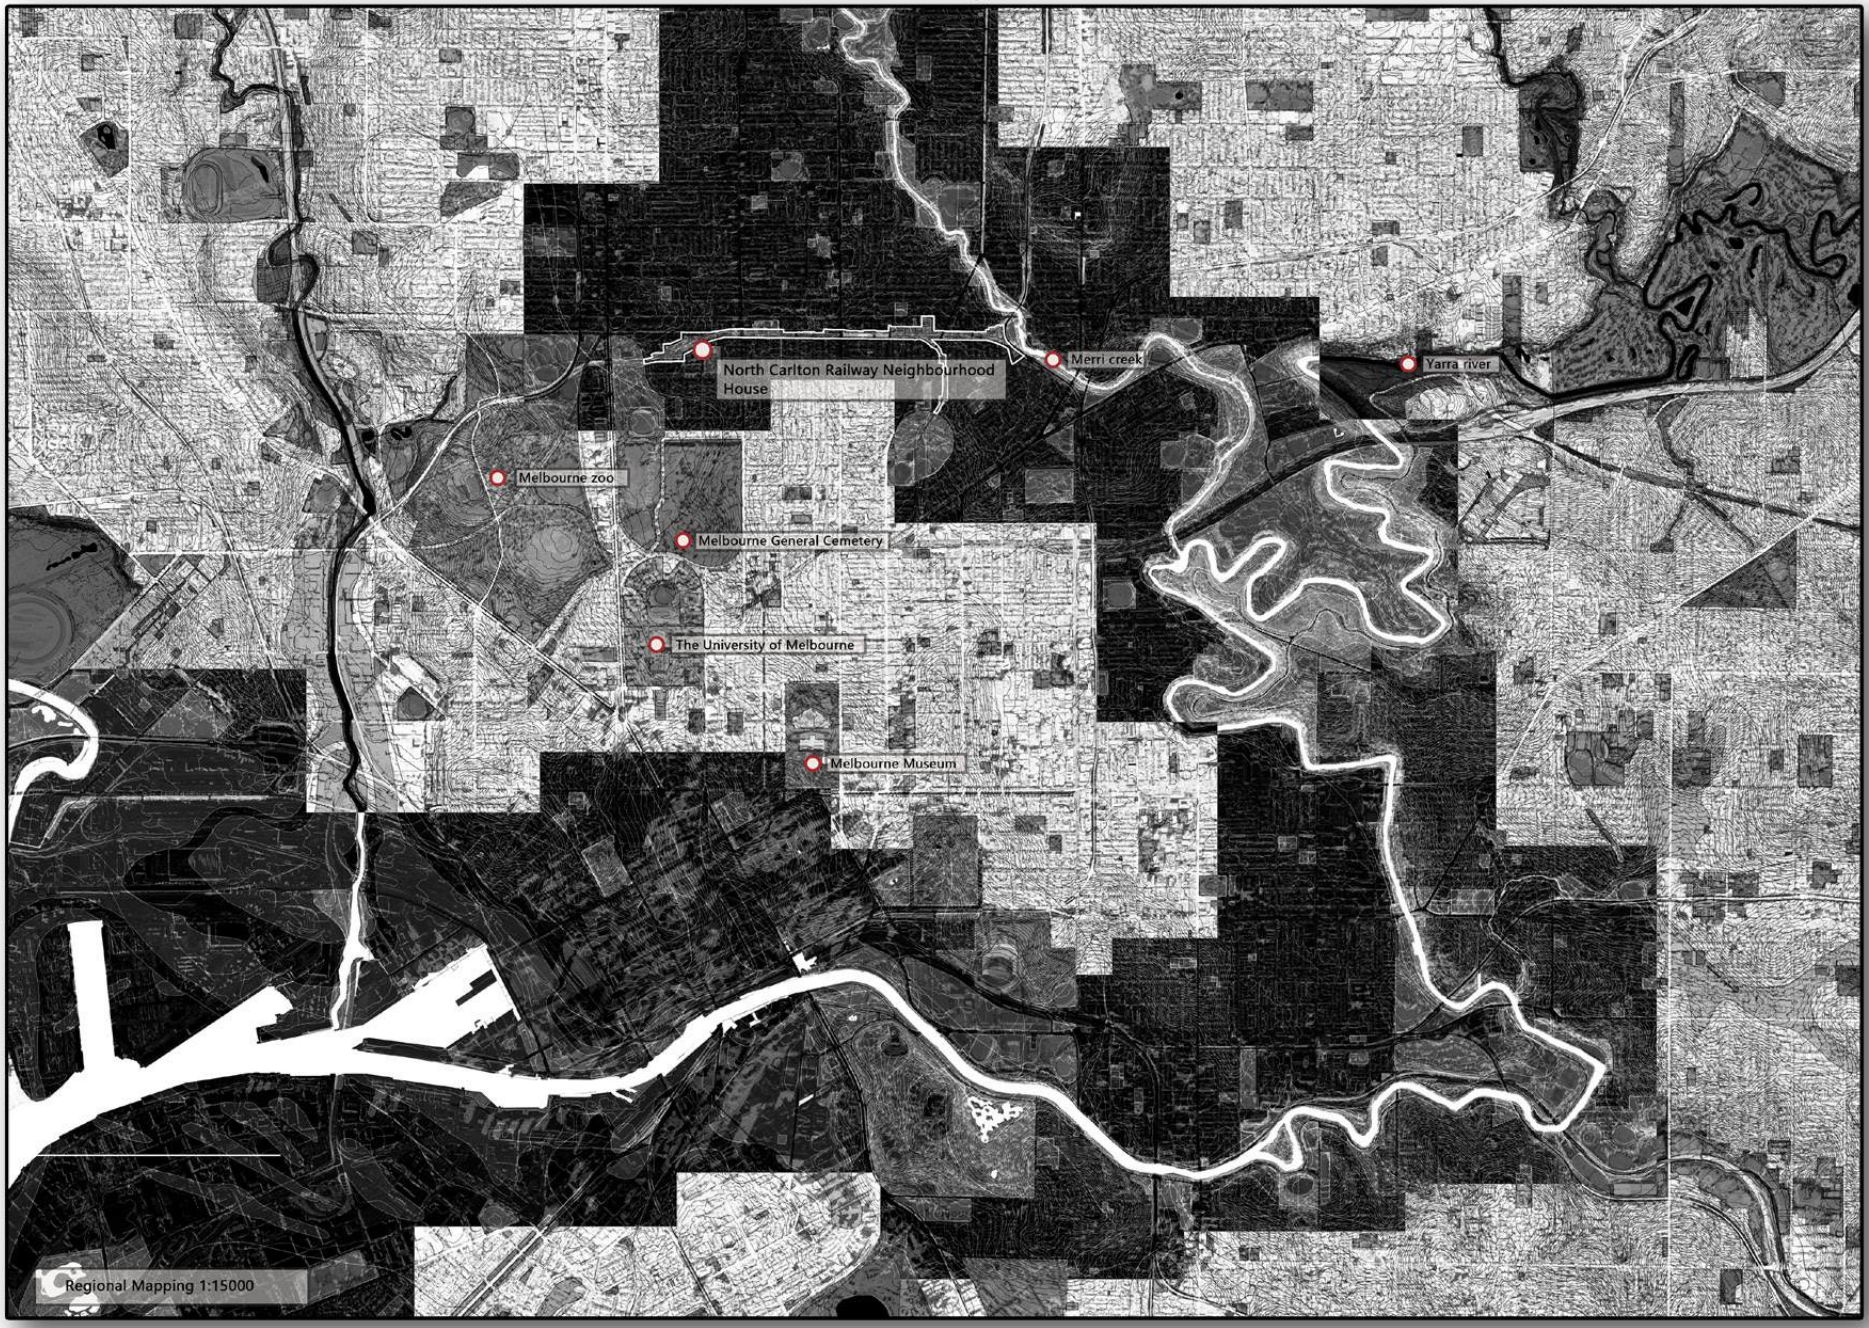
North Carlton Railway Neighbourhood House
Merri creek
Yarra river
Melbourne zoo
Melbourne General Cemetery
The University of Melbourne
Melbourne Museum
Regional Mapping 1:15000


概念模型可视化演变

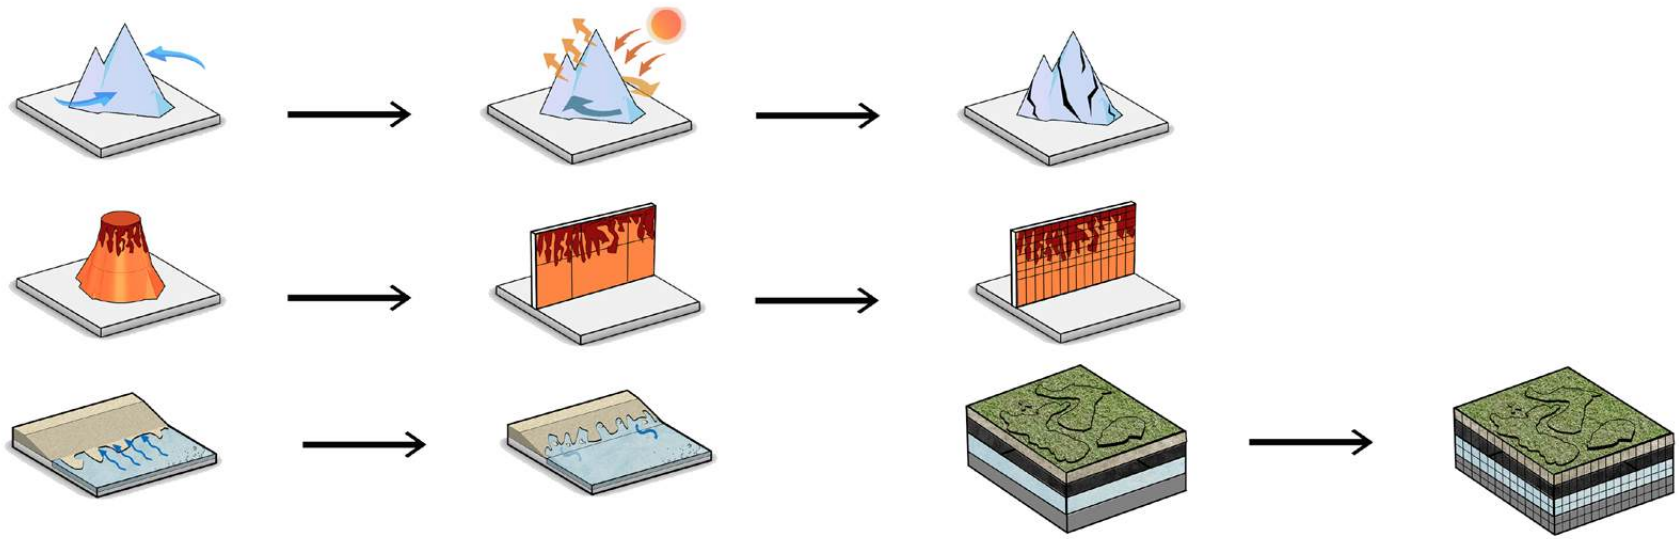

写实小场景可视化

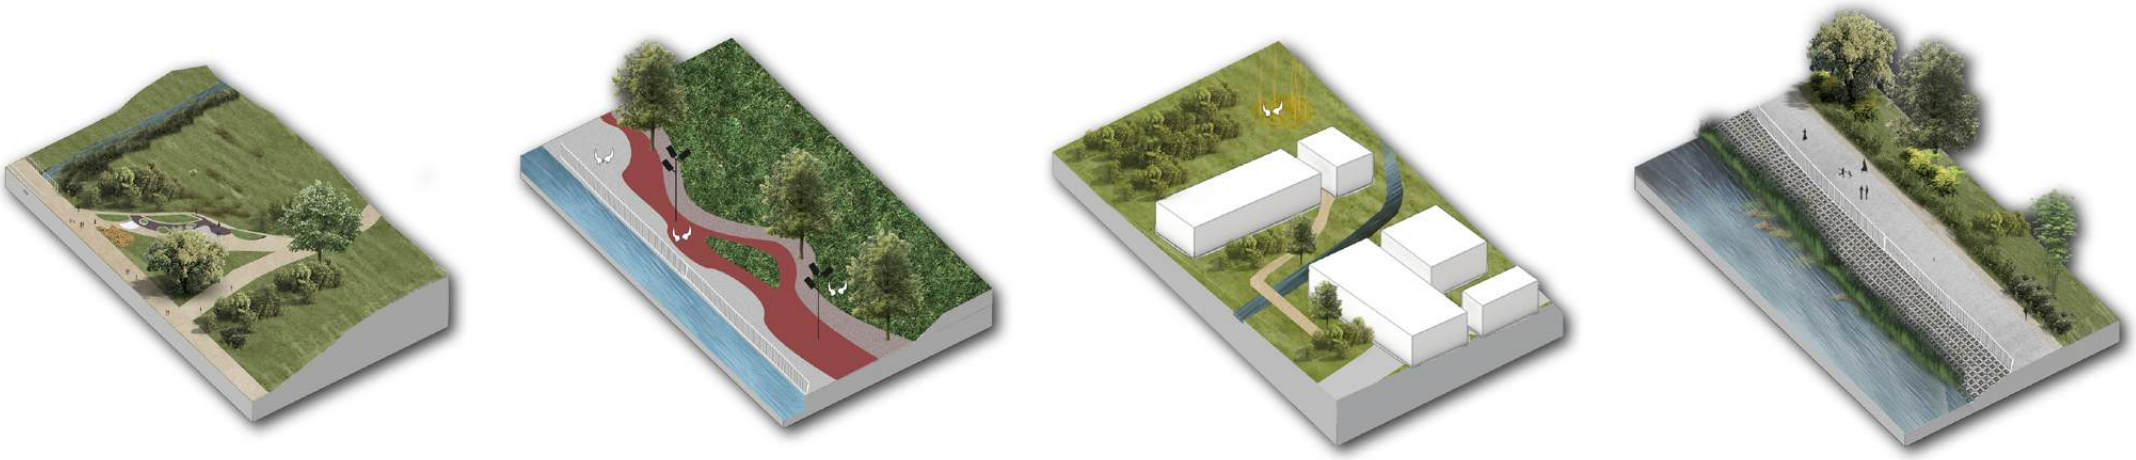



概念模型可视化演变

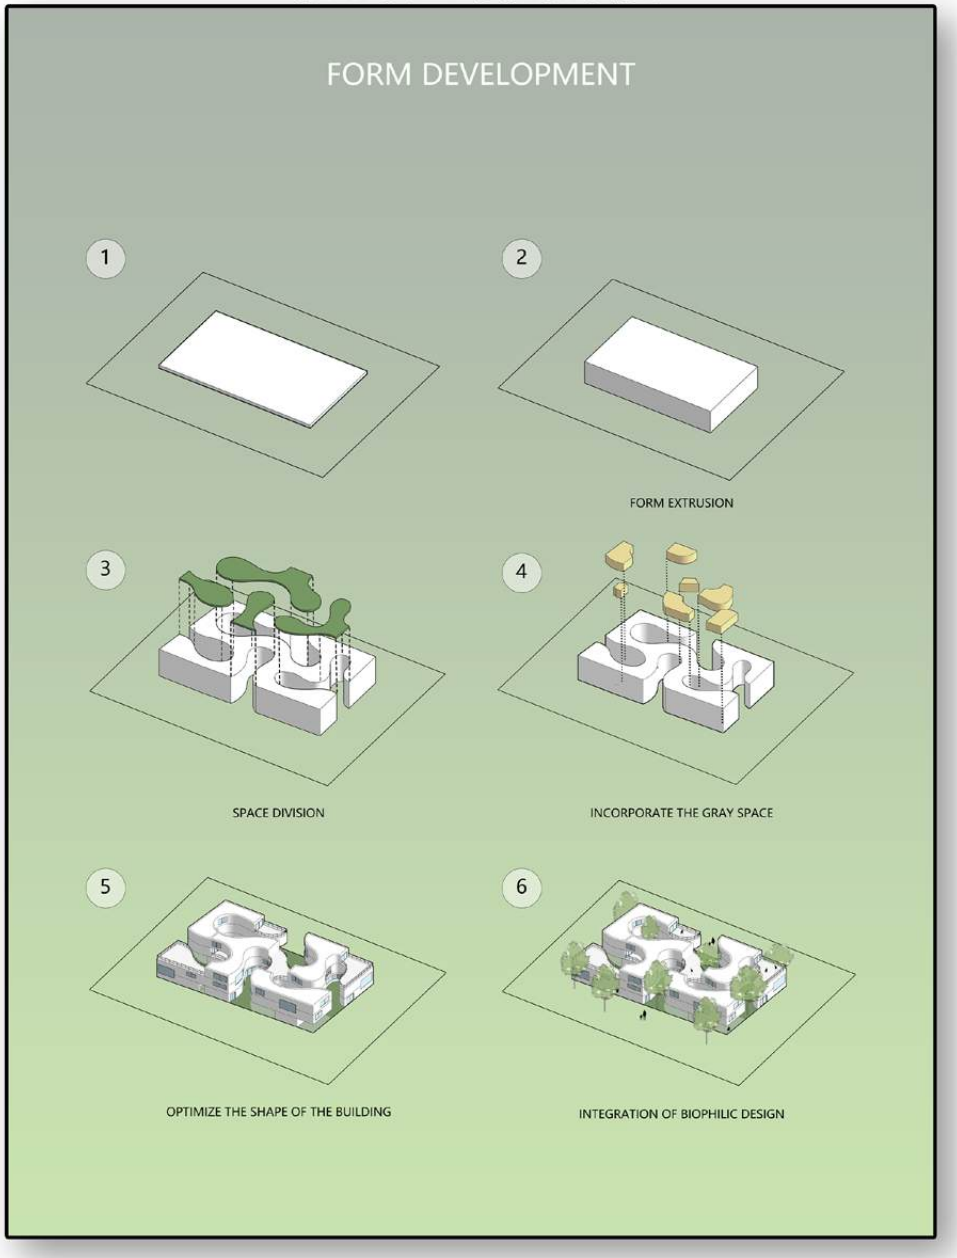


概念模型可视化演变


Gaze Flow Distribution Map

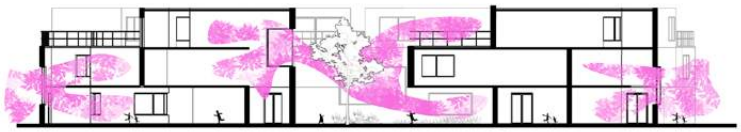

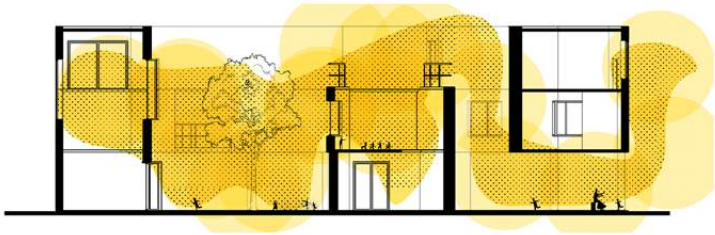


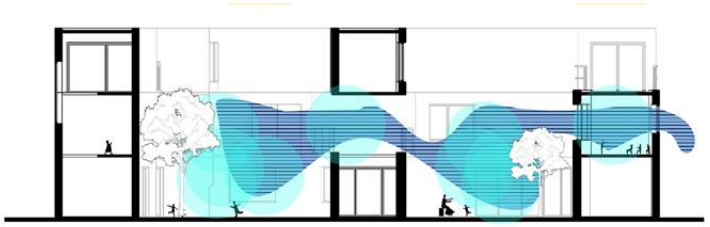



区域分析可视化

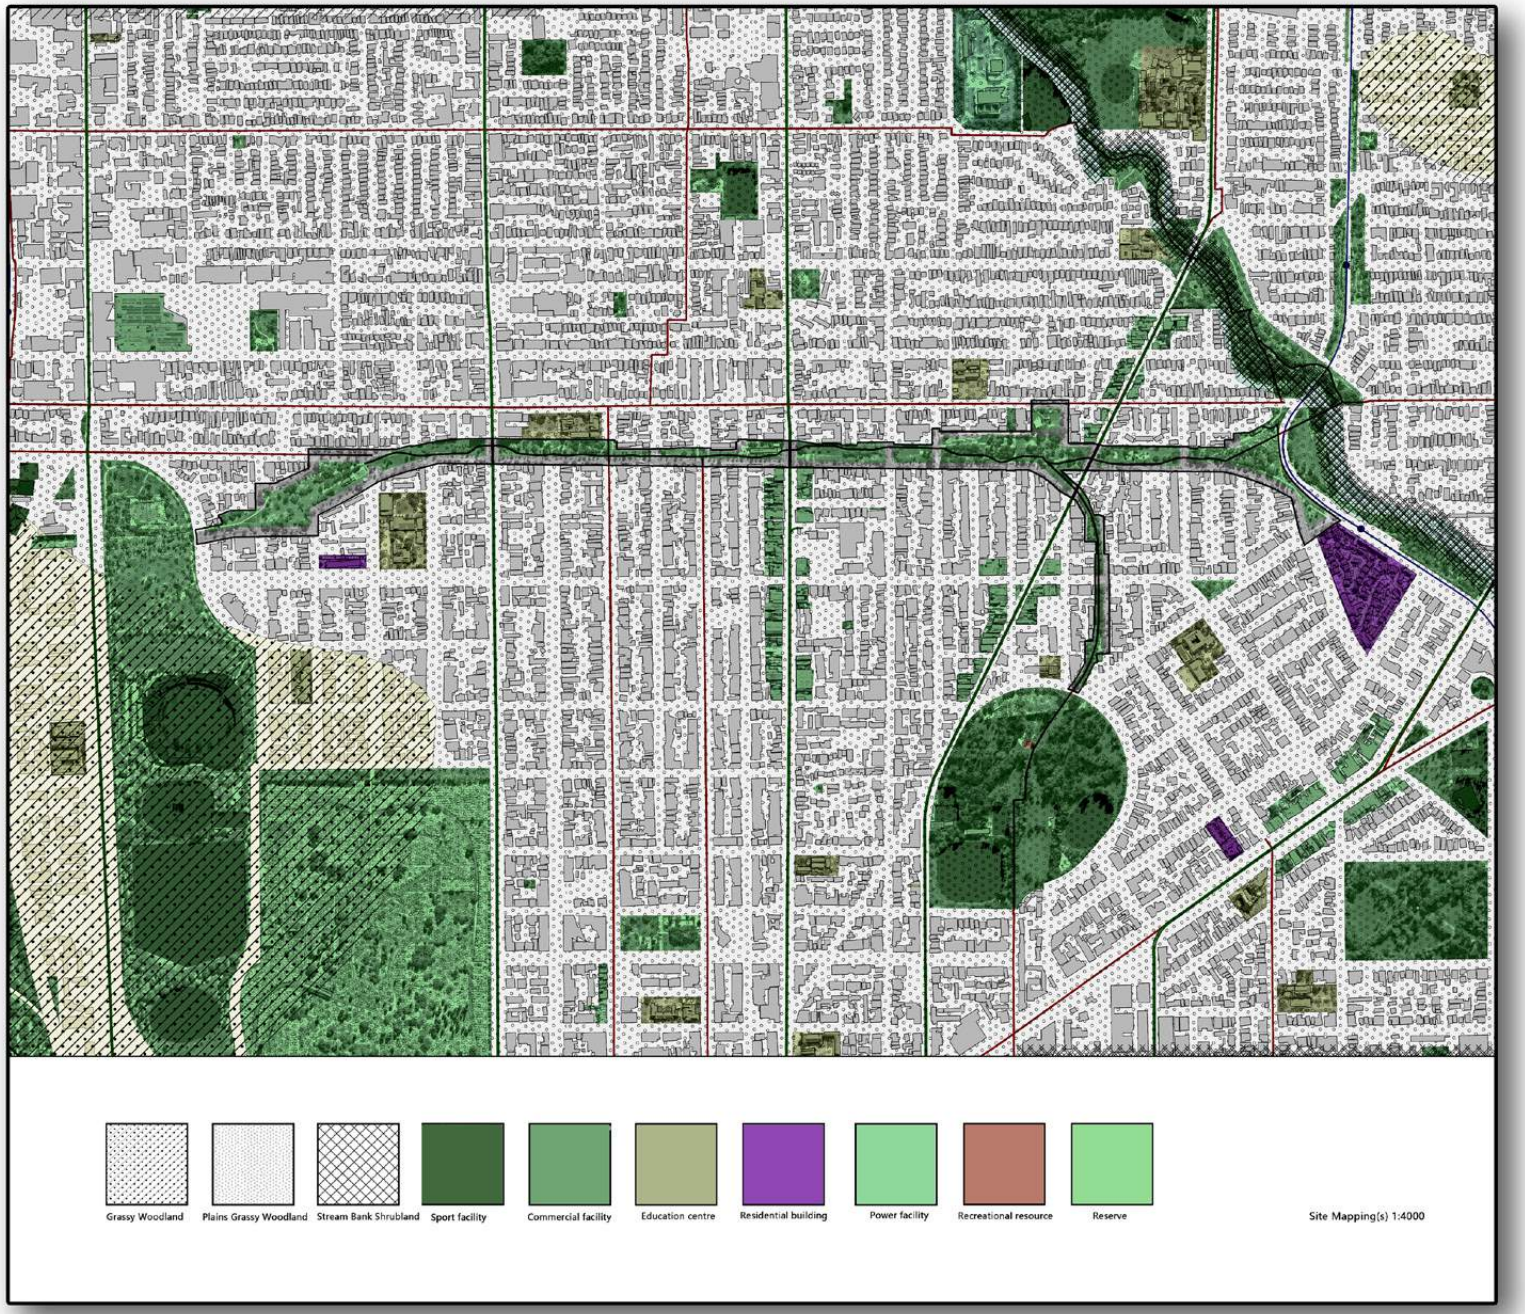
Grassy Woodland
Plains Grassy Woodland
Stream Bank Shrubland
Sport facility
Commercial facility
Education centre
Residential building
Power facility
Recreational resource
Reserve
Site Mapping(s) 1:4000

场地分析与策划

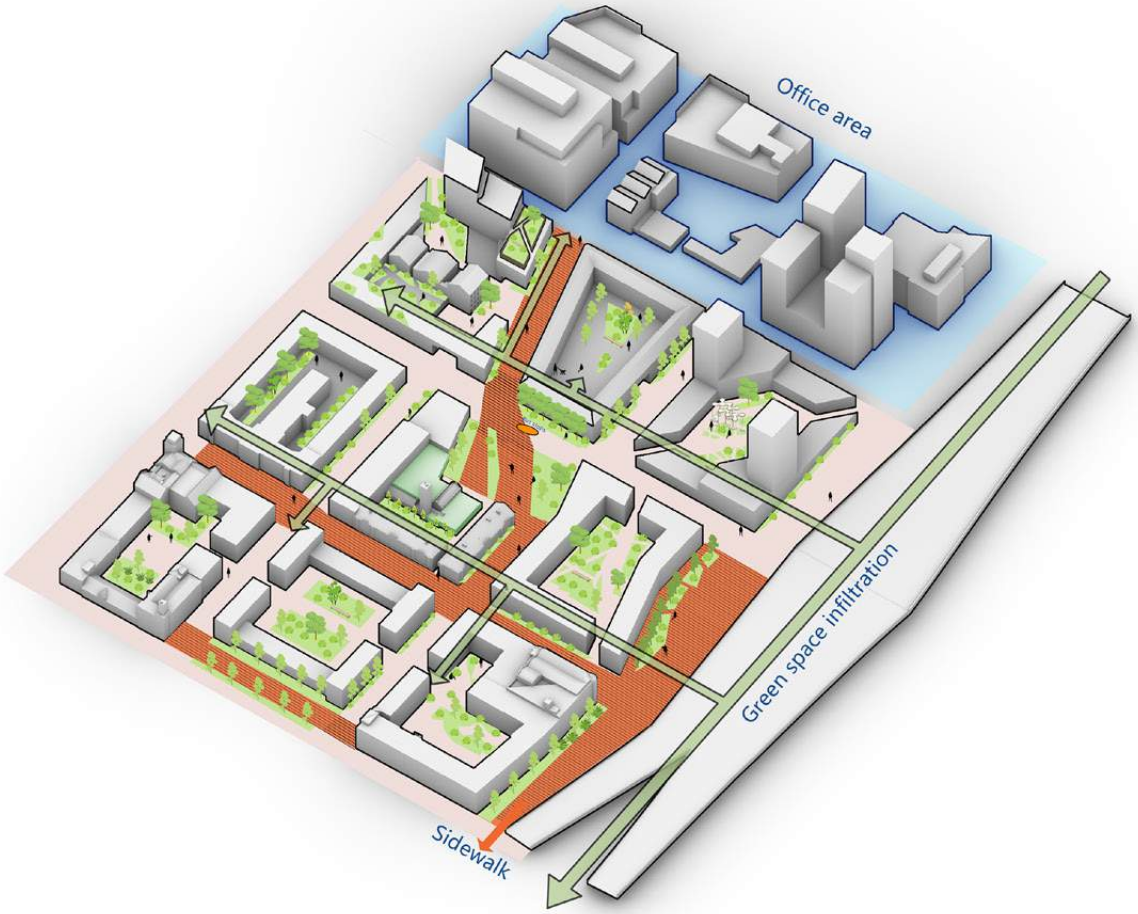
Office area
Green space infiltration
Sidewalk

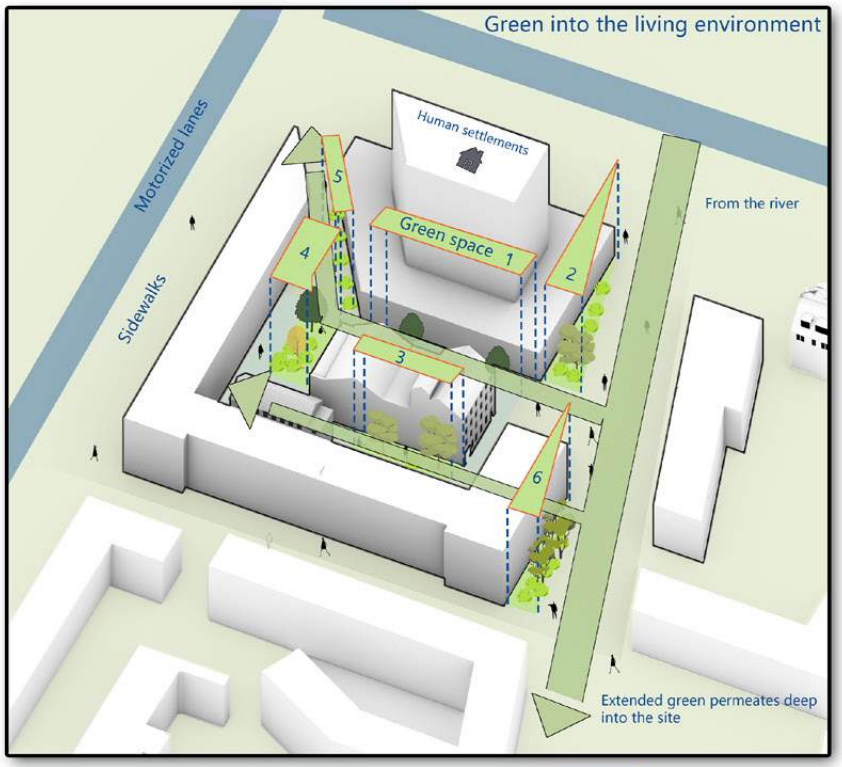
Green into the living environment
Motorized lanes
Sidewalks
Human settlements
From the river
Green space 1
2
3
4
5
6
Extended green permeates deep into the site

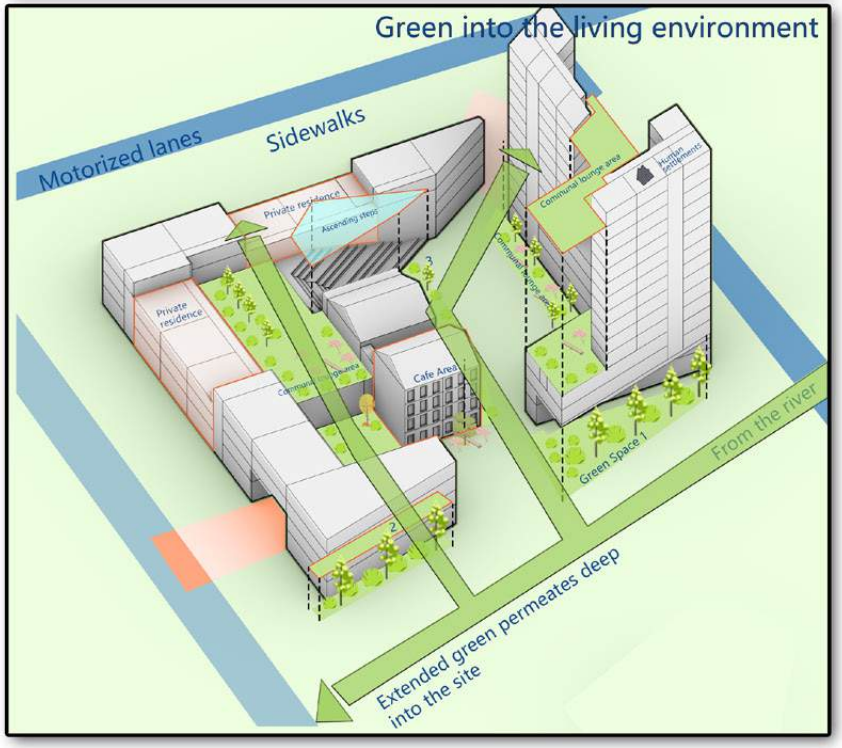
Green into the living environment
Motorized lanes
Sidewalks
Private residence
Ascending steps
Communal lounge area
Human settlements
Private residence
Cafe Area
Green Space 1
From the river
Extended green permeates deep into the site


轴测&爆炸

国风轴测效果图




轴测场景效果图




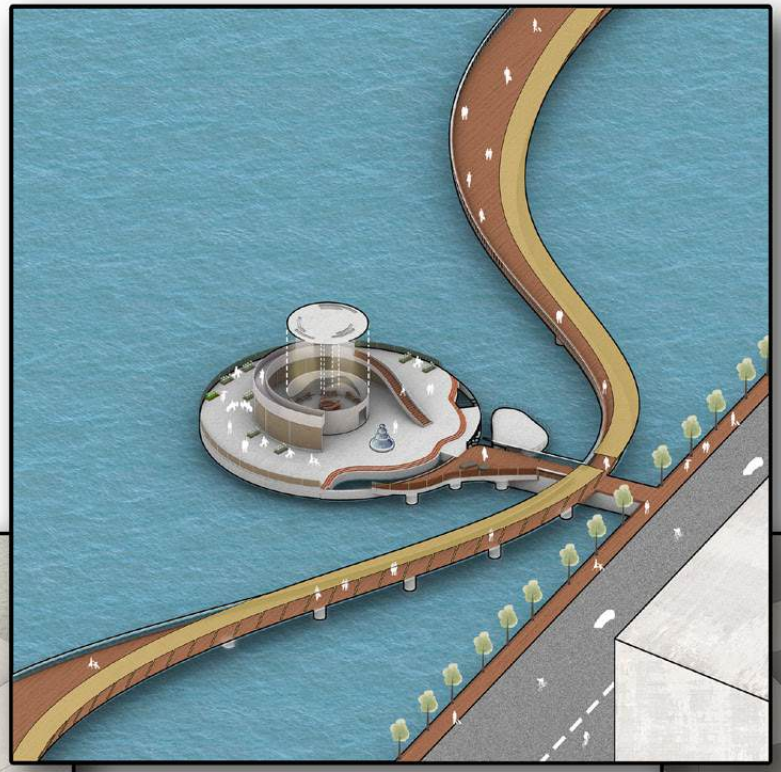




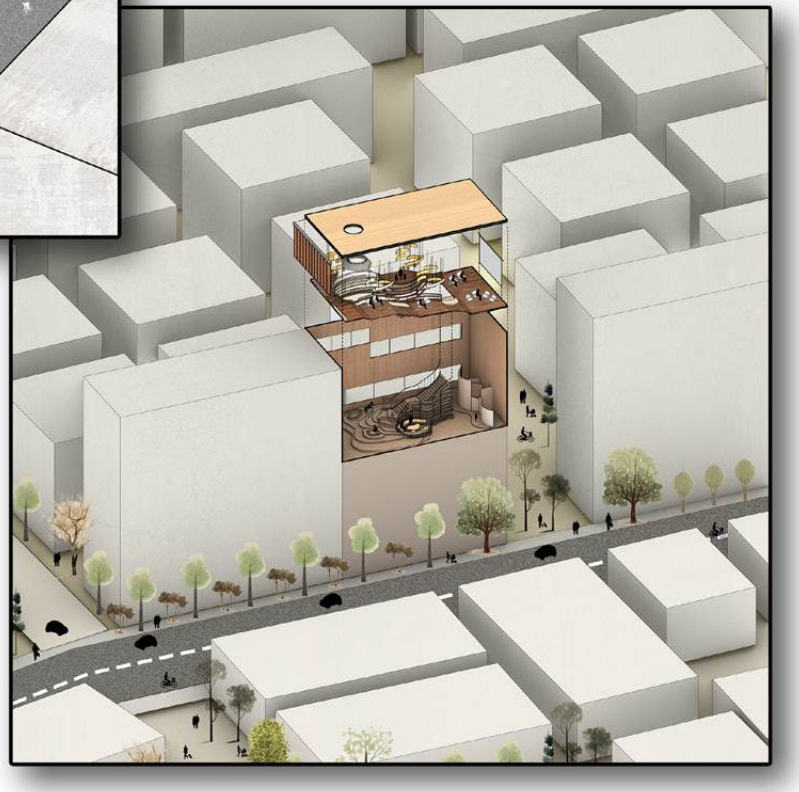


爆炸轴测场景

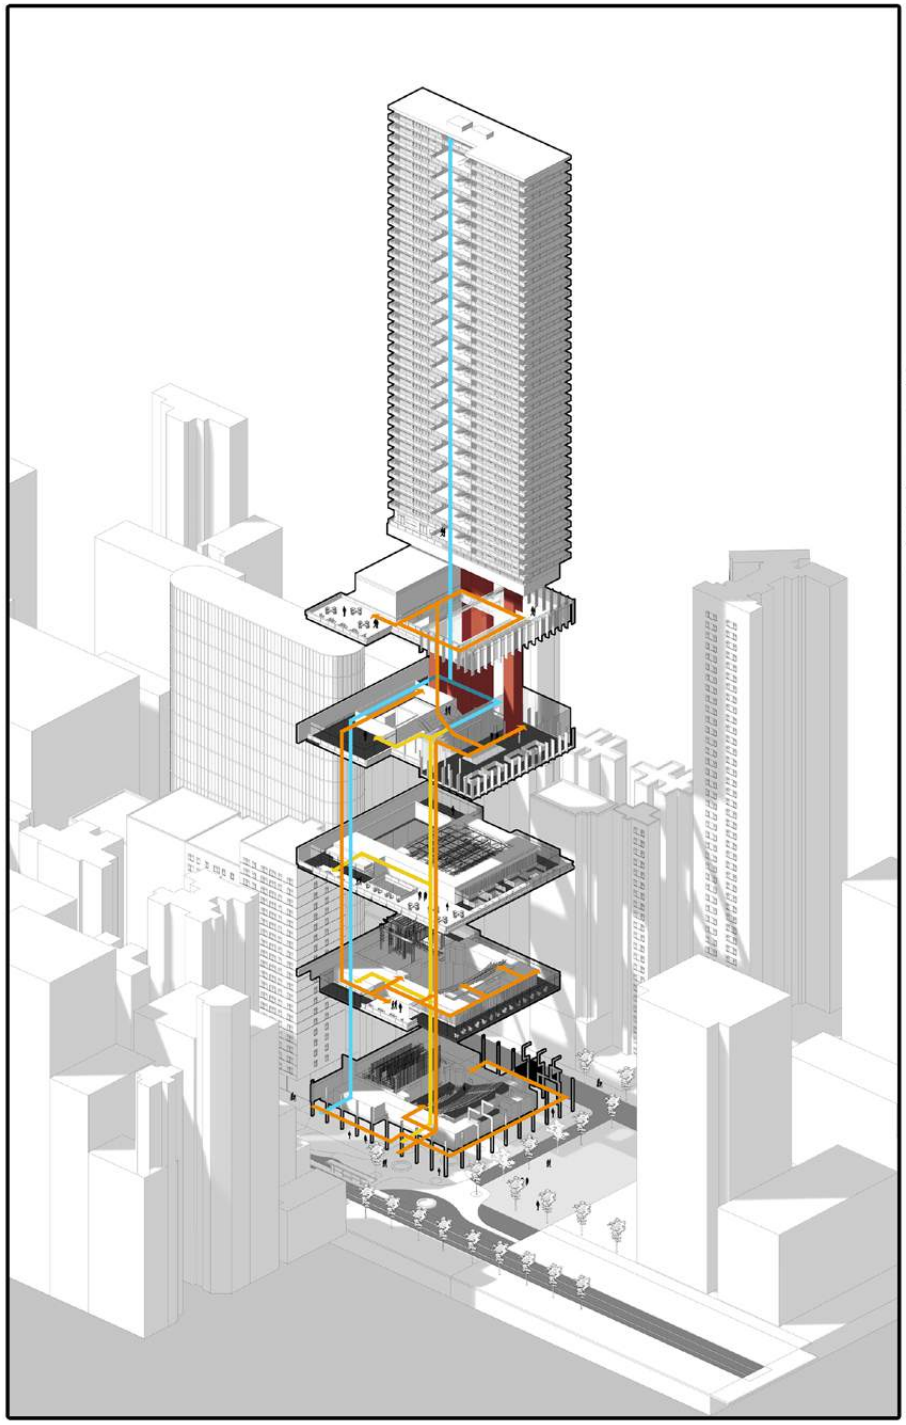



爆炸轴测场景

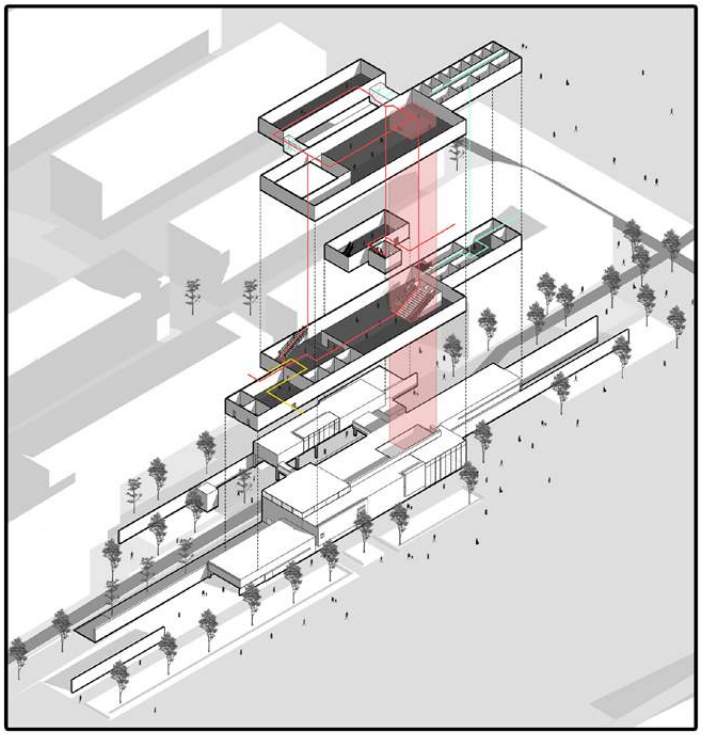

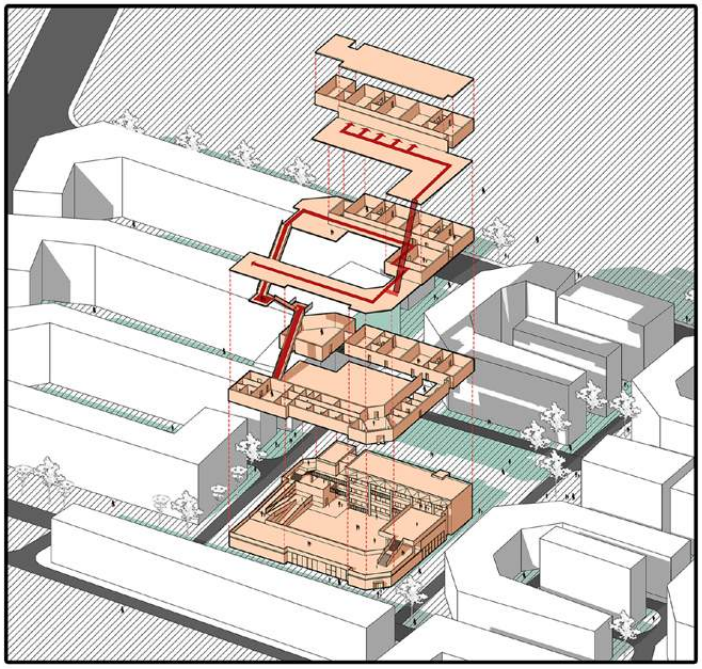

彩色总平面图

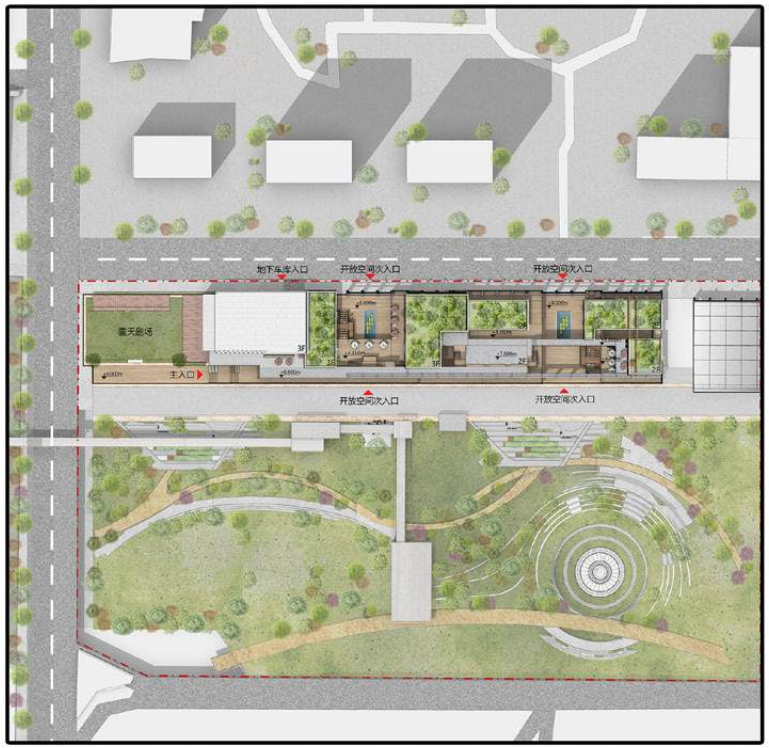
地下车库入口
开放空间次入口
开放空间次入口
露天剧场
主入口
开放空间次入口
开放空间次入口

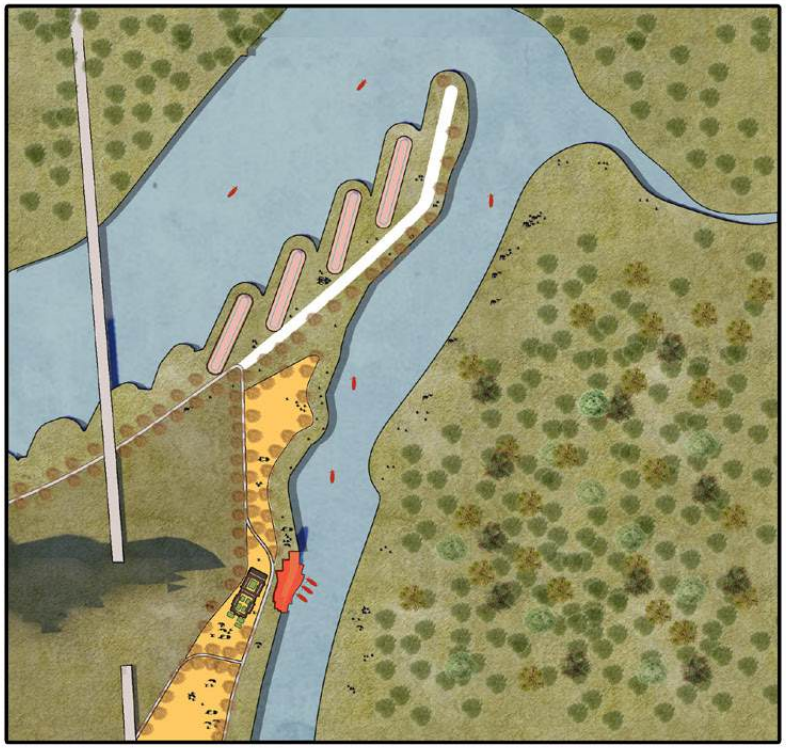


Green spaces seep into the city along with the river
Improving the urban microclimate
Promote urban flood discharge
The updated city lake
City park
Green corner
Nation park
Social Garden
Tennis court
Pedestrian bridge
Leafy neighborhoods
Green oxygen bar
Canals
Riverside viewing area
Runway along the river
light railway line
The dry river channel is transformed into a new urban ecology, providing new momentum for urban flood discharge and microclimate improvement.
Green infiltration routes


6F
6F
3F
3F
世纪大道

城市设计平面图



原创作品-2

渲染图&AI洗图

塔湾片区城市设计效果图







塔湾片区城市设计效果图

课设作品（城市设计）


塔湾片区轴测效果图



塔湾片区鸟瞰效果图



国风轴测渲染图

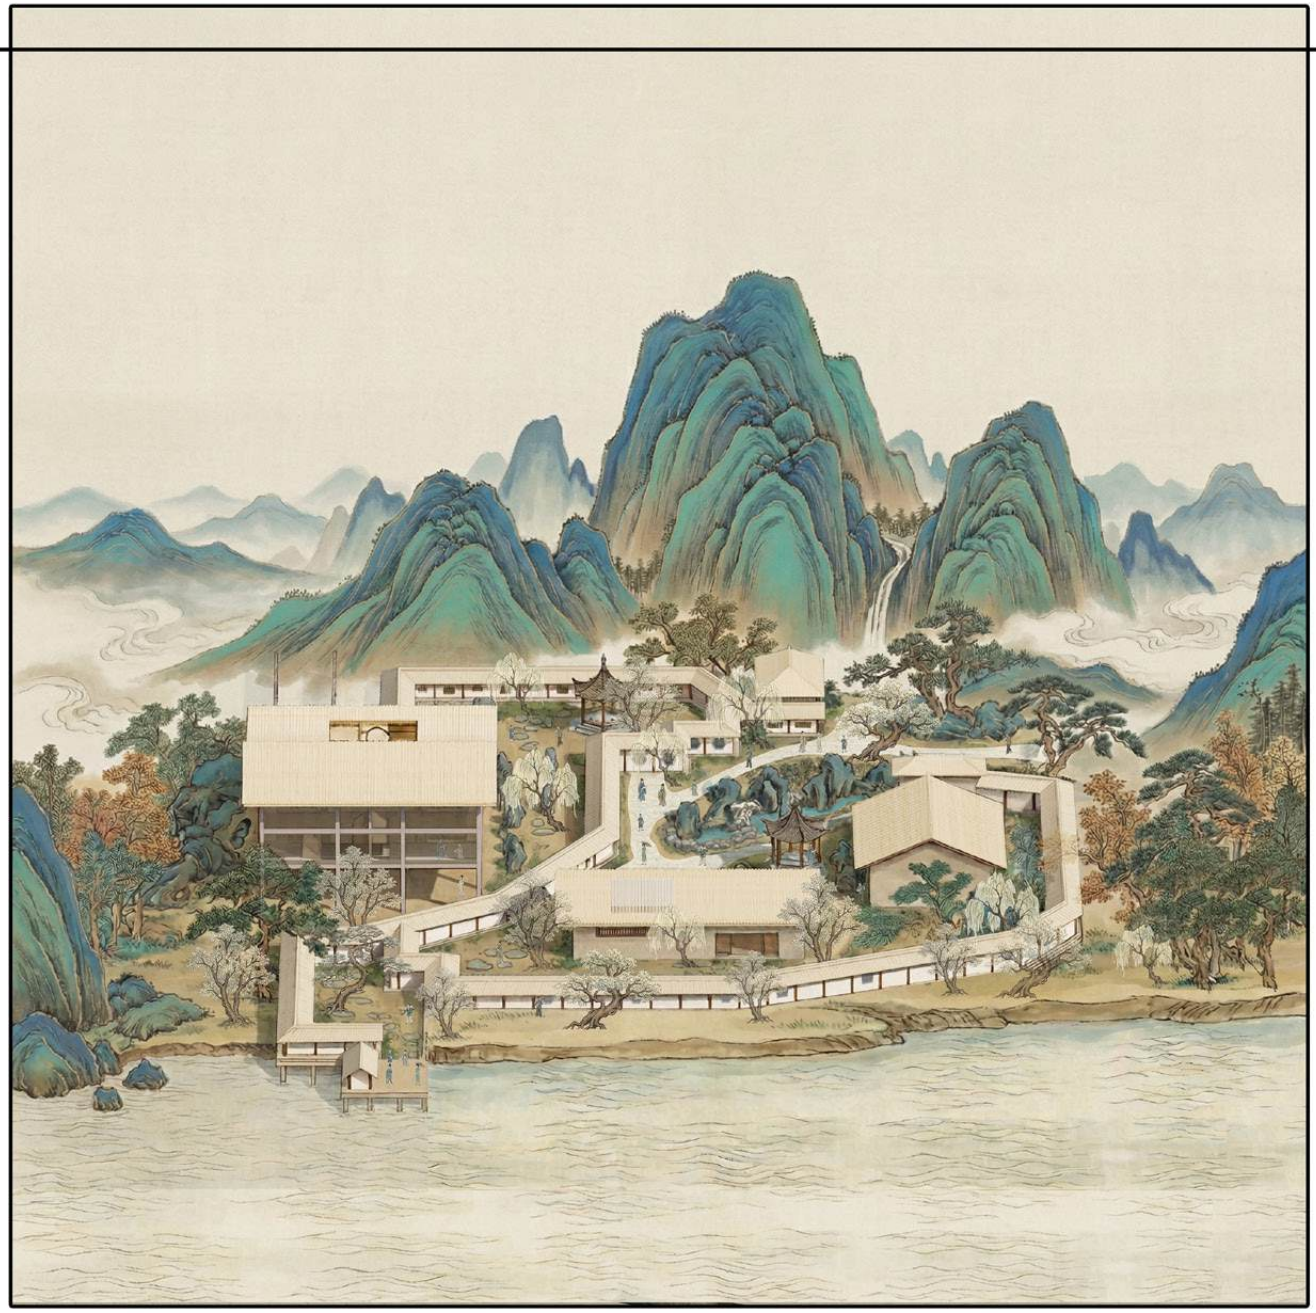

国风小场景渲染图



国风人视角渲染图



国风室内渲染图



你好，
未来作品。

来自　李敬业
大学生涯作品集
2022-2026
18836047668@163.com