
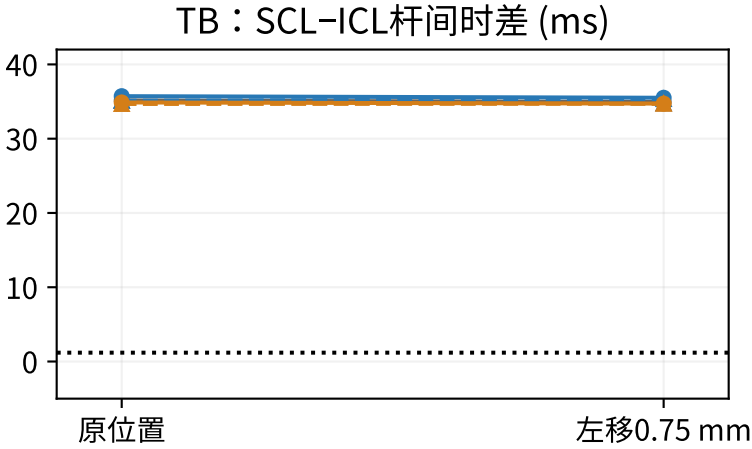
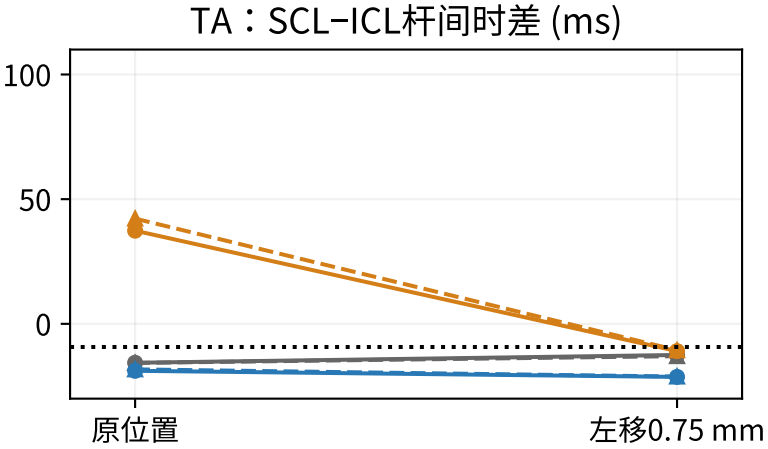





位置与局部抑制：哪些作用能跨网络、跨噪声保留？

网络 2511 网络 2711 网络 2712 噪声847401 噪声847402 患者FIT参考

左核位置；向外EE×1.25、核内EI×1

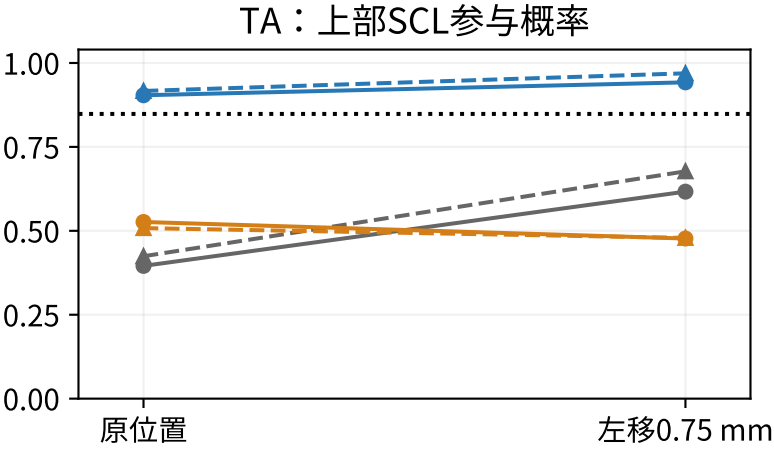

核内E→I强度；原位置、向外EE×1

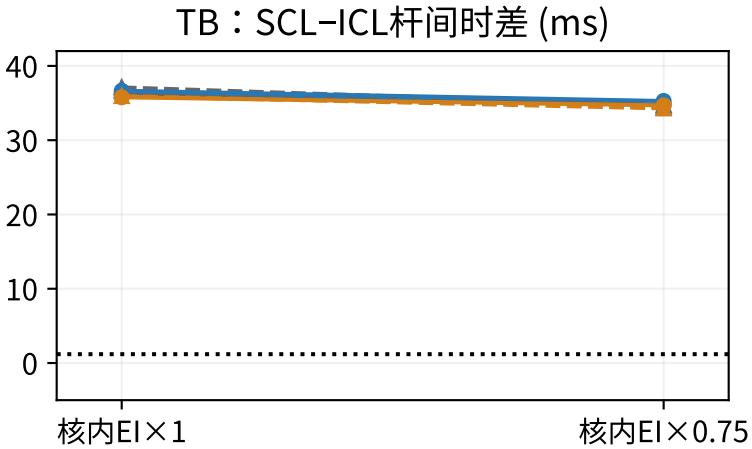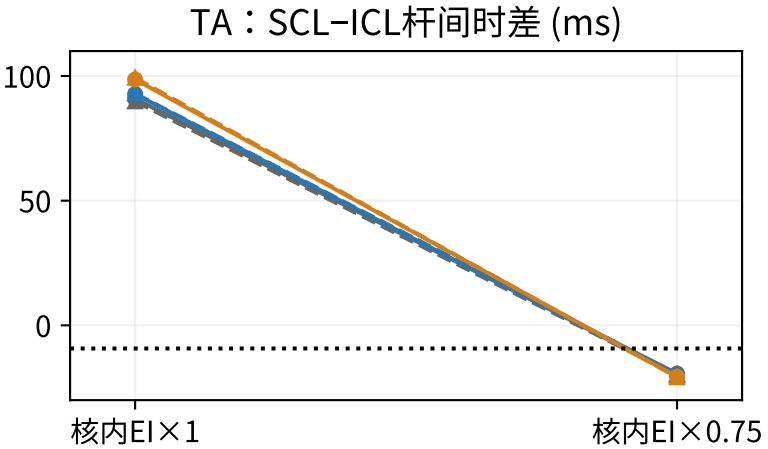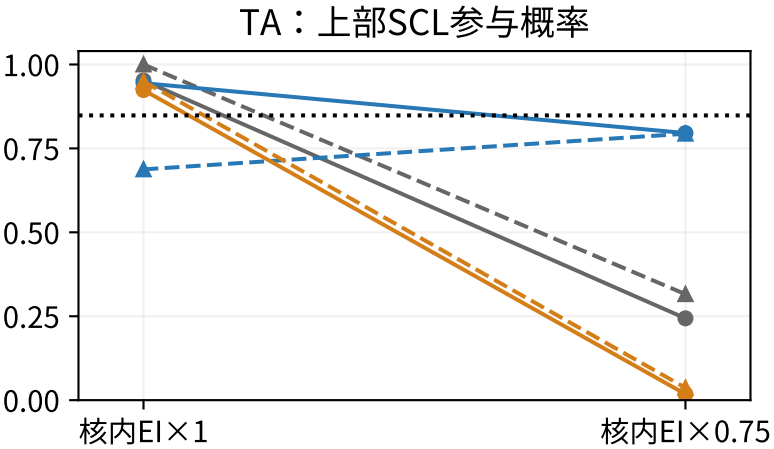

每条线固定同一基础网络和同一噪声；每点一条完整60秒运行，不把事件当作独立网络。两端是实际离散条件，连线不代表已测中间值。
上部SCL = SCL9/8参与概率平均；杆间差 = 每事件参与SCL质心中位数 - 参与ICL质心中位数，再取事件中位数。负值为SCL较早。
每项改变均与其直接对照比较；位置改变也改变core成员。患者参考不是恢复阈值；两类标签齐全不代表路径恢复。
下排TA样本数：EI×1为8-46，EI×0.75为57-93；上排TA为62-90。完整参与、时差散布与事件支持量保留在快照CSV。