
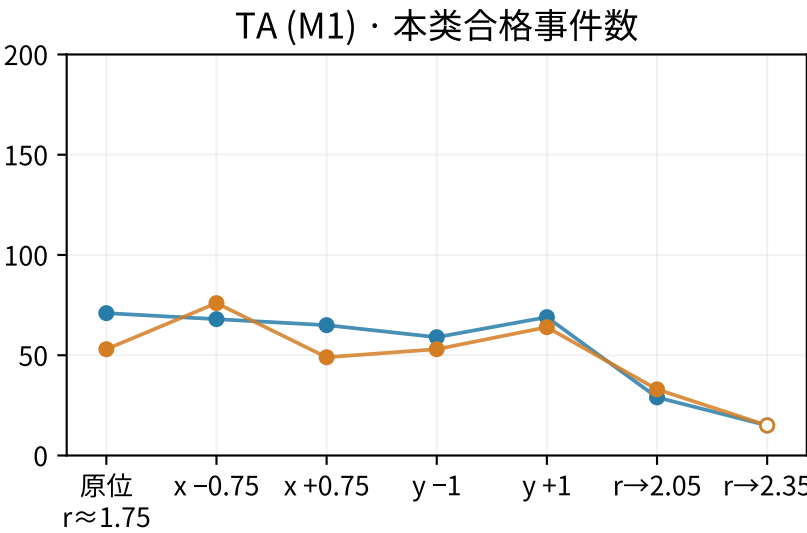
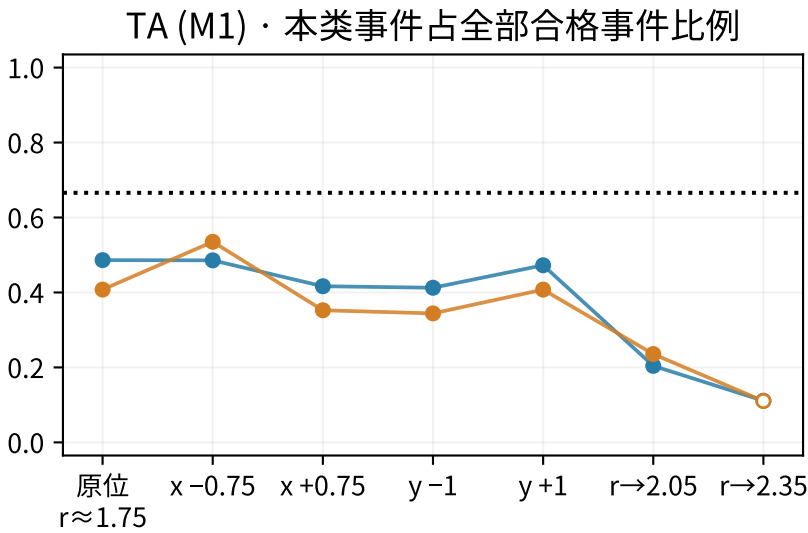
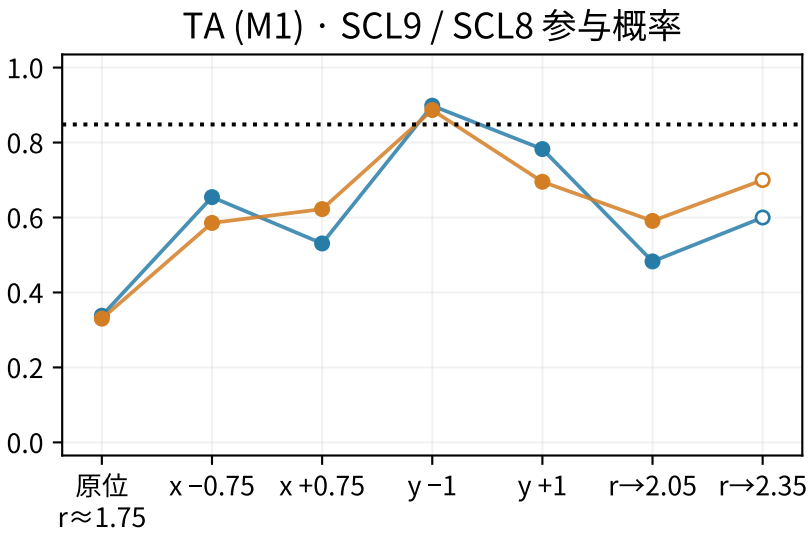
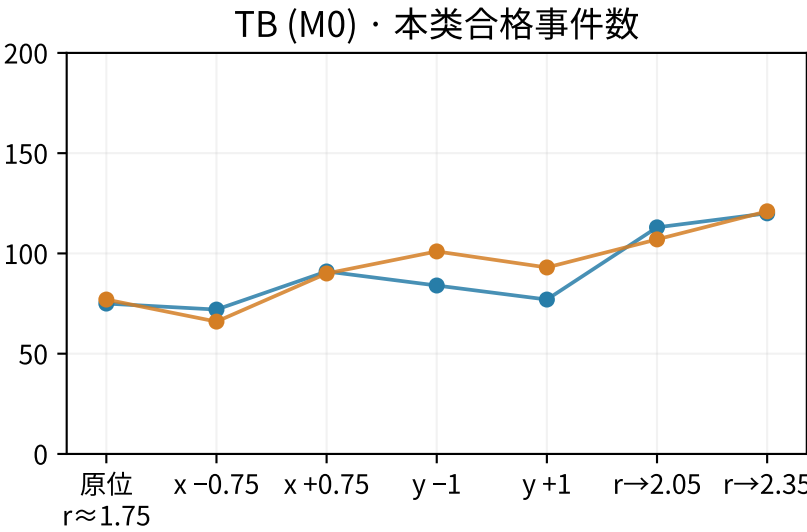
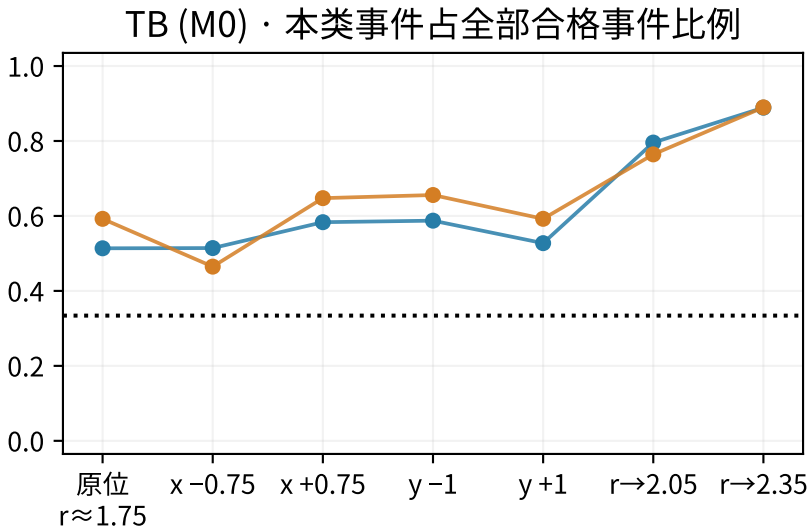


圆核：左核位置与范围 | 参与与事件支持

向外 $EE \times 1.25$ 、核内 $E \rightarrow I \times 1$ 。扩大左核时匹配降阈值总量；平移仍改变core成员。

噪声 847101 噪声 847102 患者 FIT 参考

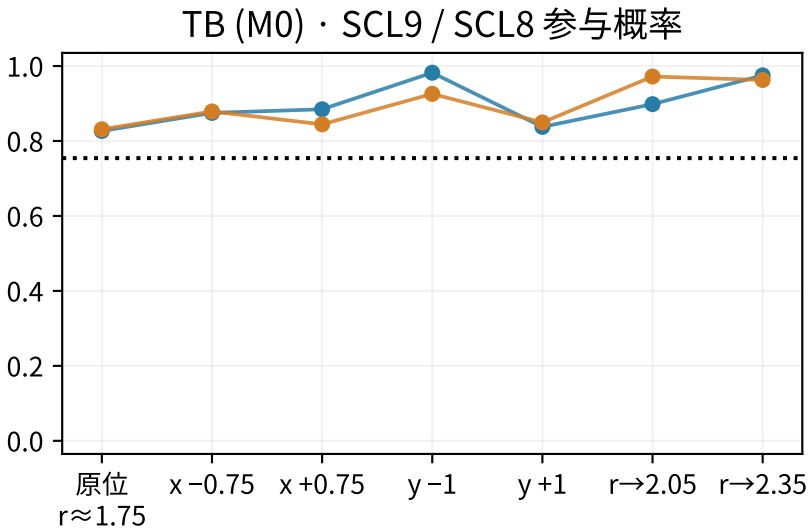

独立几何条件 (mm)；每项均相对原位，其余保持该工作点设置
颜色=两条噪声；固定基础网络 2511。本页已完成 14/14 个运行。

上部SCL参与=SCL9与SCL8参与概率的平均；模式占比以该运行全部合格事件为分母。
TA/TB由冻结分类器组织比较，标签也用于既有分布训练目标；两类标签存在不等于患者传播恢复。

每点一条60秒运行，排除前1.5秒；线仅连接已测参数点。空心点=相关事件数<16，未删除或改loss；不是显著性检验。各页同一指标固定Y轴。