
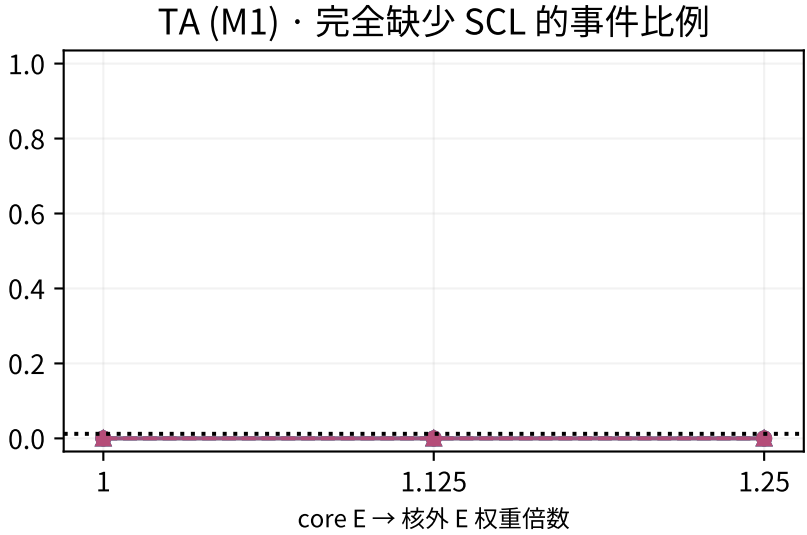
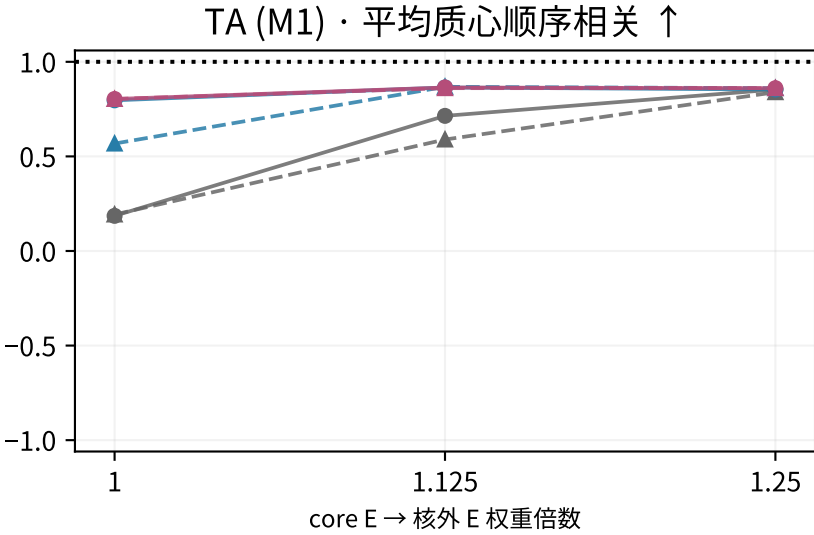
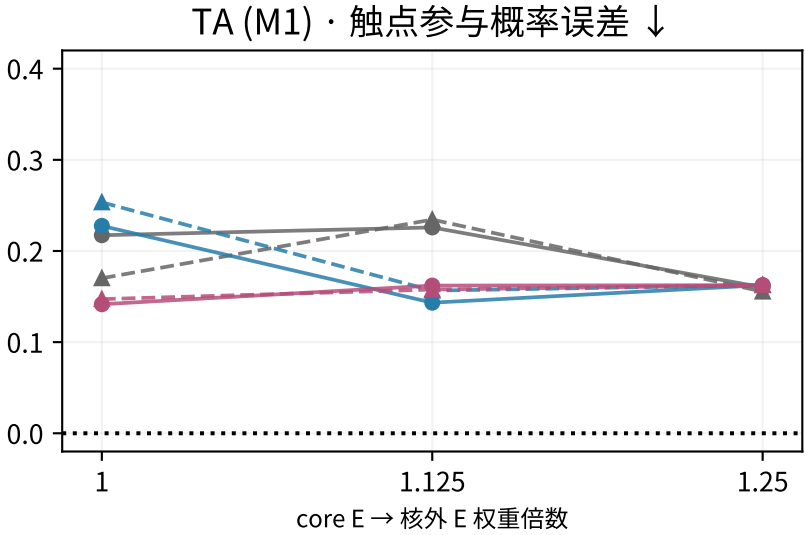
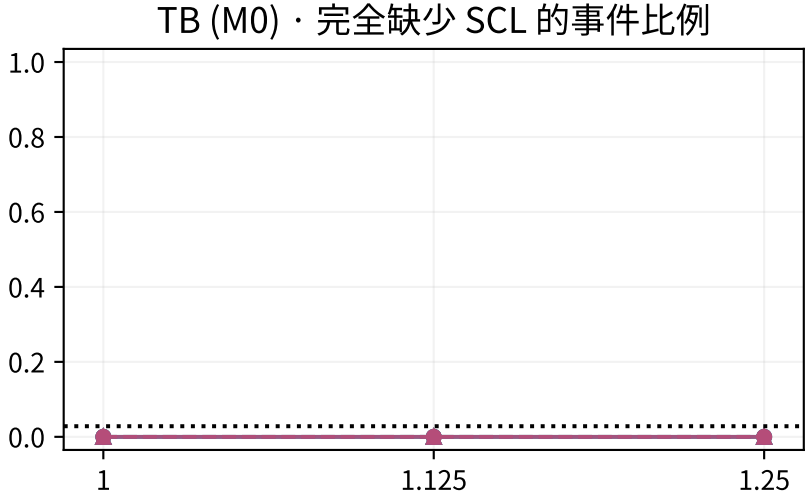
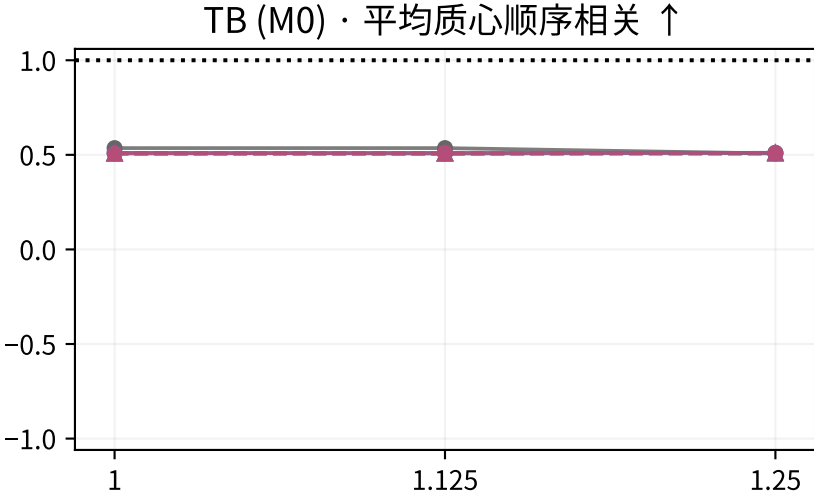


# 左核椭圆 4：1：向外兴奋 × 核内抑制 | 原图三项观测

固定基础网络 2511、原中心；每个组合两条配对噪声；完整 3 × 3 参数组合。

—— 核内 E→I ×1    — 核内 E→I ×0.875    — 核内 E→I ×0.75    ●— 噪声 847101    -▲- 噪声 847102    ..... 患者 FIT 参考

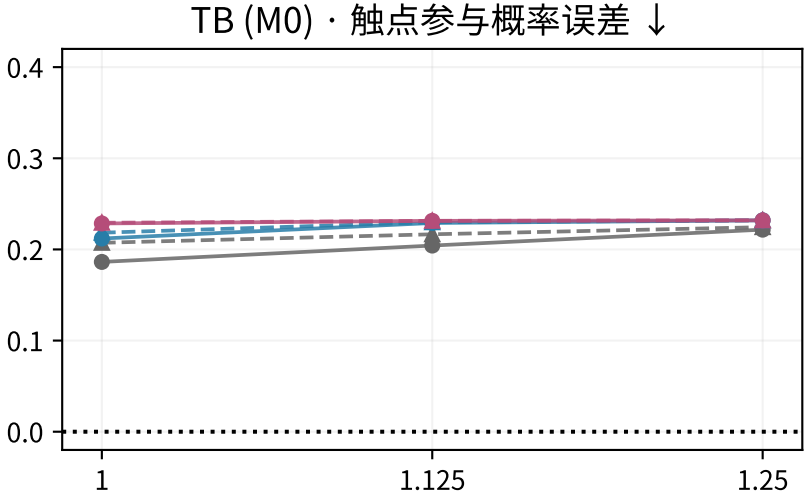

颜色=核内 E→I 倍数；同一条线只改变向外 E→E。本页已完成 18/18 个运行。

参与误差：15触点参与概率的平均绝对差；顺序相关：参与内归一化rank的逐触点均值与患者的Spearman相关。

整杆缺失只要求四个SCL触点均未参与；它接近0不代表整杆完整参与或内部顺序恢复。误差0 / 相关1是参照值，不是验收门槛。

每点一条60秒运行，排除前1.5秒；线仅连接已测参数点。空心点=相关事件数<16，未删除或改loss；不是显著性检验。各页同一指标固定Y轴。