
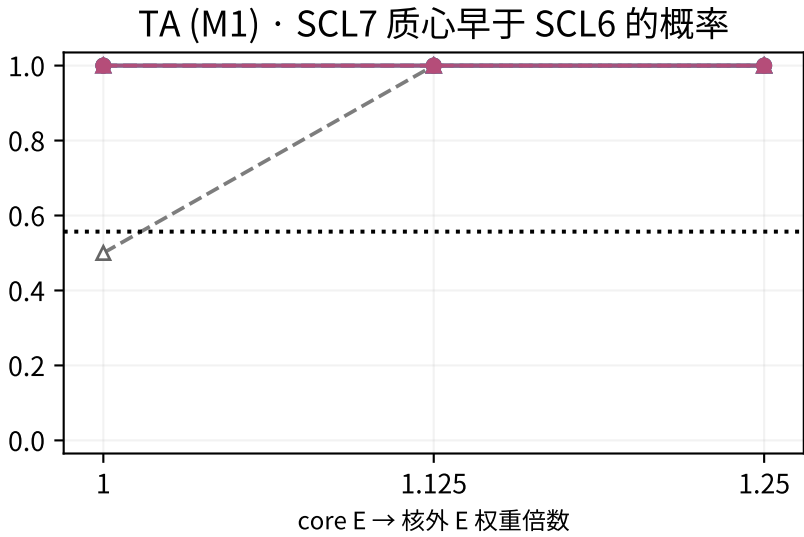
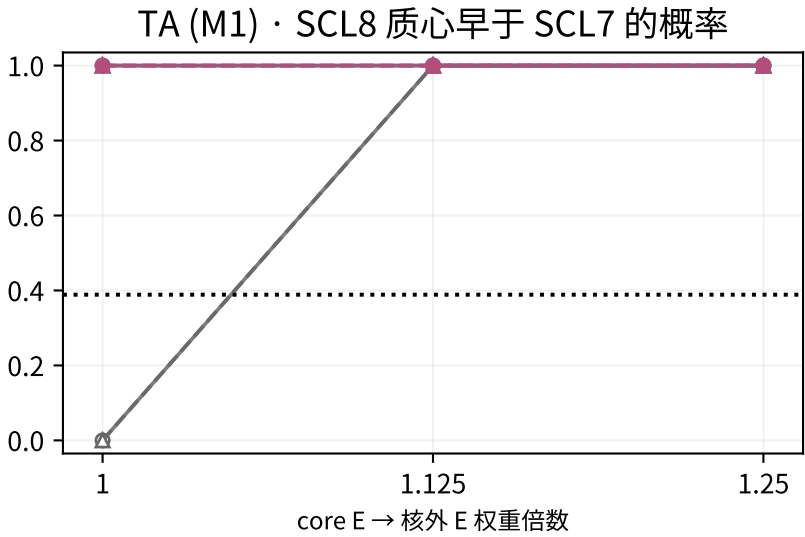
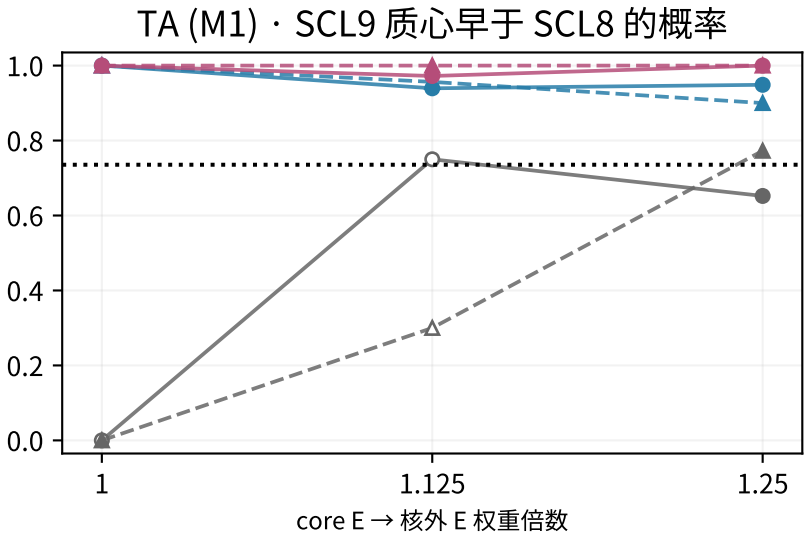
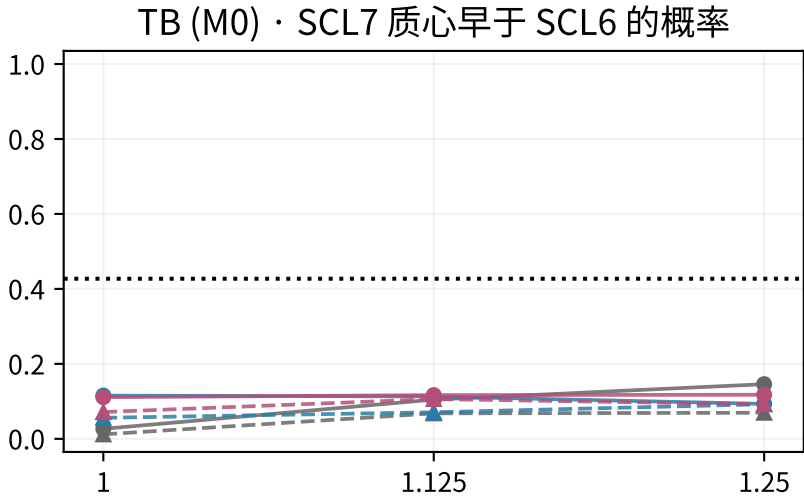
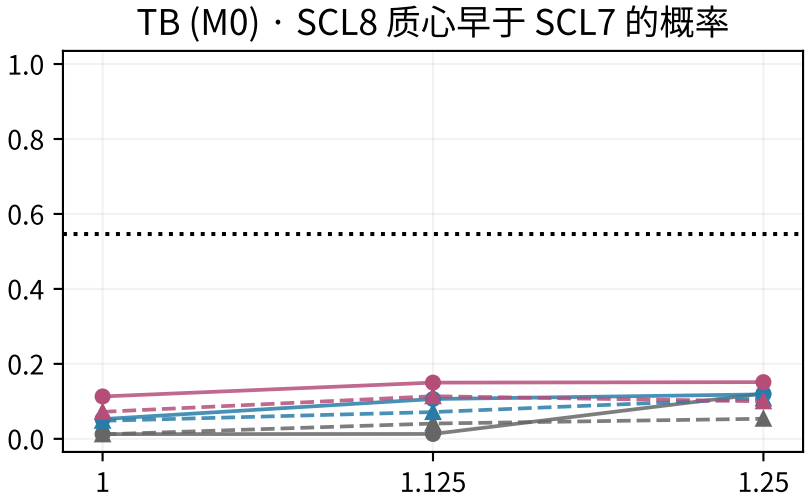


左核椭圆 4 : 1 : 向外兴奋 × 核内抑制 | SCL 内部相邻顺序

固定基础网络 2511、原中心；每个组合两条配对噪声；完整 3×3 参数组合。

—— 核内 E→I ×1 — 核内 E→I ×0.875 — 核内 E→I ×0.75 —●— 噪声 847101 -▲- 噪声 847102 患者 FIT 参考

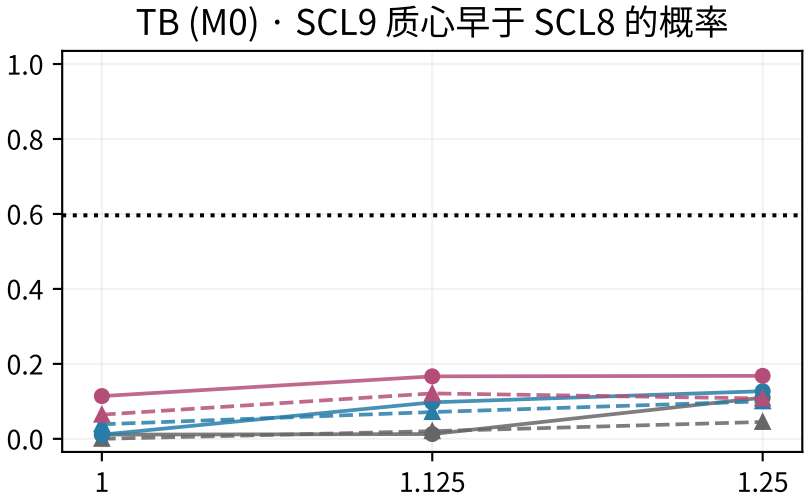

颜色=核内 E→I 倍数；同一条线只改变向外 E→E。本页已完成 18/18 个运行。

每个概率只使用对应两个触点共同参与的事件，质心完全并列计0.5；不要求四个SCL触点全部参与。

先后概率是时序观测，不等于因果传播路径；黑点线保留患者自身的顺序变异，不强制0或1。

每点一条60秒运行，排除前1.5秒；线仅连接已测参数点。空心点=相关事件数<16，未删除或改loss；不是显著性检验。各页同一指标固定Y轴。