
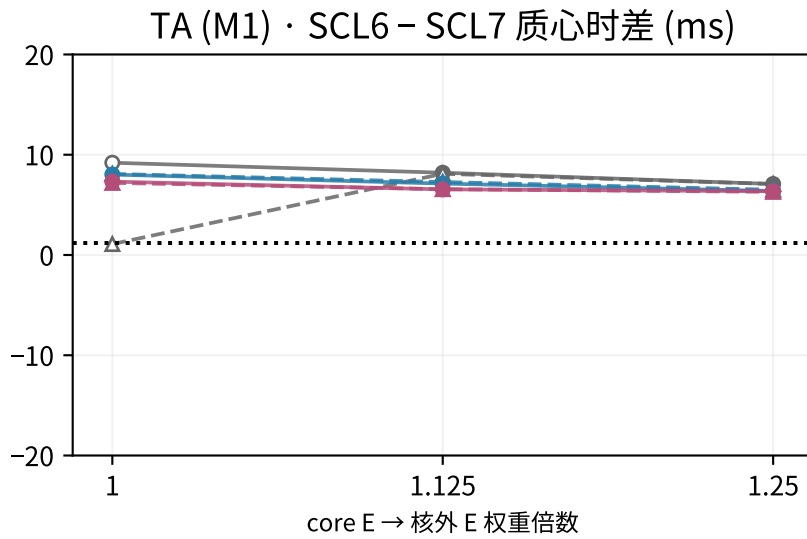
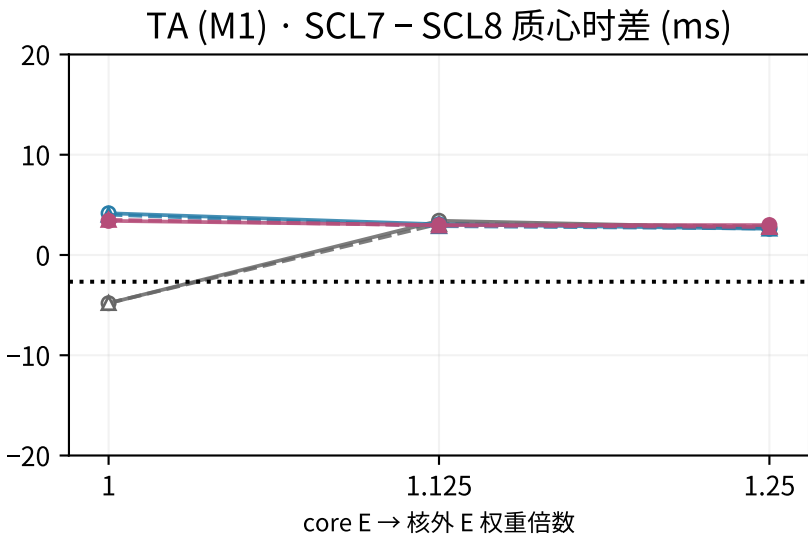
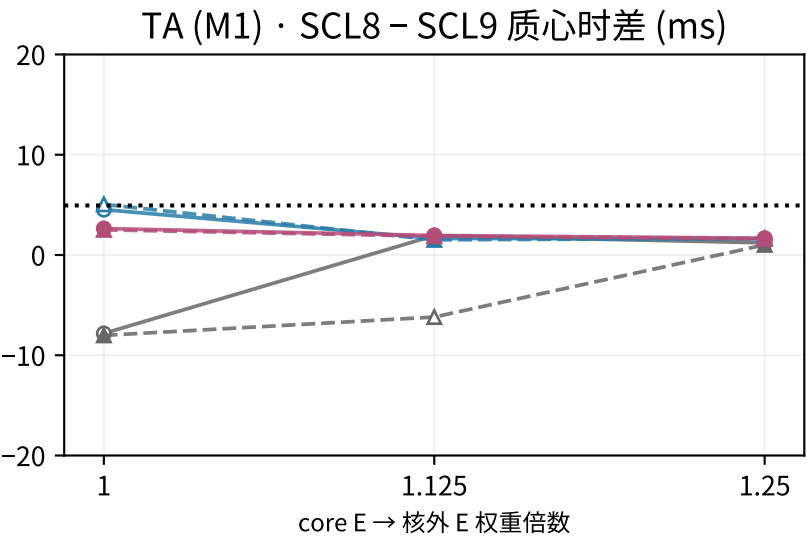
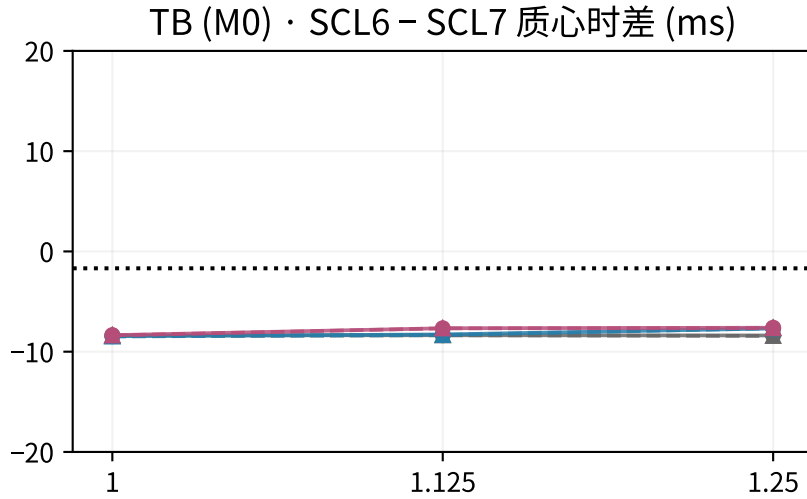
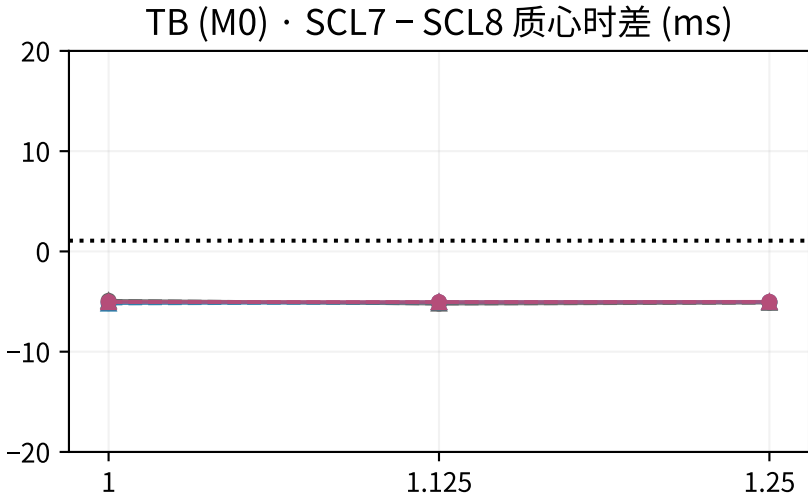


左核椭圆 4：1：向外兴奋 × 核内抑制 | SCL 内部毫秒时差

固定基础网络 2511、原中心；每个组合两条配对噪声；完整 3×3 参数组合。

—— 核内 E→I $\times 1$ — 核内 E→I $\times 0.875$ — 核内 E→I $\times 0.75$ —●— 噪声 847101 -▲- 噪声 847102 患者 FIT 参考

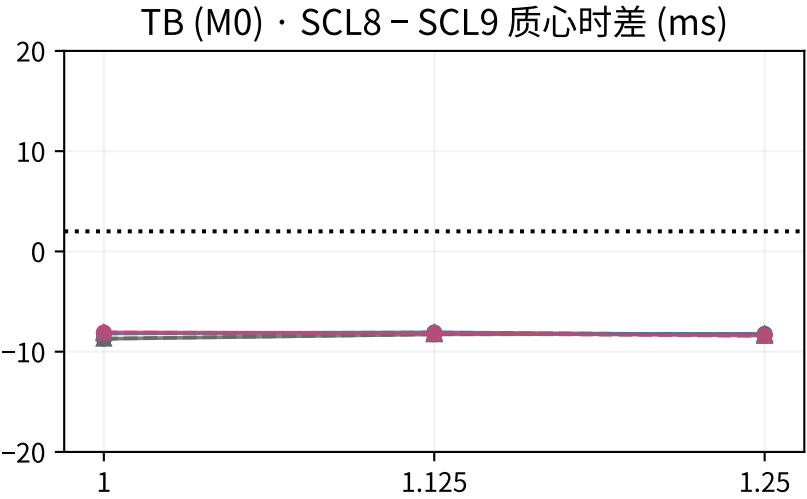

颜色=核内 E→I 倍数；同一条线只改变向外 E→E。本页已完成 18/18 个运行。

每点为共同参与事件的质心时差中位数；正值表示编号较小触点更晚。固定显示 $\pm 20\text{ms}$ ，越界以边缘三角与实际数值标注。

患者与模型使用相同触点对；质心时差不等于起始时差或局部持续时间。逐运行均值、方差、5–95% 范围另保留于 pairs.csv。

每点一条 60 秒运行，排除前 1.5 秒；线仅连接已测参数点。空心点=相关事件数 < 16，未删除或改 loss；不是显著性检验。各页同一指标固定 Y 轴。